типовые строительные конструкции, изделия и узлы

СЕРИЯ 3.006.1-8

КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСК 1-1

ТРАССЫ. ЛОТКИ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Ц00015-01

типовые строительные конструкции, изделия и узлы

СЕРИЯ 3.006.1-8

КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСК 1-1

ТРАССЫ. ЛОТКИ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТАМИ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Заместитель директора института — В.В.Граев

Руководитель отдела — А.М.Туголуков

Руководитель темы — В.Т.Ильин

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Главный инженер института — Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта — А.М.Монин

УТВЕРЖДЕНЫ:

Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстрой России, письмо от 20.11.92 № 9-1/361; введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 01.04.93, приказ от 11.12.92 № 94

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.006.1-8.1-1 -ТТ	Технические требования	4
3.006.1-8.1-1 -1	Лоток ЛК 300.30.30-1.	6
-2	Лоток ЛК 75.30.30-1.	7
-3	Лоток ЛК 300.45.30-1.	8
-4	Лоток ЛК 75.45.30-1.	9
-5	Лоток ЛК 300.60.30-1...ЛК 300.60.30-3;	
	ЛК 75.60.30-1...ЛК 75.60.30-3.	10
-6	Лоток ЛК 300.30.45-1.	11
-7	Лоток ЛК 75.30.45-1.	12
-8	Лоток ЛК 300.45.45-1; ЛК 75.45.45-1.	13
-9	Лоток ЛК 300.60.45-1...ЛК 300.60.45-3;	
	ЛК 75.60.45-1...ЛК 75.60.45-3.	14
-10	Лоток ЛК 300.90.45-1...ЛК 300.90.45-10;	
	ЛК 300.90.45-6а...ЛК 300.90.45-8а.	15
-11	Лоток ЛК 75.90.45-1...ЛК 75.90.45-10.	17
-12	Лоток ЛК 300.120.45-1...ЛК 300.120.45-5;	
	ЛК 300.120.45-6а...ЛК 300.120.45-8а;	
	ЛК 300.120.45-9...ЛК 300.120.45-11.	18
-13	Лоток ЛК 75.120.45-1...ЛК 75.120.45-11.	20
-14	Лоток ЛК 300.150.45-1...ЛК 300.150.45-5;	
	ЛК 300.150.45-9...ЛК 300.150.45-11;	
	ЛК 300.150.45-1а; ЛК 300.150.45-6а...	
	ЛК 300.150.45-8а.	21
-15	Лоток ЛК 75.150.45-1...ЛК 75.150.45-11.	23
-16	Лоток ЛК 300.45.60-1...ЛК 300.45.60-4;	
	ЛК 75.45.60-1...ЛК 75.45.60-4.	25
-17	Лоток ЛК 300.60.60-1...ЛК 300.60.60-4;	
	ЛК 75.60.60-1...ЛК 75.60.60-4.	27
-18	Лоток ЛК 300.90.60-1...ЛК 300.90.60-4;	
	ЛК 75.90.60-1...ЛК 75.90.60-4.	28
3.006.1-8.1-1 -19	Лоток ЛК 300.120.60-1...ЛК 300.120.60-10;	
	ЛК 300.120.60-6а...ЛК 300.120.60-9а.	29
-20	Лоток ЛК 75.120.60-1...ЛК 75.120.60-10	31
-21	Лоток ЛК 300.150.60-1...ЛК 300.150.60-5;	
	ЛК 300.150.60-8, ЛК 300.150.60-9;	
	ЛК 300.150.60-1а; ЛК 300.150.60-6а;	
	ЛК 300.150.60-7а.	32
-22	Лоток ЛК 75.150.60-1...ЛК 75.150.60-9.	34
-23	Лоток ЛК 300.180.60-1...ЛК 300.180.60-5;	
	ЛК 300.180.60-9...ЛК 300.180.60-11;	
	ЛК 300.180.60-1а; ЛК 300.180.60-6а...	
	ЛК 300.180.60-8а; ЛК 75.180.60-1...	
	ЛК 75.180.60-11.	36
-24	Лоток ЛК 300.60.90-1...ЛК 300.60.90-4,	
	ЛК 75.60.90-1...ЛК 75.60.90-4.	39
-25	Лоток ЛК 300.90.90-1...ЛК 300.90.90-6.	40
-26	Лоток ЛК 75.90.90-1...ЛК 75.90.90-6	41
-27	Лоток ЛК 300.120.90-1...ЛК 300.120.90-6;	
	ЛК 300.120.90-7а...ЛК 300.120.90-10а	42
-28	Лоток ЛК 75.120.90-1...ЛК 75.120.90-10	44
-29	Лоток ЛК 300.150.90-1...ЛК 300.150.90-4;	
	ЛК 300.150.90-9...ЛК 300.150.90-11;	
	ЛК 300.150.90-5а...ЛК 300.150.90-8а.	46
-30	Лоток ЛК 75.150.90-1...ЛК 75.150.90-11.	48
-31	Лоток ЛК 300.180.90-1...ЛК 300.180.90-6;	
	ЛК 300.180.90-7а...ЛК 300.180.90-10а.	50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Агранович		
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб	Хвостик		

3.006.1-8.1-1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.006.1-8.1-1 -32	Лоток ЛК 75.180.90-1... ЛК 75.180.90-10	52
-33	Лоток ЛК 300.210.90-1... ЛК 300.210.90-7;	
	ЛК 300.210.90-8а... ЛК 300.210.90-10а;	
	ЛК 300.210.90-11... ЛК 300.210.90-13.	54
-34	Лоток ЛК 75.210.90-1... ЛК 75.210.90-11.	56
-35	Лоток ЛК 300.120.120-1... ЛК 300.120.120-5;	
	ЛК 75.120.120-1... ЛК 75.120.120-5.	58
-36	Лоток ЛК 300.150.120-1... ЛК 300.150.120-4;	
	ЛК 75.150.120-1... ЛК 75.150.120-4.	60
-37	Лоток ЛК 300.180.120-1... ЛК 300.180.120-4;	
	ЛК 300.180.120-10... ЛК 300.180.120-12;	
	ЛК 300.180.120-5а... ЛК 300.180.120-9а.	62
-38	Лоток ЛК 75.180.120-1... ЛК 75.180.120-12.	64
-39	Лоток ЛК 300.210.120-1... ЛК 300.210.120-5;	
	ЛК 300.210.120-10... ЛК 300.210.120-12;	
	ЛК 300.210.120-5а... ЛК 300.210.120-9а	66
-40	Лоток ЛК 75.210.120-1... ЛК 75.210.120-12.	68
-41	Лоток ЛК 300.240.120-1... ЛК 300.240.120-5;	
	ЛК 300.240.120-10; ЛК 300.240.120-6а...	
	ЛК 300.240.120-9а.	70
-42	Лоток ЛК 75.240.120-1... ЛК 75.240.120-10.	72
-43	Лоток ЛК 300.300.120-1... ЛК 300.300.120-7;	
	ЛК 300.300.120-12... ЛК 300.300.120-15;	
	ЛК 300.300.120-8а... ЛК 300.300.120-11а.	74
-44	Лоток ЛК 75.300.120-1... ЛК 75.300.120-15.	77
-45	Лоток ЛК 300.360.120-1а... ЛК 300.360.120-5а;	
	ЛК 300.360.120-6... ЛК 300.360.120-10;	
	ЛК 75.360.120-1... ЛК 75.360.120-10.	80

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.006.1-8.1-1-46	Лоток ЛК 300.300.150-1... ЛК 300.300.150-6;	
	ЛК 300.300.150-7а... ЛК 300.300.150-10а;	
	ЛК 300.300.150-11... ЛК 300.300.150-13.	84
-47	Лоток ЛК 75.300.150-1... ЛК 75.300.150-13.	87
-48	Лоток ЛК 300.360.150-1а... ЛК 300.360.150-5а;	
	ЛК 300.360.150-6... ЛК 300.360.150-10	90
-49	Лоток ЛК 75.360.150-1... ЛК 75.360.150-10.	93
-50	Узел 1... 5.	96
-51	Схемы фиксации сеток.	98
-РС	Ведомость расхода стали.	99

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1. Выпуск 1-1 серии 3.006.1-8 содержит рабочие чертежи сборных железобетонных лотковых элементов каналов и тоннелей.
   Состав серии и материалы для проектирования каналов и тоннелей приведены в выпуске 0-1, арматурные и закладные изделия в выпуске 2-1.
2. Железобетонные лотки запроектированы в соответствии с главой СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования". Маркировка сборных железобетонных лотков имеет следующую структуру:

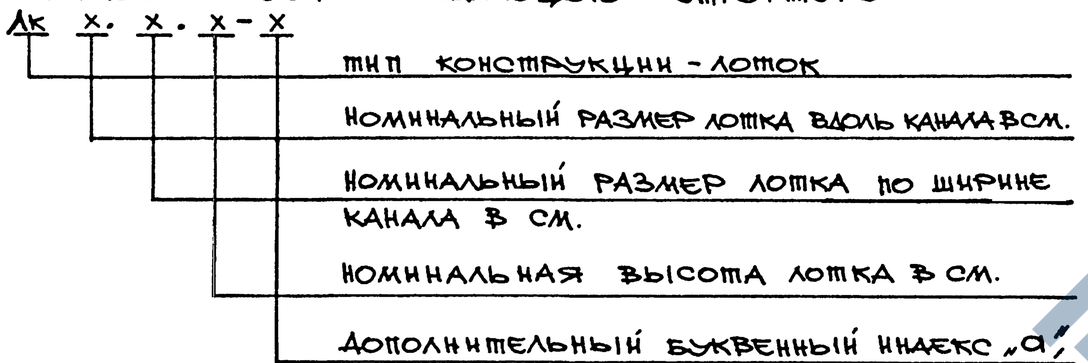

3. Лотки приняты из тяжелого бетона классов В15; В20; В22,5 и В25 плотностью 2400 кг/м³.
4. Арматура принята классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80.
5. Для закладных изделий принята прокатная сталь С245 ГОСТ 27772-88, анкера закладных изделий - из стали класса А-III по ГОСТ 5781-82.
   Монтажные петли приняты из стали класса А-I марки Ст3сп2 и Ст3пс2 по ГОСТ 380-88.
   В случае монтажа конструкции при расчетной зимней температуре ниже минус 40°С, применение для монтажных петель стали марки Ст3пс2 не допускается.
6. Армирование лотков производится сварными сетками и каркасами.
   Схема фиксации арматурных сеток днища лотков приведена на докум.-51
7. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры принята:
   при толщине конструкций до 100 мм включительно - 15мм;
   при толщине более 100мм - 20мм.
   Допускаемое отклонение по толщине защитного слоя ± 5 мм.
8. Бетонирование лотковых элементов производить в горизонтальном положении стенками вниз. Для выемки изделий из опалубки в стенках лотков с внутренней стороны предусмотрены распалубочные уклоны $i_{min} = 1/15$.
   Для строповки лотков при выемке из опалубки и монтажа в положении плитой вверх предусмотрены монтажные петли.
9. Выемку лотков из опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности.
10. Фиксация верхней горизонтальной (в положении бетонирования) арматуры должна производиться в соответствии со схемами, приведенными на докум.-51 настоящего выпуска. Расход металла на фиксаторы учтен в общем расходе металла на изделие.
11. При установке монтажных петель и закладных изделий следует руководствоваться узлами, приведенными на докум.
12. Методы контроля и правила приемки.
    12.1 Испытание изделий по прочности производить неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 13015.1-81* (Изменение №1). В качестве единичных показателей должны контролироваться:
    геометрические размеры; прочность бетона; вид, класс, марка, механические свойства арматурных сталей; качество выполнения сварных соединений арматуры и закладных деталей; диаметр, количество и расположение арматуры.
    12.2 Приемку лотков производить в соответствии с ГОСТ 13015.0-83 „Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования", и техническими требованиями,

Нач.отд	Атрахович		
Н.контр	Чумакова		
Гл.спец	Коротецкий		
Вед.инж	Чумакова		

3.006.1-8.1-1 -ТТ

Технические требования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ц00015-01 5

приведенными в настоящем выпуске.

При приемке обращать внимание на правильность маркировки лотков.

13. Складирование и транспортирование лотков.

13.1. Складирование лотков производить в штабелях в соответствии со схемой на листе 2 технических требований настоящего выпуска.

Высота штабеля назначается из условия обеспечения требований по технике безопасности и согласно СНиП III-4-80* „Техника безопасности в строительстве". Прокладки должны устанавливаться на тех же расстояниях от торцов элементов, что и монтажные петли.

13.2. Поставка лотков потребителю должна производиться по достижению бетоном отпускной прочности, величина которой устанавливается в соответствии с п.п. 7.4; 7.6; 7.7 ГОСТ 13015.0-83.

13.3. Погрузку и транспортирование лотков производить в соответствии с ГОСТ 13015.4-80 „Правила транспортирования и хранения", „Руководством по перевозке автотранспортом строительных конструкций." (Стройиздат, Москва 1980 г.) и „Руководством по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства (Стройиздат, Москва 1967 г.)

При транспортировании лотки должны иметь опоры, расположенные также, как и при складировании.

Схема складирования лотков

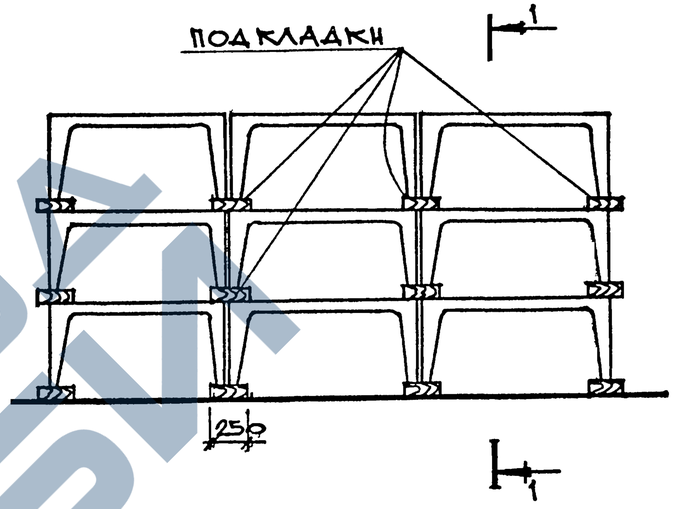

ЗАВОД ЖБИ

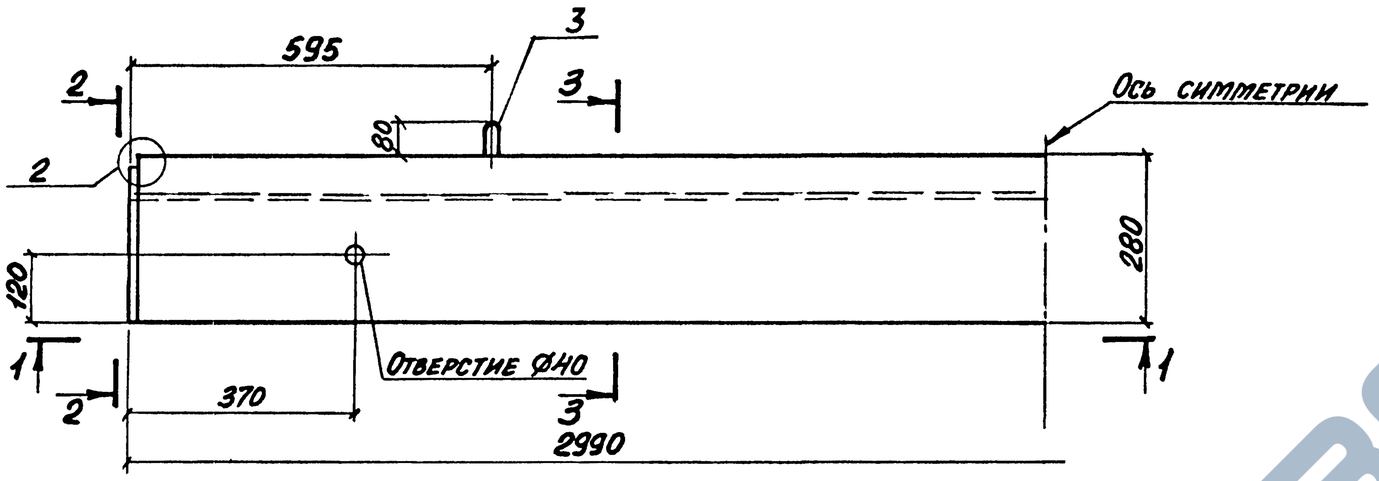

1-1

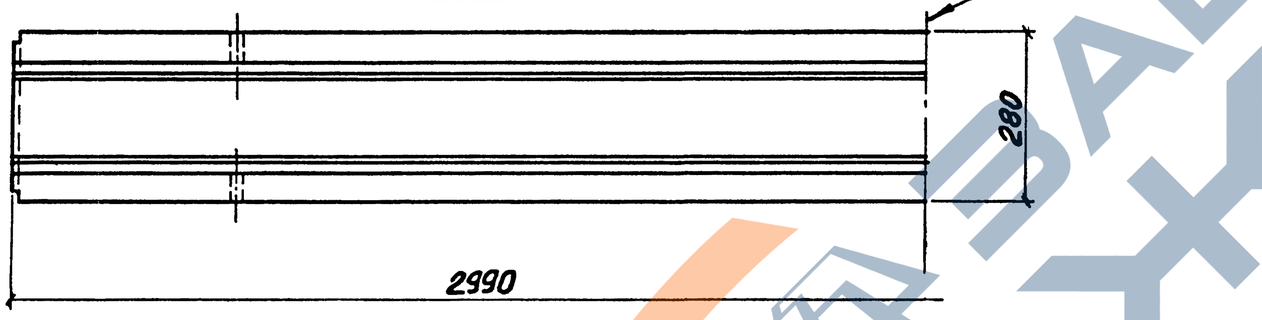

2-2

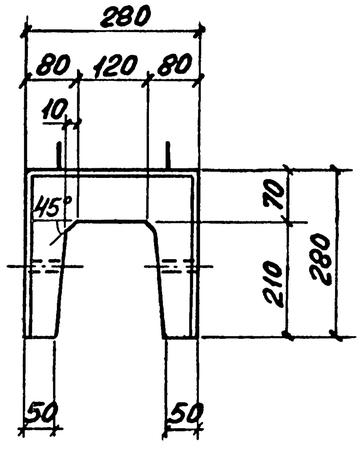

3-3

Схема армирования

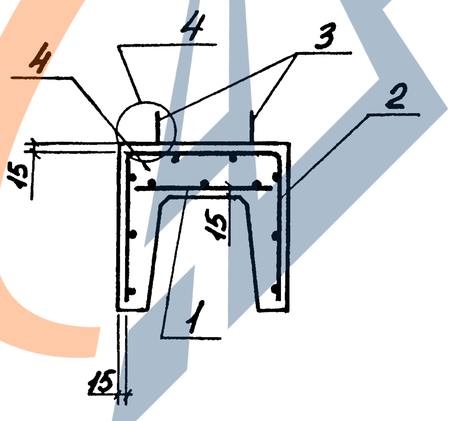

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С7-1	1	3.006.1-8.2-1-1
2	С8-1	1	-20
3	Петля УП1-2	4	1.400-9, вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,13	

1. Узлы 2,4 см. докум.-50
2. Масса лотка-0,33т

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-1

Лоток ЛК 300.30.30-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

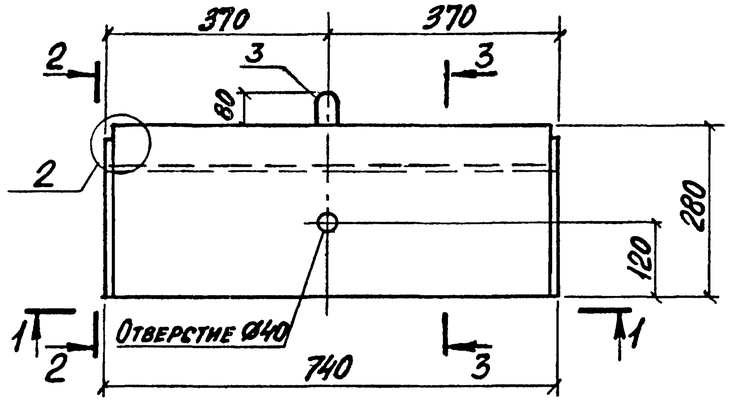

2-2

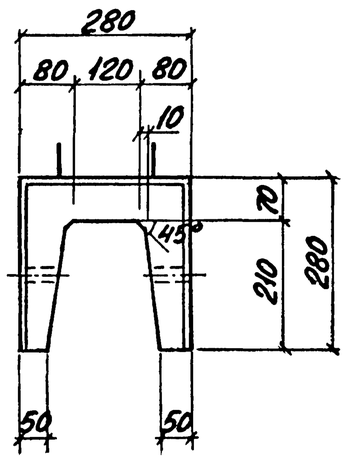

1-1

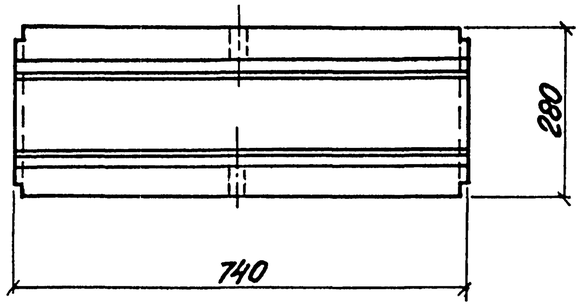

3-3

Схема армирования

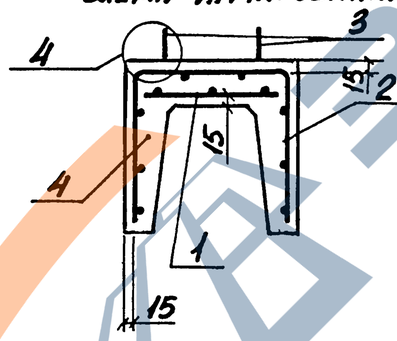

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С2-1	1	3.006.1-8. 4-1-4
2	С13-1	1	2-1- 80
3	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,03	

1. Узлы 2,4 см. докум.-50
2. Масса лотка - 0,08т

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-2

Лоток ЛК 75.30.30-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

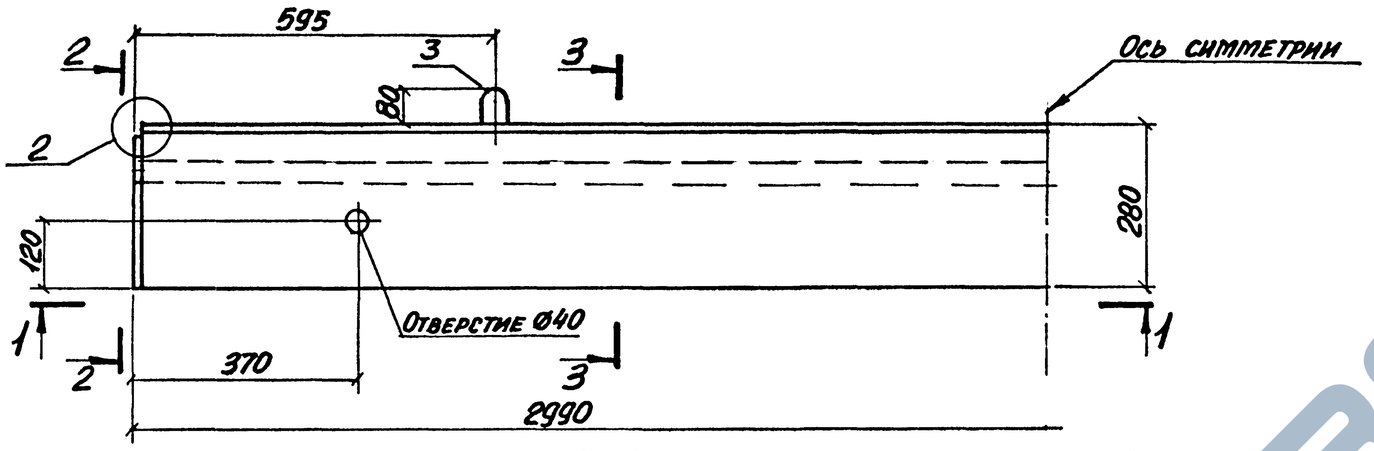

1-1

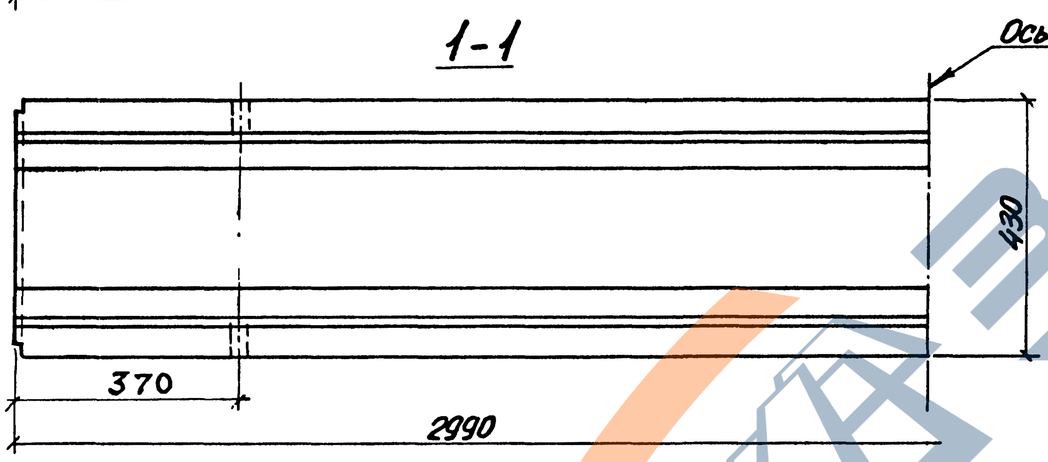

2-2

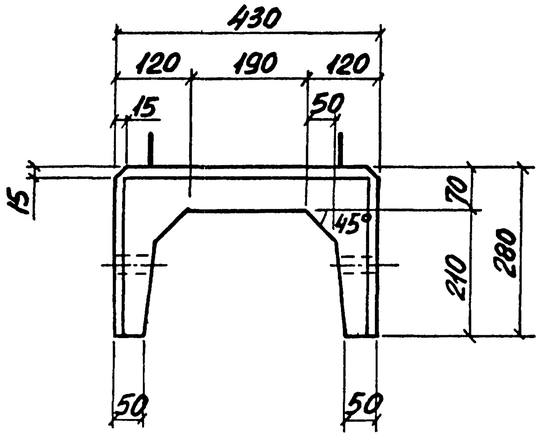

3-3

Схема армирования

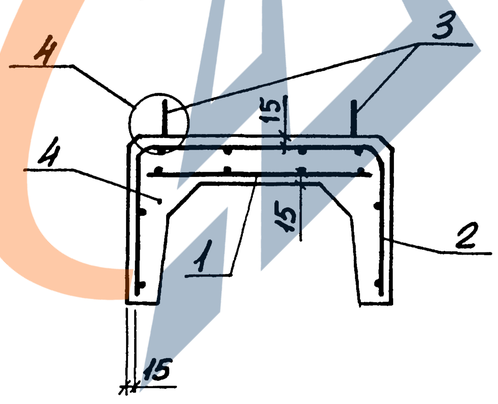

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С7-2	1	3.006.1-8.2-1-1
2	С8-2	1	-20
3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,18	

1. Узлы 2,4 см. докум.-50
2. Масса лотка-0,45т

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-3

Лоток ЛК 300.45.30-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

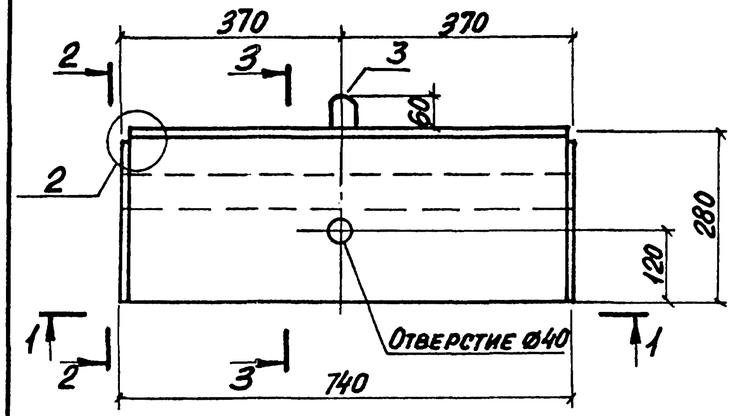

2-2

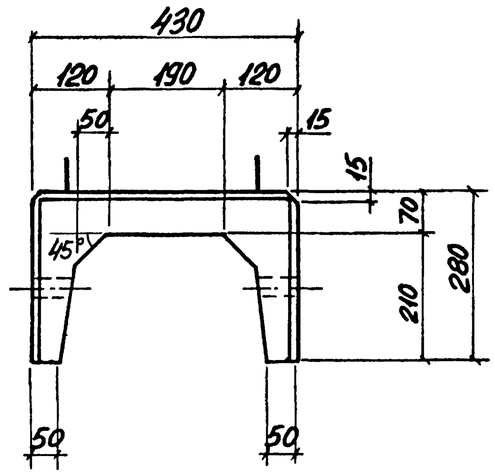

1-1

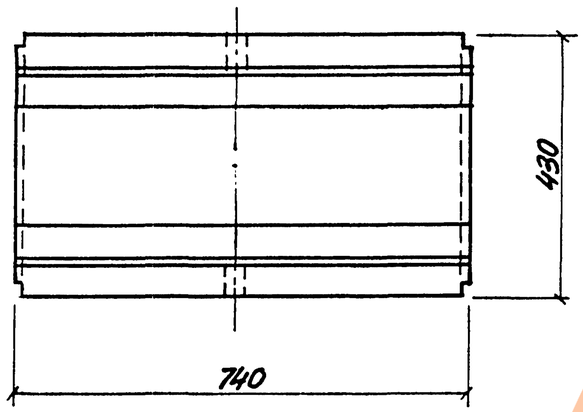

3-3

Схема армирования

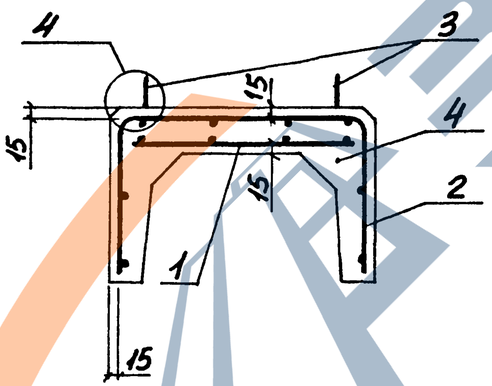

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С2-3	1	3.006.1-8. 4-1- 4
2	С 13-2	1	2-1- 80
3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,05	

1. Узлы 2,4 см. докум.-50
2. Масса лотка – 0,12т

Нач.отд.	Агрянович		
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-4

Лоток ЛК 75.45.30-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЛК 300.60.30-1 ... ЛК 300.60.30-3

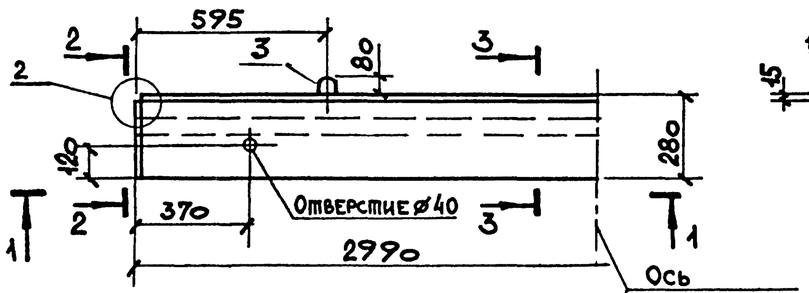

1-1

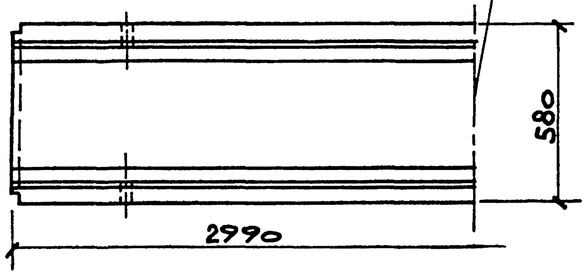

2-2

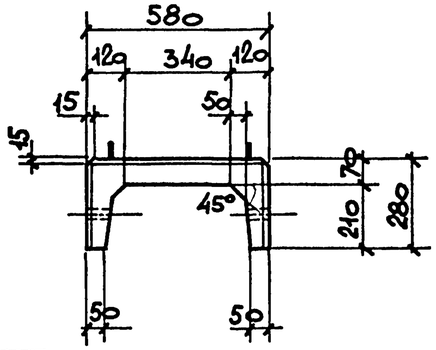

3-3

Схема армирования

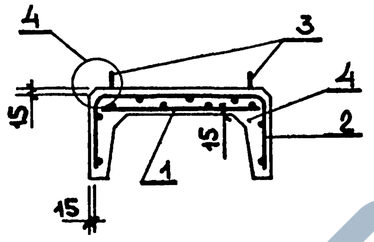

ЛК 75.60.30-1 ... ЛК 75.60.30-3

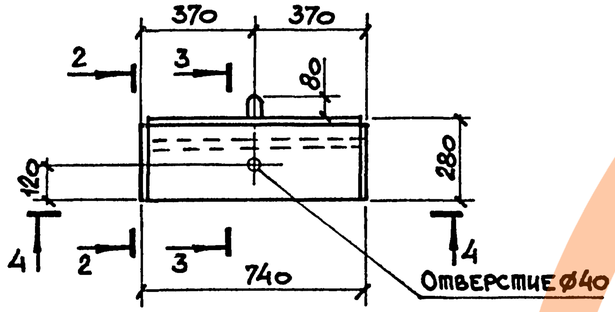

4-4

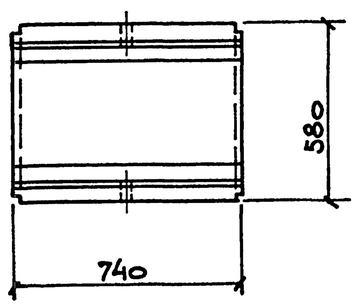

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.60.30-1	1	Сетка С7-3	1	3.006.1-8.2-1-2	0,53
	2	С8-3	1	3.006.1-8.2-1-21	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В15, м3	0,21		
ЛК300.60.30-2		Поз.2,3,4 по ЛК300.60.30-1			0,53
	1	Сетка С7-4	1	3.006.1-8.2-1-2	
ЛК300.60.30-3		Поз.2,3,4 по ЛК300.60.30-1			0,53
	1	Сетка С7-5	1	3.006.1-8.2-1-2	
ЛК75.60.30-1	1	Сетка С2-10	1	3.006.1-8.4-1-5	0,13
	2	С13-3	1	3.006.1-8.2-1-81	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В15, м3	0,13		
ЛК75.60.30-2		Поз.2,3,4 по ЛК75.60.30-1			0,13
	1	Сетка С 2-11	1	3.006.1-8.4-1-5	
ЛК75.60.30-3		Поз.2,3,4 по ЛК75.60.30-1			0,13
	1	Сетка С12-1	1	3.006.1-8.2-1-68	

Узлы 2,4 см. докум. - 50

Нач.отд	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Хвостик		
Разраб.	Тамановская		

3.006.1-8.1-1-5

Лоток
ЛК 300.60.30-1...ЛК300.60.30-3;
ЛК 75.60.30-1... ЛК 75.60.30-3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

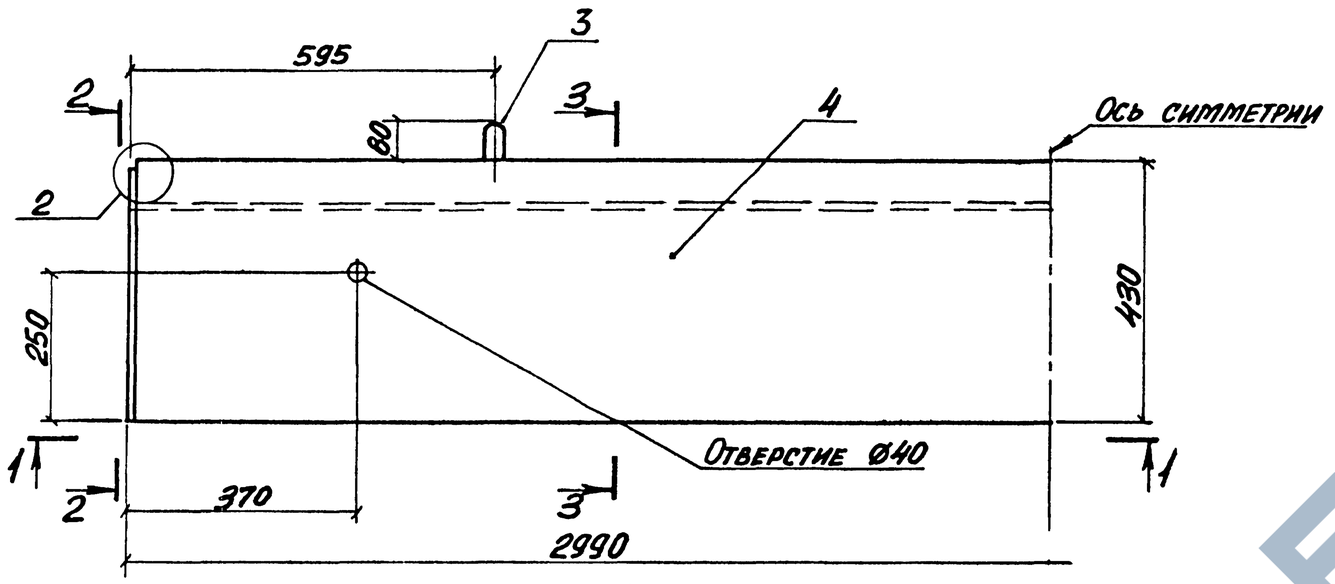

1-1

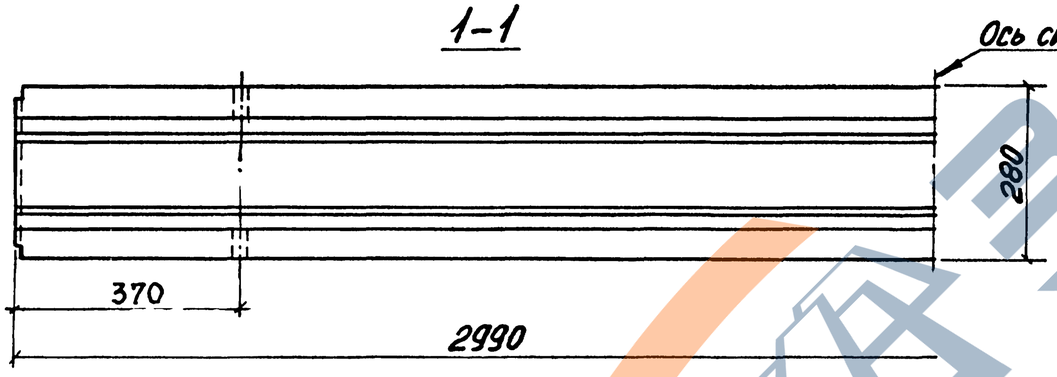

2-2

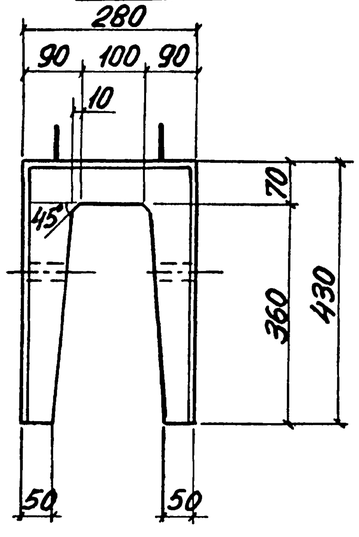

3-3

Схема армирования

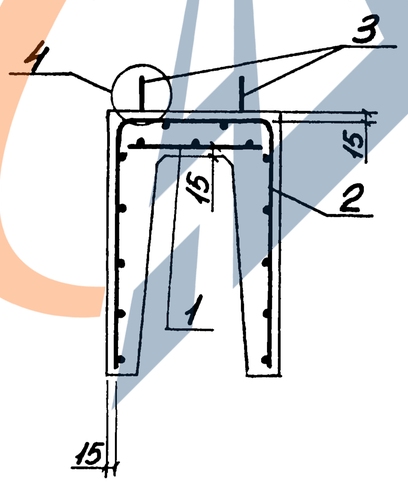

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С7-1	1	3.006.1-8.2-1-1
2	С8-4	1	-21
3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,20	

1. Узлы 1,4 см. докум.-50
2. Масса лотка-0,50т

Нач.отд.	Агрянович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Копина		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-6

Лоток ЛК 300.30.45-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ц.00015-01 12 Формат А3

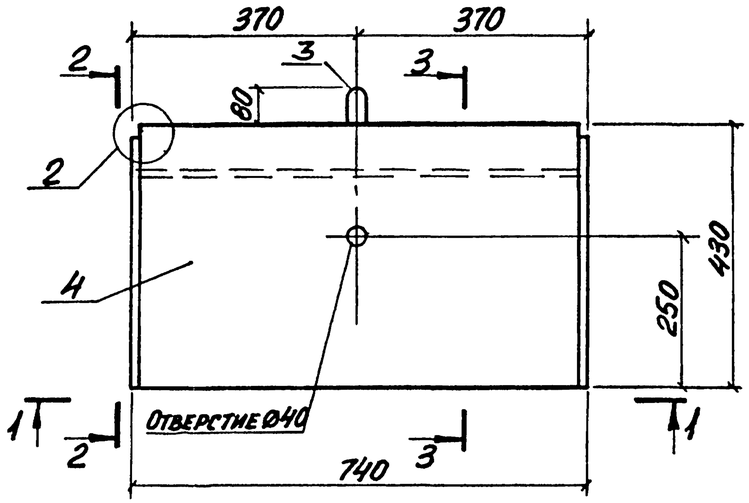

2-2

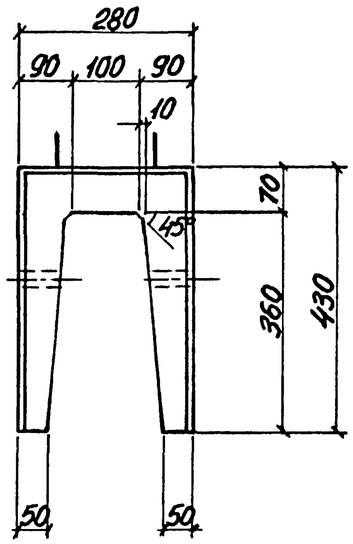

1-1

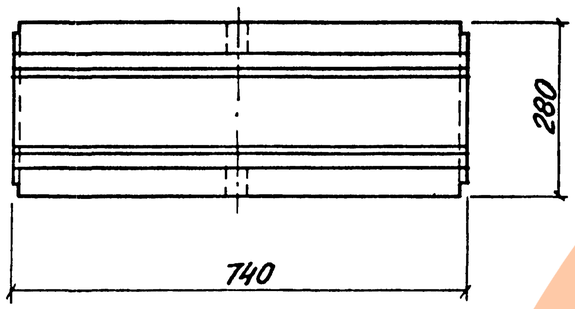

3-3

Схема армирования

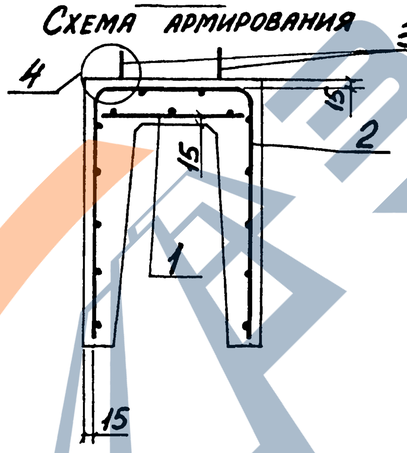

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Сетка С 2-1	1	3.006.1-8.4-1-4
2	С 13-4	1	2-1 В1
3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1
4	Бетон класса В15, м³	0,05	

1. Узлы 2,4 см. докум.-50
2. Масса лотка-0,13т

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Копина		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-7

Лоток
ЛК 75.30.45-1

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниинпроект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Ц.00015-01 13 Формат А3

ЛК 300.45.45-1

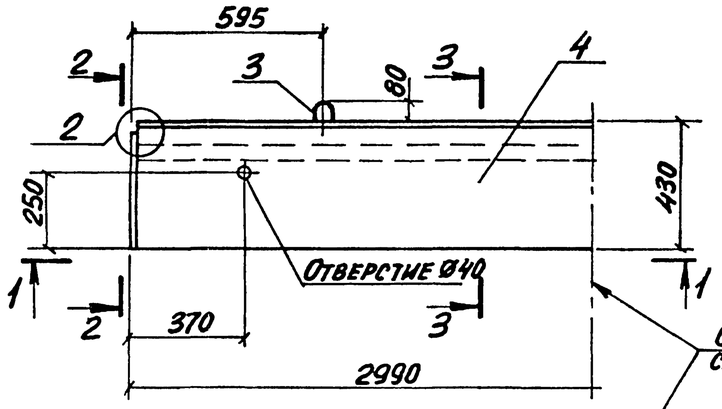

2-2

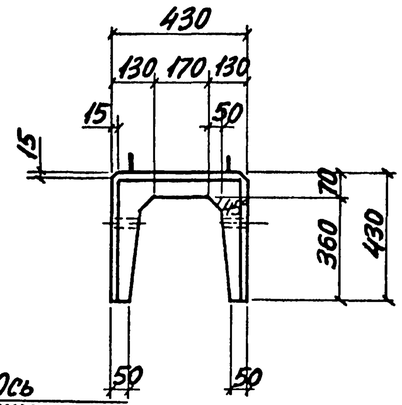

Ось симметрии

1-1

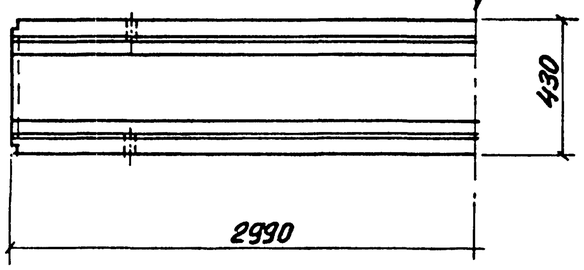

3-3

Схема армирования

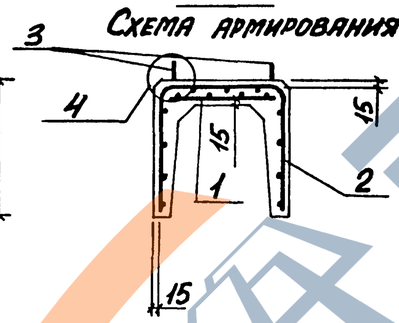

ЛК 75.45.45-1

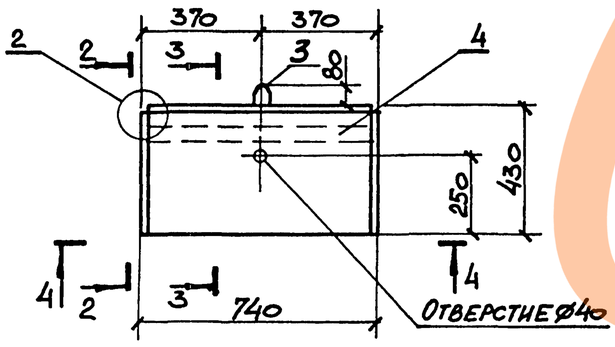

4-4

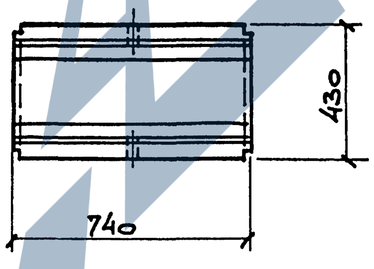

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.45.45-1	1	Сетка С7-2	1	3.006.1-8.2-1-1	0,60
	2	С8-6	1	-22	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,24		
ЛК75.45.45-1	1	Сетка С2-3	1	3.006.1-8.2-1-4	0,15
	2	С13-6	1	-82	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,06		

Узлы 2,4 – см. докум. - 50

Нач.отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-8
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		Лоток ЛК 300.45.45-1; ЛК 75.45.45-1
Зав.гр.	Чумакова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Вед.инж.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ЛК 300.60.45-1...ЛК 300.60.45-3

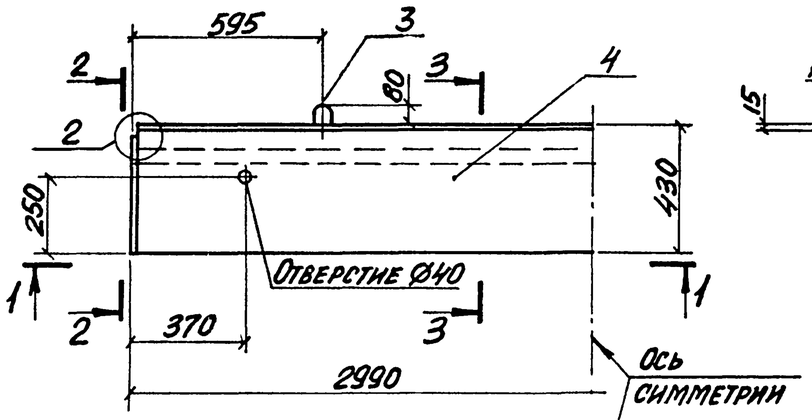

1-1

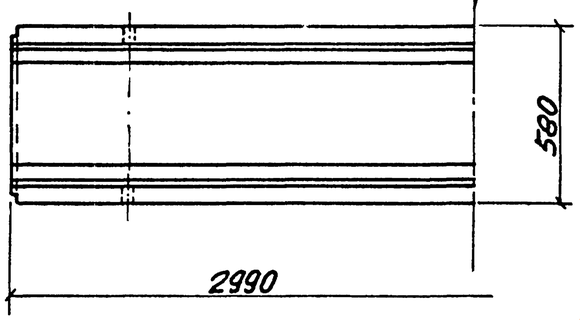

2-2

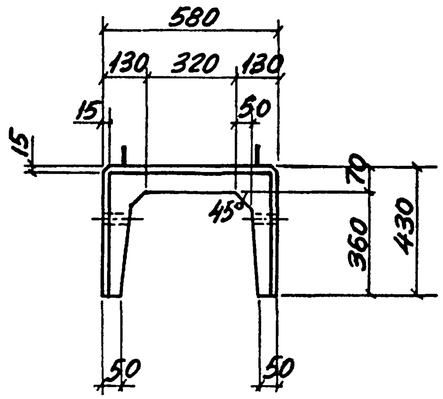

3-3

Схема армирования

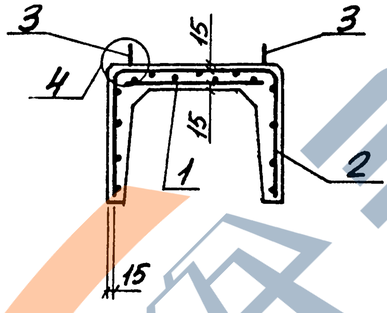

4-4

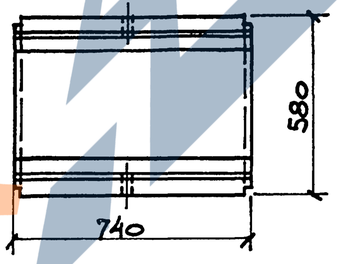

ЛК 75.60.45-1...ЛК 75.60.45-3

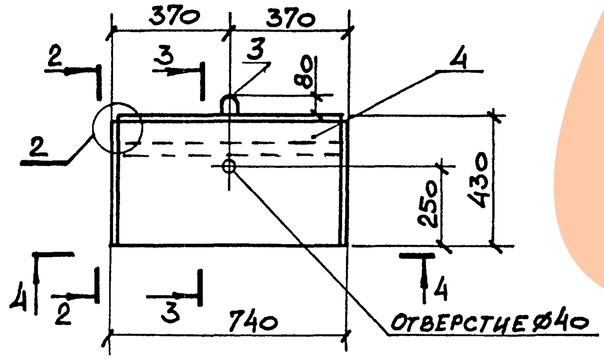

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.60.45-1	1	Сетка С7-3	1	3.006.1-8.2-1-2	0,68
	2	С8-7	1	-23	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,27		
ЛК300.60.45-2		Поз. 2,3,4 по ЛК300.60.45-1			
	1	Сетка С7-4	1	3.006.1-8.2-1-2	
ЛК300.60.45-3		Поз. 2,3,4 по ЛК300.60.45-1			
	1	Сетка С7-5	1	3.006.1-8.2-1-2	
ЛК75.60.45-1	1	Сетка С2-10	1	3.006.1-8.4-1-5	0,18
	2	С13-7	1	3.006.1-8.2-1-83	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,07		
ЛК75.60.45-2		Поз. 2,3,4 по ЛК75.60.45-1			
	1	Сетка С2-11	1	3.006.1-8.4-1-5	
ЛК75.60.45-3		Поз. 2,3,4 по ЛК75.60.45-1			
	1	Сетка С12-1	1	3.006.1-8.2-1-68	

Узлы 2,4 см. докум.-50

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-9

Лоток ЛК300.60.45-1...ЛК300.60.45-3; ЛК75.60.45-1...ЛК75.60.45-3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

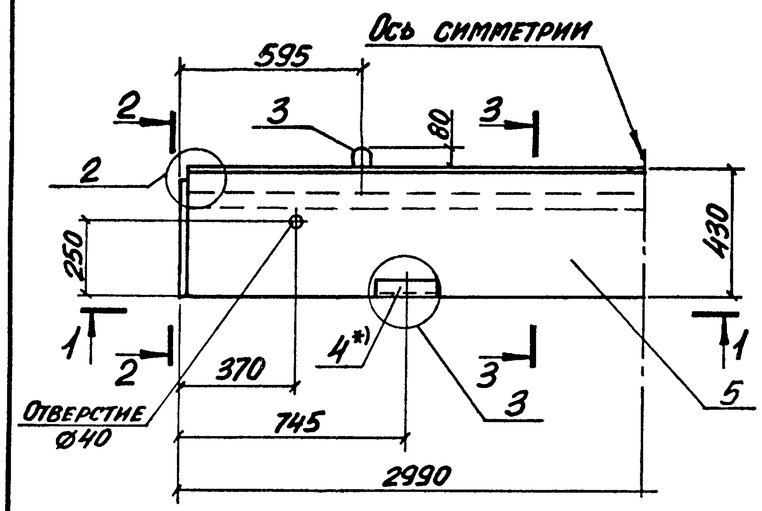

2-2

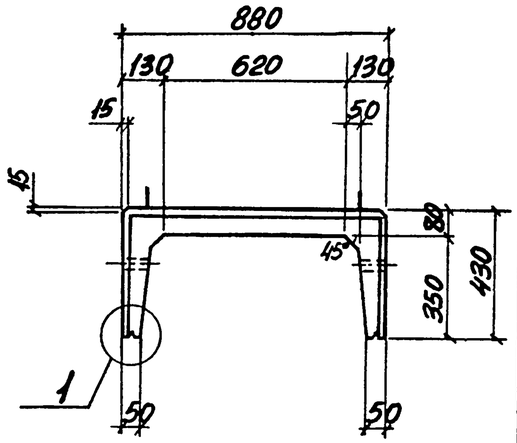

1-1

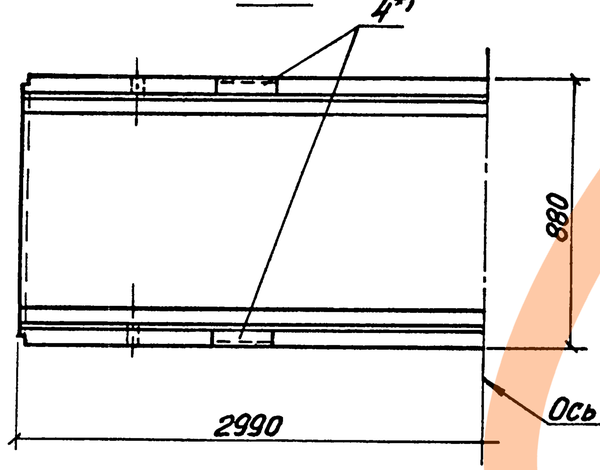

3-3

Схема армирования

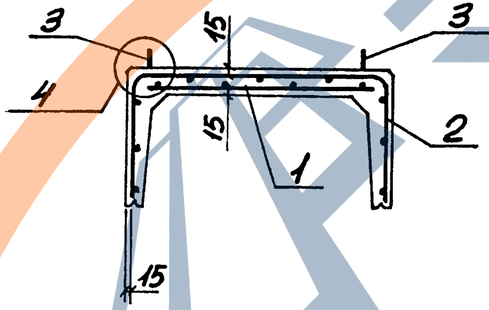

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.90.45-1	1	Сетка С 3-1	1	3.006.1-8.4-1-19	0,90
	2	С 8-8	1	2-1-23	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1	
	5	Бетон класса В15, м³	0,36		
ЛК300.90.45-2		Поз. 2,3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С 7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
ЛК300.90.45-3		Поз. 2,3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С 7-7	1	3.006.1-8.2-1-3	
ЛК300.90.45-4		Поз. 2,3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-8	1	3.006.1-8.2-1-4	
ЛК300.90.45-5		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-8	1	3.006.1-8.2-1-4	
	2	С8-9	1	-24	

1. Узлы см. докум - 50
2. Продолжение спецификации см. на л. 2.
*) Поз. 4 только для лотков марки с индексом „а".

Нач. отд.	Агранович		
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-10

Лоток
ЛК300.90.45-1...ЛК300.90.45-10,
ЛК300.90.45-6а...ЛК300.90.45-8а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.90.45-6		Поз.1,3,5 по ЛК300.90.45-1			
	2	Сетка С8-10	1	3.006.1-8.2-1-24	
ЛК300.90.45-6а		Поз.1,3,5 по ЛК300.90.45-1			
	2	Сетка С8-10	1	3.006.1-8.2-1-24	
	4	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.90.45-7		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
	2	С8-10	1	-24	
ЛК300.90.45-7а		Поз.3,5 по ЛК300.90.45-1			0,90
	1	Сетка С7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
	2	С8-10	1	-24	
	4	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.90.45-8		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-7	1	3.006.1-8.2-1-3	
	2	С8-10	1	-24	
ЛК300.90.45-8а		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-7	1	3.006.1-8.2-1- 3	
	2	С8-10	1	-24	
	4	Изделие закладное М3	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.90.45-9		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			0,90
	1	Сетка С7-8	1	3.006.1-8.2-1-4	
	2	С8-10	1	-24	
ЛК300.90.45-10		Поз. 3,5 по ЛК300.90.45-1			
	1	Сетка С7-9	1	3.006.1-8.2-1-4	
	2	С8-10	1	-24	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

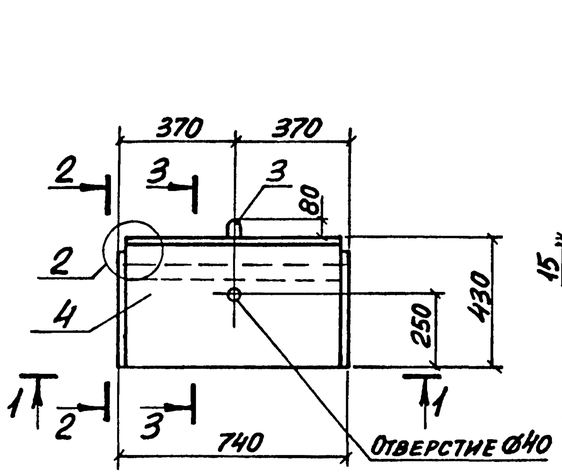

2–2

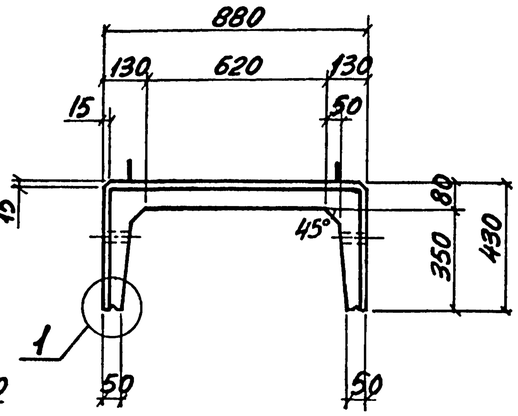

1–1

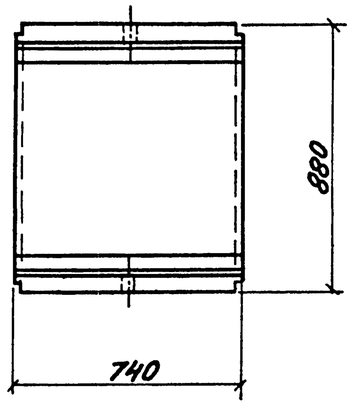

3–3

Схема армирования

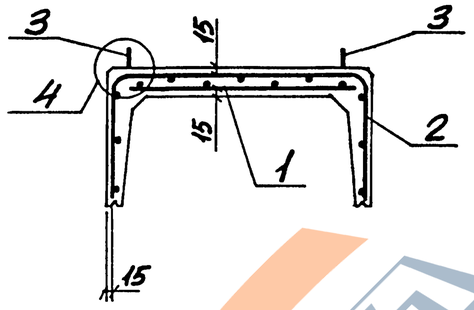

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК 75.90.45-3		Поз. 2,3,4 по ЛК 75.90.45-1			0,23
	1	Сетка С2-21	1	3.006.1-8.4-1-6	
ЛК 75.90.45-4		Поз. 2,3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С12-2	1	3.006.1-8.2-1-69	
ЛК 75.90.45-5		Поз. 3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С12-2	1	3.006.1-8.2-1-69	
	2	С13-9	1	-84	
ЛК 75.90.45-6		Поз. 1,3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	2	Сетка С13-10	1	3.006.1-8.2-1-84	
ЛК 75.90.45-7		Поз. 3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С2-20	1	3.006.1-8.4-1-6	
	2	С13-10	1	2-1-84	
ЛК 75.90.45-8		Поз. 3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С2-21	1	3.006.1-8.4-1-6	
	2	С13-10	1		
ЛК 75.90.45-9		Поз. 3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С12-2	1	3.006.1-8.2-1-69	
	2	С13-10	1	-84	
ЛК 75.90.45-10		Поз. 3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С12-3	1	3.006.1-8.2-1-69	
	2	С13-10	1	-84	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК 75.90.45-1	1	Сетка С2-16	1	3.006.1-8.4-1-6	0,23
	2	С13-8	1	3.006.1-8.2-1-83	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,09		
ЛК 75.90.45-2		Поз. 2,3,4 по ЛК 75.90.45-1			
	1	Сетка С2-20	1	3.006.1-8.4-1-6	

Узлы 2,4 — см. докум.-50

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-11

Лоток ЛК 75.90.45-1...ЛК 75.90.45-10

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

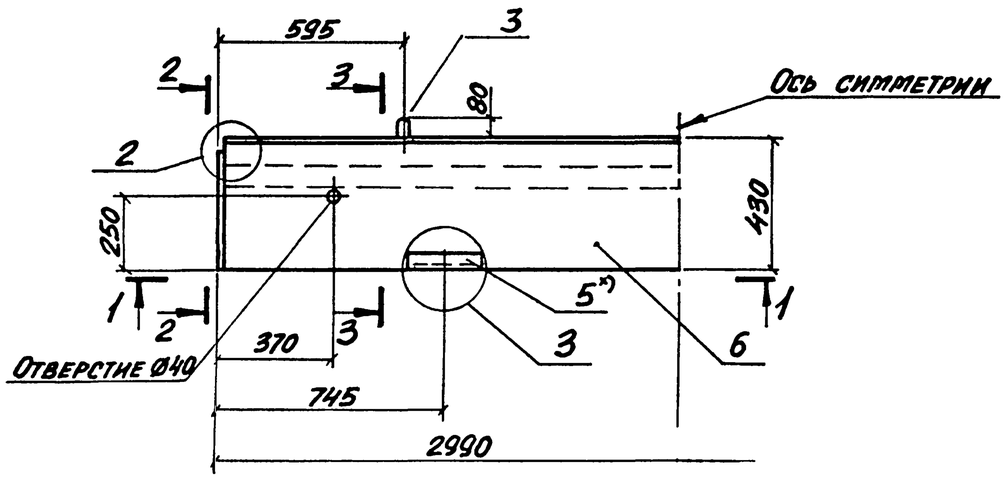

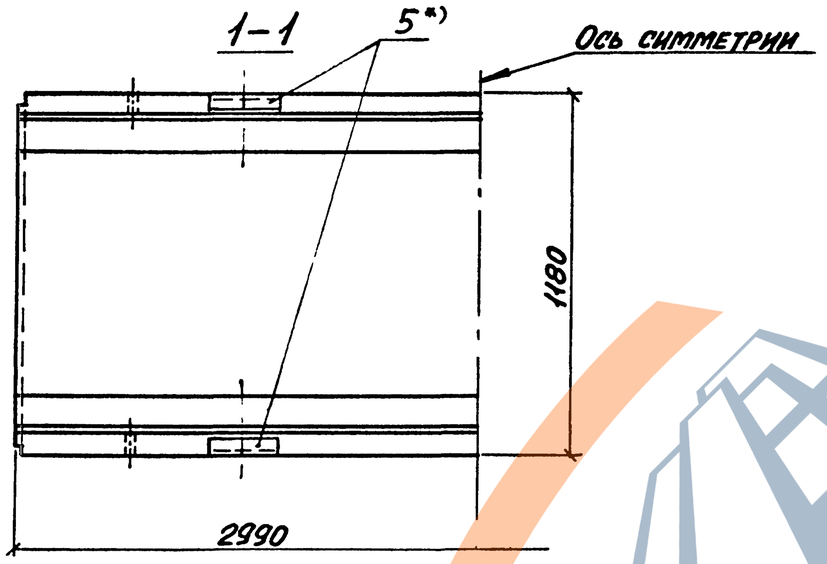

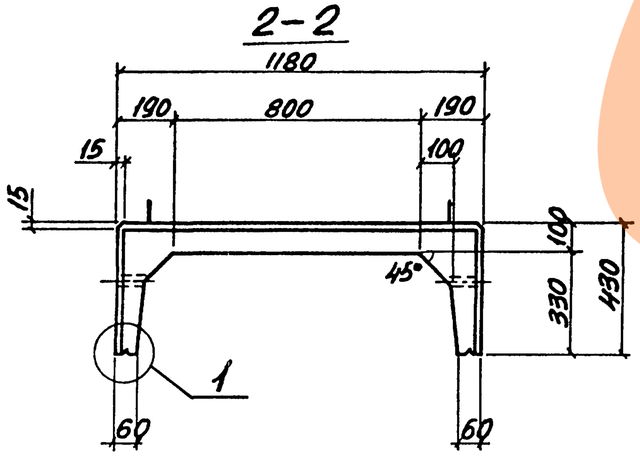

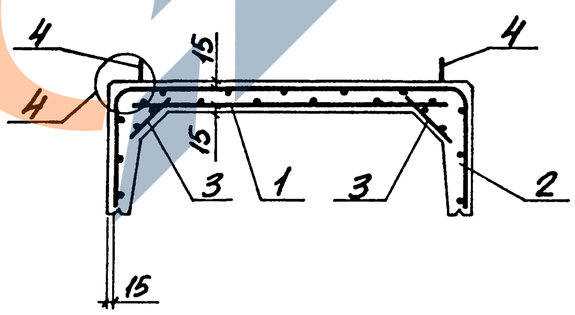

Схема армирования

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.45-1	1	Сетка С3-8	1	3.006.1-8.4-1-22	1,35
	2	С8-11	1	3.006.1-8.2-1-25	
	3	С17-1	2	-127	
	4	Петля УП1-4	4	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,54		
ЛК300.120.45-2		Поз. 2,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.120.45-3		Поз. 2,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.45-4		Поз. 2,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.45-5		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-12	1	-25	

1. Узлы 1...4 см. докум.- 50
2. Продолжение спецификации см. на л.2
3. *) Поз. 5 только для лотков марки с индексом „а"

Нач.отд.	Агрянович		3.006.1-8.1-1-12
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

Лоток ЛК300.120.45-1...ЛК300.120.45-5; ЛК300.120.45-6а...ЛК300.120.45-8а; ЛК300.120.45-9...ЛК300.120.45-11

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.45-6а		Поз. 1,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			1,35
	2	Сетка С 8-12	1	3.006.1-8.2-1-25	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.45-7а		Поз. 1,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	2	Сетка С 8-13	1	3.006.1-8.2-1-26	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.45-8а		Поз. 3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С 7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С 8-14	1	-26	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.45-9		Поз. 2,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С 7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.120.45-10		Поз. 2,3,4,6 по ЛК300.120.45-1			
	1	Сетка С 7-14	1	3.006.1-8.2-1-6	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.45-11		Поз. 3,4,6 по ЛК300.120.45-1			1,35
	1	Сетка С 7-37	1	3.006.1-8.2-1-12	
	2	С 8-13	1	-26	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

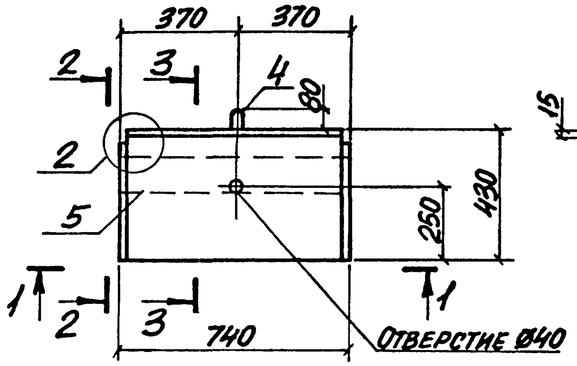

2-2

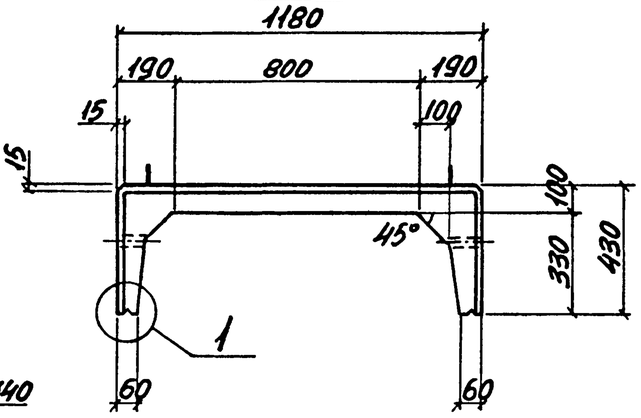

1-1

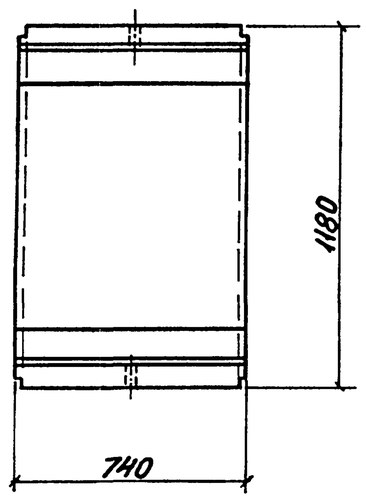

3-3

Схема армирования

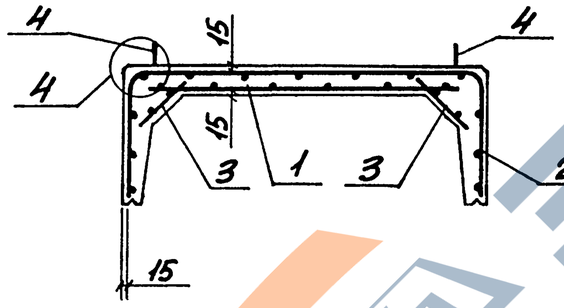

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК 75.120.45-3		Поз. 2,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			0,34
	1	Сетка С 12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК 75.120.45-4		Поз. 2,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
ЛК 75.120.45-5		Поз. 3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С 13-12	1	-85	
ЛК 75.120.45-6		Поз. 1,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	2	Сетка С 13-12	1	3.006.1-8.2-1-85	
ЛК 75.120.45-7		Поз. 1,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	2	Сетка С 13-13	1	3.006.1-8.2-1-86	
ЛК 75.120.45-8		Поз. 3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 2-24	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С 13-14	1	3.006.1-8.2-1-86	
ЛК 75.120.45-9		Поз. 2,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК 75.120.45-10		Поз. 2,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 12-6	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК 75.120.45-11		Поз. 3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 12-7	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С 13-13	1	-86	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК 75.120.45-1	1	Сетка С 2-23	1	3.006.1-8.4-1-7	0,34
	2	С 13-11	1	3.006.1-8.2-1-85	
	3	С 18-1	2	-	
	4	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	5	Бетон класса В15, м³	0,14		
ЛК 75.120.45-2		Поз. 2,3,4,5 по ЛК 75.120.45-1			
	1	Сетка С 2-24	1	3.006.1-8.4-1-7	

Узлы ст. докум. - 50

Нач. отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-13
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК 75.120.45-1...ЛК 75.120.45-11
Вед. инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист; Листов 1
Провер.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Хвостик		

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

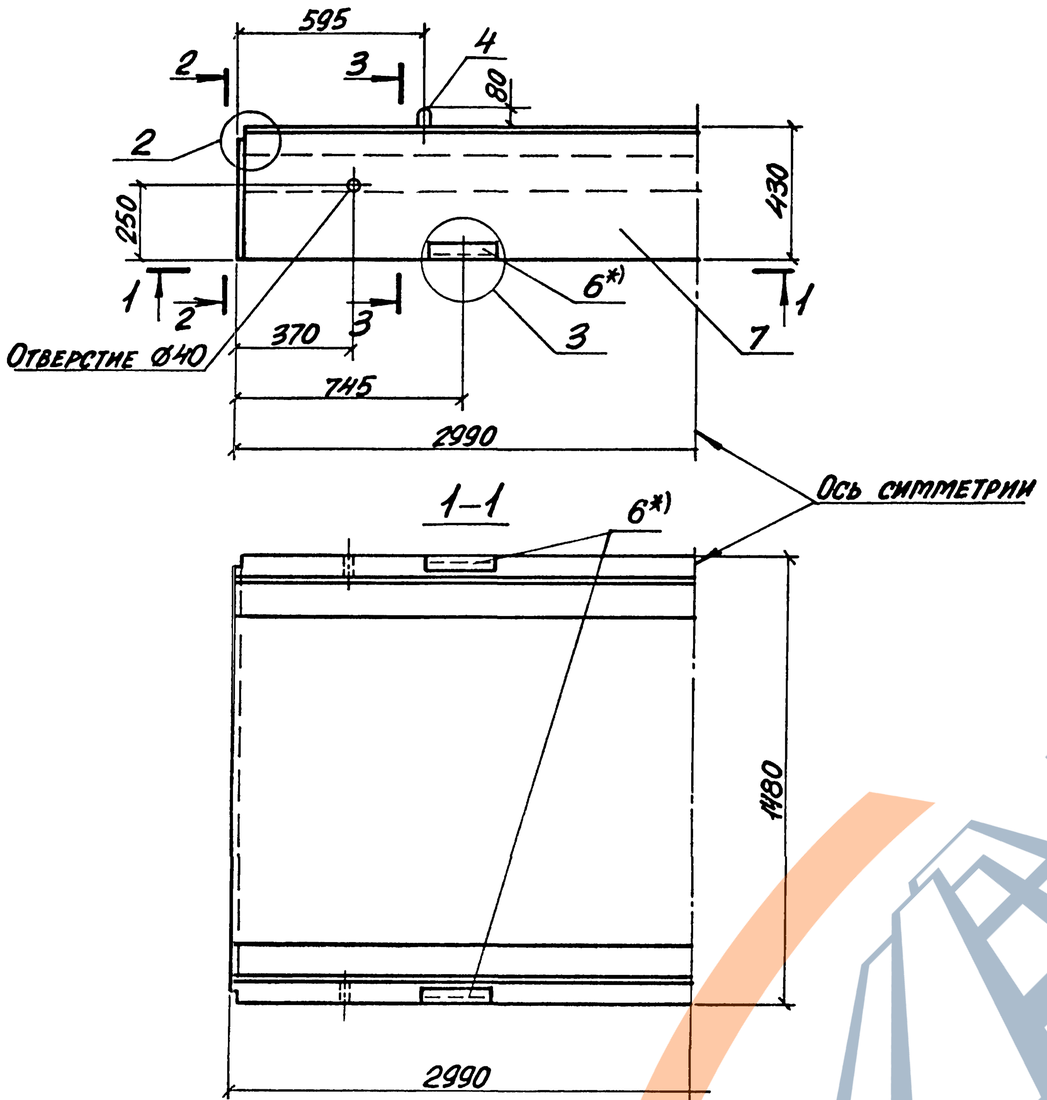

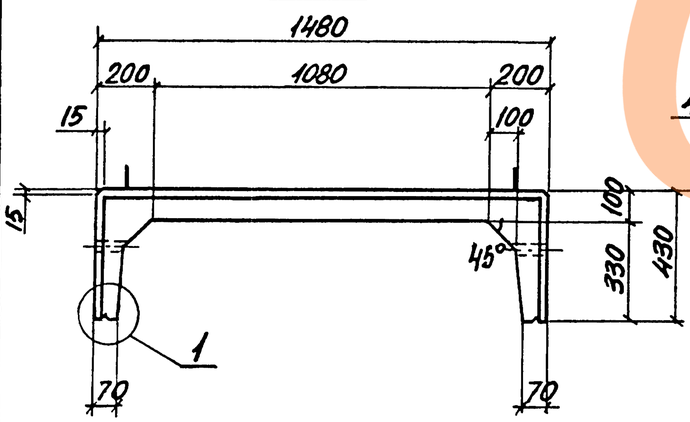

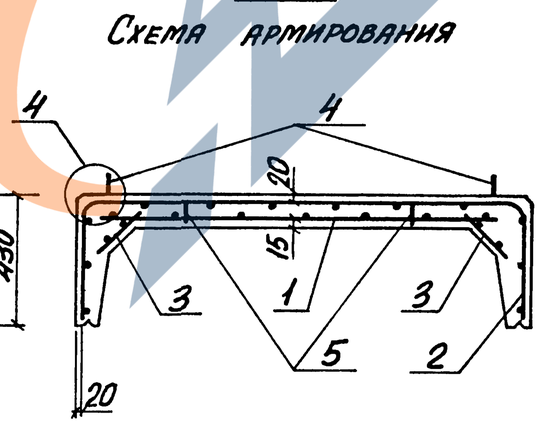

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.45-1	1	Сетка С7-27	1	3.006.1-8.2-1-9	1,63
	2	С8-15	1	-27	
	3	С17-1	2	-127	
	4	Петля УП1-10	4	1.400-9 вып.1	
	5	Фиксатор ФЗ	10	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Бетон класса В15, м³	0,65		
ЛК300.150.45-1а		Поз.1...5,7 по ЛК300.150.45-1			
	6	Изделие закладное М1	4	3.006.1-8.2-1-132	
ЛК300.150.45-2		Поз.2...5,7 по ЛК300.150.45-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.45-3		Поз.2...5,7 по ЛК300.150.45-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.45-4		Поз.2...5 по ЛК300.150.45-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
	7	Бетон класса В20, м³	0,65		

1. Продолжение спецификации см. на л.2.
2. Узлы 1...4 см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.5 см. докум.-51
4. *) Поз.6 только для лотков марки с индексом „а".

Нач.отд.	Яранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-14

Лоток ЛК300.150.45-1...ЛК300.150.45-5; ЛК300.150.45-9...ЛК300.150.45-11; ЛК300.150.45-1а; ЛК300.150.45-6а...ЛК300.150.45-8а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.45-5		Поз.3,5 по ЛК300.150.45-1			1,63
	1	Сетка С7-17	1	3.006.1-8.2-1-7	
	2	С8-16	1	-27	
	4	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып.1	
	7	Бетон класса В25 ;м³	0,65		
ЛК300.150.45-6а		Поз. 1,3.5,7 по ЛК300.150.45-1			
	2	Сетка С8-16	1	3.006.1-8.2-1-27	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.150.45-7а		Поз.1,3,4 по ЛК300.150.45-1			
	2	Сетка С8-17	1	3.006.1-8.2-1-28	
	5	Фиксатор Ф2	10	-130	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	
	7	Бетон класса В20, м³	0,65		
ЛК300.150.45-8а		Поз.1,3 по ЛК300.150.45-1			
	2	Сетка С8-18	1	3.006.1-8.2-1-28	
	4	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып.1	
	5	Фиксатор Ф2	10	3.006.1-8.2-1-130	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,65		
ЛК300.150.45-9		Поз. 3...5,7 по ЛК300.150.45-1			
	1	Сетка С7-18	1	3.006.1-8.2-1-7	
	2	С8-16	1	-27	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.45-10		Поз.3...5 по ЛК300.150.45-1			1,63
	1	Сетка С7-19	1	3.006.1-8.2-1-7	
	2	С8-16	1	-27	
	7	Бетон класса В20, м³	0,65		
ЛК300.150.45-11		Поз.3 по ЛК300.150.45-1			
	1	Сетка С7-20	1	3.006.1-8.2-1-7	
	2	С8-19	1	-29	
	4	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып.1	
	5	Фиксатор Ф1	10	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Бетон класса В25 ;м³	0,65		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2-2

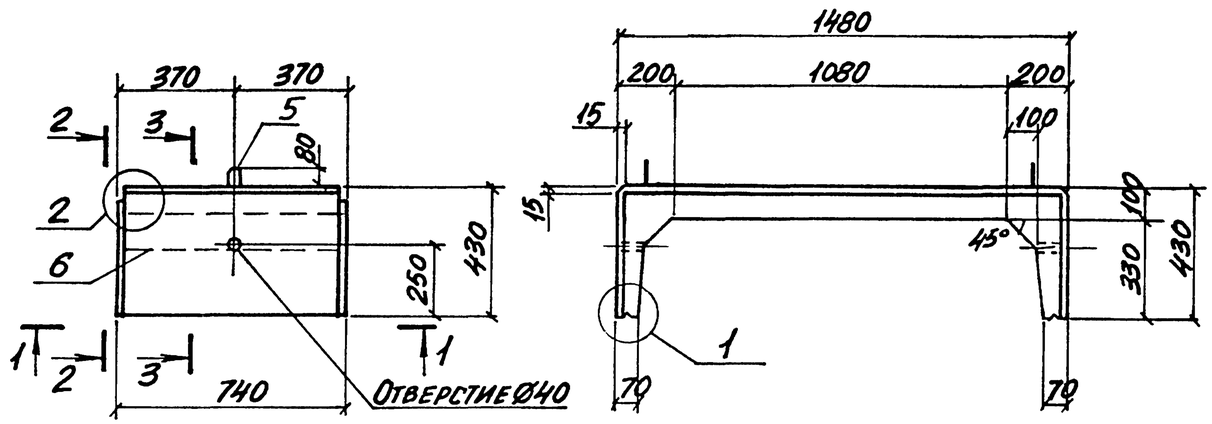

1-1

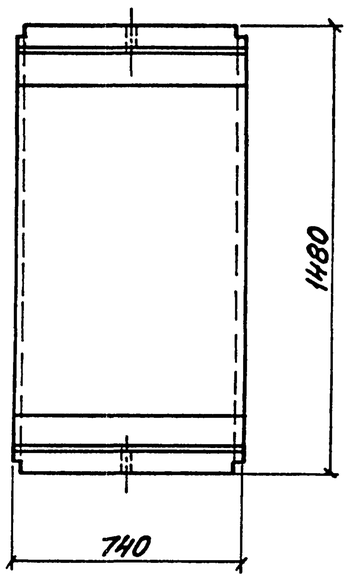

3-3

Схема армирования

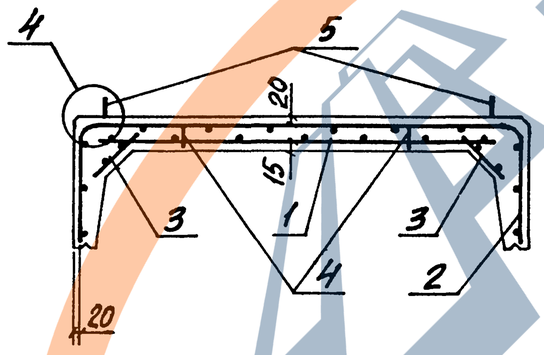

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.45-1	1	Сетка С2-33	1	3.006.1-8.4-1-8	0,40
	2	С13-15	1	3.006.1-8.2-1-87	
	3	С18-1	2	-127	
	4	Фиксатор ФЗ	4	-130	
	5	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,16		
ЛК75.150.45-2		Поз. 2...6 по ЛК75.150.45-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.150.45-3		Поз. 2...6 по ЛК75.150.45-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
ЛК75.150.45-4		Поз. 2...5 по ЛК75.150.45-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
	6	Бетон класса В20, м³	0,16		
ЛК75.150.45-5		Поз. 3,4 по ЛК75.150.45-1			
	1	Сетка С12-9	1	3.006.1-8.2-1-71	
	2	С13-16	1	-87	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В25 ; м³	0,16		

1. Продолжение спецификации см. на л.2
2. Узлы 1...4 см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.4 см. докум. 51

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-15

Лоток ЛК75.150.45-1...ЛК75.150.45-11

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 1,3...6 по ЛК 75.150.45-1			
ЛК 75.150.45-6	2	Сетка С 13-16	1	3.006.1-8.2-1-87	
		Поз. 1,3,5 по ЛК 75.150.45-1			
	2	Сетка С 13-17	1	3.006.1-8.2-1-88	
ЛК 75.150.45-7	4	Фиксатор Ф2	4	-130	
	6	Бетон класса В20, м³	0,16		
		Поз. 1,3 по ЛК 75.150.45-1			
	2	Сетка С 13-18	1	3.006.1-8.2-1-88	
	4	Фиксатор Ф2	4	-130	
ЛК 75.150.45-8	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып.1	0,40
	6	Бетон класса В22,5; м³	0,16		
		Поз. 3...6 по ЛК 75.150.45-1			
	1	Сетка С 12-10	1	3.006.1-8.2-1-71	
ЛК 75.150.45-9	2	С 13-16	1	-87	
		Поз. 3...5 по ЛК 75.150.45-1			
	1	Сетка С 12-11	1	3.006.1-8.2-1-71	
ЛК 75.150.45-10	2	С 13-16	1	-87	
	6	Бетон класса В20, м³	0,16		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 3 по ЛК 75.150.45-1			
	1	Сетка С 12-12	1	3.006.1-8.2-1-71	
	2	С 13-19	1	-89	
ЛК 75.150.45-11	4	Фиксатор Ф1	4	-130	0,40
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В25 ; м³	0,16		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЗАВОД ЖБИ

ЛК 300.45.60-1... ЛК 300.45.60-4

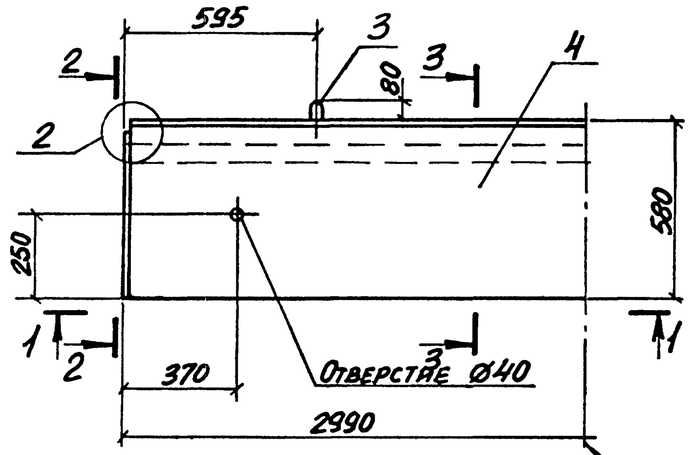

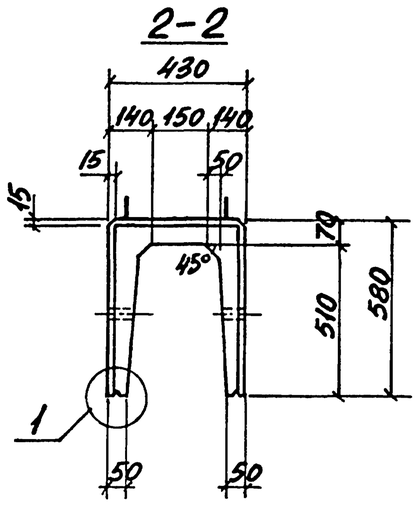

1-1

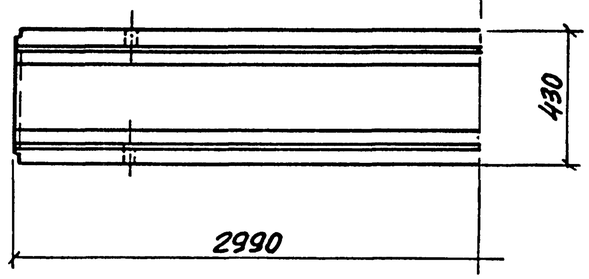

Ось симметрии

3-3
Схема армирования

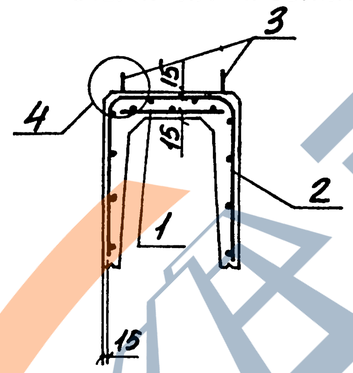

ЛК 75.45.60-1... ЛК 75.45.60-4

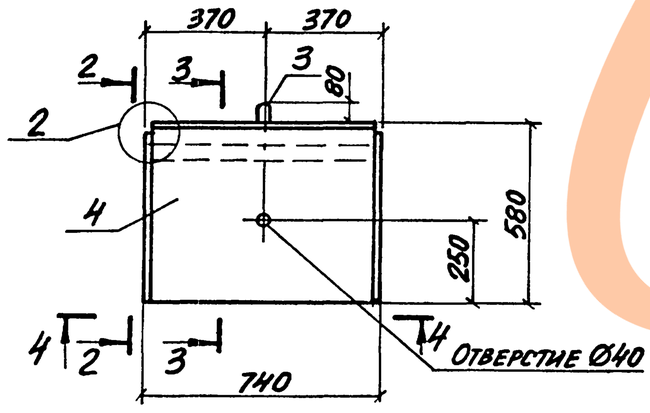

4-4

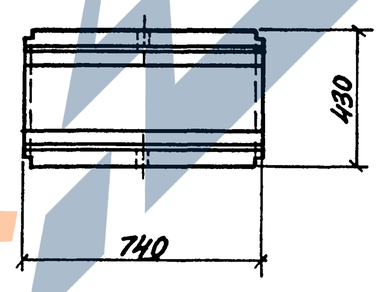

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.45.60-1	1	Сетка С7-2	1	3.006.1-8.2-1-1	0,80
	2	С8-20	1	-29	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,32		
ЛК300.45.60-2		Поз. 1,3 по ЛК300.45.60-1			
	2	Сетка С8-21	1	3.006.1-8.2-1-30	
	4	Бетон класса В20, м³	0,32		
ЛК300.45.60-3	1	Сетка С7-2	1	3.006.1-8.2-1-1	
	2	С8-21	1	-30	
	3	Петля УП1-1	4	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В22,5; м³	0,32		

1. Узлы 1,2,4 — см. докум. - 50
2. Продолжение спецификации см. на л.2.

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-16

Лоток ЛК300.45.60-1...ЛК300.45.60-4; ЛК 75.45.60-1...ЛК 75.45.60-4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.45.60-4	1	Сетка С7-2	1	3.006.1-8.2-1-1	0,80
	2	С8-21	1	-30	
	3	Петля УП1-1	4	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В25, м³	0,32		
ЛК75.45.60-1	1	Сетка С2-3	1	3.006.1-8.4-1-4	0,20
	2	С13-20	1	3.006.1-8.2-1-89	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,08		
ЛК75.45.60-2		Поз. 1,3 по ЛК75.45.60-1			
	2	Сетка С13-21	1	3.006.1-8.2-1-90	
	4	Бетон класса В20, м³	0,08		
ЛК75.45.60-3	1	Сетка С2-3	1	3.006.1-8.4-1-4	
	2	С13-21	1	3.006.1-8.2-1-90	
	3	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В22,5; м³	0,08		
ЛК75.45.60-4	1	Сетка С2-3	1	3.006.1-8.4-1-4	
	2	С13-21	1	3.006.1-8.2-1-90	
	3	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып. 1	
	4	Бетон класса В25, м³	0,08		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЗАВОДЖБИ

ЛК300.60.60-1... ЛК300.60.60-4

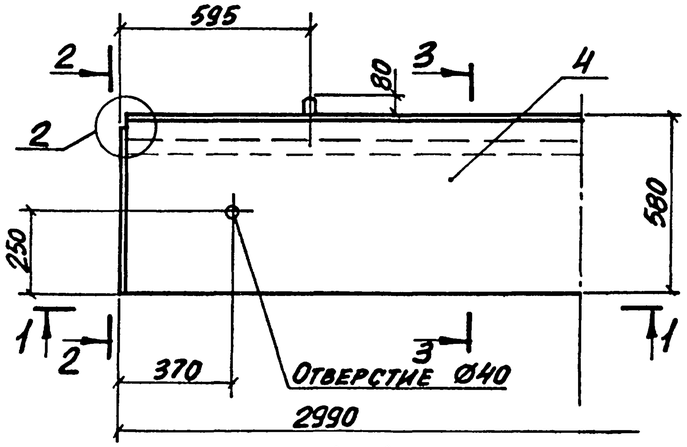

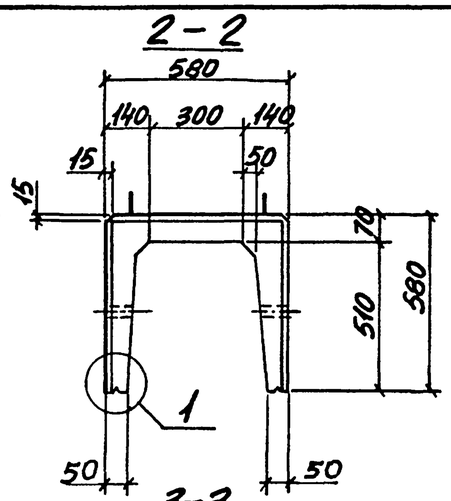

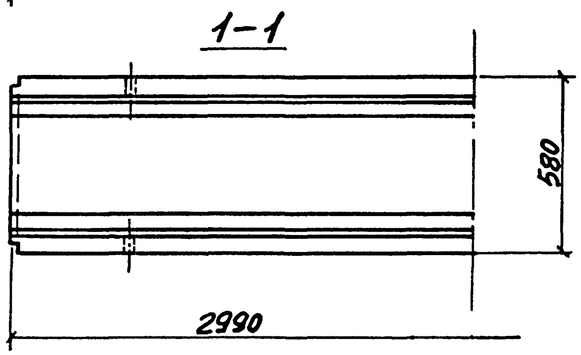

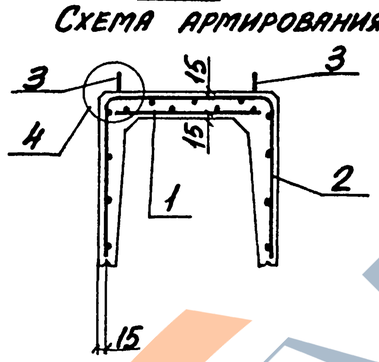

Схема армирования

ЛК 75.60.60-1... ЛК 75.60.60-4

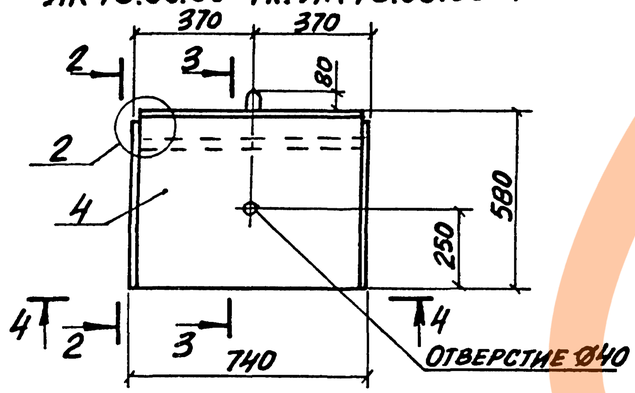

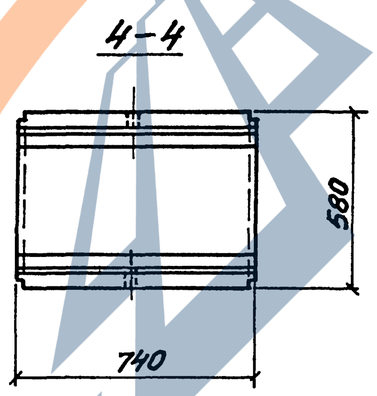

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.60.60-2		Поз. 1,3,4 по ЛК300.60.60-1			0,88
	2	Сетка С8-23	1	3.006.1-8.2-1-31	
ЛК300.60.60-3		Поз. 3,4 по ЛК300.60.60-1			
	1	Сетка С7-4	1	3.006.1-8.2-1-2	
	2	С8-23	1	-31	
ЛК300.60.60-4	1	Сетка С7-4	1	-2	
	2	С8-23	1	-31	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В20, м³	0,35		
ЛК75.60.60-1	1	Сетка С2-10	1	3.006.1-8.4-1-5	0,23
	2	С13-22	1	3.006.1-8.2-1-90	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³			
ЛК75.60.60-2		Поз. 1,3,4 по ЛК75.60.60-1	0,09		
	2	Сетка С13-23	1	3.006.1-8.2-1-91	
ЛК75.60.60-3		Поз. 3,4 по ЛК75.60.60-1			
	1	Сетка С2-11	1	3.006.1-8.4-1-5	
	2	С13-23	1	3.006.1-8.2-1-91	
ЛК75.60.60-4	1	Сетка С2-11	1	3.006.1-8.4-1-5	
	2	С13-23	1	3.006.1-8.2-1-91	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В20, м³	0,09		

Узлы 1,2,4 – см. докум.-50

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.60.60-1	1	Сетка С7-3	1	3.006.1-8.2-1-2	0,88
	2	С8-22	1	-30	
	3	Петля УП1-2	4	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,35		

Нач.отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-17
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		Лоток ЛК300.60.60-1... ЛК300.60.60-4; ЛК75.60.60-1... ЛК75.60.60-4
Зав.гр.	Чумакова		Стадия Р; Лист; Листов 1
Вед.инж.	Чумакова		Харьковский Промстройниинпроект
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЛК 300.90.60-1...ЛК 300.90.60-4

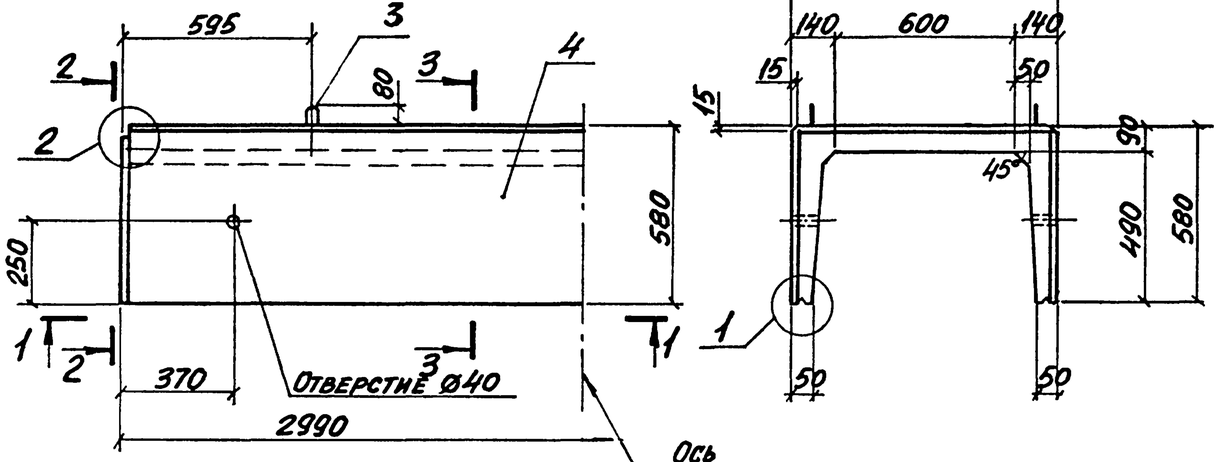

2–2

1–1

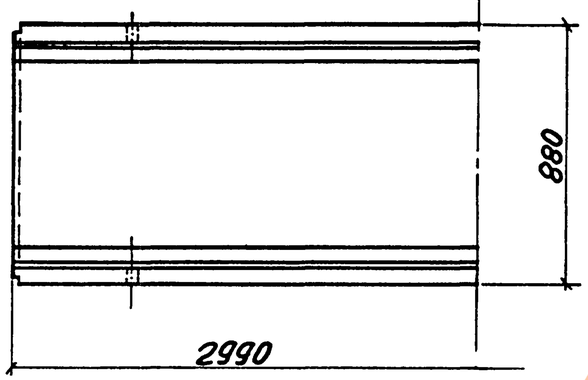

3–3

Схема армирования

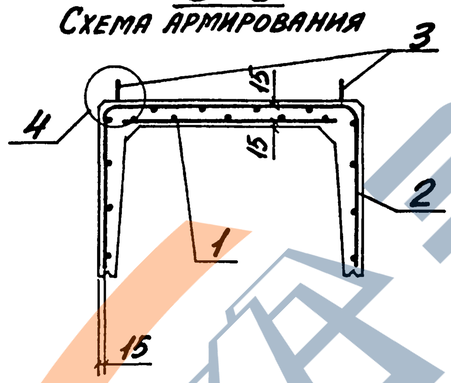

ЛК 75.90.60-1...ЛК 75.90.60-4

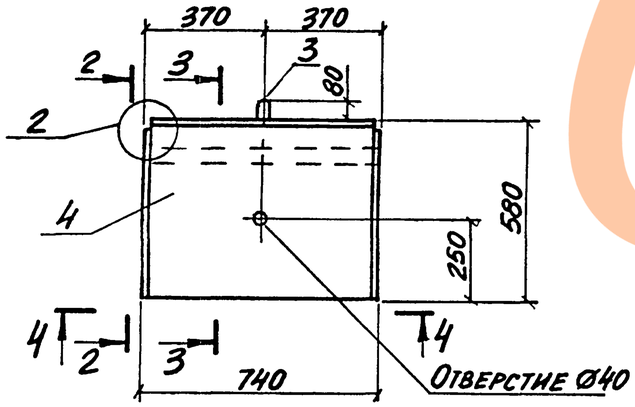

4–4

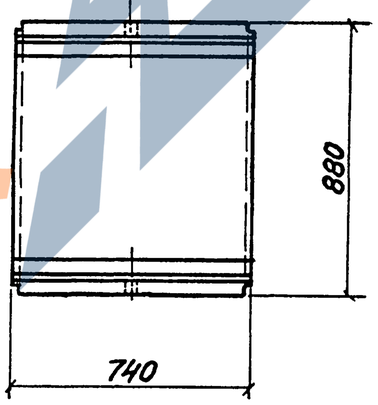

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.90.60-1	1	Сетка С3-2	1	3.006.1-8.4-1-19	1,13
	2	С8-24	1	3.006.1-8.2-1-31	
	3	Петля УП1-4	4	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,115		
ЛК300.90.60-2		Поз. 2...4 по ЛК300.90.60-1			
	1	Сетка С7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
ЛК300.90.60-3		Поз. 2...4 по ЛК300.90.60-1			
	1	Сетка С7-7	1	3.006.1-8.2-1-3	
ЛК300.90.60-4		Поз. 2...4 по ЛК300.90.60-1			
	1	Сетка С7-8	1	3.006.1-8.2-1-4	
ЛК75.90.60-1	1	Сетка С2-17	1	3.006.1-8.4-1-6	0,28
	2	С13-24	1	3.006.1-8.2-1-91	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,11		
ЛК75.90.60-2		Поз. 2...4 по ЛК75.90.60-1			
	1	Сетка С2-20	1	3.006.1-8.4-1-6	
ЛК75.90.60-3		Поз. 2...4 по ЛК75.90.60-1			
	1	Сетка С2-21	1	3.006.1-8.4-1-6	
ЛК75.90.60-4		Поз. 2...4 по ЛК75.90.60-1			
	1	Сетка С12-2	1	3.006.1-8.2-1-69	

Узлы 1,2,4 см. докум.–50

Нач.отд.	Агранович	
Н.контр.	Коротецкий	
Гл.спец.	Коротецкий	
Зав.гр.	Чумакова	
Вед.инж.	Чумакова	
Провер.	Чумакова	
Разраб.	Хвостик	

3.006.1-8.1-1-18

Лоток ЛК300.90.60-1...ЛК300.90.60-4; ЛК75.90.60-1...ЛК75.90.60-4

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

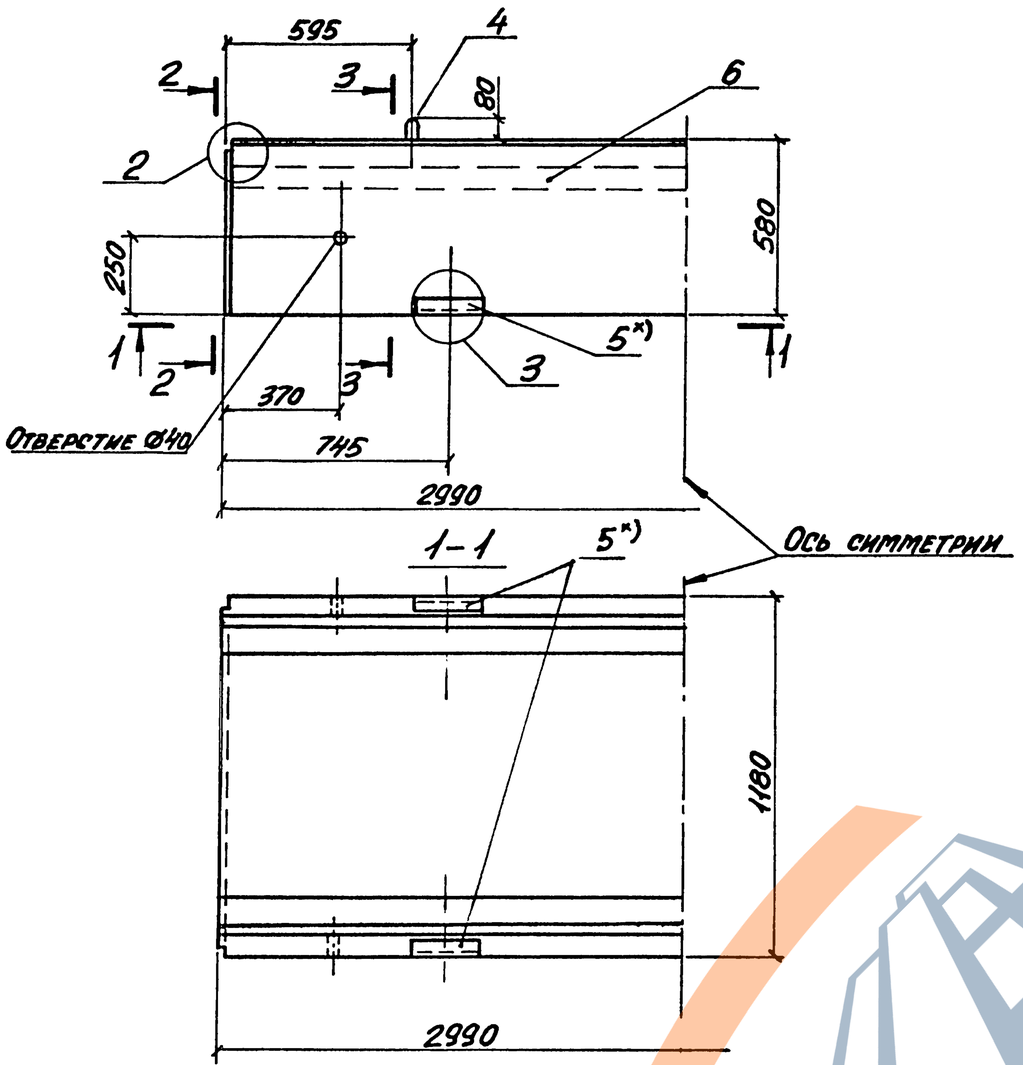

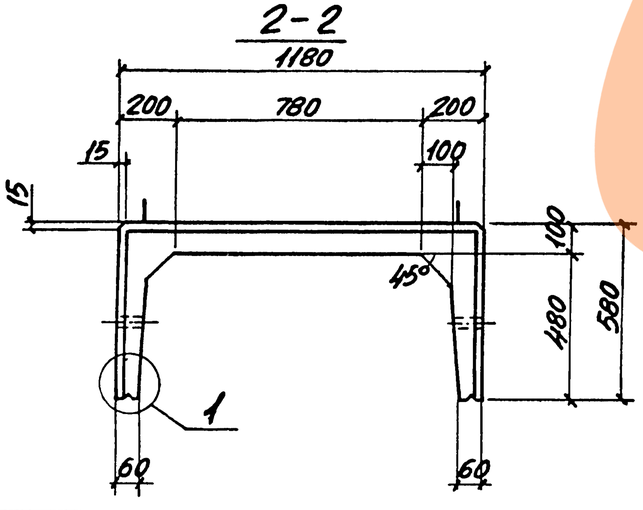

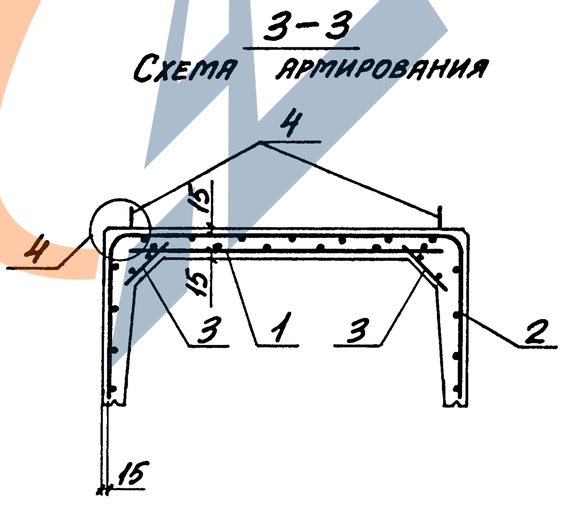

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.60-1	1	Сетка С3-8	1	3.006.1-8.4-1-22	1,55
	2	С8-25	1	3.006.1-8.2-1-32	
	3	С17-1	2	–	
	4	Петля УП1-4	4	1.400-9, вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,62		
ЛК300.120.60-2		Поз. 2...4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.120.60-3		Поз. 2...4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.60-4		Поз. 2...4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.60-5		Поз. 2...4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	

1. Узлы 1...4 – см. докум.-50
2. Продолжение спецификации см. на л.2.
3. *) Поз. 5 только для лотков марки с индексом „а"

Нач.отд.	Агранович	
Н.контр.	Коротецкий	
Гл.спец.	Коротецкий	
Зав.гр.	Чумакова	
Вед.инж.	Чумакова	
Провер.	Чумакова	
Разраб.	Хвостик	

3.006.1-8.1-1-19

Лоток ЛК300.120.60-1...ЛК300.120.60-10, ЛК300.120.60-6а...ЛК300.120.60-9а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.60-6		Поз.1,3,4,6 по ЛК300.120.60-1			1,55
	2	Сетка С8-26	1	3.006.1-8.2-1-32	
ЛК300.120.60-6а		Поз.1,3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	2	Сетка С8-26	1	3.006.1-8.2-1-32	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.60-7		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-26	1	-32	
ЛК300.120.60-7а		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-26	1	-32	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.60-8		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-26	1	-32	
ЛК300.120.60-8а		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-26	1	-32	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.60-9		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			1,55
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-26	1	-32	
ЛК300.120.60-9а		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-26	1	-32	
	5	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.60-10		Поз.3,4,6 по ЛК300.120.60-1			
	1	Сетка С7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-26	1	-32	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

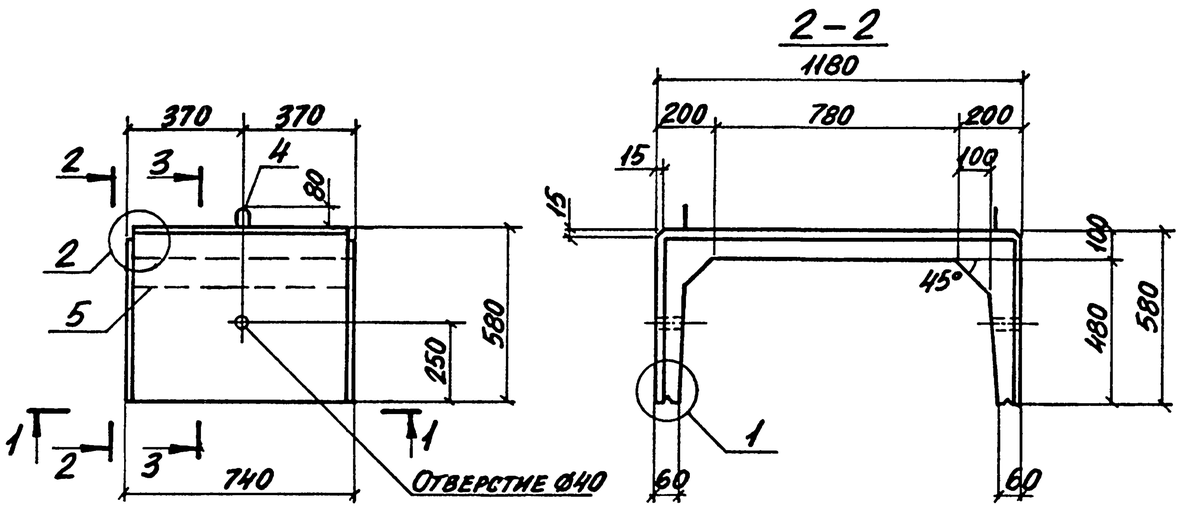

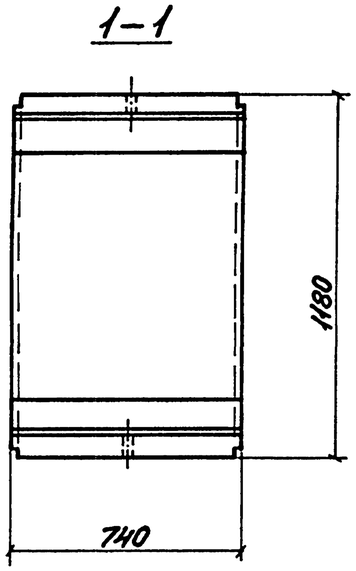

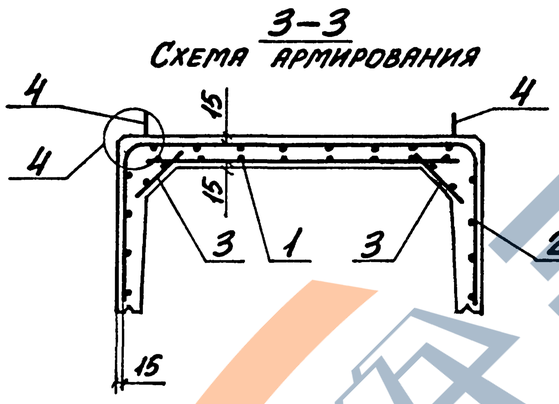

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 2...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-3	1	Сетка С12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
		Поз. 2...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-4	1	Сетка С2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
		Поз. 2...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-5	1	Сетка С12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
		Поз.1,3...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-6	2	Сетка С13-26	1	3.006.1-8.2-1-92	
		Поз. 3...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-7	1	Сетка С2-24	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С13-26	1	3.006.1-8.2-1-92	0,40
		Поз. 3...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-8	1	Сетка С12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С13-26	1	-92	
		Поз. 3...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-9	1	Сетка С2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С13-26	1	3.006.1-8.2-1-92	
		Поз. 3...5 по ЛК75.120.60-1			
ЛК75.120.60-10	1	Сетка С12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С13-26	1	-92	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.120.60-1	1	Сетка С2-23	1	3.006.1-8.4-1-7	0,40
	2	С13-25	1	3.006.1-8.2-1-92	
	3	С18-1	2	-128	
	4	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	5	Бетон класса В15, м³	0,16		
ЛК75.120.60-2		Поз. 2...5 по ЛК75.120.60-1			
	1	Сетка С2-24	1	3.006.1-8.4-1-7	

Узлы см. докум. -50.

Нач.отд.	Агранович		
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-20

Лоток ЛК75.120.60-1...ЛК75.120.60-10

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

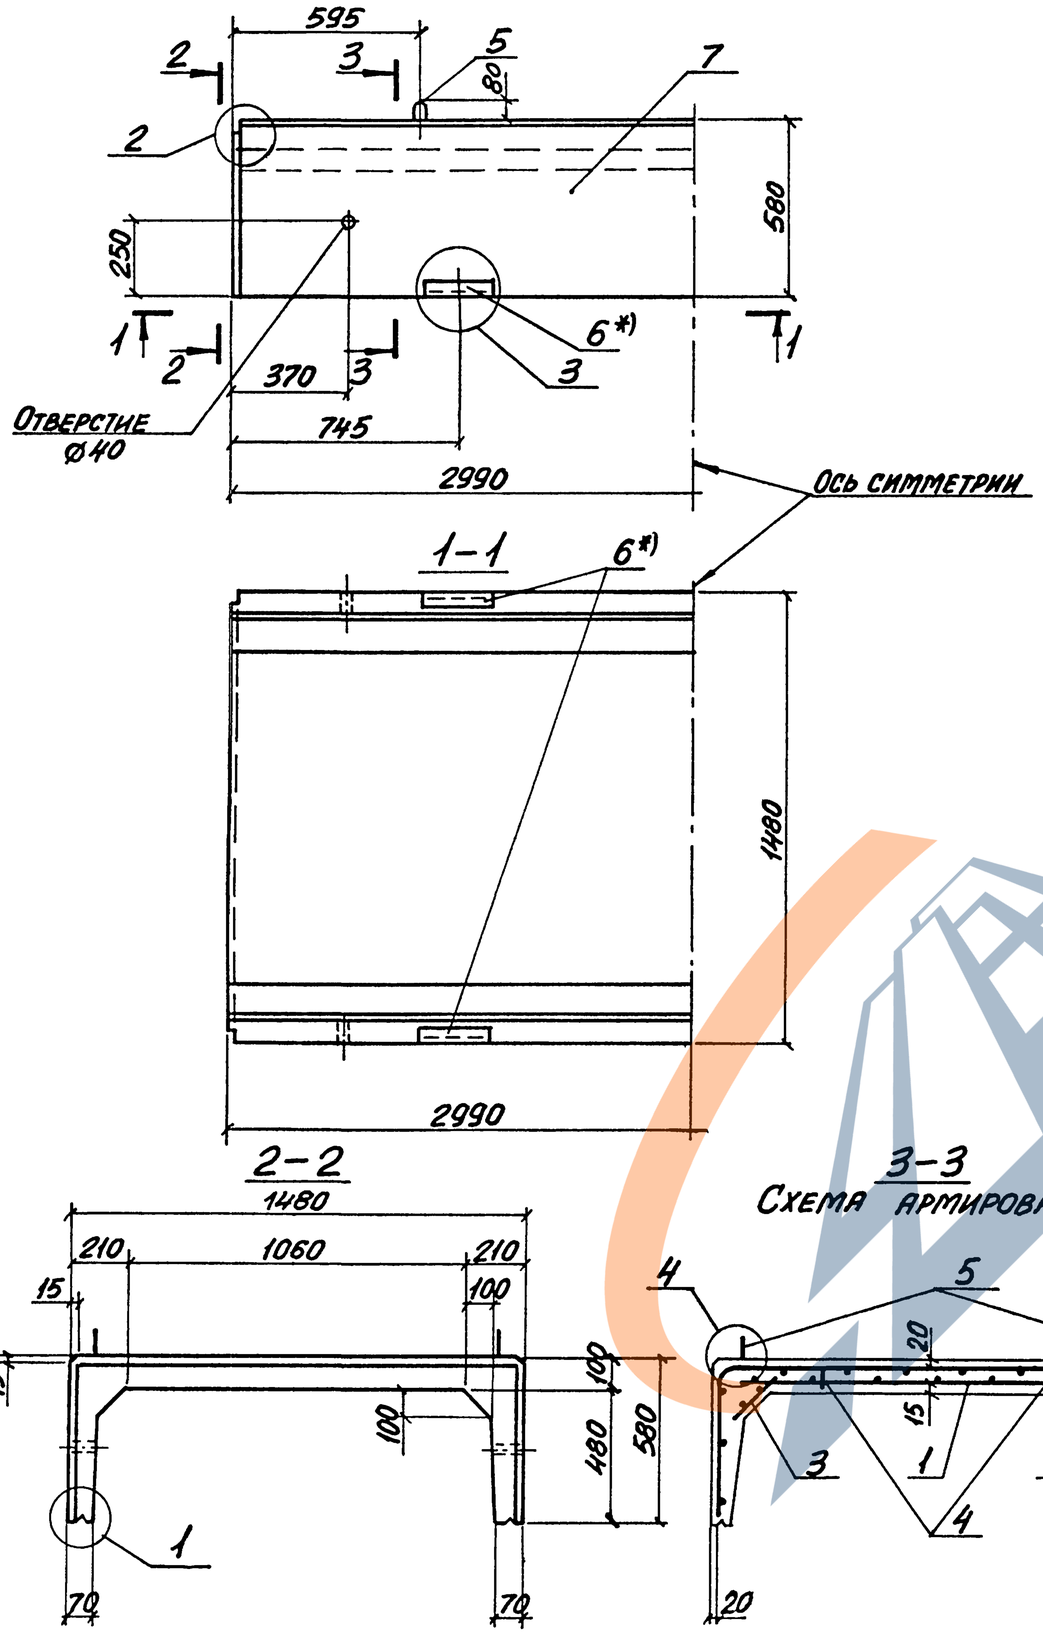

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.60-1	1	Сетка С7-27	1	3.006.1-8.2-1-9	1,85
	2	С8-27	1	-33	
	3	С17-1	2	-127	
	4	Фиксатор ФЗ	10	-130	
	5	Петля УП1-4	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В15, м³	0,74		
ЛК300.150.60-1а		Поз.1...5,7 по ЛК300.150.60-1			
	6	Изделие закладное М1	4	3.006.1-8.2-1-132	
ЛК300.150.60-2		Поз.2...5,7 по ЛК300.150.60-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.60-3		Поз. 2...5,7 по ЛК300.150.60-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.60-4		Поз.2...5 по ЛК300.150.60-1			
	1	Сетка С7-17	1	3.006.1-8.2-1-7	
	7	Бетон класса В20, м³	0,74		

1. Продолжение спецификации см. на л.2.
2. Узлы 1...4 — см. докум.- 50,
3. Схему установки фиксаторов поз.4 см. докум.- 51.
4. *) Поз. 6 только для лотков марки с индексом „а".

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвостик		

3.006.1-8.1-1-21

Лоток ЛК300.150.60-1...ЛК300.150.60-5; ЛК300.150.60-8; ЛК300.150.60-9; ЛК300.150.60-1а; ЛК300.150.60-6а; ЛК300.150.60-7а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз.3,4 по ЛК300.150.60-1			
	1	Сетка С7-17	1	3.006.1-8.2-1-7	
ЛК300.150.60-5	2	С8-28	1	-33	
	5	Петля УП1-3	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,74		
		Поз.1,3,4,5,7 по ЛК300.150.60-1			
ЛК300.150.60-6	2	Сетка С8-28	1	3.006.1-8.2-1-33	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	
		Поз.1,3 по ЛК300.150.60-1			
	2	Сетка С8-29	1	3.006.1-8.2-1-34	1,85
ЛК300.150.60-7а	4	Фиксатор Ф2	10	-130	
	5	Петля УП1-3	4	1.400-9, вып.1	
	6	Изделие закладное М1	4	3.006.1-8.2-1-132	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,74		
		Поз.3,5,7 по ЛК300.150.60-1			
	1	Сетка С7-19	1	3.006.1-8.2-1-7	
ЛК300.150.60-8	2	С8-30	1	-34	
	4	Фиксатор Ф1	10	-130	
	1	Сетка С7-21	1	3.006.1-8.2-1-7	
	2	С8-31	1	-35	
ЛК300.150.60-9	3	С17-1	2	-127	
	4	Фиксатор Ф2	10	-132	
	5	Петля УП1-3	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,74		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

2-2

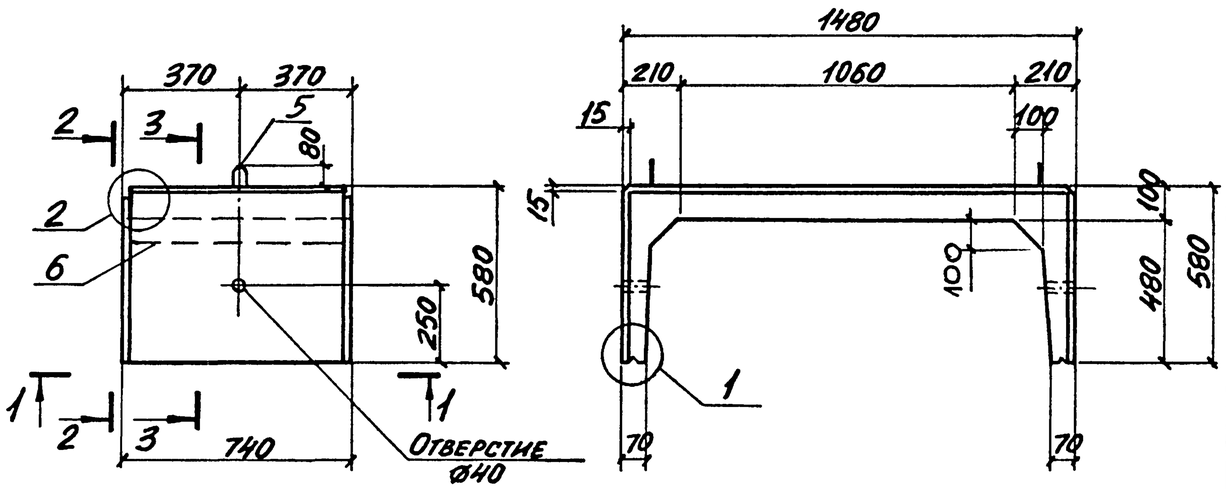

1-1

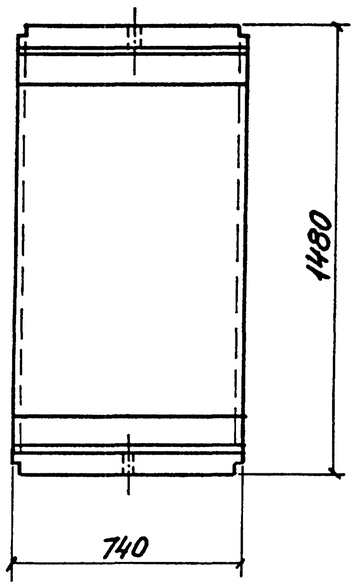

3-3

Схема армирования

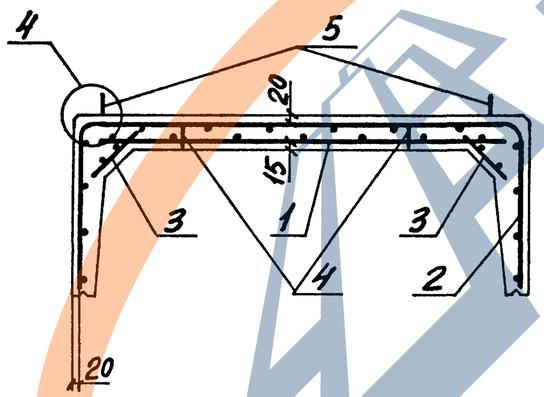

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.60-1	1	Сетка С2-33	1	3.006.1-8.4-1-8	0,45
	2	С13-27	1	3.006.1-8.2-1-93	
	3	С18-1	2	-128	
	4	Фиксатор ФЗ	4	-	
	5	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,18		
ЛК75.150.60-2		Поз. 2...6 по ЛК75.150.60-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.150.60-3		Поз. 2...6 по ЛК75.150.60-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
ЛК75.150.60-4		Поз. 2...5 по ЛК75.150.60-1			
	1	Сетка С12-9	1	3.006.1-8.2-1-71	
	6	Бетон класса В20, м³	0,18		

1. Продолжение спецификации см. на л.2.
2. Узлы 1,2,4 — см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.4 см. докум.-51

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Хвоотик		

3.006.1-8.1-1-22

Лоток ЛК75.150.60-1...ЛК75.150.60-9

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.60-5		Поз. 3,4 по ЛК75.150.60-1			0,45
	1	Сетка С12-9	1	3.006.1-8.2-1-71	
	2	С13-28	1		
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В22,5; м³	0,18		
ЛК75.150.60-6		Поз.1,3...6 по ЛК75.150.60-1			
	2	Сетка С13-28	1	3.006.1-8.2-1-93	
ЛК75.150.60-7		Поз.1,3 по ЛК75.150.60-1			
	2	Сетка С13-29	1	3.006.1-8.2-1-94	
	4	Фиксатор Ф2	4	-130	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып.1	
	6	Бетон класса В22,5; м³	0,18		
ЛК75.150.60-8		Поз. 3,5,6 по ЛК75.150.60-1			
	1	Сетка С12-11	1	3.006.1-8.2-1-71	
	2	С13-30	1	-94	
	4	Фиксатор Ф1	4	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.60-9	1	Сетка С12-13	1	3.006.1-8.2-1-71	0,45
	2	С13-31	1	-95	
	3	С18-1	2	-128	
	4	Фиксатор Ф2	4	-130	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып.1	
	6	Бетон класса В22,5; м³	0,18		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЛК 300.180.60-1... ЛК 300.180.60-5;
ЛК 300.180.60-9... ЛК 300.180.60-11;
ЛК300.180.60-1а; ЛК300.180.60-6а... ЛК300.180.60-8а

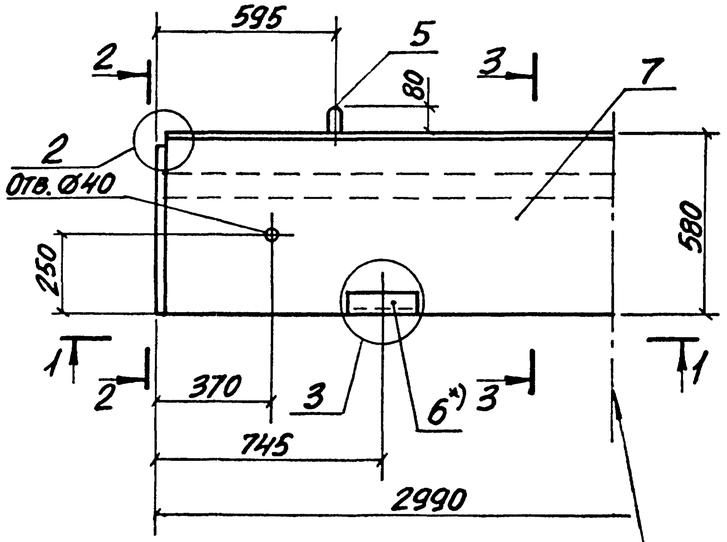

ЛК 75.180.60-1... ЛК 75.180.60-11

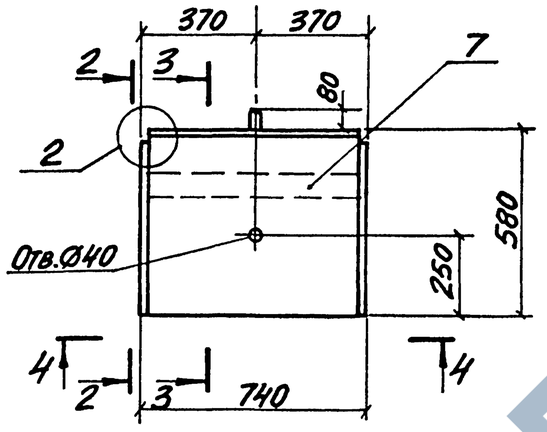

2–2

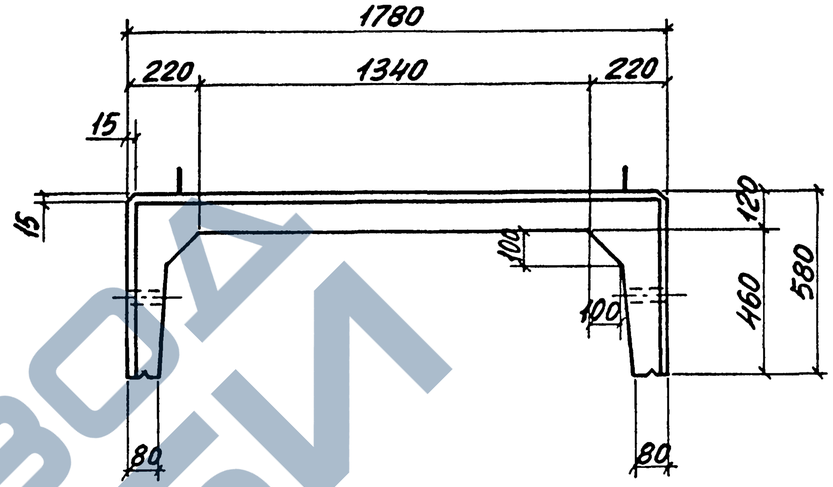

Ось симметрии

1–1

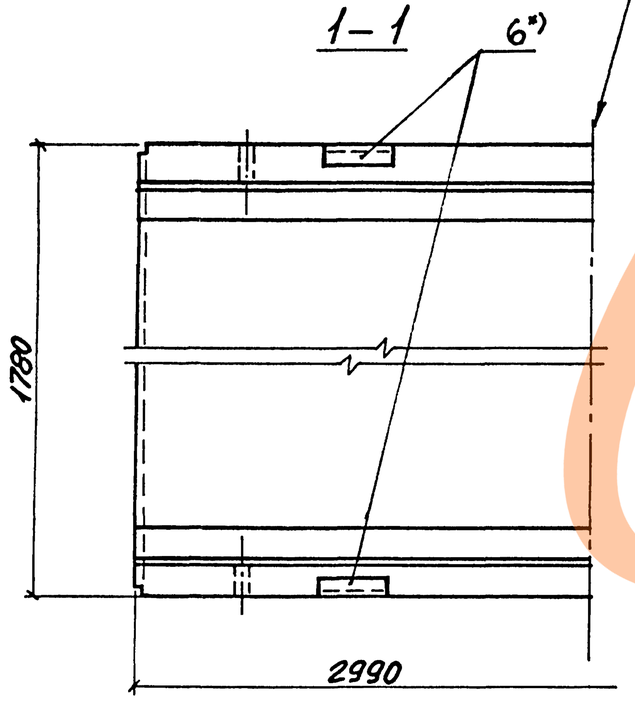

4–4

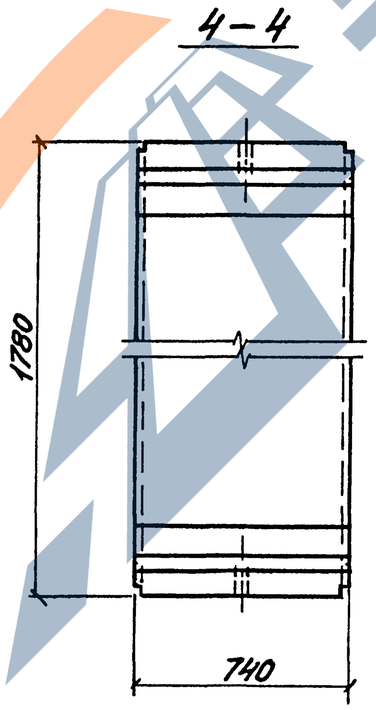

3–3

Схема армирования

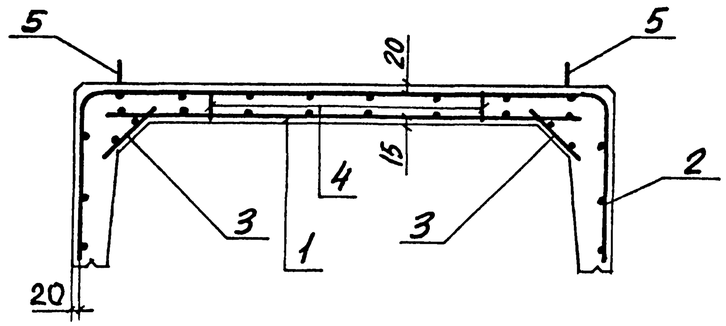

*) Поз. 6 только для лотков марки с индексом „а"

1. Спецификацию лотков см. на л. 2,3.
2. Узлы 1...4 — см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз. 4 — см. докум.-51

Нач.отд.	Агранович			3.006.1-8.1-1-23		
Н.контр.	Коротецкий					
Гл.спец.	Коротецкий					
Зав. гр.	Чумакова			Лоток ЛК300.180.60-1..., ЛК300.180.60-5; ЛК300.180.60-9...ЛК300.180.60-11; ЛК300.180.60-1а; ЛК300.180.60-6а; ЛК300.180.60-8а; ЛК75.180.60-1 ... ЛК75.180.60-11	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.	Чумакова				Р	1	3
Провер.	Чумакова				Харьковский Промстройниипроект		
Разраб.	Хвостик						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.180.60-1	1	Сетка С7-22	1	3.006.1-8.2-1-8	2,4
	2	С8-32	1	-35	
	3	С17-1	2	-127	
	4	Фиксатор Ф5	10	-130	
	5	Петля УП1-6	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В15, м³	0,96		
ЛК300.180.60-1а		Поз.1...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	6	Изделие закладное М1	4	3.006.1-8.2-1-132	
ЛК300.180.60-2		Поз.2...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-28	1	3.006.1-8.2-1-9	
ЛК300.180.60-3		Поз.2...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-29	1	3.006.1-8.2-1-9	
ЛК300.180.60-4		Поз.2...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
ЛК300.180.60-5		Поз.3,4 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	С8-33	1	-36	
	5	Петля УП1-5	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,96		
ЛК300.180.60-6а		Поз.1,3...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	2	Сетка С8-33	1	3.006.1-8.2-1-36	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.180.60-7а		Поз.3,5,7 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-22	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	С8-34	1	-36	
	4	Фиксатор Ф4	10	-130	
	6	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.180.60-8а		Поз.1,3 по ЛК300.180.60-1			
	2	Сетка С8-35	1	3.006.1-8.2-1-37	
	4	Фиксатор Ф4	10	-130	
	5	Петля УП1-5	4	1.400-9, вып.1	
	6	Изделие закладное М1	4	3.006.1-8.2-1-132	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,96		
ЛК300.180.60-9		Поз.2...5,7 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-24	1	3.006.1-8.2-1-8	2,4
ЛК300.180.60-10		Поз.3,5 по ЛК300.180.60-1			
	1	Сетка С7-25	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	С8-36	1	-37	
	4	Фиксатор Ф4	10	-130	
	7	Бетон класса В20, м³	0,96		
ЛК300.180.60-11	1	Сетка С7-26	1	3.006.1-8.2-1-9	
	2	С8-35	1	-37	
	3	С17-1	2	-127	
	4	Фиксатор Ф4	10	-130	
	5	Петля УП1-5	4	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,96		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.60-1	1	Сетка С12-14	1	3.006.1-8.2-1-72	0,60
	2	С13-32	1	-95	
	3	С18-1	2	-128	
	4	Фиксатор Ф5	4	-130	
	5	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В15, м³	0,24		
ЛК75.180.60-2		Поз. 2...5,7 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С2-42	1	3.006.1-8.4-1-10	
ЛК75.180.60-3		Поз. 2...5,7 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С2-43	1	3.006.1-8.4-1-10	
ЛК75.180.60-4		Поз. 2...5,7 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С12-15	1	3.006.1-8.2-1-72	
ЛК75.180.60-5		Поз. 3,4 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С12-15	1	3.006.1-8.2-1-72	
	2	С13-33	1	-96	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып. 1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,24		
ЛК75.180.60-6		Поз. 1,3...5,7 по ЛК75.180.60-1			
	2	Сетка С13-33	1	3.006.1-8.2-1-96	
ЛК75.180.60-7		Поз. 1,3,5,7 по ЛК75.180.60-1			
	2	Сетка С13-34	1	3.006.1-8.2-1-96	
	4	Фиксатор Ф4	4	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.60-8		Поз. 1,3,5 по ЛК75.180.60-1			0,60
	2	Сетка С13-35	1	3.006.1-8.2-1-97	
	4	Фиксатор Ф4	4	-130	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,24		
ЛК75.180.60-9		Поз. 2,...5,7 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С12-16	1	3.006.1-8.2-1-72	
ЛК75.180.60-10		Поз. 3,5 по ЛК75.180.60-1			
	1	Сетка С12-17	1	3.006.1-8.2-1-72	
	2	С13-36	1	-97	
	4	Фиксатор Ф4	4	-130	
	7	Бетон класса В20, м³	0,24		
ЛК75.180.60-11	1	Сетка С12-18	1	3.006.1-8.2-1-73	
	2	С13-35	1	-97	
	3	С18-1	2	-128	
	4	Фиксатор Ф4	4	-130	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып.1	
	7	Бетон класса В22,5; м³	0,24		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-23

Лист 3

ЛК300.60.90-1... ЛК300.60.90-4

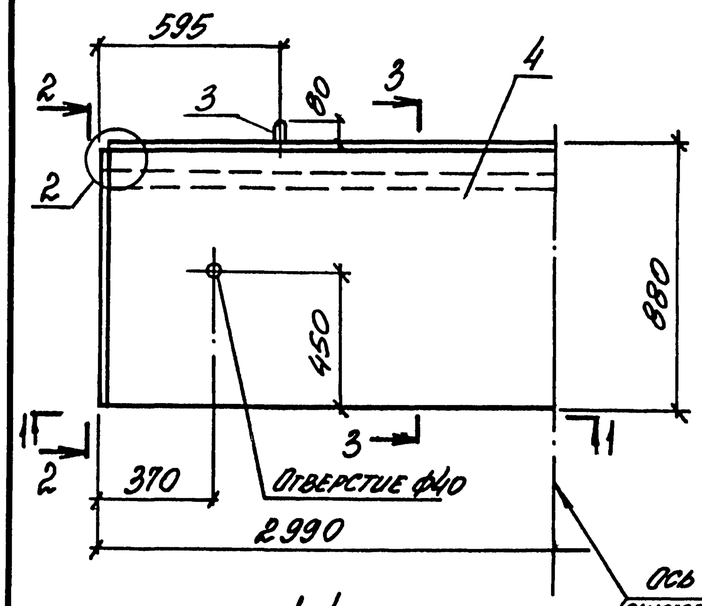

2-2

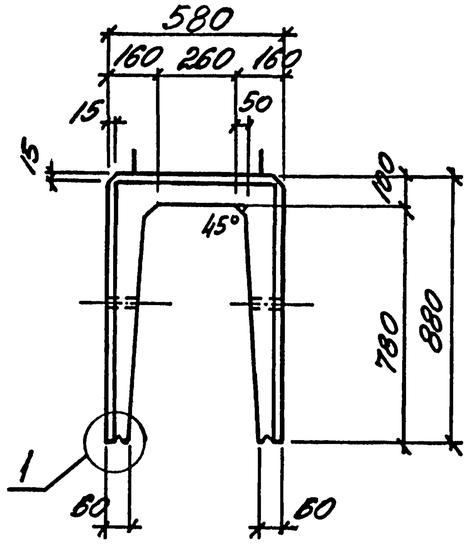

1-1

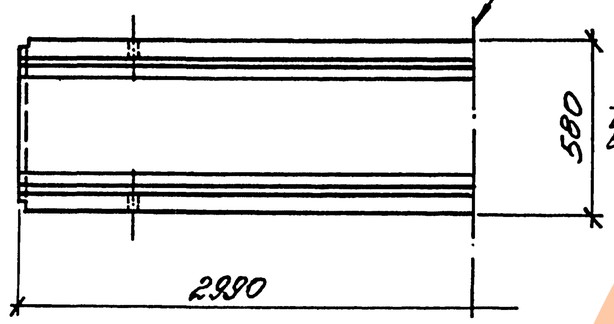

3-3

Схема армирования

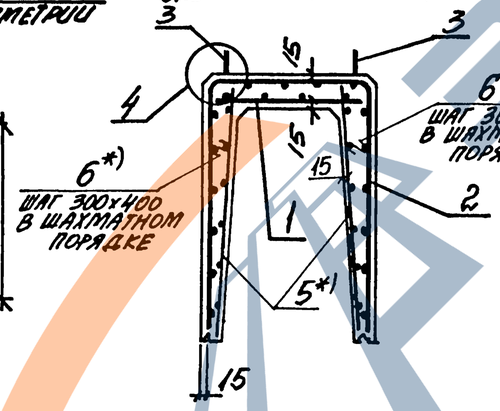

ЛК75.60.90-1... ЛК75.60.90-4

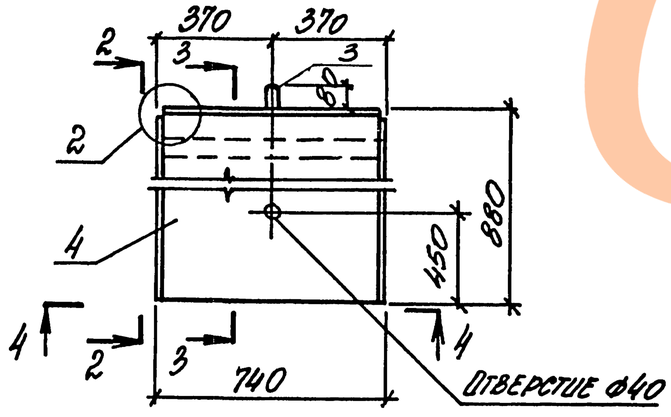

4-4

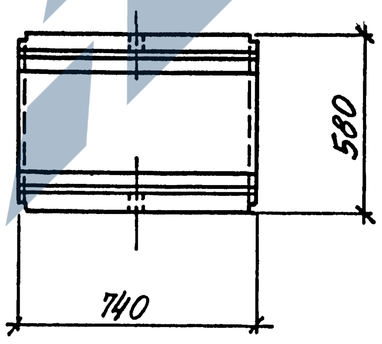

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.60.90-1	1	Сетка С7-3	1	3.006.1-8.2-1-2	1,48
	2	С8-37	1	-38	
	3	Петля УП1-4	4	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,59		
ЛК300.60.90-2		Поз.1,3,4 по ЛК300.60.90-1			
	2	Сетка С8-38	1	3.006.1-8.2-1-38	
ЛК300.60.90-3	1	Сетка С7-3	1	3.006.1-8.2-1-2	
	2	С8-38	1	3.006.1-8.2-1-38	
	3	Петля УП1-3	4	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В22,5; м³	0,59		
ЛК300.60.90-4		Поз.1...3 по ЛК300.60.90-3			
	4	Бетон класса В15, м³	0,59		
	5	Сетка С11-1	2	3.006.1-8.2-1-66	
	6	Стержень арматурный Ст1	46	-130	
ЛК75.60.90-1	1	Сетка С2-10	1	3.006.1-8.4-1-5	0,38
	2	С13-37	1	3.006.1-8.2-1-98	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В15, м³	0,15		
ЛК75.60.90-2		Поз.1,3,4 по ЛК75.60.90-1			
	2	Сетка С13-38	1	3.006.1-8.2-1-98	
ЛК75.60.90-3	1	Сетка С2-10	1	3.006.1-8.4-1-5	
	2	С13-38	1	3.006.1-8.2-1-98	
	3	Петля УП1-1	2	1.400-9, вып.1	
	4	Бетон класса В22,5; м³	0,15		
ЛК75.60.90-4		Поз.1...3 по ЛК75.60.90-3			
	4	Бетон класса В15; м³	0,15		
	5	Сетка С16-1	2	3.006.1-8.2-1-125	
	6	Стержень арматурный Ст1	12	-130	

1. Узлы 1, 2, 4 см. докум. - 50.
2. *) Поз. 5, 6 только для лотков ЛК300.60.90-4, ЛК75.60.90-4.

Нач.отд	Агранович		3.006.1-8.1-1-24
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.60.90-1...ЛК300.60.90-4; ЛК75.60.90-1...ЛК75.60.90-4
Вед.инж.	Чумакова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Провер.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Личкатая		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЛК300.90.90-1... ЛК300.90.90-6

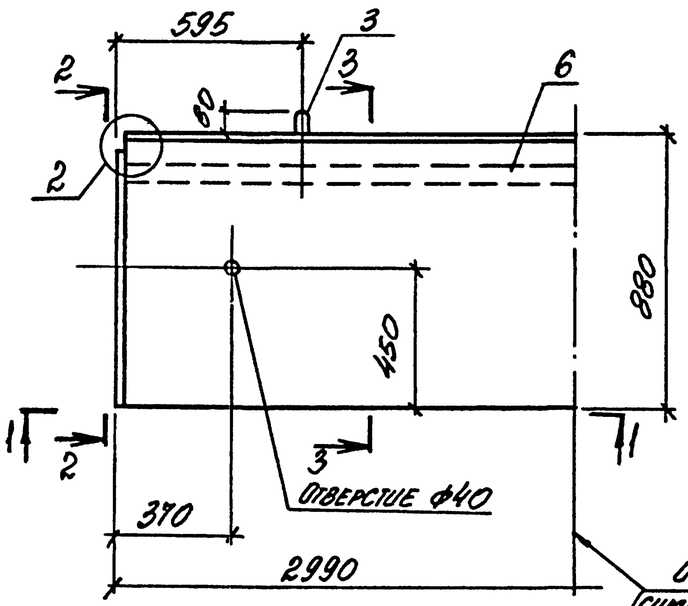

1-1

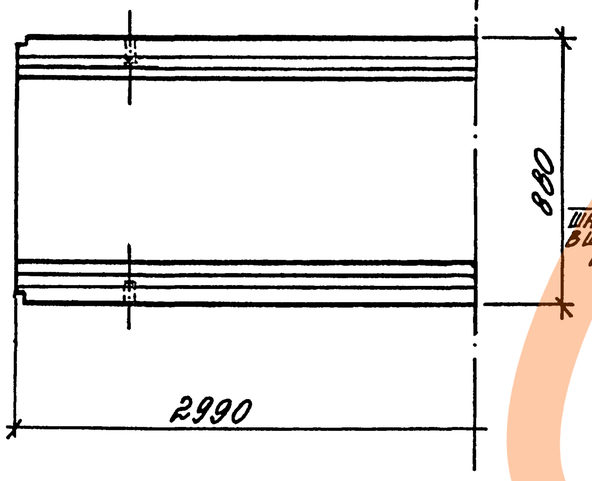

Ось симметрии

2-2

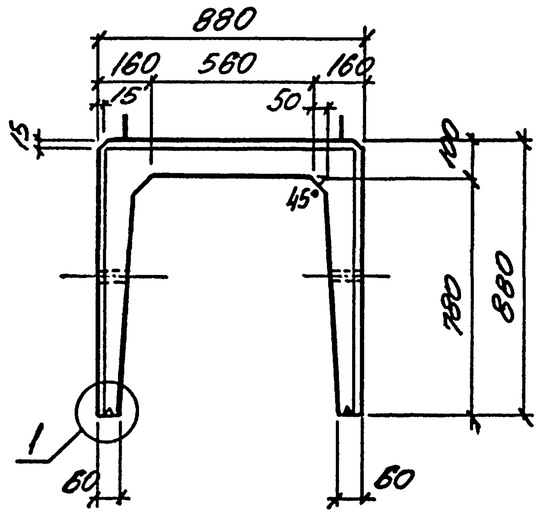

3-3

Схема армирования

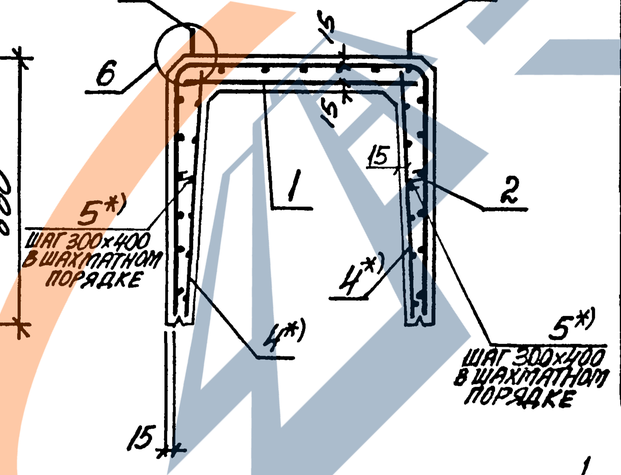

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.90.90-1	1	Сетка С3-2	1	3.006.1-8.4-1-19	1.70
	2	С8-39	1	3.006.1-8.2-1-39	
	3	Петля УП1-4	4	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,68		
ЛК300.90.90-2		Поз.1,3,6 по ЛК300.90.90-1			
	2	Сетка С8-40	1	3.006.1-8.2-1-39	
ЛК300.90.90-3		Поз.1,3,6 по ЛК300.90.90-1			
	2	Сетка С8-41	1	3.006.1-8.2-1-40	
ЛК300.90.90-4	1	Сетка С7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
	2	С8-41	1	3.006.1-8.2-1-40	
	3	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В22,5 м³	0,68		
ЛК300.90.90-5		Поз.2,3 по ЛК300.90.90-4			
	1	Сетка С7-7	1	3.006.1-8.2-1-3	
	4	С11-1	2	-66	
	5	Стержень арматурный Ст1	46	-130	
	6	Бетон класса В15, м³	0,68		
ЛК300.90.90-6		Поз.2,3 по ЛК300.90.90-4			
	1	Сетка С7-6	1	3.006.1-8.2-1-3	
	4	С11-1	2	3.006.1-8.2-1-66	
	5	Стержень арматурный Ст1	46	-130	
	6	Бетон класса В15, м³	0,68		

1. Узлы 1,2,4 см. докум.-50.
2. *) Поз. 4,5 только для лотков ЛК300.90.90-5, ЛК300.90.90-6.

Нач.отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-25
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.90.90-1...ЛК300.90.90-6
Вед.ин.	Чумакова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Провер.	Чумакова		Харьковский промстройниипроект
Разраб.	Личкатая		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЛК 75.90.90-1... ЛК 75.90.90-6

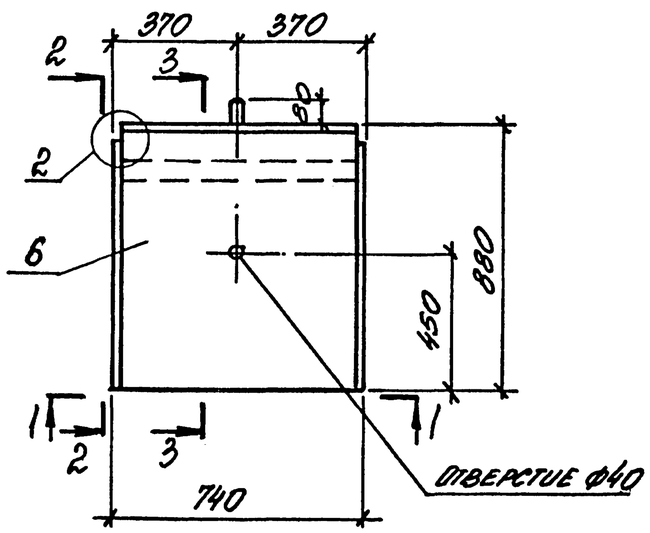

2-2

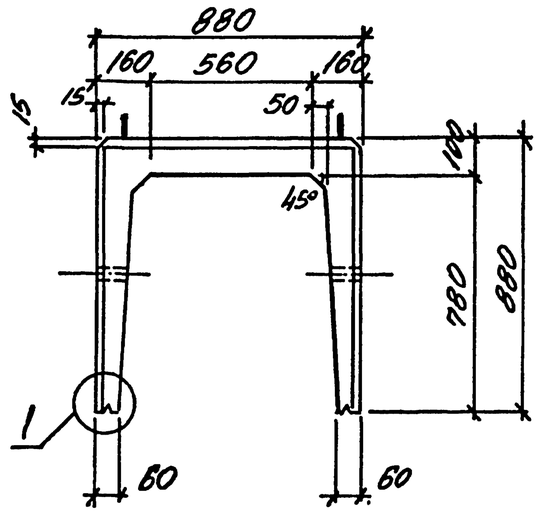

1-1

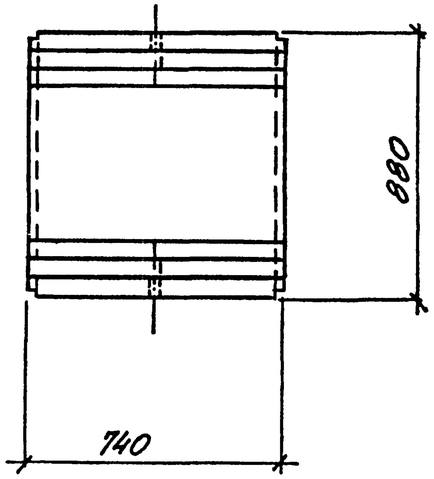

3-3

Схема армирования

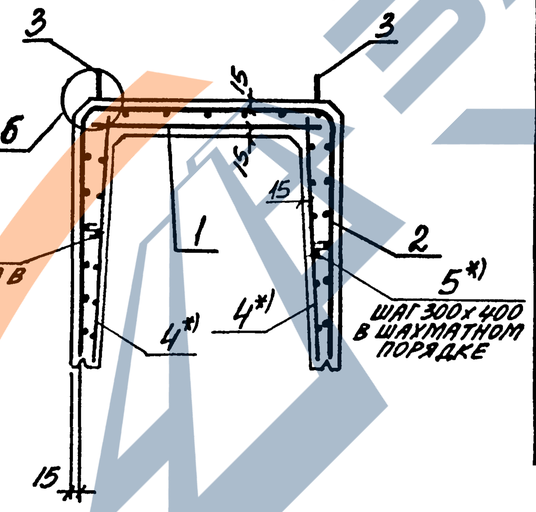

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК 75.90.90-1	1	Сетка С2-17	1	3.006.1-8.4-1-6	0,43
	2	С13-39	1	3.006.1-8.2-1-99	
	3	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В15, м³	0,17		
ЛК 75.90.90-2		Поз. 1,3,6 по ЛК 75.90.90-1			
	2	Сетка С13-40	1	3.006.1-8.2-1-99	
ЛК 75.90.90-3		Поз. 1,3,6 по ЛК 75.90.90-1			
	2	Сетка С13-41	1	3.006.1-8.2-1-100	
ЛК 75.90.90-4	1	Сетка С2-20	1	3.006.1-8.4-1-6	
	2	С13-41	1	3.006.1-8.2-1-100	
	3	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып.1	
	6	Бетон класса В22,5 м³	0,17		
ЛК 75.90.90-5		Поз. 2,3 по ЛК 75.90.90-4			
	1	Сетка С2-21	1	3.006.1-8.4-1-6	
	4	С16-1	2	3.006.1-8.2-1-125	
	5	Стержень арм. СТ1	12	-130	
	6	Бетон класса В15, м³	0,17		
ЛК 75.90.90-6		Поз. 2,3 по ЛК 75.90.90-4			
	1	Сетка С 2-17	1	3.006.1-8.4-1-6	
	4	С 16-1	2	3.006.1-8.2-1-125	
	5	Стержень арм. СТ1	12	-130	
	6	Бетон класса В15, м³	0,17		

1. Узлы 1,2,4 см. докум. - 50.
2. *) Поз. 4,5 только для лотков ЛК 75.90.90-5, ЛК 75.90.90-6.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Нач. отд	Агрянович		
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец	Коротецкий		
Зав. гр	Чумакова		
Вед. инж	Чумакова		
Провер	Чумакова		
Разраб.	Личкатка		

3.006.1-8.1-1-26

Лоток ЛК 75.90.90-1...ЛК 75.90.90-6

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

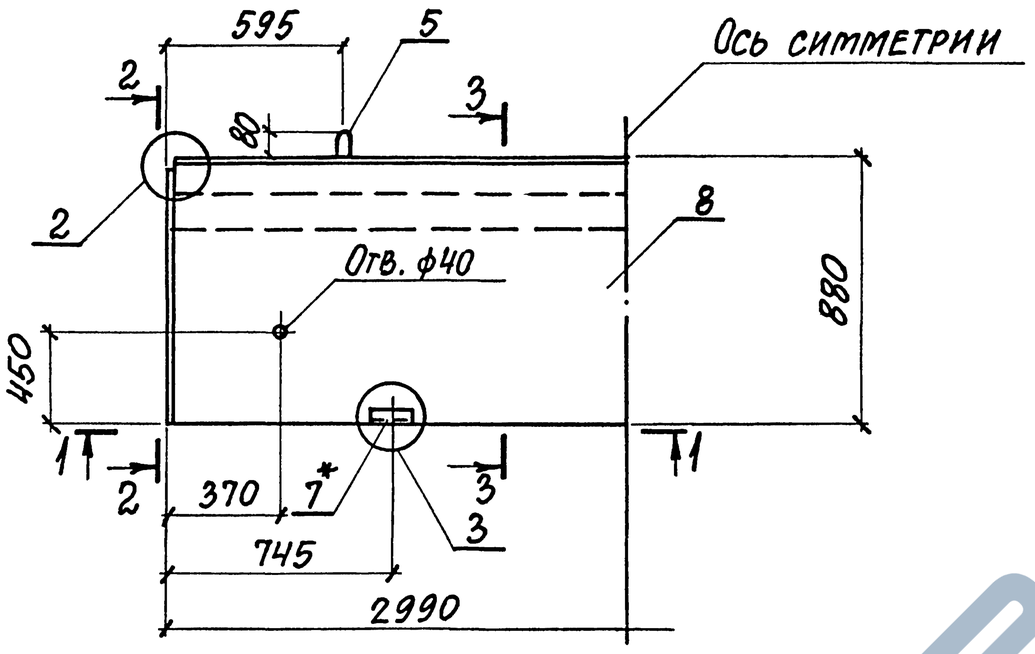

2 - 2

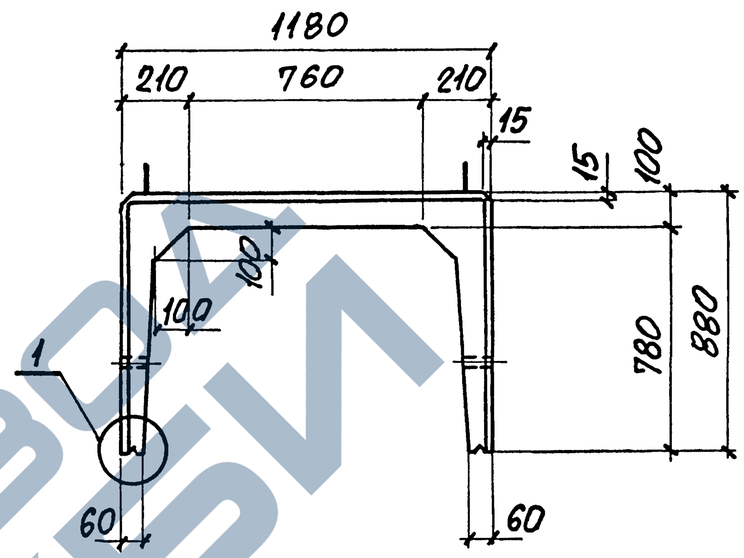

3 - 3

1 - 1

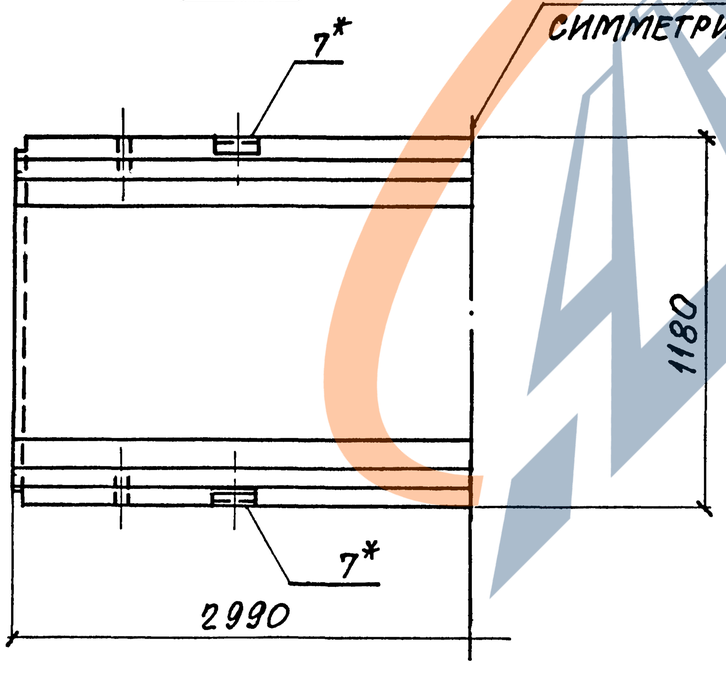

Схема армирования

Для ЛК300.120.90-1...ЛК300.120.90-6

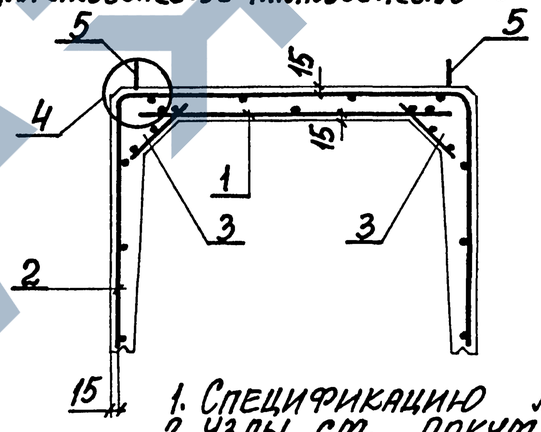

Для ЛК300.120.90-7а...ЛК300.120.90-10а

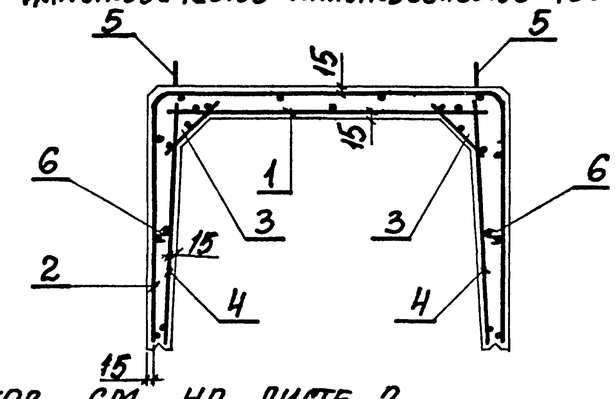

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум. - 50
3. * Поз. 7 только для лотков марки с индексом „а"

Нач. отд.	Агранович			3.006.1-8.1-1-27	
Н. контр.	Коротецкий				
Гл. спец.	Коротецкий				
Зав. гр.	Чумакова			Лоток ЛК300.120.90-1... ЛК300.120.90-6; ЛК300.120.90-7а... ЛК300.120.90-10а	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Вед. инж.	Чумакова				
Провер.	Чумакова				Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Копина				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, кг
ЛК300.120.90-1	1	Сетка С3-8	1	3.006.1-8.4-1-22	1,98
	2	С8-42	1	3.006.1-8.2-1-40	
	3	С17-1	2	-127	
	5	Петля УП1-4	4	1.400-9 вып. 1	
	8	Бетон класса В15, м³	0,79		
ЛК300.120.90-2		Поз. 2, 3, 5, 8			
		по ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-10	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.120.90-3		Поз. 3, 5			
		по ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-43	1	-41	
	8	Бетон класса В20, м³	0,79		
ЛК300.120.90-4		Поз. 3			
		по ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-43	1	-41	
	5	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып. 1	
	8	Бетон класса В25, м³	0,79		
ЛК300.120.90-5		Поз. 2, 3, 5, 8			
		по ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.90-6		Поз. 3 по			
		ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-43	1	-41	
	5	Петля УП1-3	4	1.400-9 вып.1	
	8	Бетон класса В25, м³	0,79		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.90-7а		Поз. 3, 5, 8 по			1,98
		ЛК 300.120.90-1			
	1	Сетка С7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-57	1	-48	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ1	46	-130	
	7	Изделие закладное М3	4	-132	
ЛК300.120.90-8а		Поз. 2... 8			
		по ЛК 300.120.90-7а			
	1	Сетка С7-13	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.120.90-9а		Поз. 2..8			
		по ЛК 300.120.90-7а			
	1	Сетка С7-14	1	3.006.1-8.2-1-6	
ЛК300.120.90-10а		Поз. 3...7			
		по ЛК 300.120.90-7а			
	1	Сетка С7-37	1	3.006.1-8.2-1-12	
	2	С8-58	1	-48	
	8	Бетон класса В20, м³	0,79		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3.006.1-8.1-1-27

Лист 2

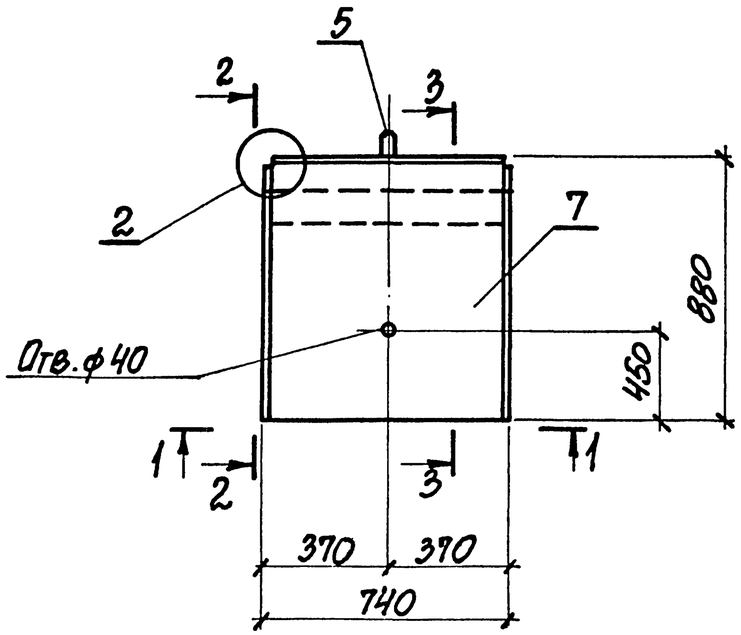

1-1

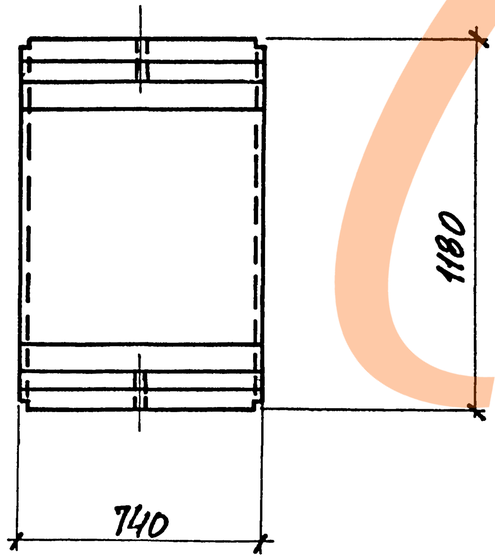

2-2

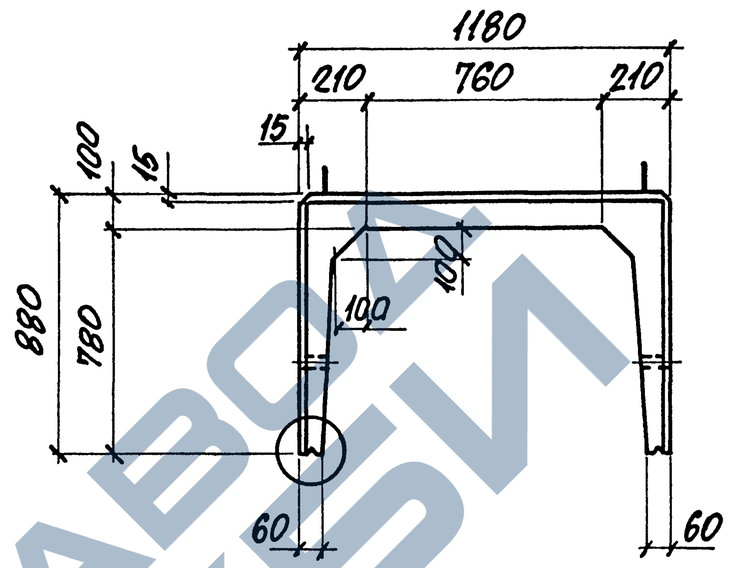

3-3

Схема армирования

Для ЛК 75.120.90-1... ЛК 75.120.90-6

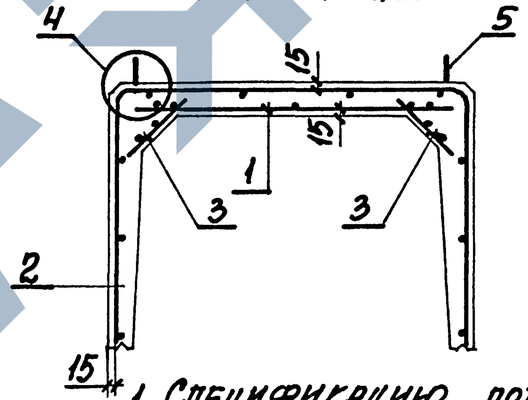

Для ЛК 75.120.90-7... ЛК 75.120.90-10

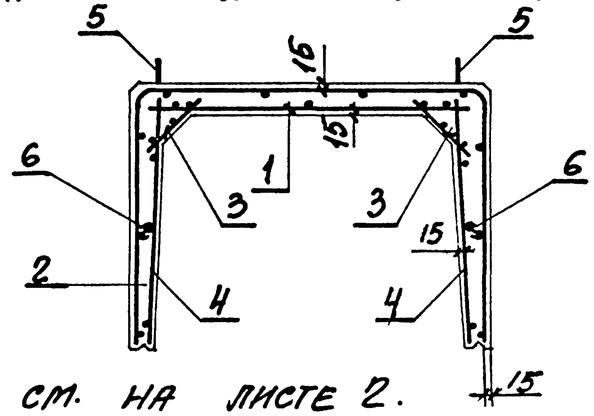

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум. - 50

Нач.отд.	Ягранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб	Копина		

3.006.1-8.1-1-28

Лоток
ЛК 75.120.90-1... ЛК 75.120.90-10

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.120.90-1	1	Сетка С2-23	1	3.006.1-8.4-1-7	0,50
	2	С13-42	1	3.006.1-8.2-1-100	
	3	С18-1	2	-128	
	5	Петля УП1-2	2	1.400-9 вып. 1	
	7	Бетон класса В15, м³	0,20		
ЛК75.120.90-2		Поз. 2,3,5,7 по ЛК75.120.90-1			
	1	Сетка С2-24	1	3.006.1-8.4-1-7	
ЛК75.120.90-3		Поз. 3,5 по ЛК 75.120.90-1			
	1	Сетка С12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С13-43	1	-101	
	7	Бетон класса В20, м³	0,20		
ЛК75.120.90-4		Поз. 3 по ЛК 75.120.90-1			
	1	Сетка С2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С13-43	1	3.006.1-8.2-1-101	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып. 1	
	7	Бетон класса В25, м³	0,20		
ЛК75.120.90-5		Поз. 2,3,5,7 по ЛК75.120.90-1			
	1	Сетка С12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.120.90-6		Поз. 3 по ЛК 75.120.90-1			
	1	Сетка С12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С13-43	1	-101	
	5	Петля УП1-1	2	1.400-9 вып. 1	
	7	Бетон класса В25, м³	0,20		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.120.90-7		Поз. 3,5,7 по ЛК 75.120.90-1			0,50
	1	Сетка С2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С13-49	1	3.006.1-8.2-1-104	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. СТ1	12	-130	
ЛК75.120.90-8		Поз. 2...7 по ЛК 75.120.90-7			
	1	Сетка С12-5	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.120.90-9		Поз. 2...7 по ЛК 75.120.90-7			
	1	Сетка С12-6	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.120.90-10		Поз. 3...6 по ЛК 75.120.90-7			
	1	Сетка С12-7	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С13-50	1	-104	
	7	Бетон класса В15, м³	0,20		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-28

Лист 2

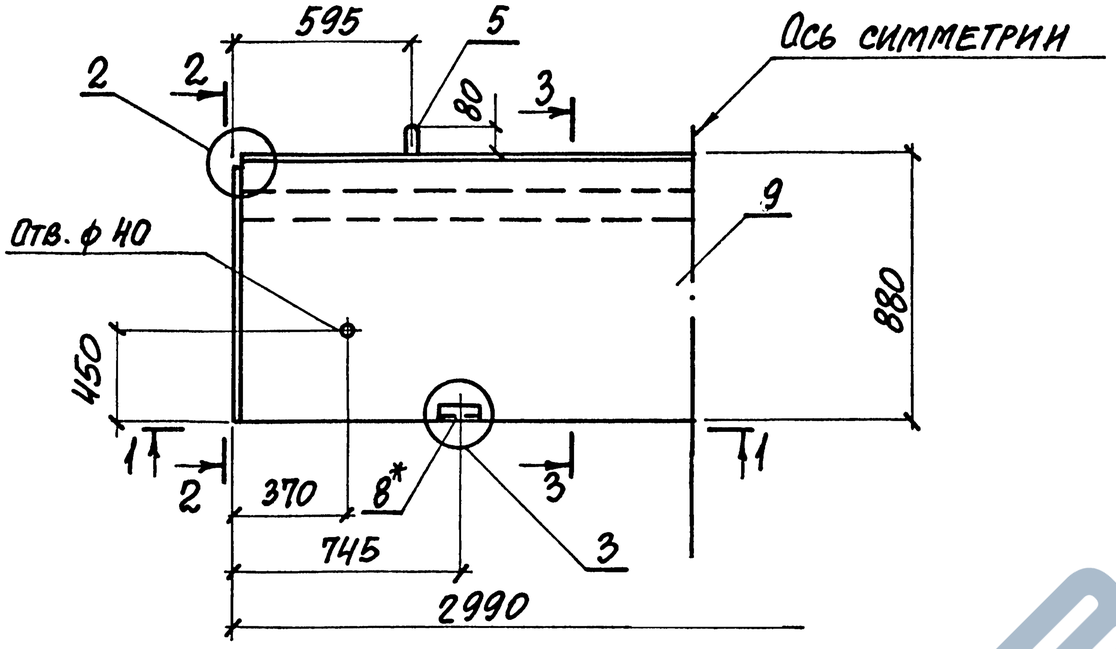

2 - 2

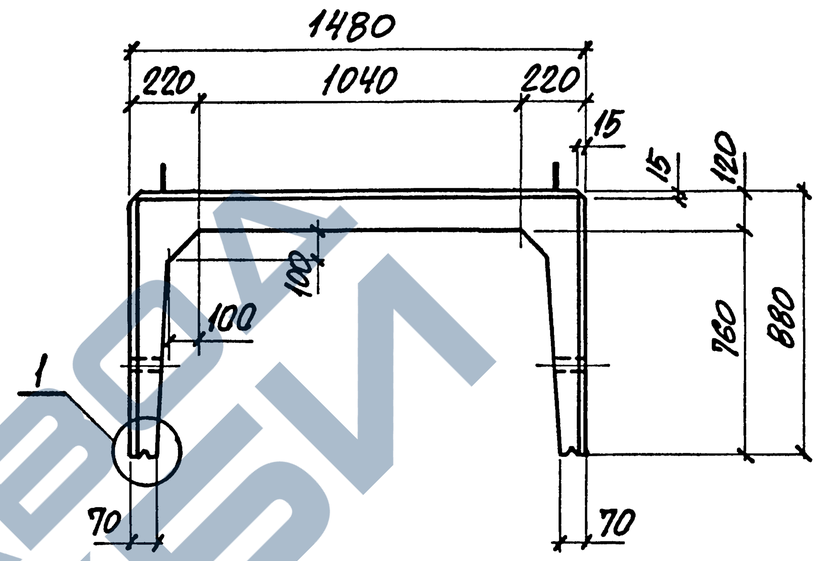

1 - 1

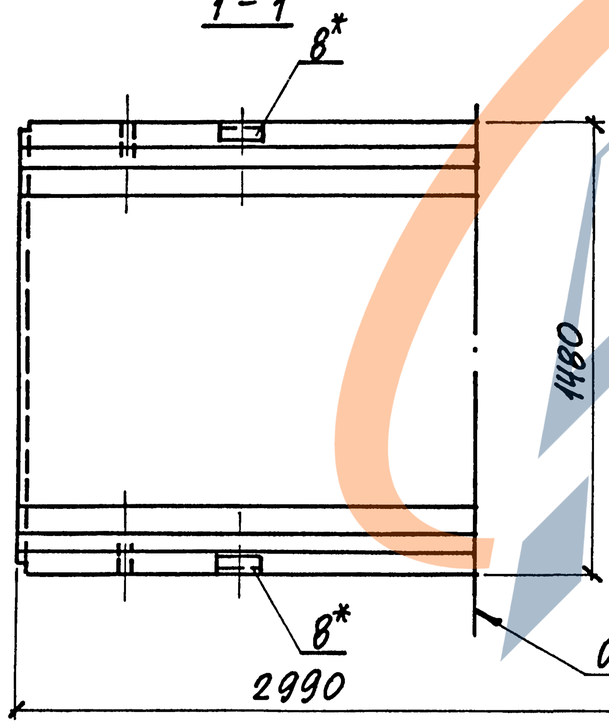

3 - 3

Схема армирования

Для ЛК300.150.90-1...ЛК300.150.90-4
ЛК300.150.90-9...ЛК300.150.90-11

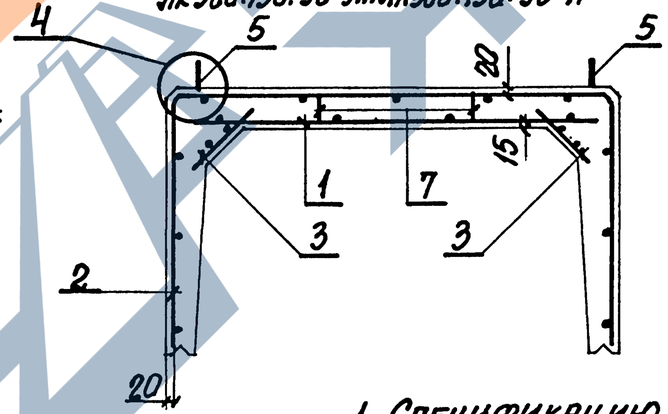

Для ЛК300.150.90-5а...ЛК300.150.90-8а

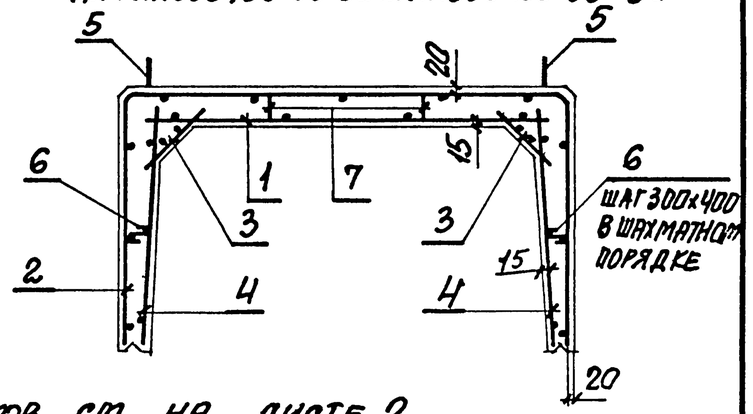

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51
4. *) Поз.8 только для лотков марки с индексом „а"

Нач.отд.	Игнатович		3.006.1-8.1-1-29
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.150.90-1...ЛК300.150.90-4; ЛК300.150.90-9...ЛК300.150.90-11; ЛК300.150.90-5а...ЛК300.150.90-8а
Вед.инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Провер.	Чумакова		Харьковский промстройниипроект
Разраб	Копика		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.90-1	1	Сетка С7-27	1	3.006.1-8.2-1-9	2,5
	2	СВ-44	1	-41	
	3	С17-1	2	-127	
	5	Петля УП1-6	4	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф5	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,0		
ЛК300.150.90-2		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.90-3		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
ЛК300.150.90-4		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-17	1	3.006.1-8.2-1-7	
ЛК300.150.90-5а		Поз.1,2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	4	Сетка С11-1	2	3.006.1-8.2-1-66	
	6	Стержень арм. СТ1	46	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.150.90-6а		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1-5	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ1	46	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.150.90-7а		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			2,5
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ1	46	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.150.90-8а		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-17	1	3.006.1-8.2-1-7	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ1	46	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.150.90-9		Поз. 1,3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	2	Сетка СВ-45	1	3.006.1-8.2-1-42	
ЛК300.150.90-10		Поз. 3,5,7,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-45	1	-42	
ЛК300.150.90-11		Поз. 3,5,9 по ЛК300.150.90-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1-5	
	2	С8-46	1	-42	
	7	Фиксатор Ф4	10	-130	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

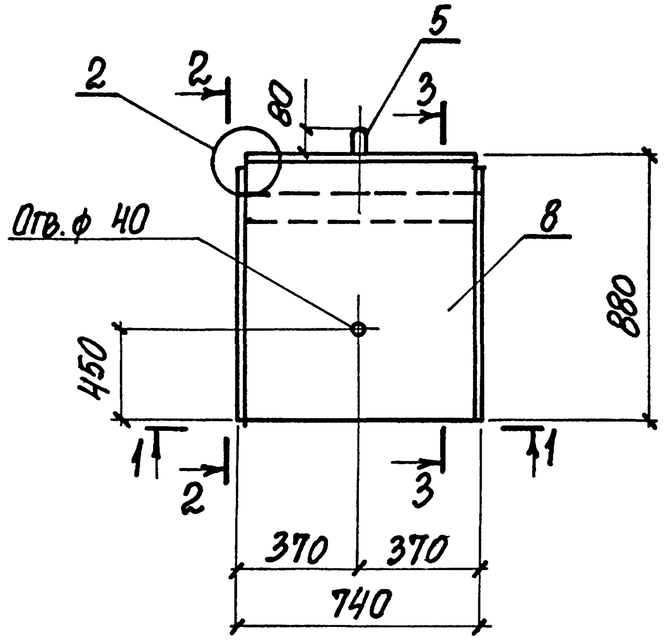

1-1

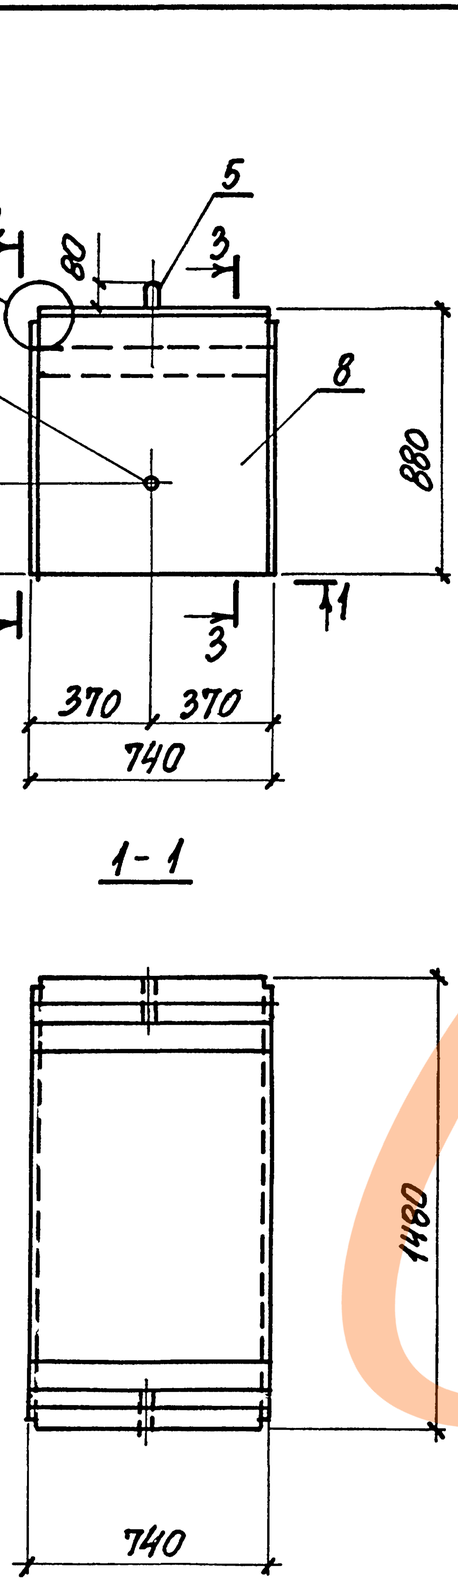

2-2

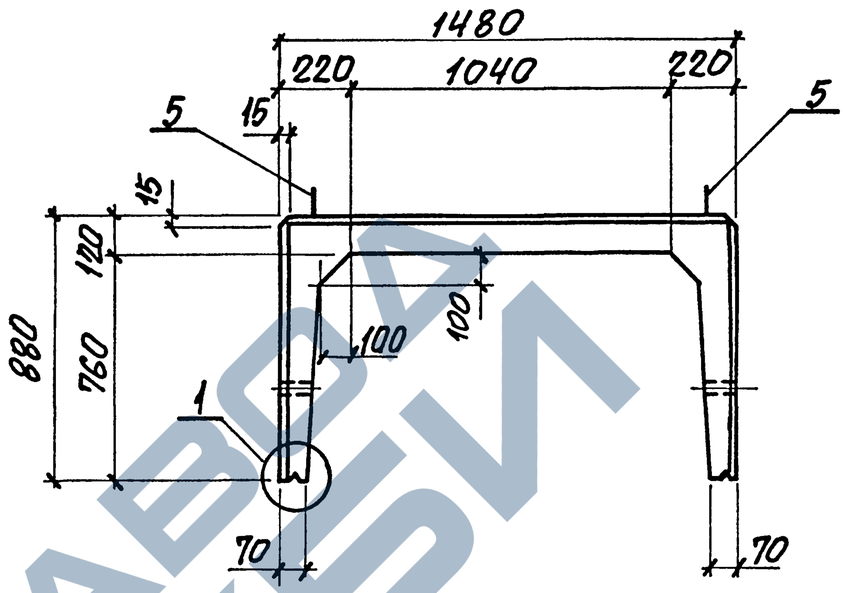

3-3

Схема армирования

Для ЛК 75.150.90-1...ЛК 75.150.90-4
ЛК 75.150.90-9...ЛК 75.150.90-11

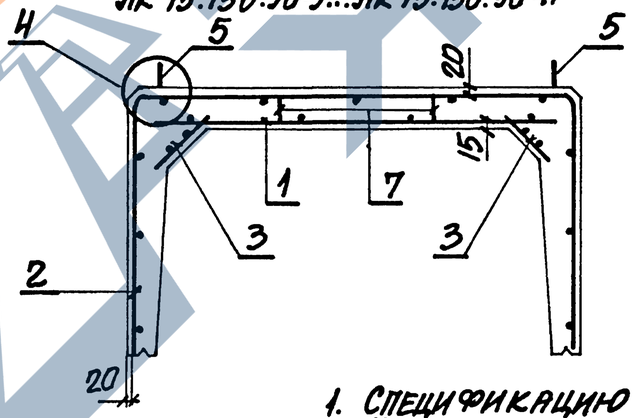

Для ЛК 75.150.90-5... ЛК 75.150.90-8

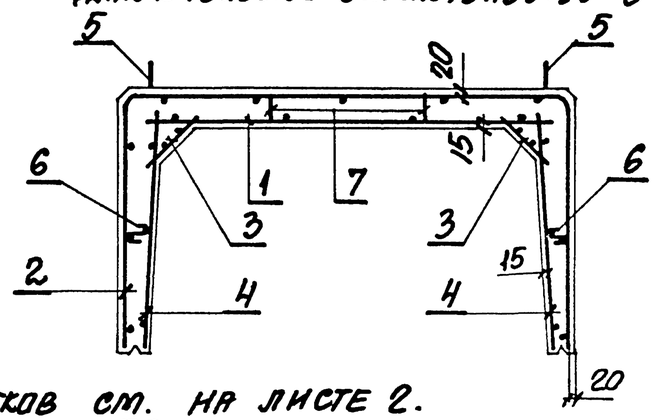

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. на докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. - 51

Нач. отд.	Агранович		3.006.1-в.1-1-30
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК 75.150.90-1...ЛК 75.150.90-11
Вед. инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Провер.	Чумакова		Харьковский Промстройниинпроект
Разраб	Копина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.90-1	1	Сетка С2-33	1	3.006.1-8.4-1-8	0,63
	2	С13-44	1	3.006.1-8.2-1-101	
	3	С18-1	2	-128	
	5	Петля УП1-4	2	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф5	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Бетон класса В15, м³	0,25		
ЛК75.150.90-2		Поз. 2,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1-70	
ЛК75.150.90-3		Поз. 2,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
ЛК75.150.90-4		Поз. 2,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С12-9	1	3.006.1-8.2-1-71	
ЛК75.150.90-5		Поз. 1...3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	4	Сетка С16-1	2	3.006.1-8.2-1-125	
	6	Стержень арм. СТ1	12	-130	
ЛК75.150.90-6		Поз. 2,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1-70	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. СТ1	12	-130	
ЛК75.150.90-7		Поз. 2,3,5,7,8			0,63
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
	4	С16-1	2	3.006.1-8.2-1-125	
	6	Стержень арм. СТ1	12	-130	
ЛК75.150.90-8		Поз. 2,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С12-9	1	3.006.1-8.2-1-71	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. СТ1	12	-130	
ЛК75.150.90-9		Поз. 1,3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	2	Сетка С13-45	1	3.006.1-8.2-1-102	
ЛК75.150.90-10		Поз. 3,5,7,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С13-45	1	-102	
ЛК75.150.90-11		Поз. 3,5,8			
		по ЛК75.150.90-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1-8	
	2	С13-46	1	3.006.1-8.2-1-102	
	7	Фиксатор Ф4	4	-130	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

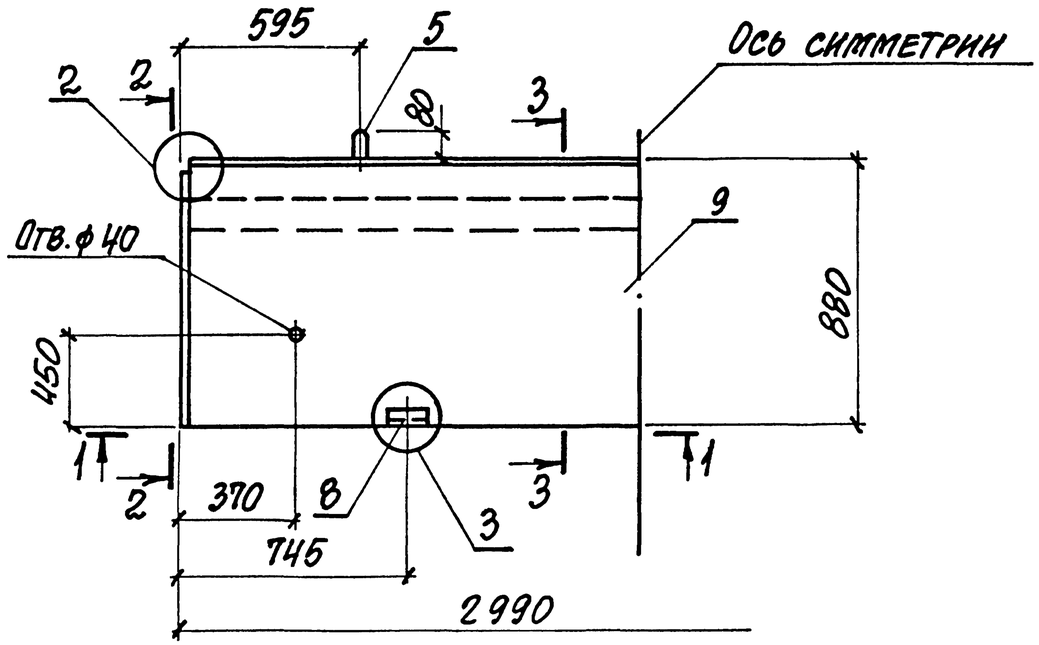

1 - 1

2 - 2

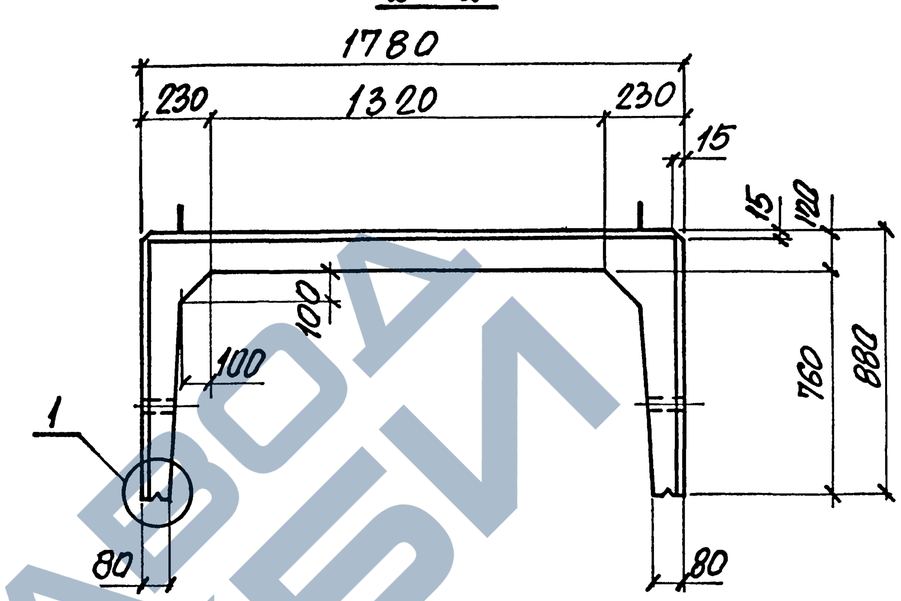

3 - 3

Схема армирования

Для ЛК300.180.90-1...ЛК300.180.90-6

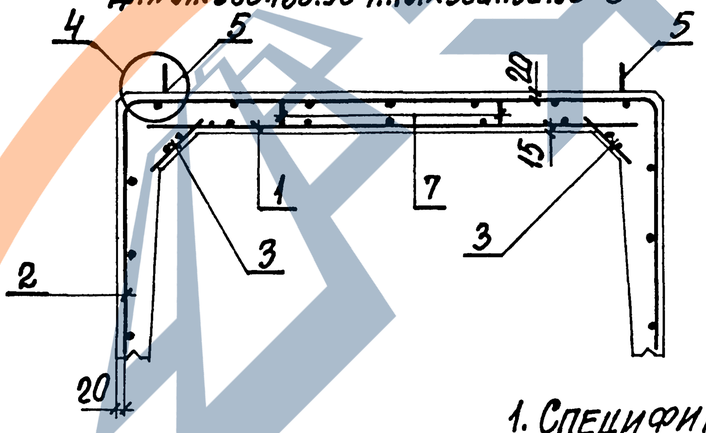

Для ЛК 300.180.90-7а...ЛК300.180.90-10а

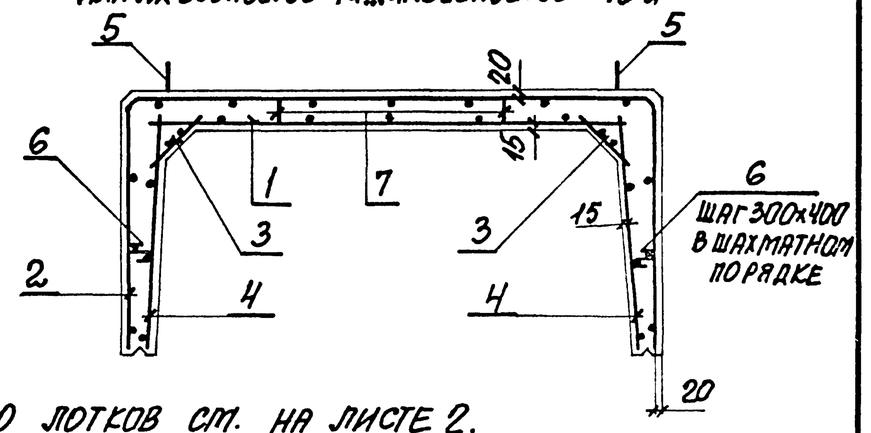

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см докум. - 51
4. *) Поз.8 только для лотков марки с индексом „а"

Нач. отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-31
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.180.90-1...ЛК300.180.90-6; ЛК300.180.90-7а...ЛК300.180.90-10а
Вед.инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Провер.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Копина		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.180.90-1	1	Сетка С7-22	1	3.006.1-8.2-1-8	2,9
	2	СВ-47	1	-43	
	3	С17-1	2	-127	
	5	Петля УП1-6	4	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф5	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,16		
ЛК300.180.90-2		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-28	1	3.006.1-8.2-1-9	
ЛК300.180.90-3		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С3-31	1	3.006.1-8.4-1-26	
ЛК300.180.90-4		Поз 2,3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
ЛК300.180.90-5		Поз. 3,5,7 по ЛК300.180.90-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	СВ-48	1	-43	
	9	Бетон класса В20, м³	1,16		
ЛК300.180.90-6		Поз. 3,5,7 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-24	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	СВ-48	1	-43	
	9	Бетон класса В25, м³	1,16		
ЛК300.180.90-7а		Поз. 1...3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	4	Сетка С11-1	2	3.006.1-8.2-1-66	
	6	Стержень арм. СТ2	4б	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.180.90-8а		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-28	1	3.006.1-8.2-1-9	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ2	4б	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.180.90-9а		Поз. 2,3,5,7,9 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-29	1	3.006.1-8.2-1-9	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ2	4б	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.180.90-10а		Поз. 3,5,7 по ЛК 300.180.90-1			
	1	Сетка С7-29	1	3.006.1-8.2-1-9	
	2	СВ-48	1	-43	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. СТ2	4б	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
	9	Бетон класса В20, м³	1,16		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

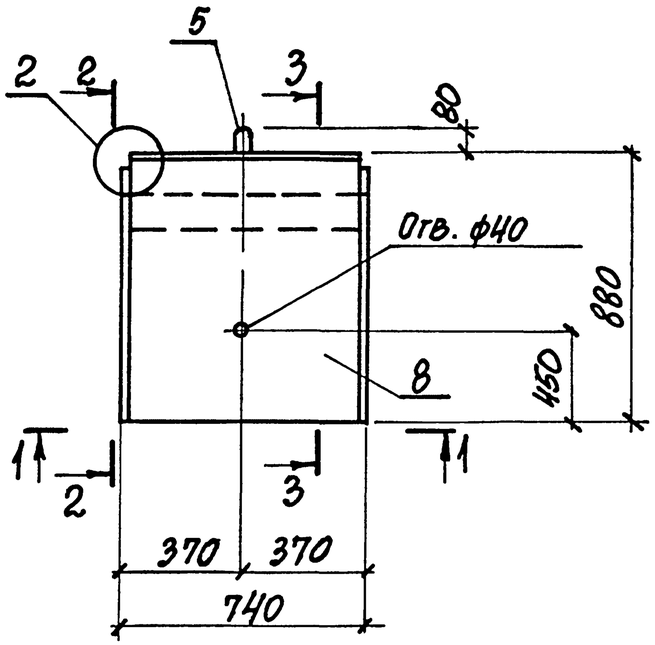

1 - 1

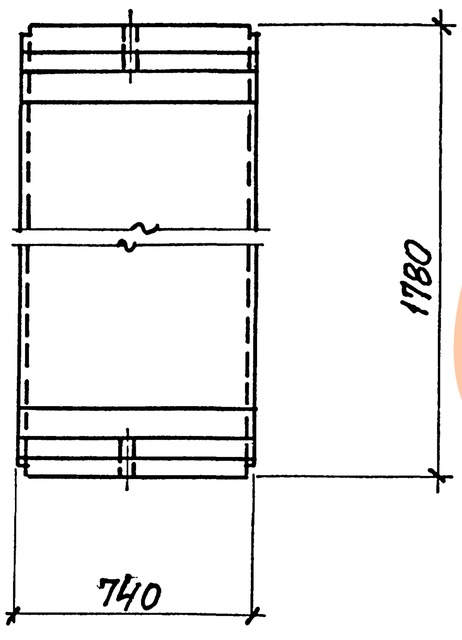

2 - 2

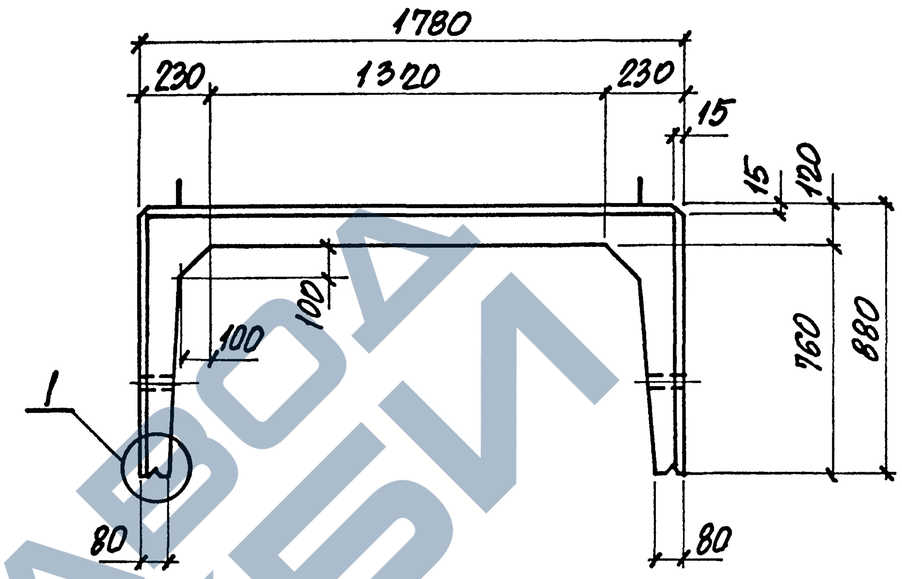

3 - 3

Схема армирования

Для ЛК 75.180.90-1...ЛК 75.180.90-6

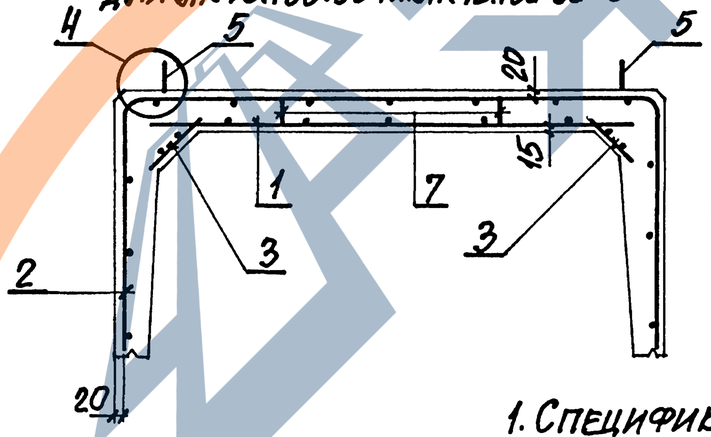

Для ЛК 75.180.90-7... ЛК 75.180.90-10

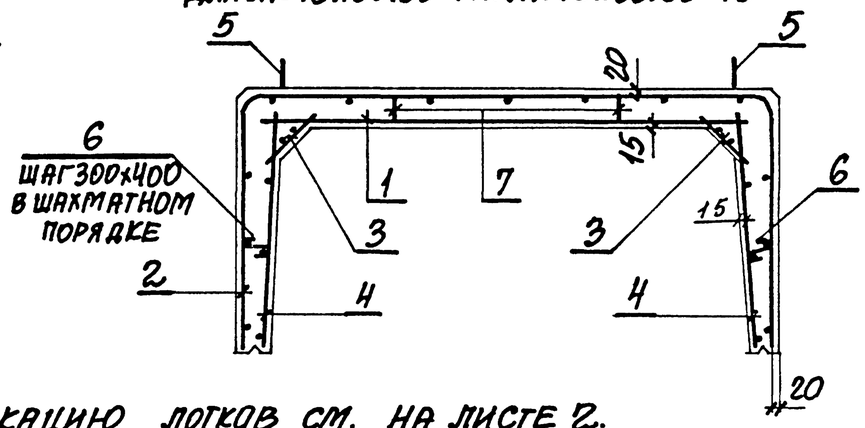

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум. -50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№			

Нач.отд.	Агрянович			3.006.1-8.1-1-32	
Н.контр.	Коротецкий				
Гл.спец.	Коротецкий				
Зав.гр.	Чумакова			Лоток	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Вед.инж.	Чумакова				
Провер.	Чумакова			ЛК 75.180.90-1...ЛК 75.180.90-10	Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Копина				

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.90-1	1	Сетка С12-14	1	3.006.1-В.2-1-72	
	2	С13-47	1	-103	
	3	С1В-1	2	-12В	
	5	Петля УП1-4	2	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф5	4	3.006.1-В.2-1-130	
	8	Бетон класса В15, м3	0,29		
ЛК75.180.90-2		Поз. 2,3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С2-42	1	3.006.1-В.4-1-10	
ЛК75.180.90-3		Поз. 2,3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С 2-43	1	3.006.1-В.4-1-10	
ЛК75.180.90-4		Поз. 2,3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			0,73
	1	Сетка С12-15	1	3.006.1-В.2-1-72	
ЛК75.180.90-5		Поз. 3,5,7 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С 12-15	1	3.006.1-В.2-1-72	
	2	С 13-48	1	-103	
	8	Бетон класса В20, м3	0,29		
ЛК75.180.90-6		Поз. 3,5,7 по ЛК75.180.90-1			
	1	Сетка С12-16	1	3.006.1-В.2-1-72	
	2	С13-48	1	-103	
	8	Бетон класса В25, м3	0,29		
ЛК75.180.90-7		Поз.1...3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			
	4	Сетка С 16-1	2	3.006.1-В.2-1-125	
	6	Стержень арм. СТ2	12	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.90-8		Поз. 2,3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С2-42	1	3.006.1-В.4-1-10	
	4	С16-1	2	3.006.1-В.2-1-125	
	6	Стержень арм. СТ2	12	-130	
ЛК75.180.90-9		Поз. 2,3,5,7,8 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С 2-43	1	3.006.1-В.4-1-10	
	4	С 16-1	2	3.006.1-В.2-1-125	
	6	Стержень арм. СТ2	12	-130	0,73
ЛК75.180.90-10		Поз. 3,5,7 по ЛК 75.180.90-1			
	1	Сетка С2-43	1	3.006.1-В.4-1-10	
	2	С13-48	1	3.006.1-В.2-1-103	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. СТ2	12	-130	
	8	Бетон класса В20, м3	0,29		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

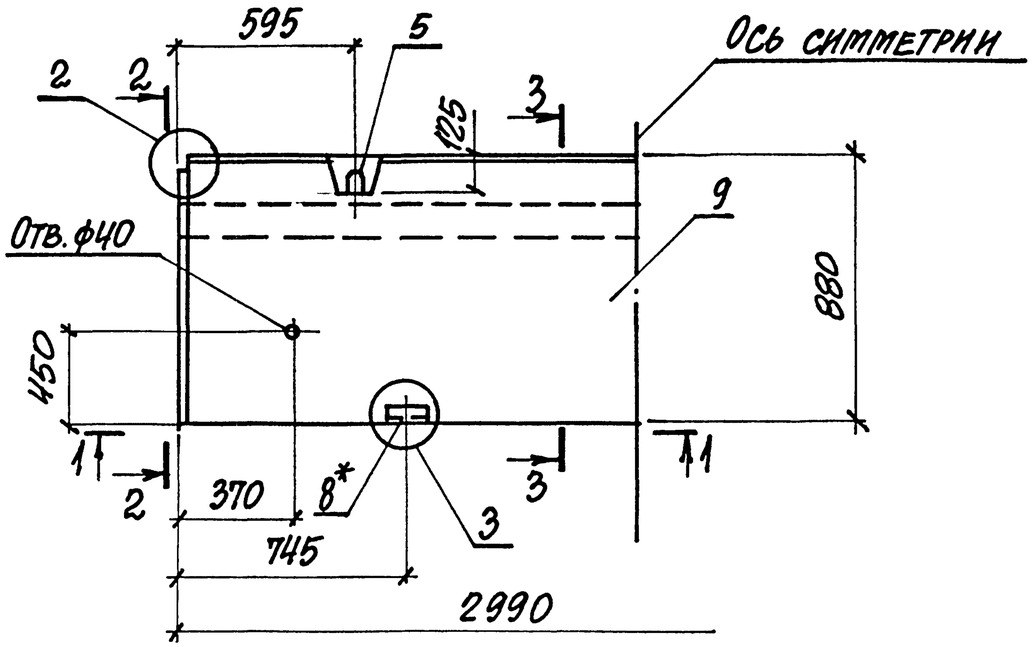

1-1

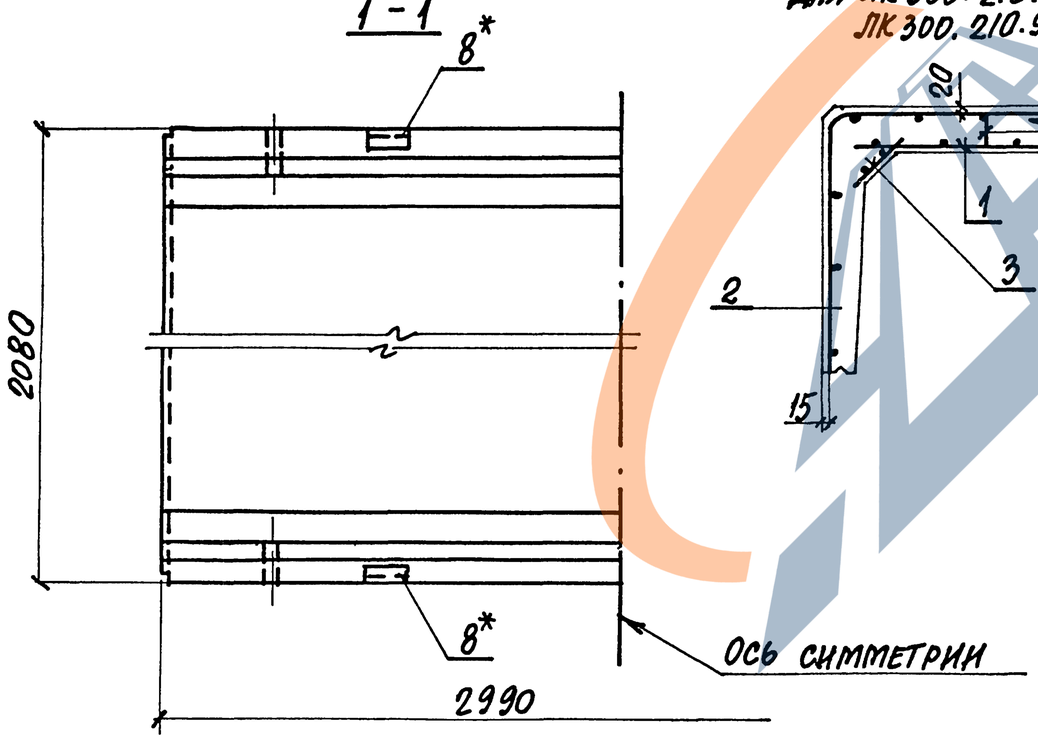

2-2

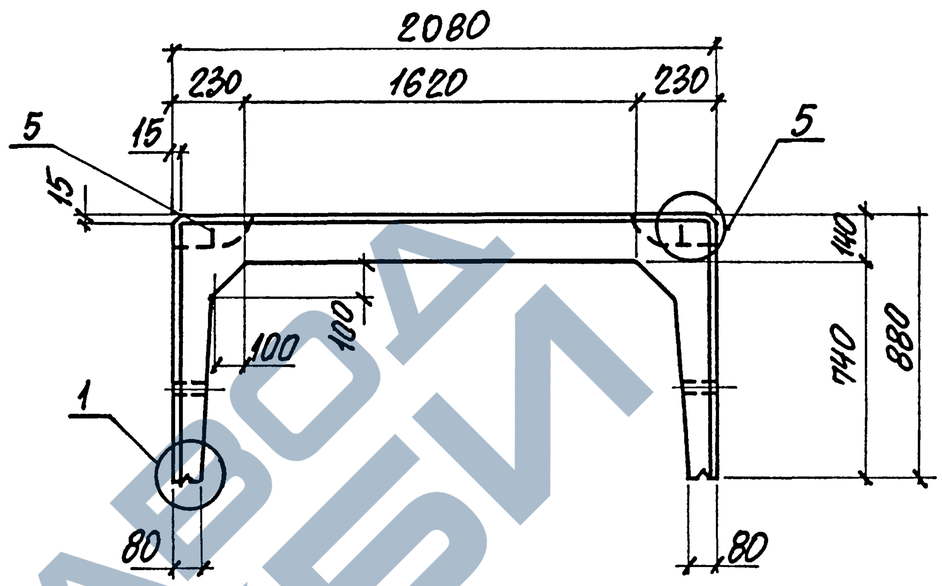

3-3

Схема армирования

Для ЛК300.210.90-1...ЛК300.210.90-7
ЛК300.210.90-11...ЛК300.210.90-13

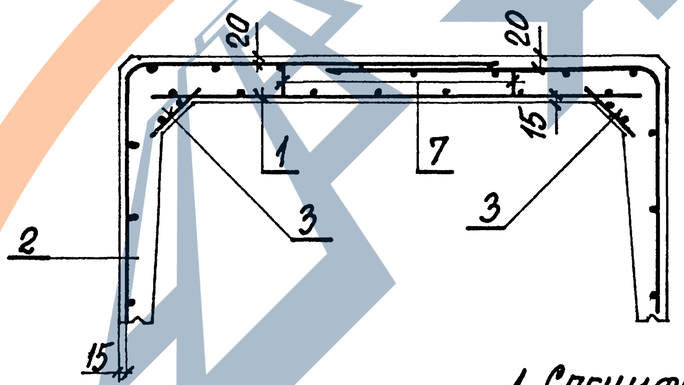

Для ЛК300.210.90-8а...ЛК300.210.90-10а

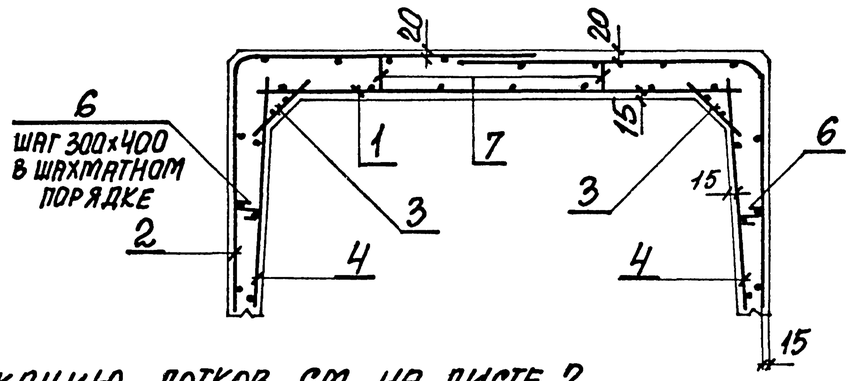

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51
4. *) Поз. 8 только для лотков марки с индексом „а"

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Хоротецкий		
Гл.спец.	Хоротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Копина		

3.006.1-8.1-1-33

Лоток
ЛК300.210.90-1...ЛК300.210.90-7;
ЛК300.210.90-8а...ЛК300.210.90-10а;
ЛК300.210.90-11...,ЛК300.210.90-13

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.210.90-1	1	Сетка С7-30	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-1	2	-49	
	3	С17-2	2	-127	
	5	Петля УП1-8	4	1.400-9 вып. 1	
	7	Фиксатор Ф7	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,38		
ЛК300.210.90-2		поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
ЛК300.210.90-3		поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-32	1	3.006.1-8.2-1-11	
ЛК300.210.90-4		поз. 3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-32	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С9-2	2	-49	
ЛК300.210.90-5		поз. 3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			3,45
	1	Сетка С7-33	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-2	2	-49	
ЛК300.210.90-6		поз. 3,5,7 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-34	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-2	2	-49	
	9	Бетон класса В20, м³	1,38		
ЛК300.210.90-7		Поз. 3 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-34	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-3	2	-50	
	5	Петля УП1-7	4	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф6	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В25, м³	1,38		
ЛК300.210.90-8а		поз. 3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-2	2	-49	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. Ст2	46	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.210.90-9а		поз. 3,5,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-4	2	-50	
	4	С11-1	2	-66	
	6	Стержень арм. Ст2	46	-130	
	7	Фиксатор Ф6	10	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.210.90-10а		Поз. 3 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-32	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С9-4	2	-50	
	4	С11-1	2	-66	
	5	Петля УП1-7	4	1.400-9 вып.2	3,45
	6	Стержень арм. Ст2	46	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Фикатор Ф6	10	-130	
	8	Изделие закладное М1	4	-131	
	9	Бетон класса В22,5	1,38		
ЛК300.210.90-11		поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-34	1	3.006.1-8.2-1-10	
ЛК300.210.90-12		поз. 2,3,5,7,9 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-35	1	3.006.1-8.2-1-12	
ЛК300.210.90-13		Поз. 3,7 по ЛК300.210.90-1			
	1	Сетка С7-36	1	3.006.1-8.2-1-12	
	2	С9-2	2	-49	
	5	Петля УП1-7	4	1.400-9 вып. 1	
	9	Бетон класса В22,5, м³	1,38		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

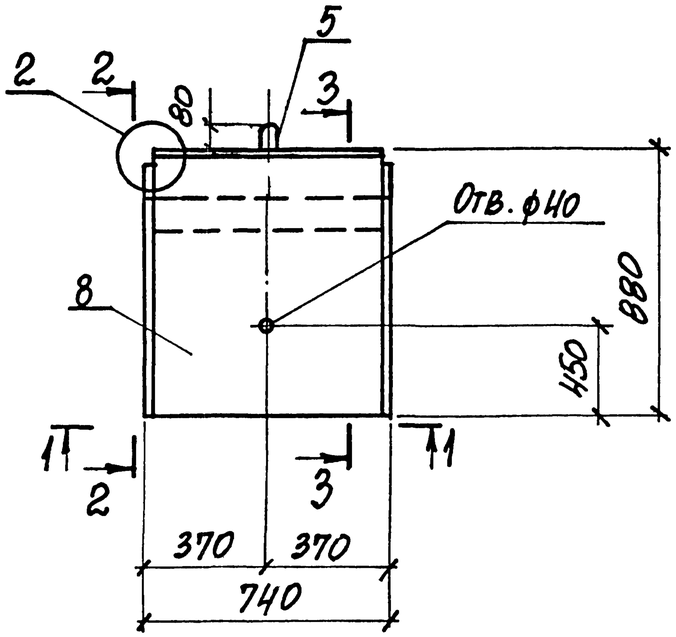

1-1

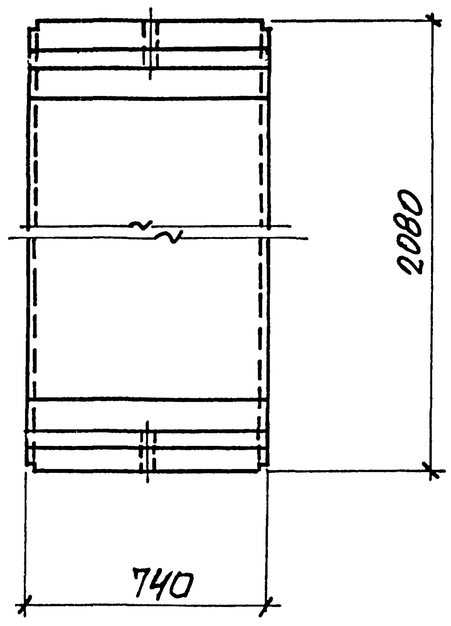

2-2

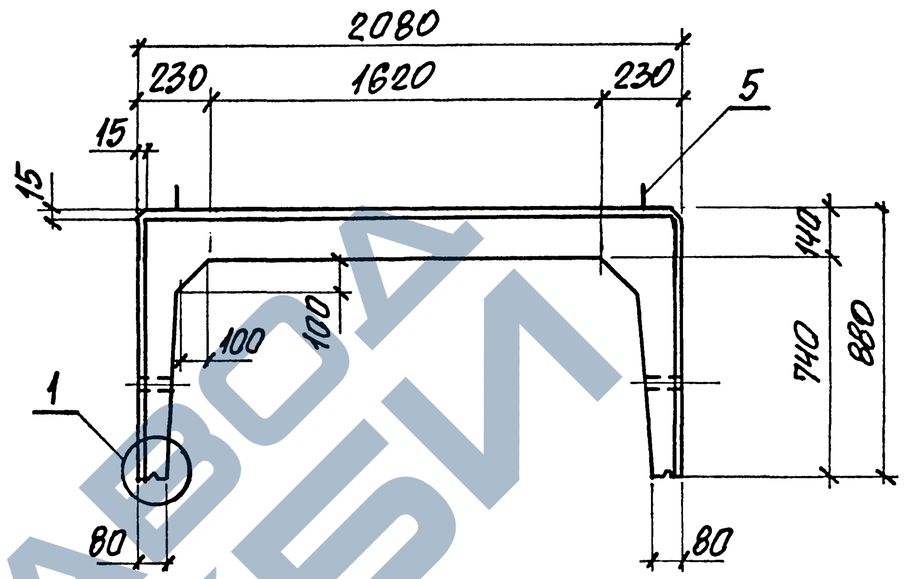

3-3

Схема армирования

Для ЛК 75.210.90-1... ЛК 75.210.90-7
ЛК 75.210.90-11...ЛК 75.210.90-13

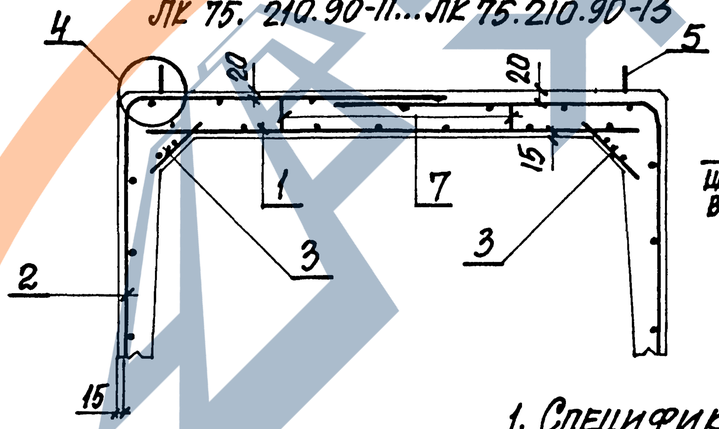

Для ЛК 75.210.90-8 ... ЛК 75.210.90-10

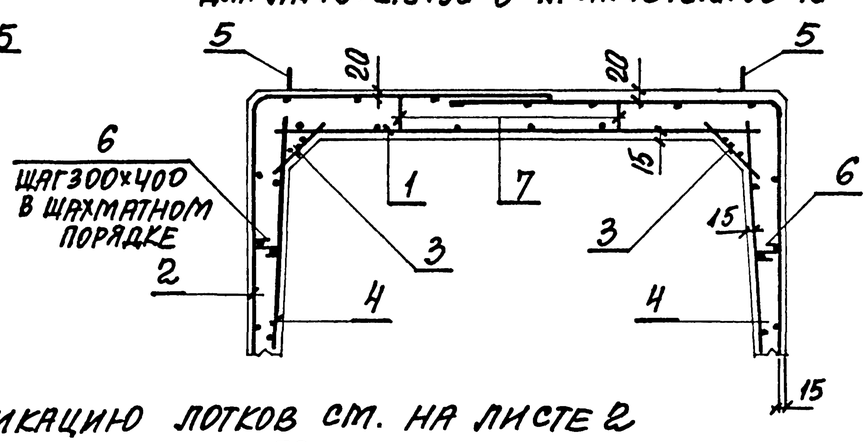

1. Спецификацию лотков см. на листе 2
2. Узлы см. докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. - 51

Нач. отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-34
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец.	Коротецкий		Лоток ЛК 75.210.90-1... ЛК 75.210.90-11
Зав. гр.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Вед. инж.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Копина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.210.90-1	1	Сетка С12-19	1	3.006.1-8.2-1-73	
	2	С14-1	2	-109	
	3	С18-2	2	-128	
	5	Петля УП1-4	2	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф7	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Бетон класса В15, м³	0,35		
ЛК75.210.90-2		Поз.2,3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8.4-1-12	
ЛК75.210.90-3		Поз.2,3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-20	1	3.006.1-8.2-1-74	
ЛК75.210.90-4		Поз.3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-20	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С14-2	2	-109	
ЛК75.210.90-5		Поз.3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			0,88
	1	Сетка С12-21	1	3.006.1-8.2-1-73	
	2	С14-2	2	-109	
ЛК75.210.90-6		Поз.3,5,7 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-22	1	3.006.1-8.2-1-73	
	2	С14-2	2	-109	
	8	Бетон класса В20, м³	0,35		
ЛК75.210.90-7		Поз.3 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-22	1	3.006.1-8.2-1-73	
	2	С14-3	2	-110	
	5	Петля УП1-3	2	1.400-9 вып.1	
	7	Фиксатор Ф6	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Бетон класса В25, м³	0,35		
ЛК75.210.90-8		Поз.3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8.4-1-12	
	2	С14-2	2	3.006.1-8.2-1-109	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. Ст2	12	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.210.90-9		Поз.3,5,8 по ЛК75.210.90-1			0,88
	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8.4-1-12	
	2	С14-4	2	3.006.1-8.2-1-110	
	4	С16-1	2	-125	
	6	Стержень арм. Ст2	12	-130	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
ЛК75.210.90-10		Поз. 3 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-20	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С14-4	2	-110	
	4	С16-1	2	-125	
	5	Петля УП1-3	2	1.400-9 вып.1	
	6	Стержень арм. Ст2	12	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
	8	Бетон класса В22,5, м³	0,35		
ЛК75.210.90-11		Поз.2,3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-22	1	3.006.1-8.2-1-73	
ЛК75.210.90-12		Поз.2,3,5,7,8 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-23	1	3.006.1-8.2-1-74	
ЛК75.210.90-13		Поз.3,7 по ЛК75.210.90-1			
	1	Сетка С12-24	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С14-2	2	-109	
	5	Петля УП1-3	2	1.400-9 вып.1	
	8	Бетон класса 22,5, м³	0,35		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЛК300.120.120-1... ЛК300.120.120-5

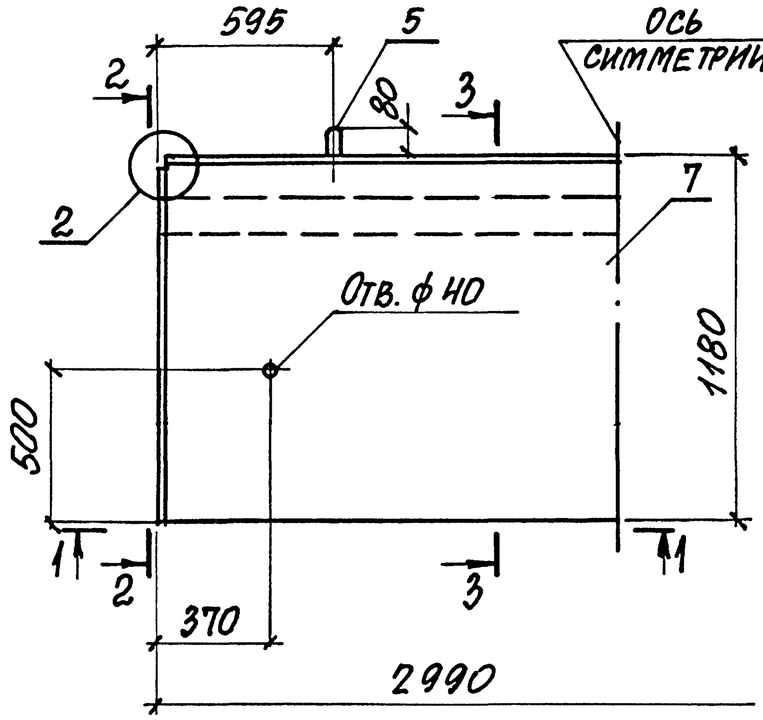

1-1

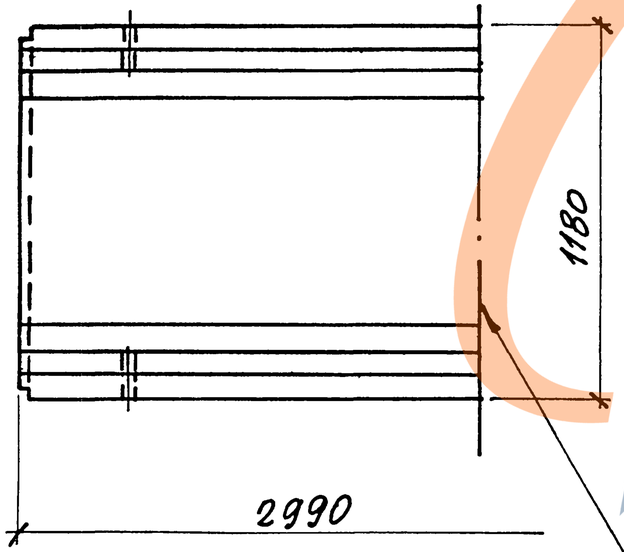

ЛК75.120.120-1... ЛК75.120.120-5

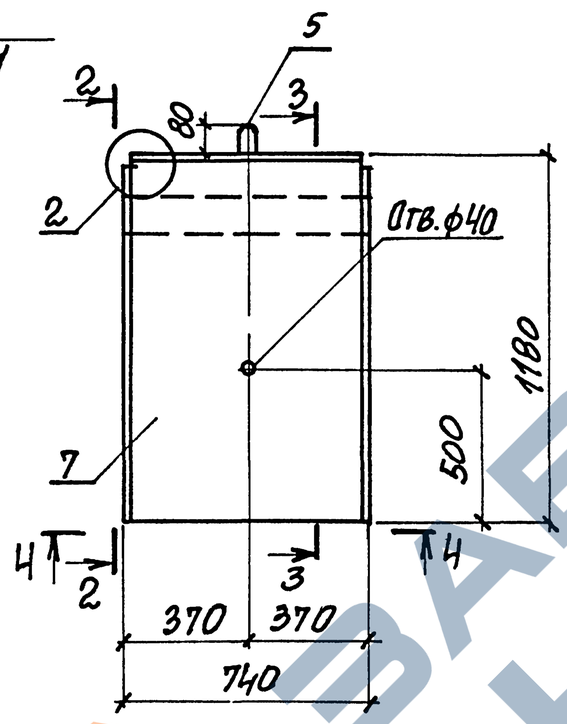

4-4

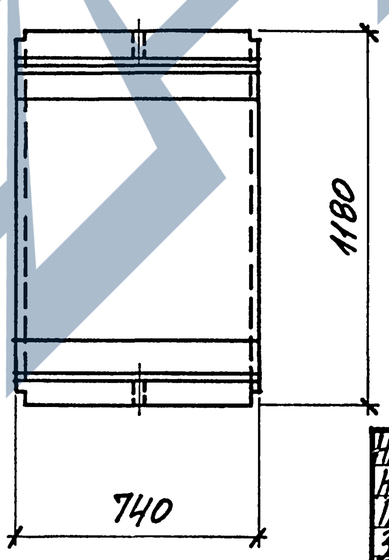

Ось симметрии

2-2

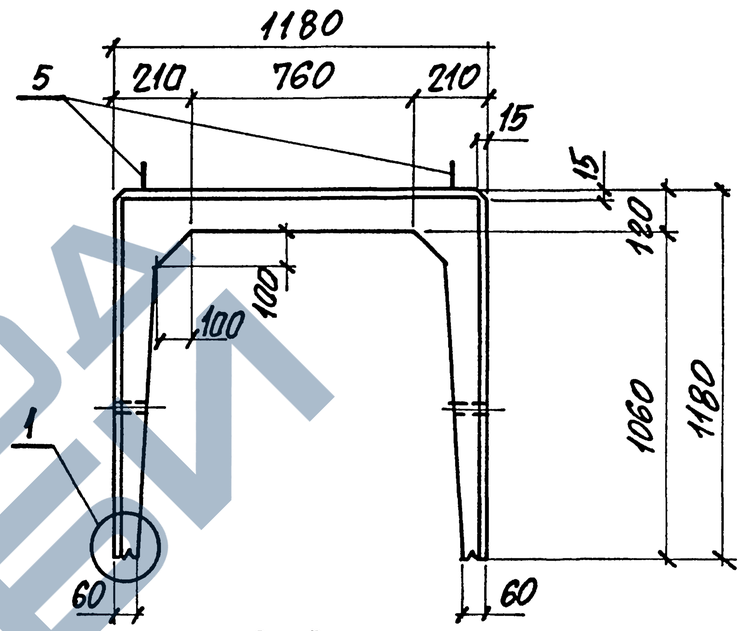

3-3

Схема армирования

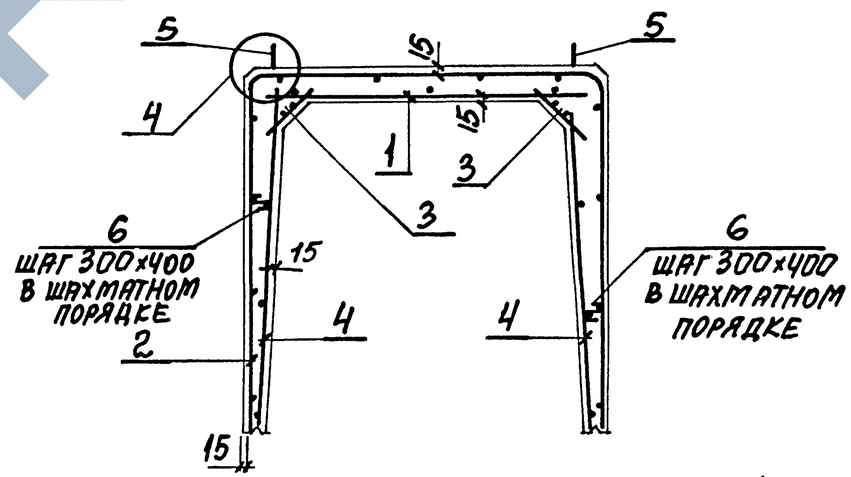

1. Спецификацию лотков см. на листе 2
2. Узлы см. докум. - 50

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Копина		

3.006.1-8.1-1-35

Лоток
ЛК300.120.120-1...ЛК300.120.120-5
ЛК75.120.120-1...ЛК75.120.120-5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.120.120-1	1	Сетка С3-8	1	3.006.1-8.4-1-22	
	2	С8-49	1	3.006.1-8.2-1-44	
	3	С17-1	2	-127	
	4	С11-2	2	-66	
	5	Петля УП1-6	4	1.400-9 вып. 1	
	6	Стержень арм. СТ1	60	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Бетон класса В15, м³	1,08		
ЛК300.120.120-2		Поз. 1, 3, 5...7			
		по ЛК300.120.120-1			
	2	Сетка С8-50	1	3.006.1-8.2-1-44	
	4	С11-3	2	-66	
ЛК300.120.120-3		Поз. 3, 5...7			
		по ЛК 300.120.120-1			
	1	Сетка СТ-10	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С8-50	1	-45	2,7
	4	С11-3	2	-66	
ЛК300.120.120-4		Поз. 3, 5...7			
		по ЛК 300.120.120-1			
	1	Сетка С 7-11	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С 8-51	1	-45	
	4	С 11-3	2	-66	
ЛК300.120.120.-5		Поз.3,5...7 по ЛК300.120.120-1			
	1	Сетка С 7-12	1	3.006.1-8.2-1-6	
	2	С 8-51	1	-45	
	4	С 11-3	2	-66	
ЛК75.120.120-1	1	Сетка С 2-23	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С 13-51	1	3.006.1-8.2-1-105	
	3	С 18-1	2	-128	
	4	С 16-2	2	-125	0,68
	5	Петля УП1-4	2	1.400-9 вып. 1	
	6	Стержень арм. СТ1	16	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Бетон класса В15, м³	0,27		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.120.120-2		Поз. 1, 3, 5...7			
		по ЛК 75.120.120-1			
	2	Сетка С 13-52	1	3.006.1-8.2-1-105	
	4	С 16-3	2	-125	
ЛК75.120.120-3		Поз. 3, 5...7			
		по ЛК 75.120.120-1			
	1	Сетка С 2-29	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С 13-52	1	3.006.1-8.2-1-105	
	4	С 16-3	2	-125	0,68
ЛК75.120.120-4		Поз. 3, 5...7			
		по ЛК 75.120.120-1			
	1	Сетка С12-4	1	3.006.1-8.2-1-70	
	2	С 13-53	1	3.006.1-8.2-1-106	
	4	С 16-3	2	-125	
ЛК75.120.120-5		Поз. 3,5...7			
		по ЛК 75.120.120-1			
	1	Сетка С 2-30	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С13-53	1	3.006.1-8.2-1-106	
	4	С16-3	2	-125	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-35

Лист 2

ЛК300.150.120-1... ЛК300.150.120-4

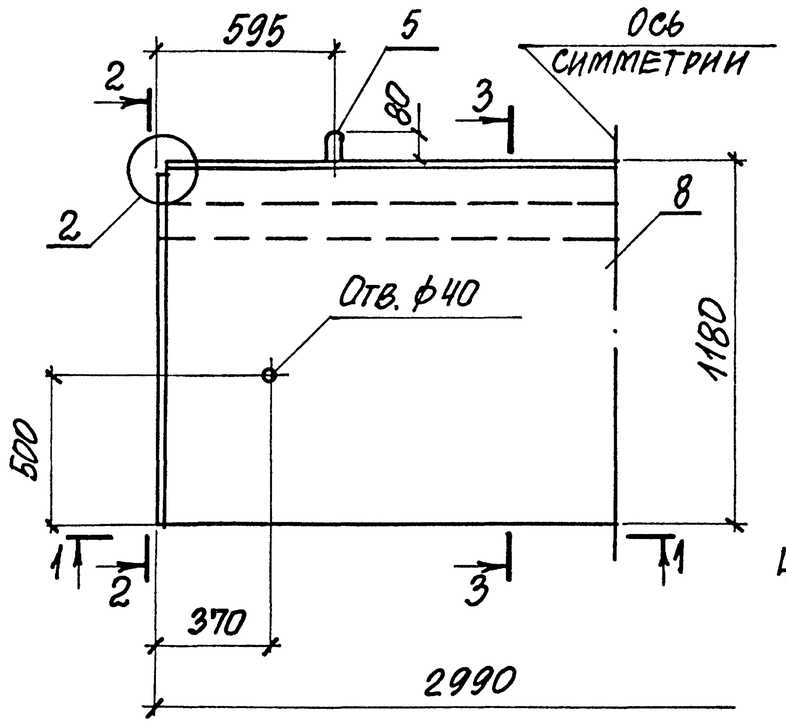

1-1

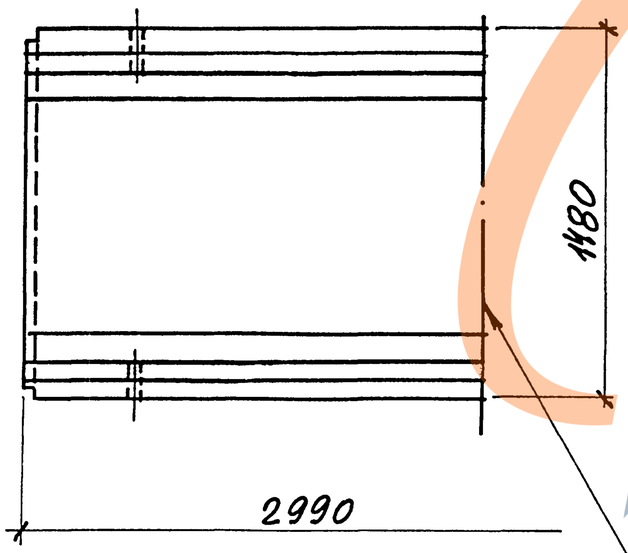

ЛК75.150.120-1... ЛК75.150.120-4

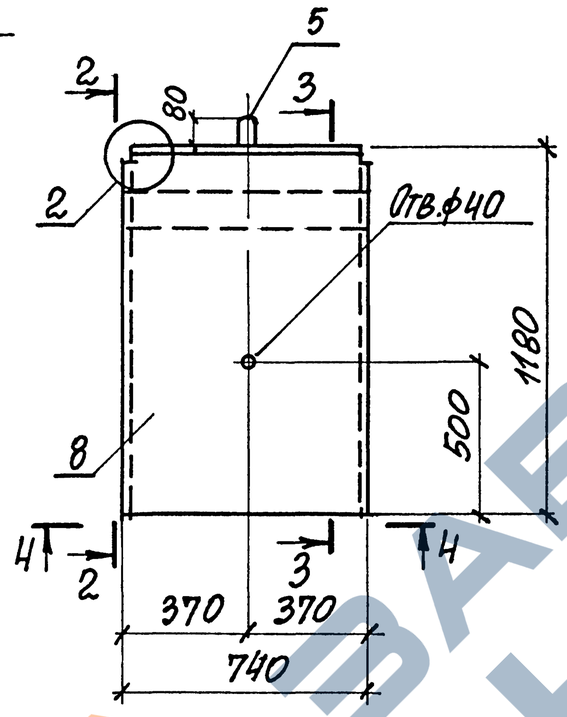

4-4

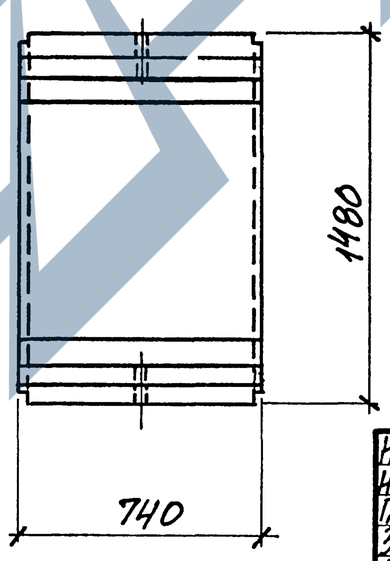

Ось симметрии

2-2

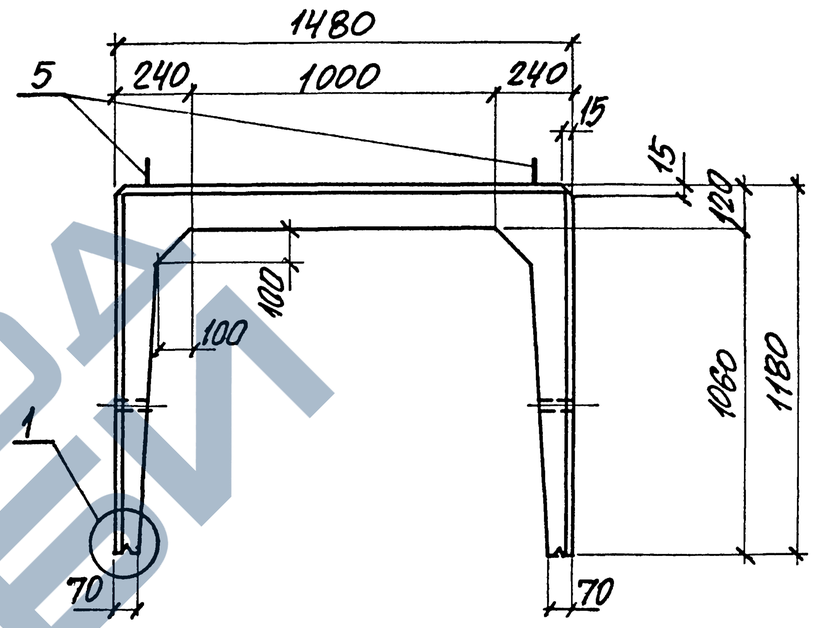

3-3

Схема армирования

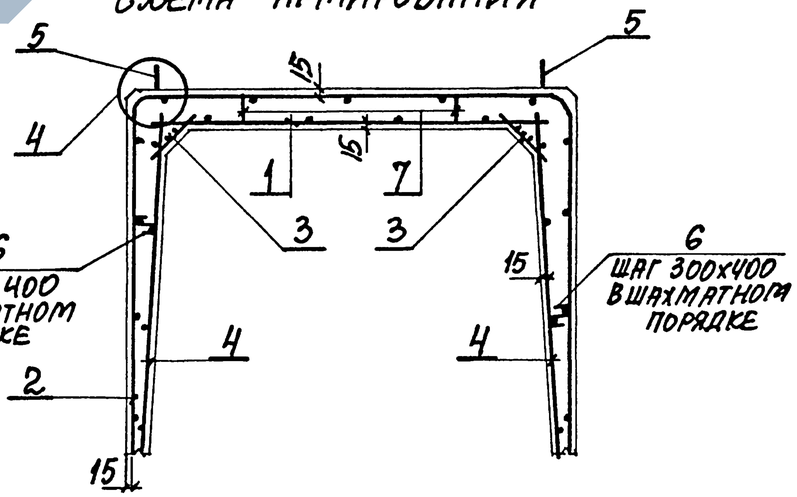

1. Спецификацию лотков см. на листе 2
2. Узлы см. докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум.-51

Нач.отд.	Агранович		
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Вед.инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Копина		

3.006.1-8.1-1-36

Лоток
ЛК300.150.120-1... ЛК300.150.120-4
ЛК75.150.120-1... ЛК75.150.120-4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.150.120-1	1	Сетка С 3-19	1	3.006.1-8.4-1- 24	3,13
	2	С 8-52	1	3.006.1-8.2-1- 45	
	3	С 17-1	2	-127	
	4	С 11-2	2	-66	
	5	Петля УП1-6	4	1.400-9 вып. 1	
	6	Стержень арм. Ст I	60	3.006.1-8.2-1- 130	
	7	Фиксатор Ф5	10	-130	
	8	Бетон класса В15, м³	1,25		
ЛК300.150.120-2		Поз. 1...3, 5...8 по ЛК 300.150.120-1			
	4	Сетка С11-3	2	3.006.1-8.2-1- 66	
ЛК300.150.120-3		Поз. 2,3, 5...8 по ЛК 300.150.120-1			
	1	Сетка С7-15	1	3.006.1-8.2-1- 5	
	4	С11-3	2	-66	
ЛК300.150.120-4		Поз. 2,3,5...8 по ЛК 300.150.120-1			
	1	Сетка С7-16	1	3.006.1-8.2-1- 5	
	4	С11-3	2	-66	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.150.120-1	1	Сетка С2-33	1	3.006.1-8.4-1- 8	0,78
	2	С13-54	1	3.006.1-8.2-1-106	
	3	С18-1	2	-128	
	4	С16-2	2	-125	
	5	Петля УП1-4	2	1.400-9 вып. 1	
	6	Стержень арм. Ст I	16	3.006.1-8.2-1-130	
	7	Фиксатор Ф5	4	-130	
	8	Бетон класса В15, м³	0,31		
ЛК75.150.120-2		Поз. 1...3, 5...8 по ЛК 75.150.120-1			
	4	Сетка С16-3	2	3.006.1-8.2-1-125	
ЛК75.150.120-3		Поз. 2,3, 5...8 по ЛК 75.150.120-1			
	1	Сетка С12-8	1	3.006.1-8.2-1- 70	
	4	С16-3	2	-125	
ЛК75.150.120-4		Поз. 2,3,5...8 по ЛК 75.150.120-1			
	1	Сетка С2-35	1	3.006.1-8.4-1- 8	
	4	С16-3	2	3.006.1-8.2-1-125	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

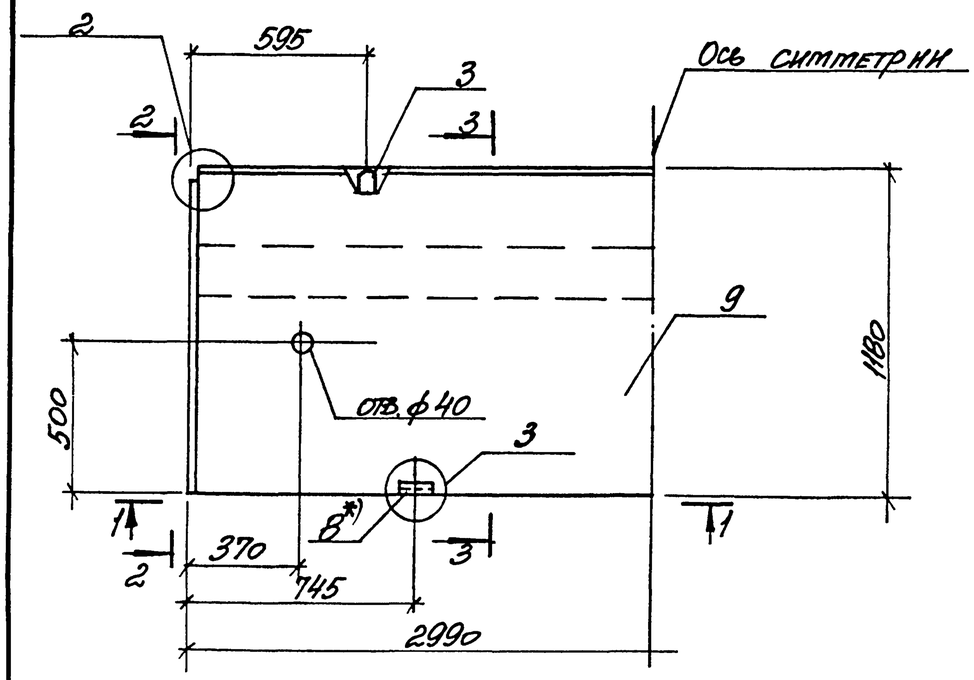

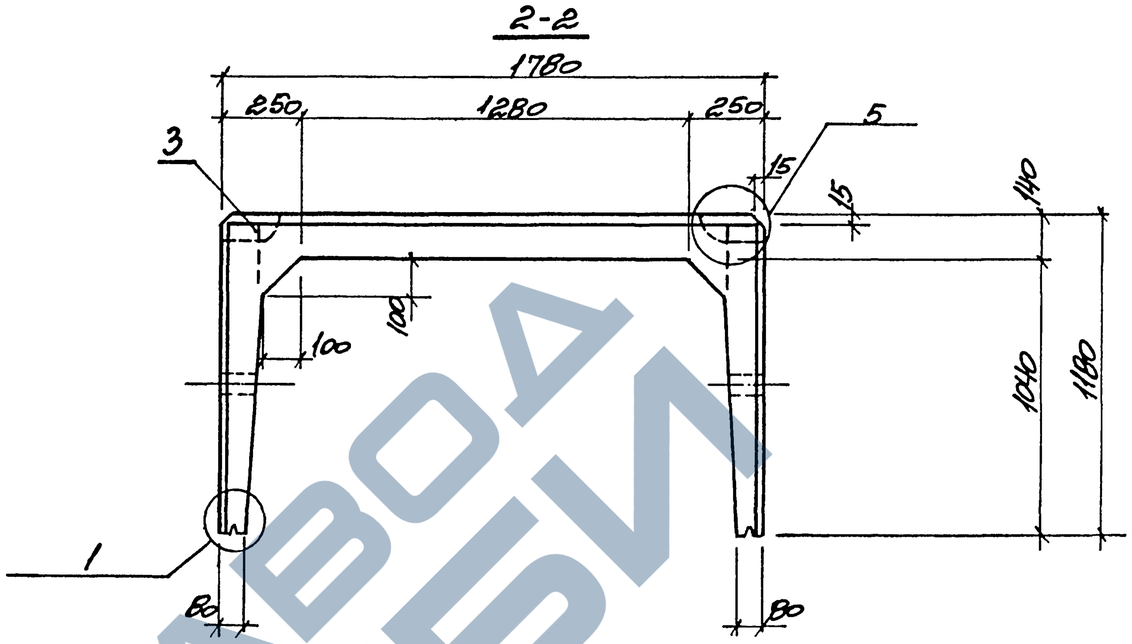

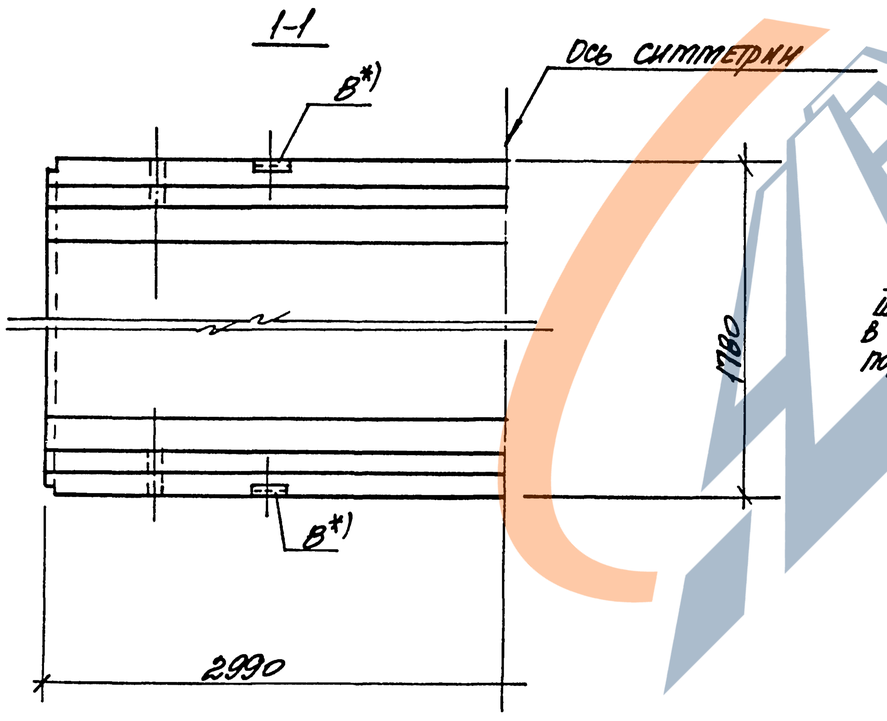

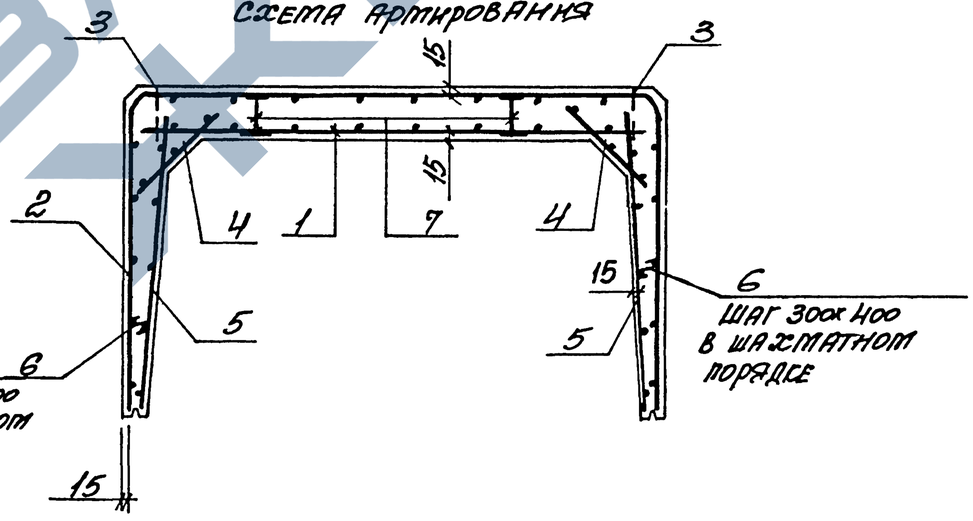

1. Спецификацию см. на листе 2
2. Узлы см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51
4. *) Поз.8 только для лотков марки с индексом „а"

Нач. отд.	Агранович			3.006.1-8.1-1-37
Н. контр.	Чумакова			
Гл. спец.	Коротецкий			
Зав. гр.	Чумакова			Лоток ЛК 300.180.120-1... ЛК 300.180.120-4; ЛК 300.180.120-10...ЛК 300.180.120-13; ЛК 300.180.120-5а...ЛК 300.180.120-9а.
Вед. инж.	Чумакова			
Провер.	Чумакова			
Разраб.	Минаева			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.180.120-1	1	Сетка С7-22	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	СВ-53	1	-46	
	3	Петля УП1-В	4	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-2	2	3.006.1-8.2-1-127	
	5	С11-2	2	-66	
	6	Стержень арматурный Ст2	60	-130	
	7	Фиксатор Ф7	10	-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,51		
ЛК300.180.120-2		Поз.2...4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С3-30	1	3.006.1-8.4-1-26	
	5	С11-3	2	2-1-66	
ЛК300.180.120-3		Поз.2...4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С3-31	1	3.006.1-8.4-1-26	37,8
	5	С11-3	2		
ЛК300.180.120-4		Поз2..4,6,7 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
	5	С11-3	2		
	9	Бетон класса В20, м³	1,51		
ЛК300.180.120-5а		поз1,3,4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	2	Сетка С8-54	1	3.006.1-8.2-1-46	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное т1	4	-132	
ЛК300.180.120-6а		поз.3,4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С7-28	1	3.006.1-8.2-1-9	
	2	СВ-54	1	-46	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное т1	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.180.120-7а		поз3,4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С7-29	1	3.006.1-8.2-1-9	
	2	СВ-54	1	-46	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное т1	4	-132	
ЛК300.180.120-8а		поз3,4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			
	1	Сетка С7-23	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	СВ-54	1	-16	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное т1	4	-132	
ЛК300.180.120-9а		поз.3,4,6,7,9 по ЛК300.180.120-1			37,8
	1	Сетка С7-24	1	3.006.1-8.2-1-8	
	2	СВ-54	1	-46	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное т1	4	-132	
ЛК300.180.120-10		поз.1,3,4...7,9 по ЛК300.180.120-1			
	2	Сетка С8-54	1	3.006.1-8.2-1-46	
ЛК300.180.120-11		поз.1,3...5,6,9 по ЛК300.180.120-1			
	2	Сетка С8-55	1	3.006.1-8.2-1-47	
	7	Фиксатор Ф6	10	-130	
ЛК300.180.120-12		поз.1,3...6 по ЛК300.180.12-1			
	2	Сетка С8-56	1	3.006.1-8.2-1-47	
	7	Фиксатор Ф6	10	-130	
	9	Бетон класса В20, м³	1,51		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

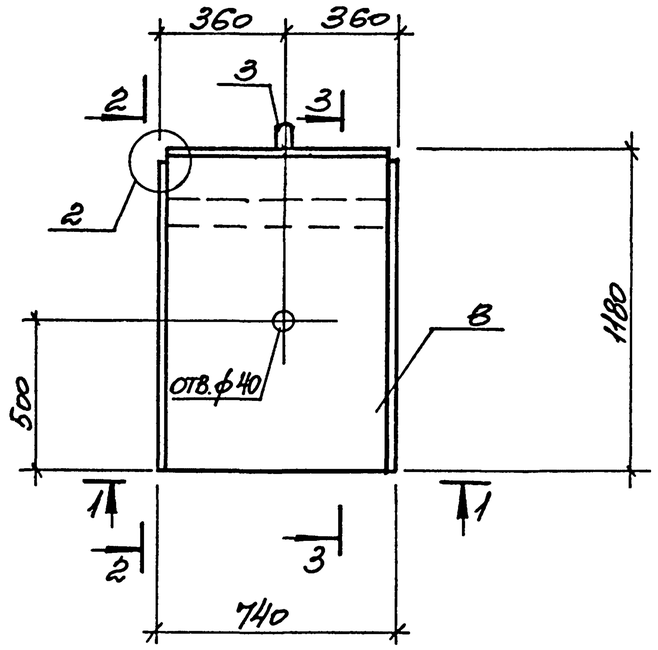

1-1

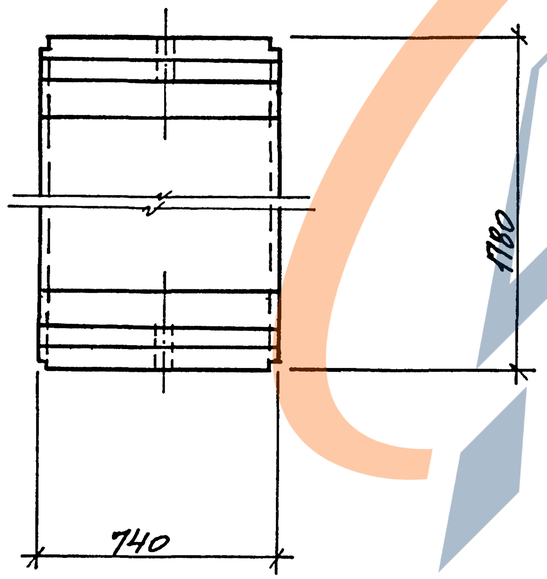

2-2

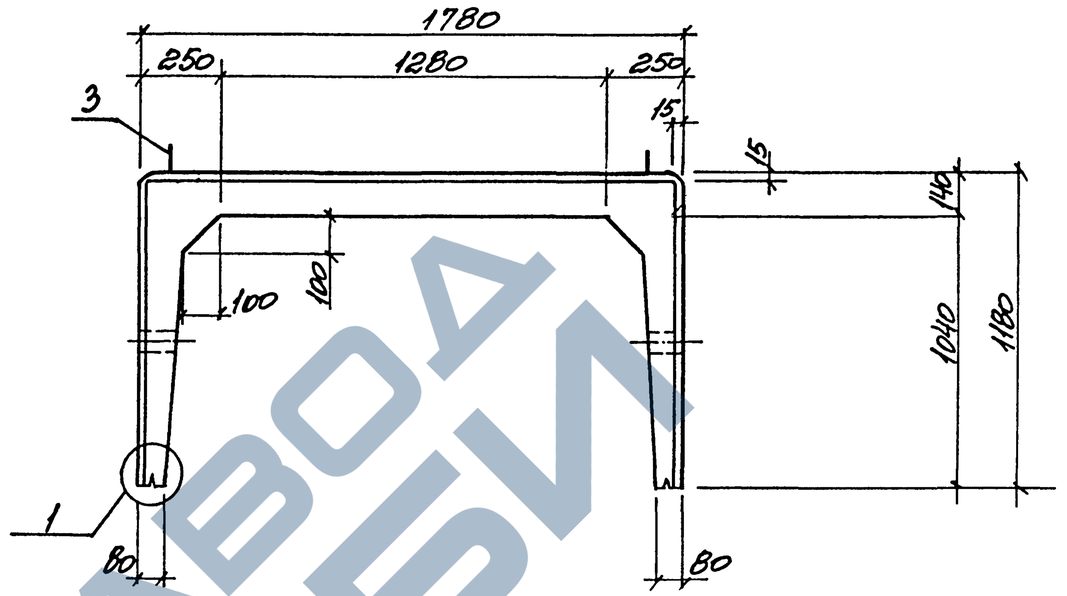

3-3

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ

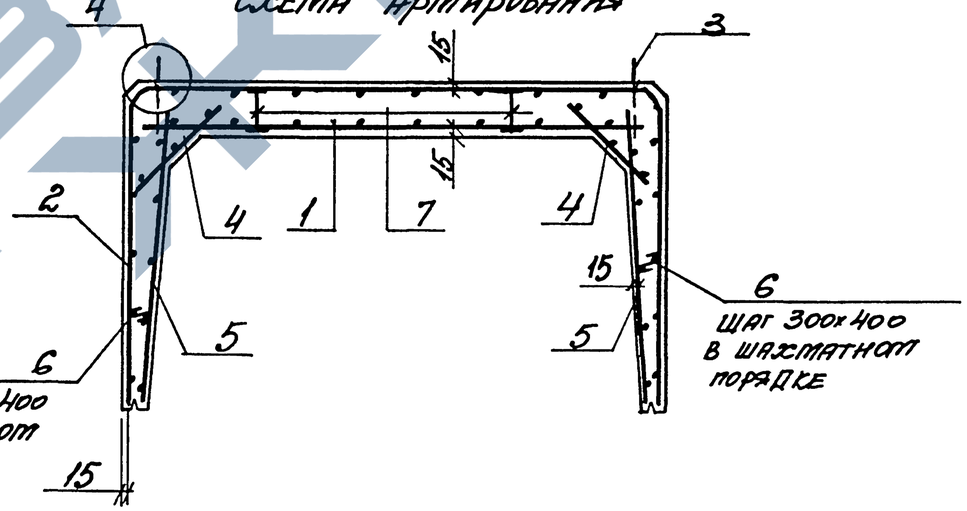

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. НА ЛИСТЕ 2.
2. УЗЛЫ СМ. ДОКУМ. -50
3. СХЕМУ УСТАНОВКИ ФИКСАТОРОВ ПОЗ. 7 СМ. ДОКУМ. -51

Нач. отд.	Арапкова		3.006.1-8.1-1-38
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК 75.180.120-1... ЛК 75.180.120-12
Вед. инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Провер.	Чумакова		Харьковский промстройниипроект
Разраб.	Минаева		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А3

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.120-1	1	Сетка С12-14	1	3.006.1-8.2-1-72	0,95
	2	С13-55	1	-107	
	3	Петля УП1-4	2	1.400-9.6.1	
	4	Сетка С18-2	2	3.006.1-8.2-1-128	
	5	С16-2	2	-125	
	6	Стержень арматурный СТ2	16	-130	
	7	Фиксатор Ф7	4	-130	
	8	Бетон класса В15, м3	0,38		
ЛК75.180.120-2		поз.2...4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С2-42	1	3.006.1-8.4-1-	
	5	С16-3	2	2-1-125	
ЛК75.180.120-3		поз.2...4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С2-43	1	3.006.1-8.4-1-10	
	5	С16-3	2	2-1-125	
ЛК75.180.120-4		поз.2...4;6;7 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С12-15	1	3.006.1-8.2-1-72	
	5	С16-3	2	-125	
	8	Бетон класса В20, м3	0,38		
ЛК75.180.120-5		поз.3,4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С12-14	1	3.006.1-8.2-1-72	
	2	С13-56	1	-107	
	5	С16-5	2	-126	
ЛК75.180.120-6		поз.3,4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С2-42	1	3.006.1-8.4-1-10	
	2	С13-56	1	2-1-107	
	5	С16-5	2	-126	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.180.120-7		поз.3,4,6...8 по ЛК75.180.120-1			0,95
	1	Сетка С2-43	1	3.006.1-8.4-1-10	
	2	С13-56	1	2-1-107	
	5	С16-5	2	-126	
ЛК75.180.120-8		поз.3,4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С12-15	1	3.006.1-8.2-1-72	
	2	С13-56	1	-107	
	5	С16-5	2	-126	
ЛК75.180.120-9		поз.3,4,6...8 по ЛК75.180.120-1			
	1	Сетка С12-16	1	3.006.1-8.2-1-72	
	2	С13-56	1	-107	
	5	С16-5	2	-126	
ЛК75.180.120-10		поз.1,3...8 по ЛК75.180.120-1			
	2	Сетка С13-56	1	3.006.1-8.2-1-107	
ЛК75.180.120-11		поз.1,3...6,8 по ЛК75.180.120-1			
	2	Сетка С13-57	1	3.006.1-8.2-1-108	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
ЛК75.180.120-12		поз.1,3,6 по ЛК75.180.120-1			
	2	Сетка С13-58	1	3.006.1-8.2-1-108	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
	8	Бетон класса В20, м3	0,38		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-38

Лист 2

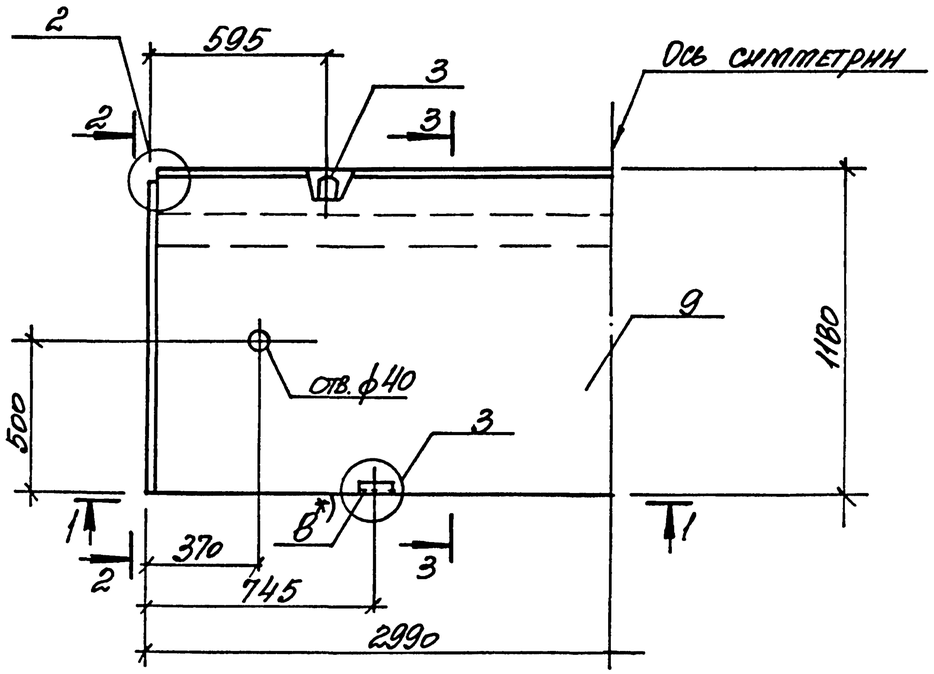

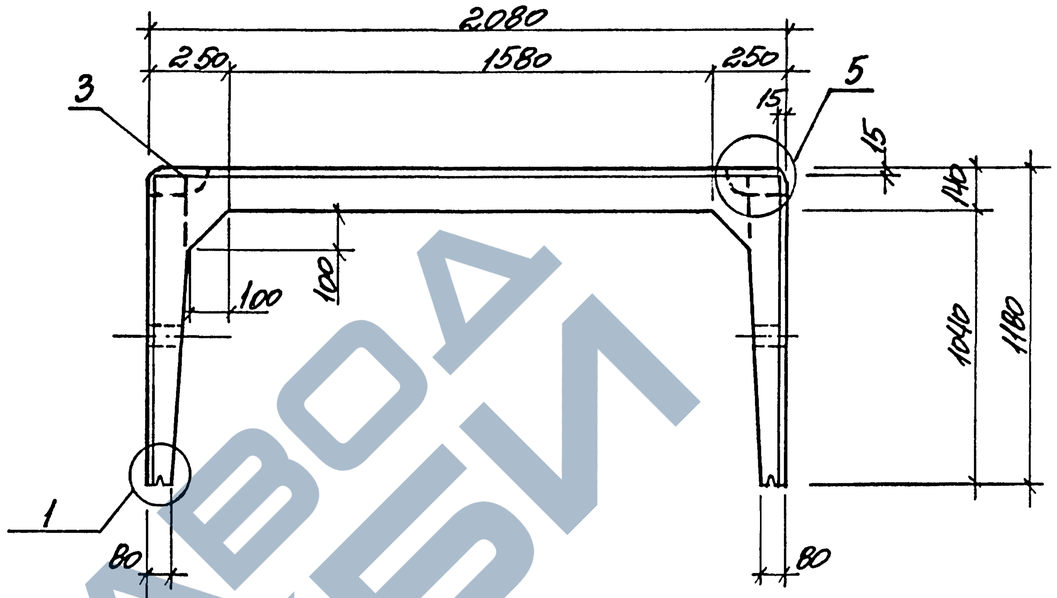

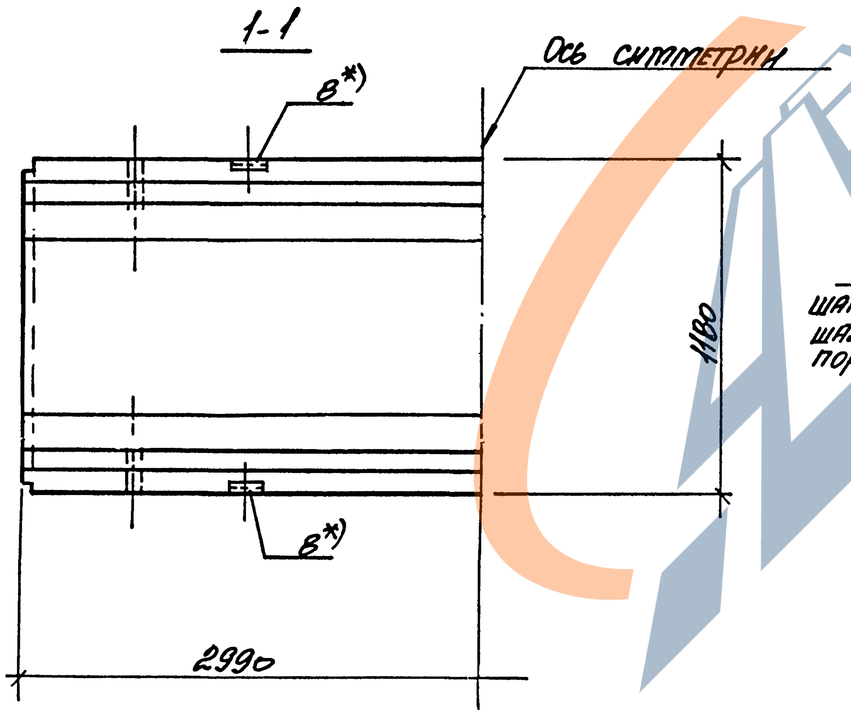

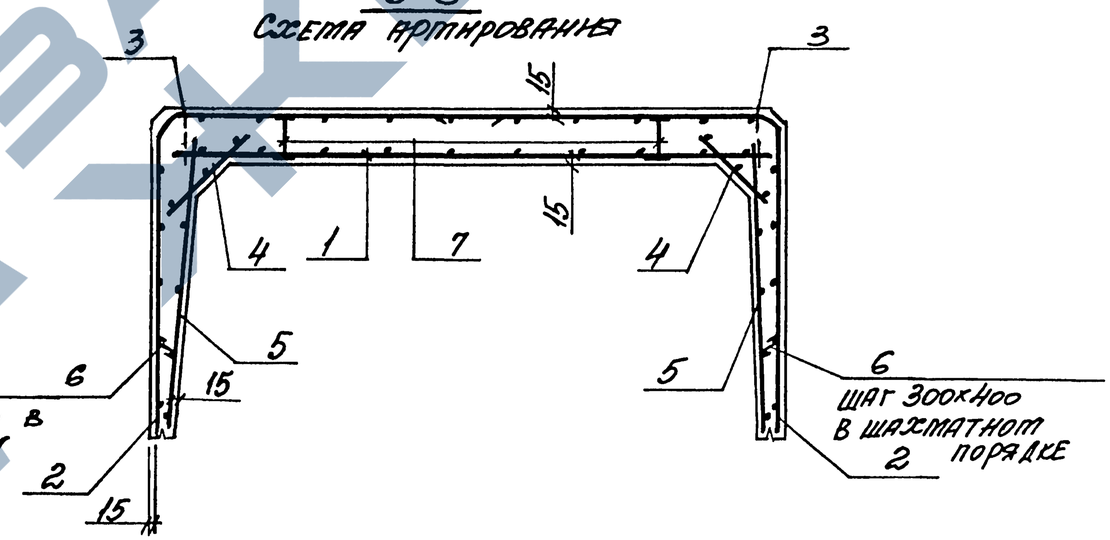

1. Спецификацию лотков см. на листе 2
2. Узлы см. докум. -50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. -51
4. *) Поз. в только для лотков марки с индексом „а".

Нач. отд.	Арановин		3.006.1-в.1-1-39			
Н. контр.	Чумакова					
Гл. спец.	Коротецкий					
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.210.120-1... ЛК300.210.120-5; ЛК300.210.120-10...ЛК300.210.120-12; ЛК300.210.120-5а ... ЛК300.210.120-9а	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.	Чумакова			Р	1	2
Провер.	Чумакова			Харьковский Промстройниипроект		
Разраб.	Минаева					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А3

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.210.120-1	1	Сетка С7-30	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-5	2	-51	
	3	Петля УП1-8	4	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-2	2	3.006.1-8.2-1-127	
	5	С11-2	2	-66	
	6	Стержень арматурный Ст2	60	-130	
	7	Фиксатор Ф7	10	-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,64		
ЛК300.210.120-2		Поз. 2...7,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
ЛК300.210.120-3		Поз. 2...4,6,7,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-32	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С11-3	2	-66	
ЛК300.210.120-4		Поз. 3,4,6,7 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-33	1	3.006.1-8.2-1-10	4,10
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-3	2	-66	
	9	Бетон класса В20, м³	1,64		
ЛК300.210.120-5		Поз. 3,4,6,7 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-34	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-3	2	-66	
	9	Бетон класса В25, м³	1,64		
ЛК300.210.120-5а		Поз. 3,4,6,7 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-34	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-3	2	-66	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
	9	Бетон класса В25, м³	1,64		
ЛК300.210.120-6а		Поз. 1,3,4,6,7,9 по ЛК300.210.120-1			
	2	Сетка С9-6	2	3.006.1-8.2-1-51	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.210.120-6а	5	Сетка С11-5	2	3.006.1-8.2-1-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.210.120-7а		Поз. 3,4,6,7,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.210.120-8а		Поз. 3,4,6,7,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-32	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	4,10
ЛК300.210.120-9а		Поз. 3,4,6,7,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-33	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-6	2	-51	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
ЛК300.210.120-10		Поз. 1,3...7,9 по ЛК300.210.120-1			
	2	Сетка С9-6	2	3.006.1-8.2-1-51	
ЛК300.210.120-11		Поз. 3...6,9 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-31	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-7	2	-52	
	7	Фиксатор Ф6	10	-130	
ЛК300.210.120-12		Поз. 3...6 по ЛК300.210.120-1			
	1	Сетка С7-33	1	3.006.1-8.2-1-10	
	2	С9-8	2	-52	
	7	Фиксатор Ф6	10	-130	
	9	Бетон класса В25, м³	1,64		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

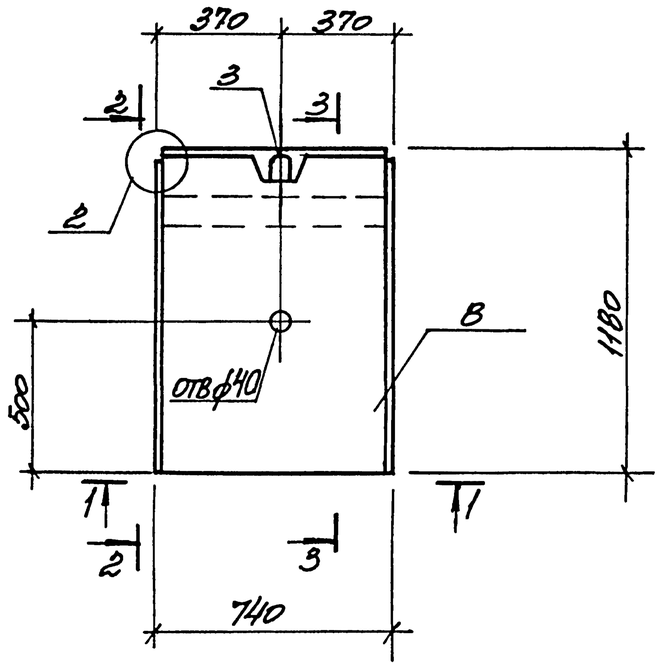

1-1

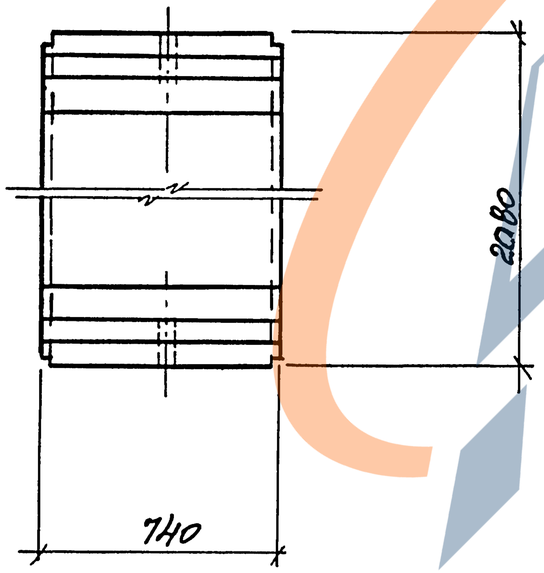

2-2

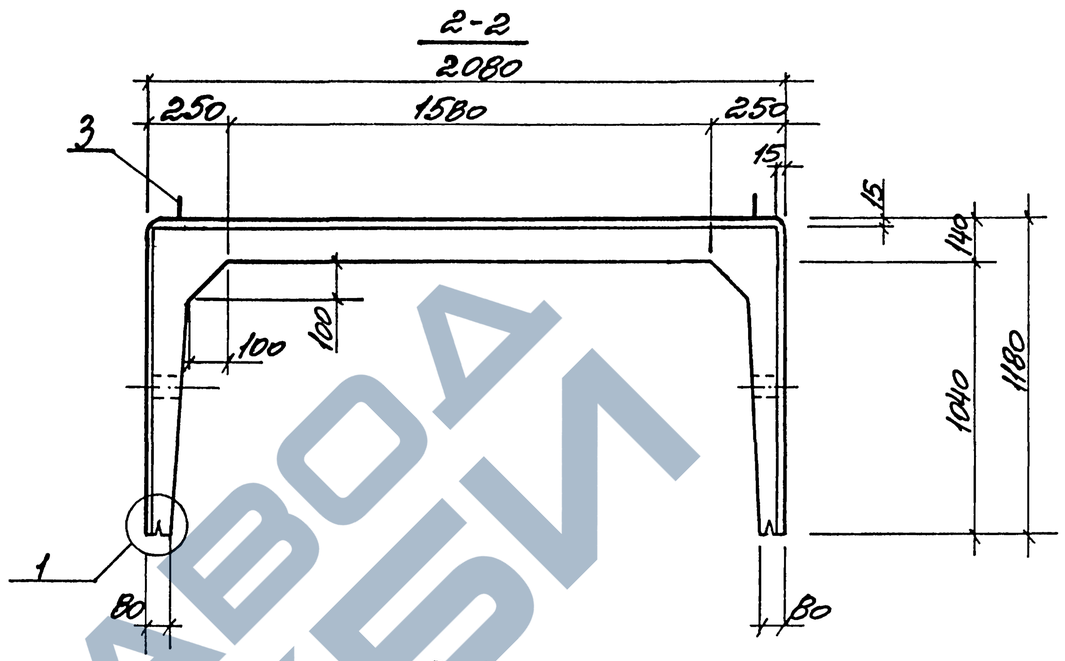

3-3

Схема армирования

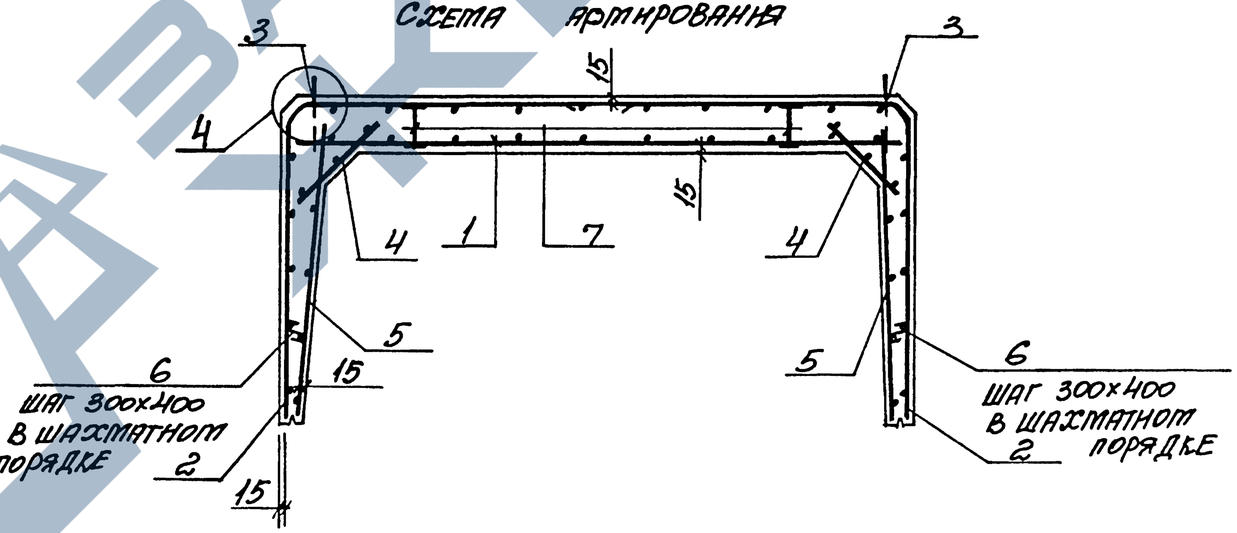

1. Спецификацию лотков см. лист 2
2. Узел 1 см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51

Нач.отд.	Арапович		3.006.1-8.1-1-40
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК75.210.120-1... ЛК75.210.120-12
Вед.инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Провер.	Чумакова		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Минаева		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.210.120-1	1	Сетка С12-19	1	3.006.1-8.2-1-73	1.03
	2	С14-5	2	-111	
	3	Петля УП1-4	2	1.400-9. 6.1	
	4	Сетка С18-2	2	3.006.1-8. 2-1-128	
	5	С16-2	2	-125	
	6	Стержень арматурный Ø12	16	-130	
	7	Фиксатор Ф7	4	-130	
	8	Бетон класса В15, м³	0,41		
ЛК75.210.120-2		поз.2...8 по ЛК75.210.120-1			
	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8. 4-1-12	
ЛК75.210.120-3		поз.2...4,6...8 по ЛК75.210.120-1			
	1	Сетка С12-20	1	3.006.1-8. 2-1-74	
	5	С16-3	2	-125	
ЛК75.210.120-4		поз. 3,4,6...7 по ЛК75.210.120-1			
	1	Сетка С12-21	1	3.006.1-8. 2-1-73	
	2	С14-6	2	-116	
	5	С16-3	2	-125	
	8	Бетон класса В20, м³	0,41		
ЛК75.210.120-5		поз. 3,4,6...7 по ЛК75.210.120-1			
	1	Сетка С12-22	1	3.006.1-8 2-1-73	
	2	С14-6	2	-111	
	5	С16-3	2	-125	
	8	Бетон класса В25, м³	0,41		
ЛК75.210.120-6		поз.1,3,4,6...8 по ЛК75.210.120-1			
	2	Сетка С14-6	2	3.006.1-8 2-1-111	
	5	С16-5	2	-126	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		поз.3,4,6...8 по ЛК75.210.120-1			
ЛК75.210.120-7	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8.4-1-12	1.03
	2	С14-6	2	2-1-111	
	5	С16-5	2	-126	
		поз.3,4,6...8 по ЛК75.210.120-1			
ЛК75.210.120-8	1	Сетка С12-20	1	3.006.1-8. 2-1-74	
	2	С14-6	2	-111	
	5	С16-5	2	-126	
		поз.3,4,6...8 по ЛК75.210.120-1			
ЛК75.210.120-9	1	Сетка С12-21	1	3.006.1-8. 2-1-73	
	2	С14-6	2	-111	
	5	С16-5	2	-126	
ЛК75.210.120-10		поз.1,3...8 по ЛК75.210.120-1			
	2	Сетка С14-6	2	3.006.1-8.2-1-111	
		поз.3...6,8 по ЛК75.210.120-1			
ЛК75.210.120-11	1	Сетка С2-51	1	3.006.1-8.4-1-12	
	2	С14-6	2	2-1-111	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
		поз.3...6 по ЛК75.210.120-1			
	1	Сетка С12-21	1	3.006.1-8. 2-1-73	
ЛК75.210.120-12	2	С14-8	2	-112	
	7	Фиксатор Ф6	4	-130	
	8	Бетон класса В25, м³	0,41		

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

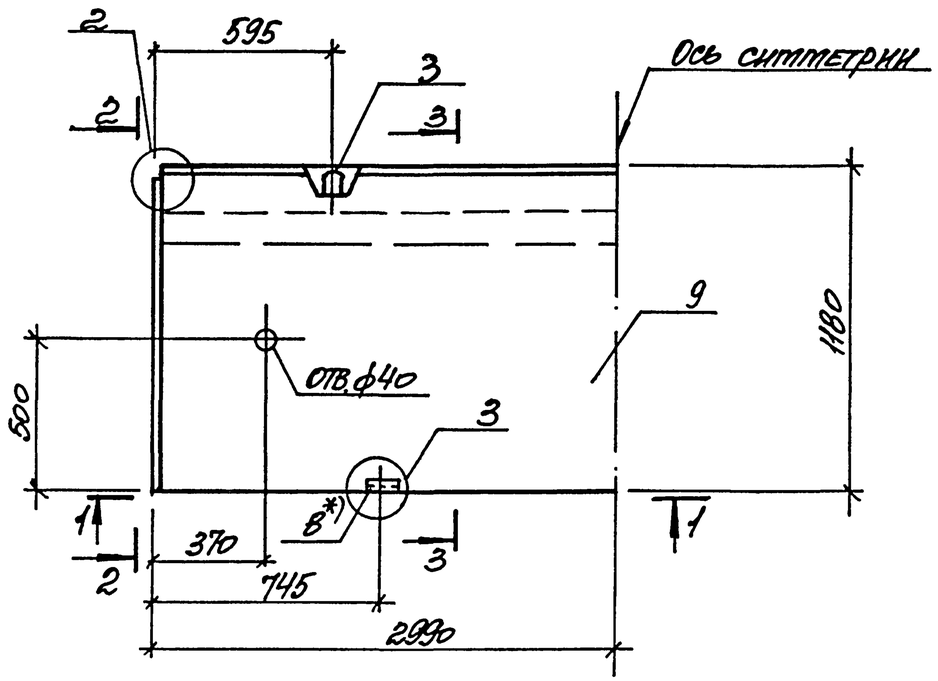

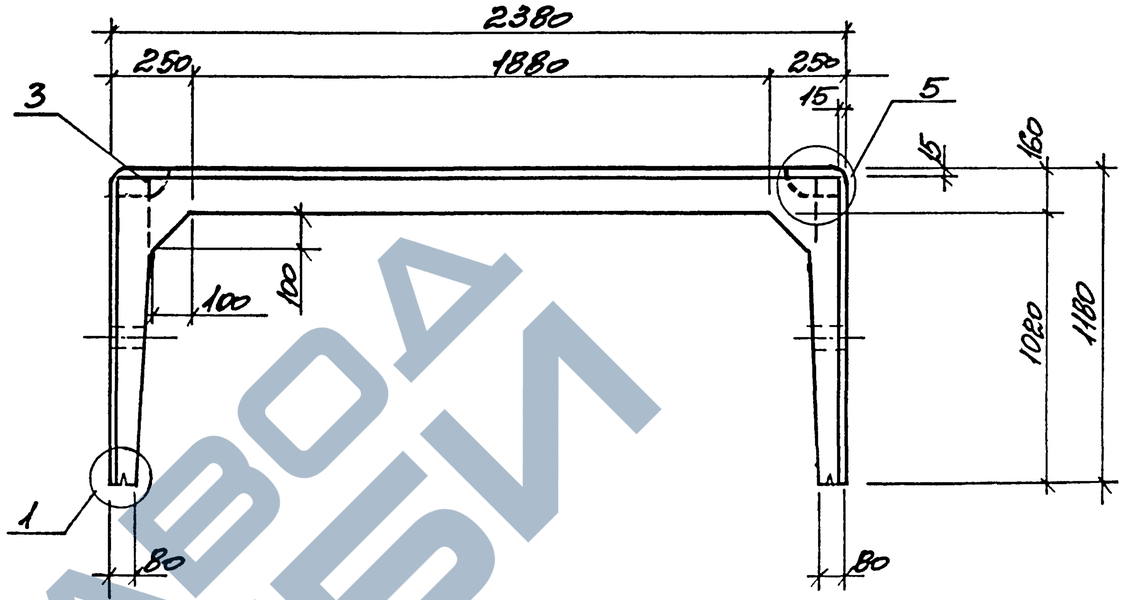

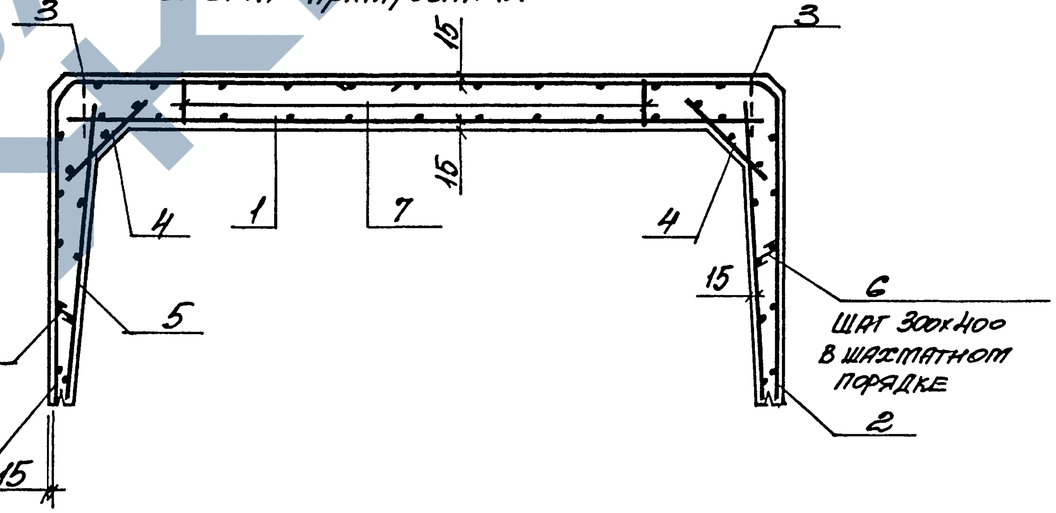

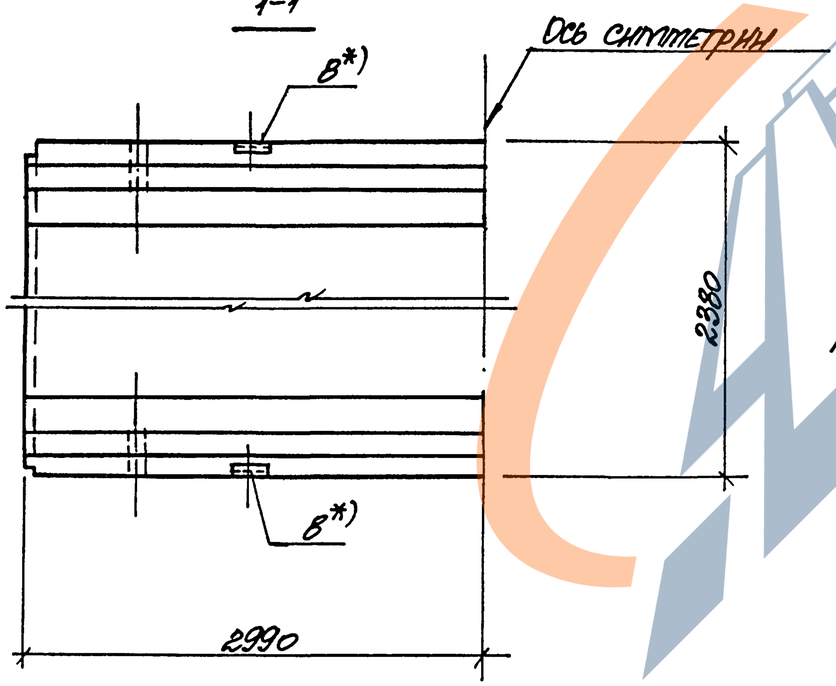

1. Спецификацию лотков см. на листе 2
2. Узлы см. докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. - 51
4.*) Поз. В только для лотков марки с индексом „а".

Нач. отд.	Агранович		3.006.1-В.1-1-41	
Н. контр.	Чумакова			
П. спец.	Ефотецкий			
Зав. гр.	Чумакова			
Вед. инж.	Чумакова			
Провер.	Чумакова			
Разраб.	Минаева			

Лоток
ЛК300.240.120-1...
ЛК300.240.120-5;
ЛК300.240.120-10;
ЛК300.240.120-6а...ЛК300.240.120-9а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.240.120-1	1	Сетка С7-38	1	3.006.1-8.2-1-13	4.73
	2	С9-9	2	-53	
	3	Петля УП1-10	4	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-2	2	3.006.1-8 2-1-127	
	5	С11-2	2	-66	
	6	Стержень арматурный СТ2	60	-130	
	7	Фиксатор ФУ	10	-130	
	9	Бетон класса В15, м³	1,89		
ЛК300.240.120-2		поз 2...7.9 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С3-50	1	3.006.1-8.41-33	
ЛК300.240.120-3		поз.2...7.9 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-39	1	3.006.1-8.2-1-13	
ЛК300.240.120-4		поз. 3...6 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-40	1	3.006.1-8.2-1-13	
	2	С9-10	2	-53	
	7	Фиксатор ФВ	10	-130	
	9	Бетон класса В20, м³	1,89		
ЛК300.240.120-5		поз 4...6 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-41	1	3.006.1-8.2-1-13	
	2	С9-10	2	-53	
	3	Петля УП1-9	4	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор ФВ	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В25, м³	1,89		
ЛК300.240.120-6а		поз. 1...4,6,7,9 по ЛК300.240.120-1			
	5	Сетка С11-5	2	3.006.1-8.2-1-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.240.120-7а		поз. 2... 4,6,7,9 по ЛК300.240.120-1			4.73
	1	Сетка С3-50	1	3.006.1-8.4-1-33	
	5	С11-5	2	2-1-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-130	
ЛК300.240.120-8а		поз.2...4,6,7,9 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-39	1	3.006.1-8.2-1-13	
	5	С11-5	2	-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-130	
ЛК300.240.120-9а		поз.4,6, по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-39	1	3.006.1-8.2-1-13	
	2	С9-10	2	-53	
	3	Петля УП1-9	4	1.400-9 в.1	
	5	Сетка С11-5	2	3.006.1-8.2-1-67	
	8	Изделие закладное М1	4	-132	
	7	Фиксатор ФВ	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Бетон класса В22,5, м³	1,89		
ЛК300.240.120-10		поз. 3...6,9 по ЛК300.240.120-1			
	1	Сетка С7-41	1	3.006.1-8.2-1-2	
	2	С9-10	2	-53	
	7	Фиксатор ФВ	10	-130	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

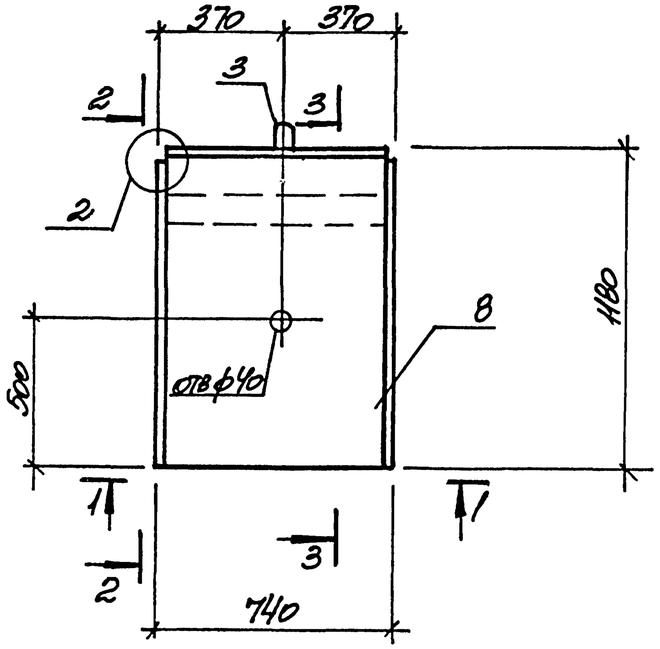

1-1

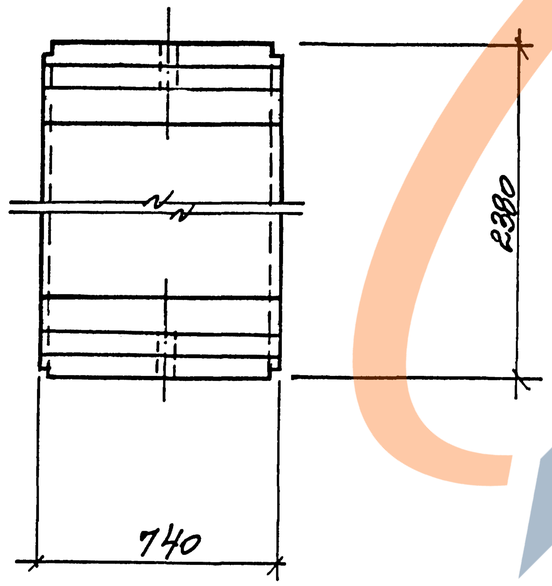

2-2

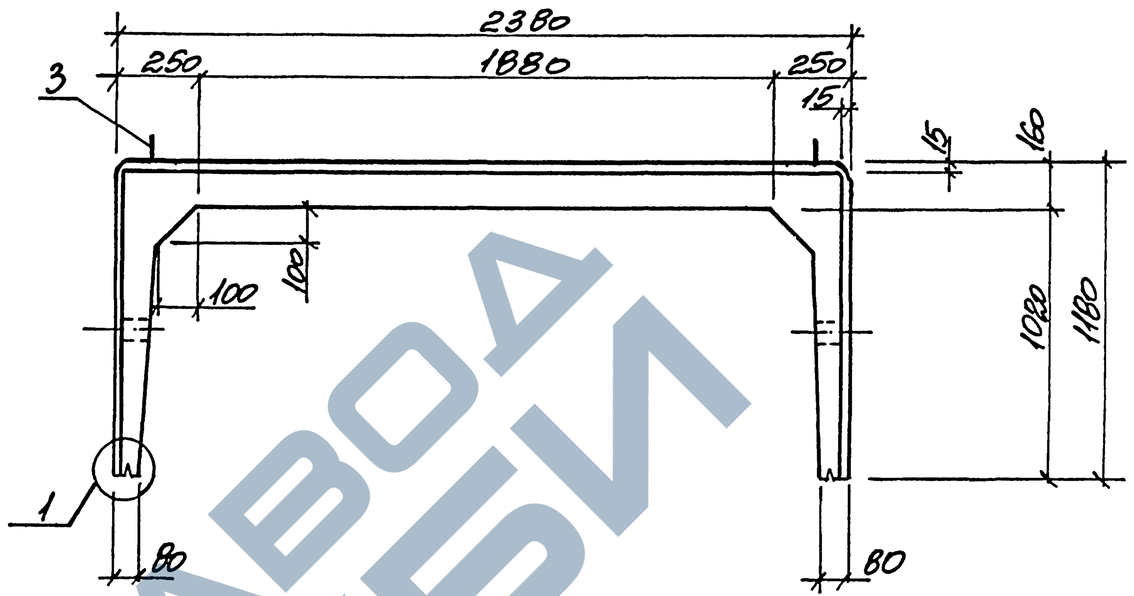

3-3

Схема армирования

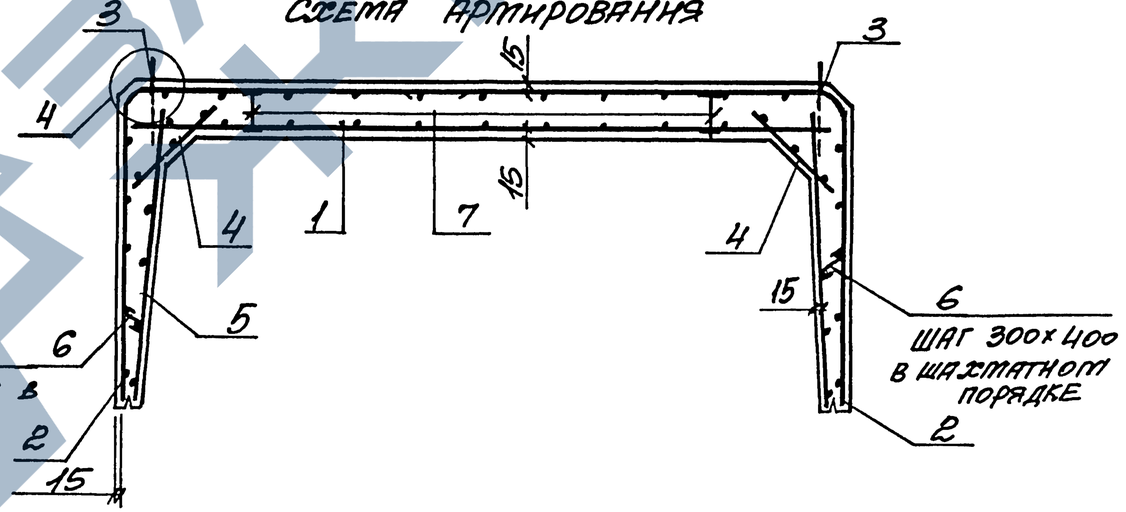

1. Спецификацию лотков см. на листе 2.
2. Узлы см. докум. – 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. – 51

Нач. отд.	Аграновский			3.006.1-8.1-1-42	
Н. контр.	Чумакова				
Гл. спец.	Коротецкий				
Зав. гр.	Чумакова			Лоток ЛК 75.240.120-1... ЛК 75.240.120-10	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Вед. инж.	Чумакова				
Провер.	Чумакова Н.				Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Минаева				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.240.120-1	1	Сетка С2-57	1	3.006.1-8.4-1-14	1,18
	2	С14-9	2	2-1-113	
	3	Петля УП1-4	2	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-2	2	3.006.1-8.2-1-127	
	5	С16-2	2	-125	
	6	Стержень арматурный Ст2	16	-130	
	7	Фиксатор ФЗ	4	-130	
	8	Бетон класса В15, м³	0,47		
ЛК75.240.120-2		Поз.2...8 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-58	1	3.006.1-8.4-1-14	
ЛК75.240.120-3		Поз.2...8 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-63	1	3.006.1-8.4-1-14	
ЛК75.240.120-4		Поз.3...6 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С12-25	1	3.006.1-8.2-1-75	
	2	С14-10	2	-113	
	7	Фиксатор ФВ	4	-130	
	8	Бетон класса В20, м³	0,47		
ЛК75.240.120-5		Поз.4...6 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С12-26	1	3.006.1-8.2-1-75	
	2	С14-10	2	-113	
	3	Петля УП1-3	2	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор ФВ	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Бетон класса В25 м³	0,47		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.240.120-6		Поз.1...4,6...8 по ЛК75.240.120-1			1,18
	5	Сетка С16-5	2	3.006.1-8.2-1-126	
ЛК75.240.120-7		Поз.2...4,6...8 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-58	1	3.006.1-8.4-1-14	
	5	С16-5	2	2-1-126	
ЛК75.240.120-8		Поз.2...4,6...8 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-63	1	3.006.1-8.4-1-14	
	5	С16-5	2	2-1-126	
ЛК75.240.120-9		Поз.4,6 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-63	1	3.006.1-8.4-1-14	
	2	С14-10	2	2-1-113	
	3	Петля УП1-3	2	1.400-9. в.1	
	5	Сетка С16-5	2	3.006.1-8.2-1-126	
	7	Фиксатор ФВ	4	-130	
	8	Бетон класса В22,5 м³	0,47		
ЛК75.240.120-10		Поз.3...6,8 по ЛК75.240.120-1			
	1	Сетка С2-26	1	3.006.1-8.4-1-7	
	2	С14-10	2	2-1-113	
	7	Фиксатор ФВ	4	-130	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

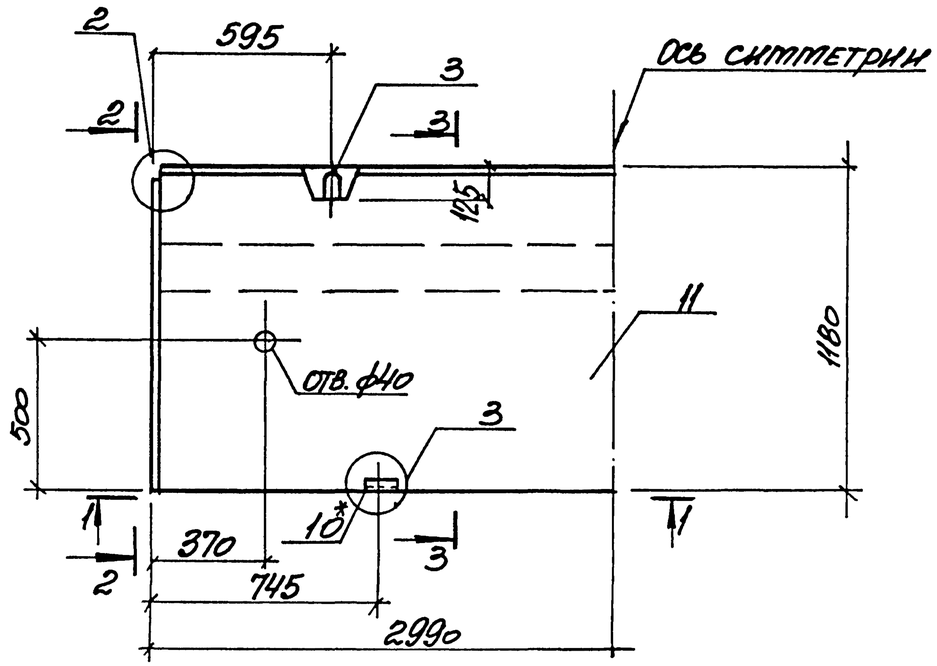

2-2

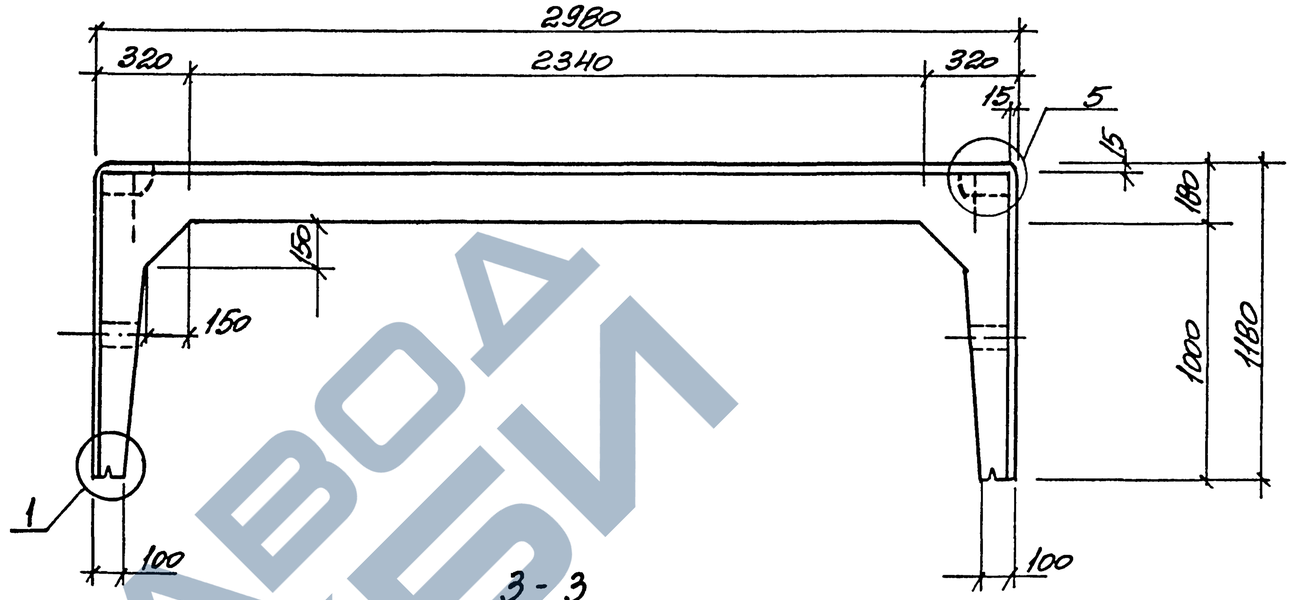

3-3

Схема армирования

Для ЛК300.300.120-1...ЛК300.300.120-6, ЛК300.300.120-12... ЛК300.300.120-14, ЛК300.300.120-8а...ЛК300.300.120-11а

1-1

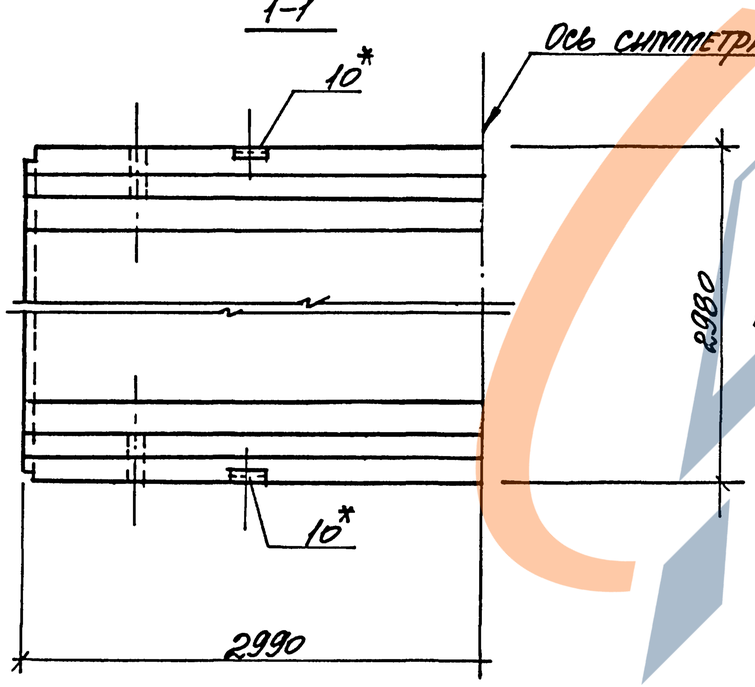

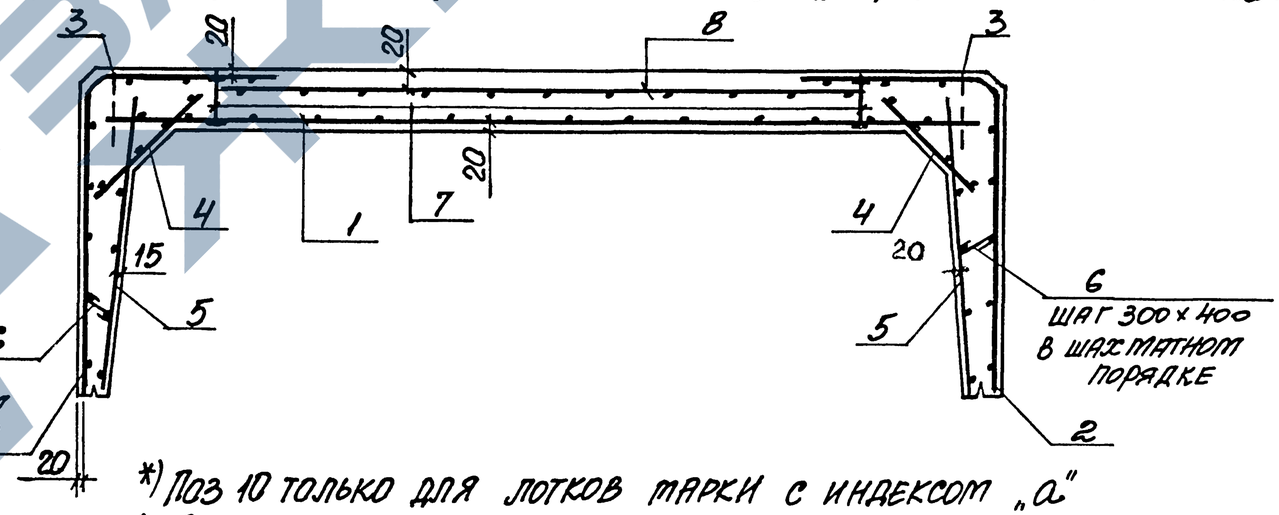

*) Поз 10 только для лотков марки с индексом „а"

1. Спецификацию лотков см. на листах 2, 3.
2. Узлы см. докум. – 50.
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. – 51

Нач. отд.	Арановин		3.006.1-8.1-1-43
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.300.120-1...ЛК300.300.120-7; ЛК300.300.120-12...ЛК300.300.120-15; ЛК300.300.120-8а...ЛК300.300.120-11а.
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Хвостик		
Разраб.	Минаева		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Харьковский Промстройниипроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3-3

Схема армирования для ЛК300.300.120-7; ЛК300.300.120-15

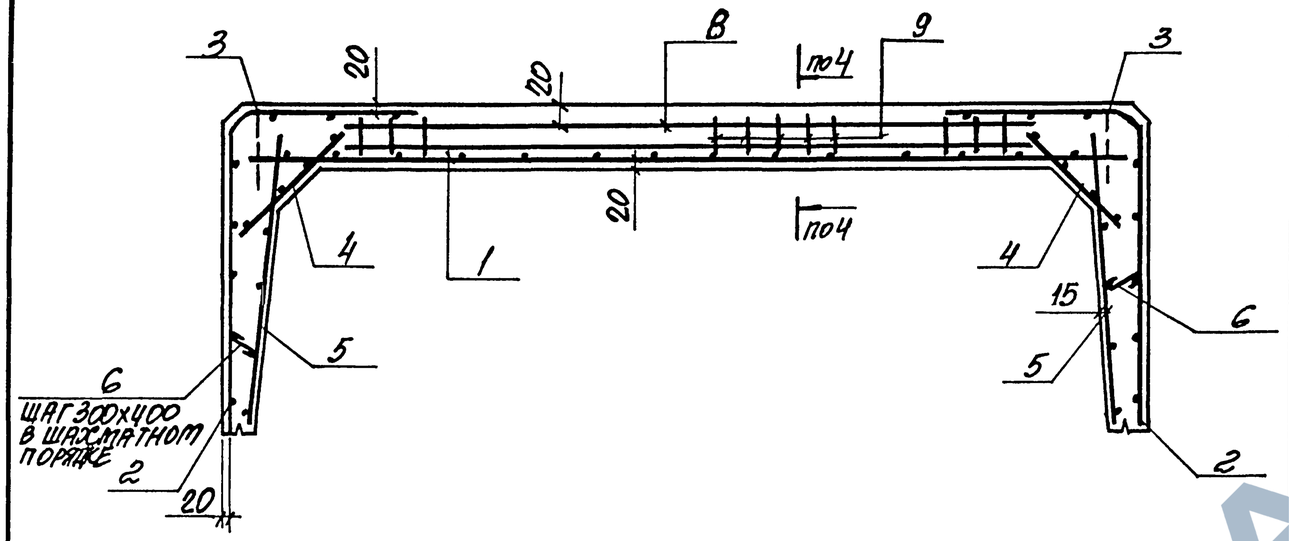

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300300.120-1	1	Сетка С7-42	1	3.006.1-8.2-1-14	6,28
	2	С9-11	2	-54	
	3	Петля УП1-12	4	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-3	2	3.006.1-8.2-1-127	
	5	С11-2	2	-66	
	6	Стержень арматурный Ст	60	-130	
	7	Фиксатор Ф12	10	-130	
	8	Сетка С10-1	1	-62	
	11	Бетон класса В15, м³	2,51		
ЛК300300.120-1а		поз.1...8,11 по ЛК300.300.120-1			
	10	Изделие закладное М2	4	3.006.1-8.2-1-132	
ЛК300300.120-2		поз.2...8,11 по ЛК300.300.120-1			
	1	Сетка С3-60	1	3.006.1-8.4-1-37	
ЛК300300.120-3		поз.3...6,11 по ЛК300300.120-1			
	1	Сетка С7-44	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С9-13	2	-55	
	7	Фиксатор Ф-11	10	-130	
	8	Сетка С10-2	1	-62	
ЛК300300.120-4		поз.3...6,11 по ЛК300.300.120-1			
	1	Сетка С7-45	1	3.006.1-8.2-1-16	
	2	С9-14	2	-55	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	8	Сетка С10-3	1	-62	6,28
ЛК300300.120-5		поз.3...6,11 по ЛК300.300.120-1			
	1	Сетка С7-44	1	3.006.1-8.2-1-11	
	2	С9-12	2	-54	
	7	Фиксатор Ф-11	10	-130	
	8	Сетка С10-2	1		
ЛК300300.120-6		поз.3...6 по ЛК300.300.120-1			
	1	Сетка С7-45	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-13	2	-55	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	8	Сетка С10-4	1	-63	
	11	Бетон класса В20, м³	2,51		

Сеч. 4-4 см. докум. - 48

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

3.006.1-8.1-1-43

Лист 2

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		поз. 4...6 по ЛК.300.300.120-1			
	1	Сетка С7-47	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-14	2	-55	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9. в.1	
ЛК300.300.120-7	8	Сетка С10-5	1	3.006.1-8. 2-1-63	
	9	Каркас Кр-1	15	-129	
	11	Бетон класса В25, м3	2,51		
		поз.1,3...6,11 по ЛК.300.300.120-1			
	2	Сетка С9-12	2	3.006.1-8.2-1-54	
ЛК300300.120-8а	7	Фиксатор Ф-11	10	-130	
	8	Сетка С10-3	1	-62	
	10	Изделие закладное т2	4	-132	
					6,28
		поз.1,3...6,11 по ЛК300.300.120-1			
	2	Сетка С9-14	2	3.006.1-8.2-1-55	
ЛК300.300.120-9а	7	Фиксатор Ф-11	10	-130	
	8	Сетка С10-3	1	-62	
	10	Изделие закладное т2	4	-132	
		поз. 4...6 по ЛК300.300.120-1			
	1	Сетка С7-43	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-14	2	-55	
ЛК300.300.120-10а	3	Петля УП1-11	4	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор Ф-11	10	3.006.1-8. 2-1-130	
	8	Сетка С10-3	1	-62	
	10	Изделие закладное т2	4	-132	
	11	Бетон класса В22,5 м3	2,51		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		поз. 4...6 по ЛК.300.300.120-1			
	1	Сетка С7-43	1	3.006.1-8. 2-1-14	
	2	С9-15	2	-56	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9. в.1	
ЛК300.300.120-11а	7	Фиксатор Ф-10	10	3.006.1-8. 2-1-130	
	8	Сетка С10-2	1	-62	
	10	Изделие закладное т2	4	-132	
	11	Бетон класса В25, м3	2,51		
		поз. 2... 8, 11 по ЛК.300.300.120-1			
ЛК300.300.120-12	1	Сетка С7-44	1	3.006.1-8. 2-1-62	
		поз. 2... 8, 11 по ЛК.300.300.120-1			6,28
ЛК300.300.120-13	1	Сетка С7-46	1	3.006.1-8. 2-1-14	
		поз. 2, 4...8 по ЛК.300.300.120-1			
	1	Сетка С7-47	1	3.006.1-8. 2-1-14	
ЛК300.300.120-14	3	Петля УП1-11	4	1.400-9 в.1	
	11	Бетон класса В22.5 м3	2,51		
		поз. 4... 6 по ЛК.300.300.120-1			
	1	Сетка С7-48	1	3.006.1-8. 2-1-15	
	2	С9-13	2	-55	
ЛК300.300.120-15	3	Петля УП1-11	4	1.400-9 в.1	
	8	Сетка С10-2	1	3.006.1-8. 2-1-62	
	9	Каркас Кр 1	15	-129	
	11	Бетон класса В25, м3	2,51		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

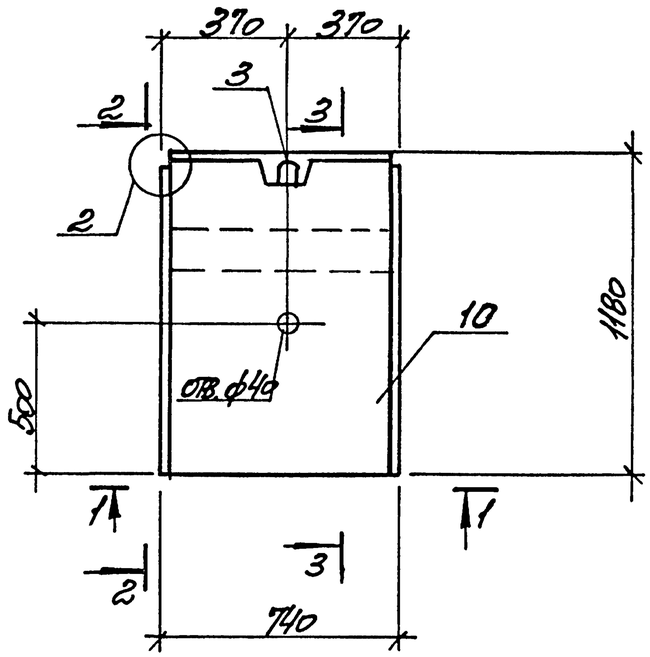

1-1

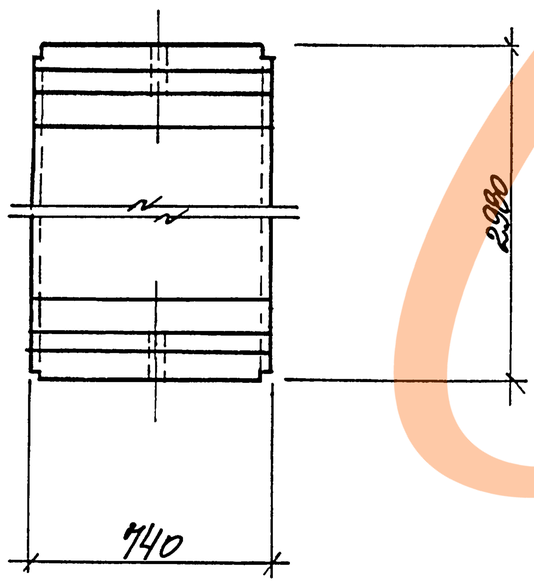

2-2

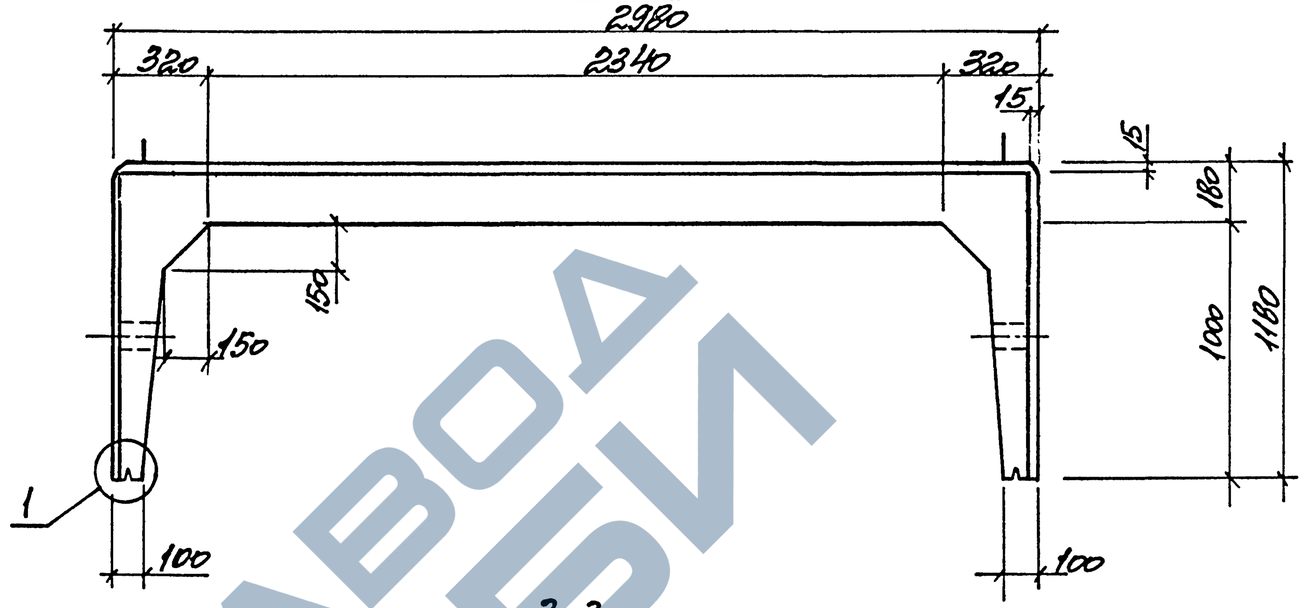

3-3

Схема армирования для ЛК75.300.120-1... ЛК75.300.120-6; ЛК75.300.120-8... ЛК75.300.120-14

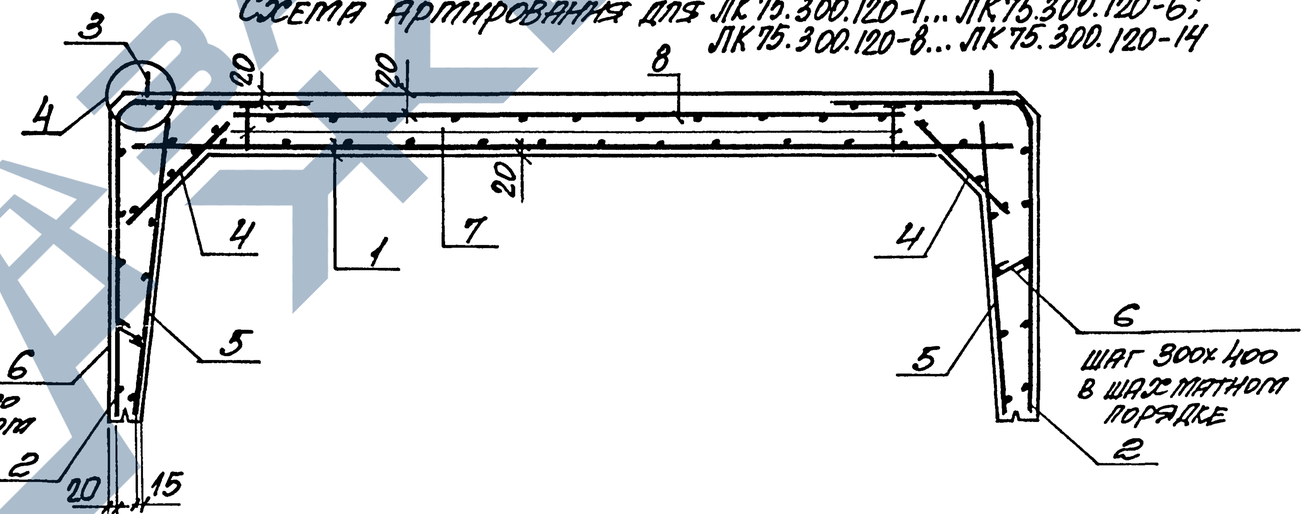

1. Спецификацию лотков см. на лист
2. Узлы см. докум. - 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум.-51

Нач. отд.	Ананович		3.006.1-8.1-1-44	
Н. контр.	Чуткова			
Гл. спец.	Коротецкий			
Зав. гр.	Чуткова		Лоток ЛК75.300.120-1... ЛК75.300.120-15	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Вед. инж.	Чуткова			Харьковский Промстройниипроект
Провер.	Хвостик			
Разраб.	Минаева			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

3-3

Схема армирования для ЛК75.300.120-7; ЛК75.300.120-15

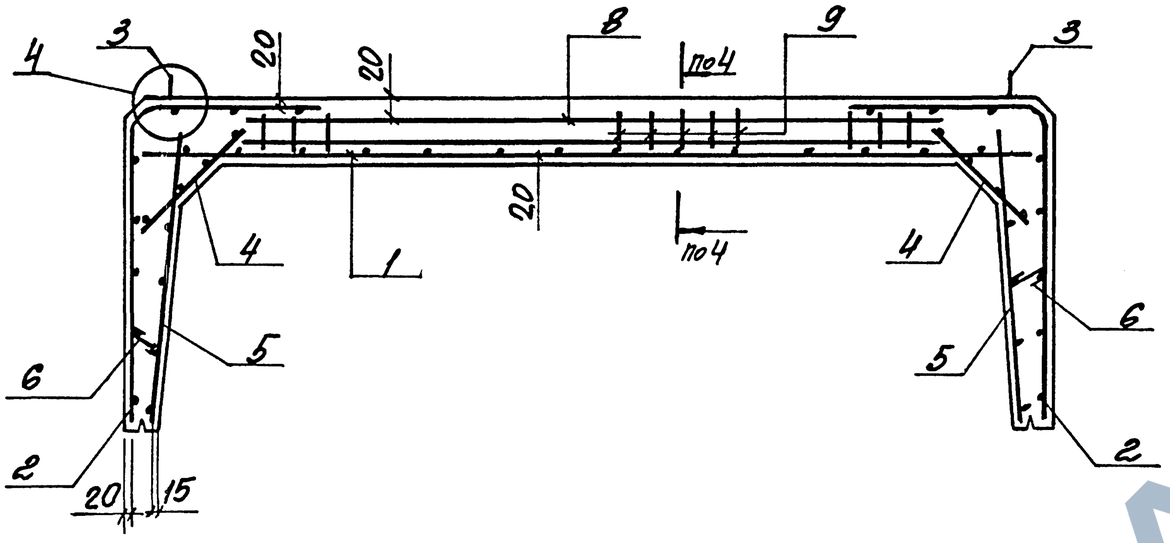

Марка лотка	Поз.	Наименование		Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.300.120-1	1	Сетка	С12-27	1	3.006.1-В.2-1-76	1,33
	2		С14-11	2	-114	
	3	Петля	УП1-6	2	1.400-9 в.1	
	4	Сетка	С17-3	2	3.006.1-В.2-1-127	
	5		С16-2	2	-125	
	6	Стержень арматурный	Ст3	16	-130	
	7	Фиксатор	Ф12	4	-130	
	8	Сетка	С15-1	1	-121	
	10	Бетон класса	В15, м3	0,53		
		поз.2...8, 10 по ЛК75.300.120-1				
ЛК75.300.120-2	1	Сетка	С2-67	1	3.006.1-В.4-1-18	

Марка лотка	Поз.	Наименование		Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.300.120-3		поз.3...6, 10 по ЛК75.300.120-1				
	1	Сетка	С12-28	1	3.006.1-В.2-1-74	
	2		С14-13	2	-115	
	7	Фиксатор	Ф11	4	-130	
	8	Сетка	С15-2	1	-121	
ЛК75.300.120-4		поз.3...6, 10 по ЛК75.300.120-1				
	1	Сетка	С12-29	1	3.006.1-В.2-1-76	
	2		С14-14	2	-115	
	7	Фиксатор	Ф11	4	-130	
	8	Сетка	С15-3	1	-121	
						1,33
ЛК75.300.120-5		поз.3...6, 10 по ЛК75.300.120-1				
	1	Сетка	С12-28	1	3.006.1-В.2-1-74	
	2		С14-12	2	-114	
	7	Фиксатор	Ф11	4	-130	
	8	Сетка	С15-2	1	-121	
ЛК75.300.120-6		поз.3...6 по ЛК75.300.120-1				
	1	Сетка	С12-29	1	3.006.1-В.2-1-121	
	2		С14-13	2	-115	
	7	Фиксатор	Ф11	4	-130	
	8	Сетка	С15-4	1	-122	
	10	Бетон класса	В20, м3	0,53		

Сеч. 4-4 см. докум. - 48

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марка лотка	поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка,т
		поз.4...6 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-7	1	Сетка С12-30	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-14	2	-115	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9. в.1	
	8	Сетка С15-5	1	3.006.1-8.2-1-122	
	9	Каркас Кр1	4	-129	
	10	Бетон класса В25. т3	0,53		
		поз. 1,3..6,10 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-8	2	Сетка С14-12	2	3.006.1-8.2-1-114	
	8	С15-3	1	-121	
	7	Фиксатор Ф11	4		1,33
		поз. 1,3..6,10 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-9	2	Сетка С14-14	2	3.006.1-8.2-1-115	
	7	Фиксатор Ф11	4	-130	
	8	Сетка С15-3	1	-121	
		поз.4...6, по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-10	1	Сетка С2-73	1	3.006.1-8.4-1-18	
	2	С14-14	2	2-1-115	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор Ф11	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Сетка С15-3	1	-121	
	10	Бетон класса В22,5 м3	0,53		

Марка лотка	поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка,т
		поз.4... 6 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-11	1	Сетка С2-73	1	3.006.1-8.4-1-18	
	2	С14-15	2	2-1-116	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор Ф10	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Сетка С15-2	1	-62	
	10	Бетон класса В25, т3	0,53		
		поз. 2...8. 10 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-12	1	Сетка С12-28	1	3.006.1-8.2-1-74	
		поз. 2... 8.10 по ЛК75300.12о-1			
ЛК75300.12о-13	1	Сетка С12-31	1	3.006.1-8.2-1-76	1,33
		поз.2,4..8 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-14	1	Сетка С12-30	1	3.006.1-8.2-1-76	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9 в.1	
	10	Бетон класса В22,5т3	0,53		
		поз.4...6 по ЛК75.300.12о-1			
ЛК75.300.12о-15	1	Сетка С12-32	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-13	2	-115	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9 в.1	
	8	Сетка С15-2	1	3.006.1-8.2-1-121	
	9	Каркас Кр1	4	-129	
	10	Бетон класса В25. т3	0,53		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8 1-1- 44

Лист 3

ЛК 300.360.120-1а ... ЛК 300.360.120-10

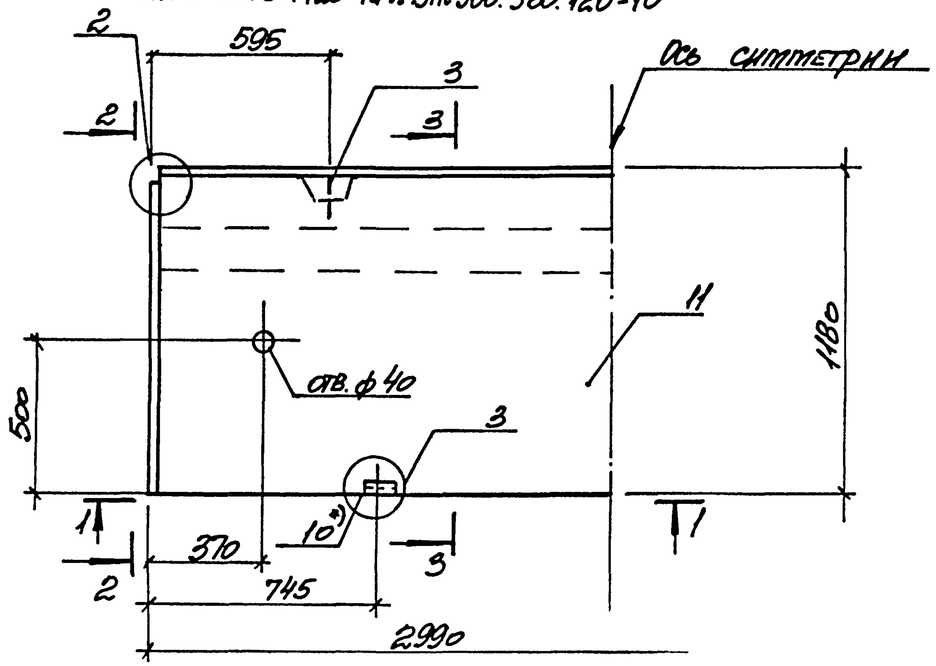

1-1

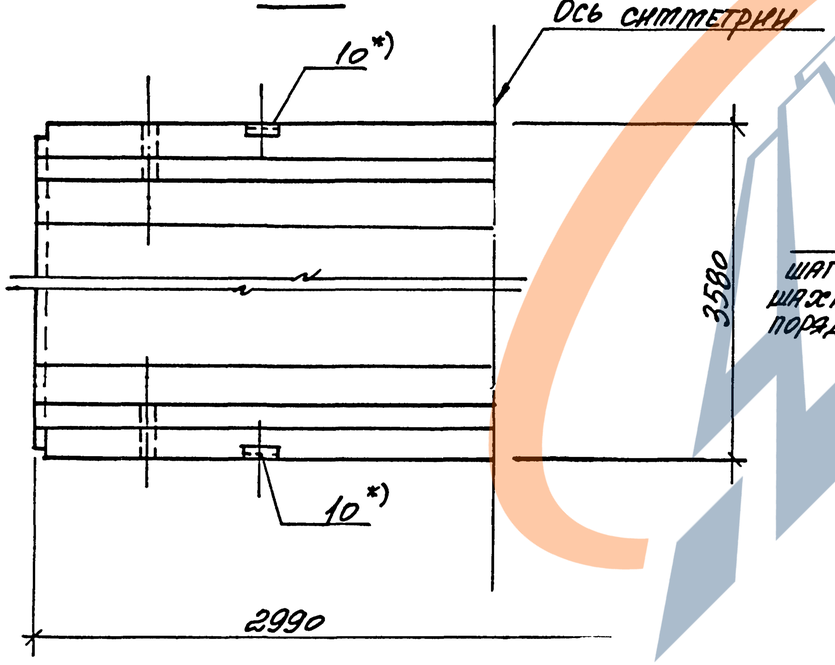

2-2

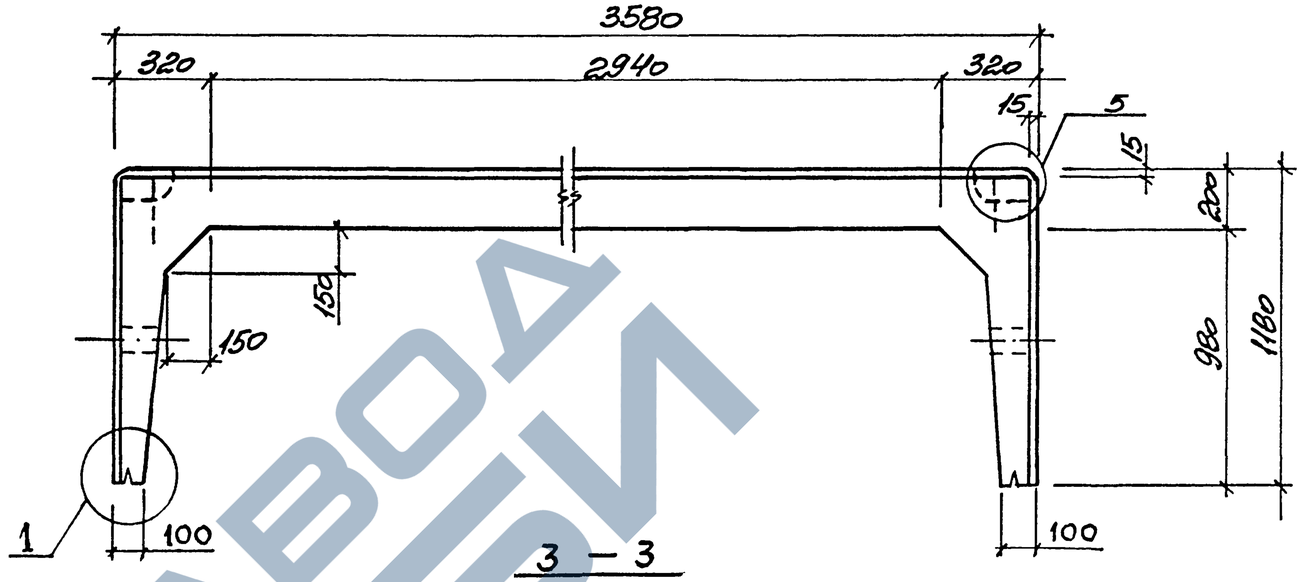

3 — 3

Схема армирования для
ЛК 300.360.120-1а ... ЛК 300.360.120-5а;
ЛК 300.360.120-6 ... ЛК 300.360.120-8;
ЛК 75.360.120-1 ... ЛК 75.360.120-8

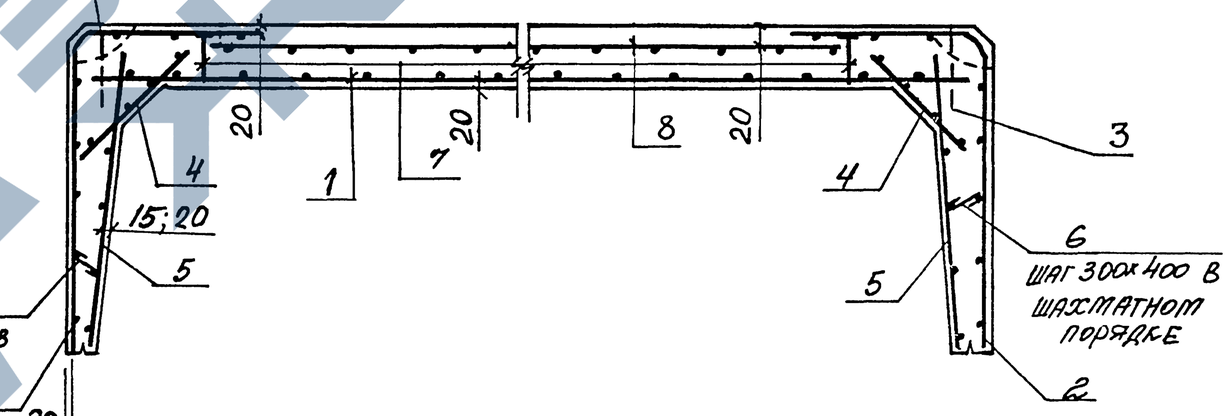

*Поз. 10 только для лотков марок с индексом „а"

1. Спецификацию лотков см. на листах 2, 3
2. Узлы см. докум. – 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум.–51
4. Защитный слой поз. 5 – 20 только для ЛК 300.360.120-5а; ЛК 300.360.120-10; ЛК 75.360.120-5; ЛК 75.360.120-10.

Нач. отд.	Арановский		
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Вед. инж.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб.	Минаева		

3.006.1-в.1-1-45

Лоток	Стадия	Лист	Листов
ЛК 300.360.120-1а... ЛК 300.360.120-5а; ЛК 300.360.120-6... ЛК 300.360.120-10; ЛК 75.360.120-1... ЛК 75.360.120-10	Р	1	4
	Харьковский Промстройниипроект		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

3-3

Схема армирования для ЛК300.360.120-9, ЛК300.360.120-10
ЛК75.360.120-9, ЛК75.360.120-10

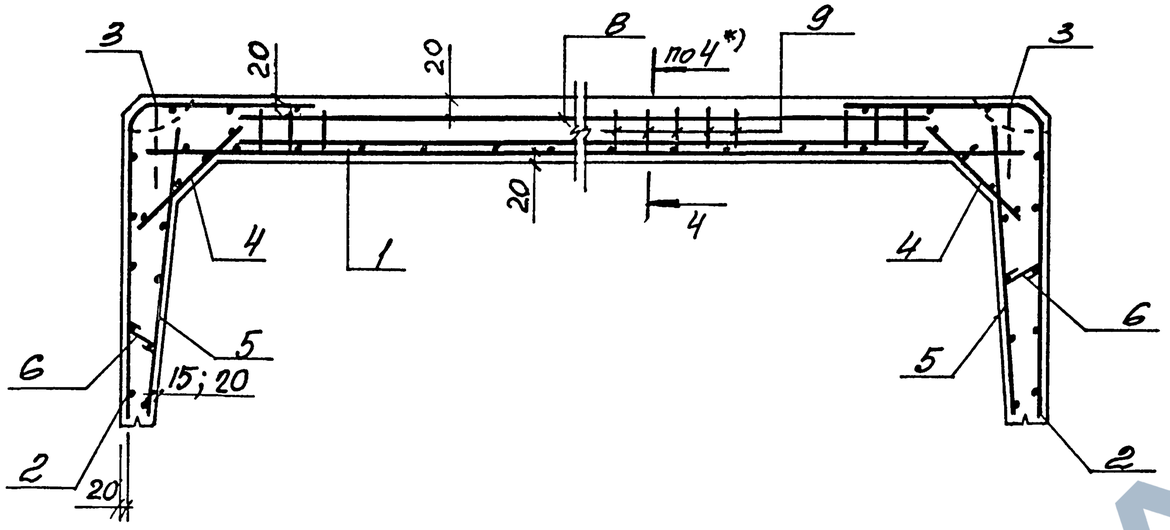

ЛК75.360.120-1 ... ЛК75.360.120-9

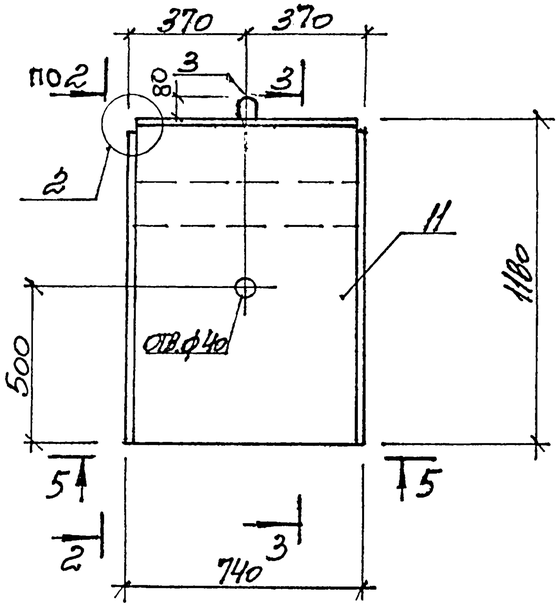

5 - 5

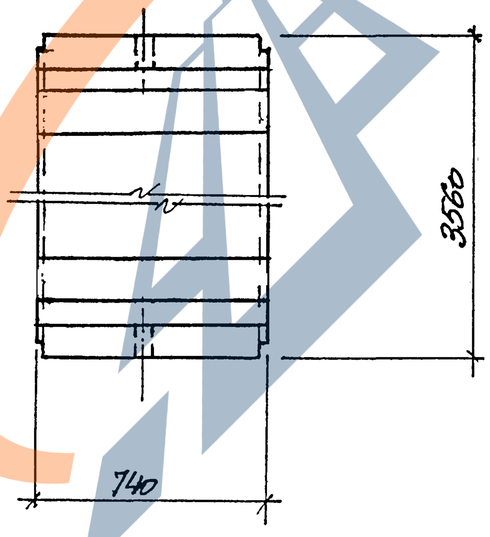

*) Сеч. 4-4 см. докум. - 48

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.360.120-1а	1	Сетка С7-50	1	3.006.1-8.2-1-16	7,58
	2	С9-12	2	-54	
	3	Петля УП1-12	4	1.400-9 в.1	
	4	Сетка С17-3	2	3.006.1-8.2-1-127	
	5	С11-2	2	-66	
	6	Стержень арматурный СТ3	60	-130	
	7	Фиксатор Ф14	10	-130	
	8	Сетка С10-6	1	-63	
	10	Изделие закладное М2	4	-132	
	11	Бетон класса В15, м3	3,03		
ЛК300.360.120-2а		поз. 1, 3 ... 7, 10, 11 по ЛК300.360.120-1а			
	2	Сетка С9-14	2	3.006.1-8.2-1-55	
	8	С10-7	1	-64	
ЛК300.360.120-3а		поз. 1, 3 ... 7, 10 по ЛК300.360.120-1а			
	2	Сетка С9-19	2	3.006.1-8.2-1-58	
	8	С10-8	1	-64	
	11	Бетон класса В20, м3			
ЛК300.360.120-4а		поз. 1, 4 ... 6, 10 по ЛК300.360.120-1а			
	2	Сетка С9-20	2	3.006.1-8.2-1-58	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9. в.1	
	7	Фиксатор Ф13	10	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Сетка С10-8	1	-64	
	11	Бетон класса В25, м3	3,03		
ЛК300.360.120-5а		поз. 4, 6, 10 по ЛК300.360.120-1а			
	1	Сетка С7-51	1	3.006.1-8.2-1-16	
	2	С9-21	2	-59	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9 в.1	
	7	Фиксатор Ф13	10	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Сетка С10-9	1	-64	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.360.120-5	5	Сетка С11-8	2	3.006.1-8.2-1-67	
	11	Бетон класса В25, м³	3,03		
ЛК300.360.120-6		Поз.3...6,8,11 по ЛК300.360.120-1а			
	1	Сетка С7-52	1	3.006.1-8.2-1-17	
	2	С9-22	2	-59	
	7	Фиксатор Ф15	10	-130	
ЛК300.360.120-7		Поз.3...6,8,11 по ЛК300.360.120-1а			
	1	Сетка С7-53	1	3.006.1-8.2-1-17	
	2	С9-22	2	-59	
	7	Фиксатор Ф15	10	-130	
ЛК300.360.120-8		Поз.3...6,8 по ЛК300.360.120-1а			
	1	Сетка С7-54	1	3.006.1-8.2-1-16	
	2	С9-22	2	-59	
	7	Фиксатор Ф15	10	-130	
	11	Бетон класса В20, м³	3,03		
ЛК300.360.120-9		Поз.4...6,8 по ЛК300.360.120-1а			7,58
	1	Сетка С7-55	1	3.006.1-8.2-1-16	
	2	С9-22	2	-59	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9, вып.1	
	7	Фиксатор Ф15	10	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Каркас Кр2	15	-129	
	11	Бетон класса В25, м³	3,03		
ЛК300.360.120-10		Поз.4,6 по ЛК300.360.120-1а			
	1	Сетка С7-56	1	3.006.1-8.2-1-18	
	2	С9-19	2	-58	
	3	Петля УП1-11	4	1.400-9, вып.1	
	5	Сетка С11-8	2	3.006.1-8.2-1-67	
	8	С10-9	1	-64	
	9	Каркас Кр 2	15	-129	
	11	Бетон класса В25, м³	3,03		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.360.120-1	1	Сетка С12-33	1	3.006.1-8.2-1-77	
	2	С14-12	2	-109	
	3	Петля УП1-6	2	1.400-9, вып.1	
	4	Сетка С18-3	2	3.006.1-8.2-1-128	
	5	С16-2	2	-125	
	6	Стержень арматурный Ст3	16	-130	
	7	Фиксатор Ф14	4	-130	
	8	Сетка С15-6	1	-122	
	11	Бетон класса В15, м³	0,76		
ЛК75.360.120-2		Поз.1,3...7,11 по ЛК75.360.120-1			
	2	Сетка С14-14	2	3.006.1-8.2-1-115	
	8	С15-7	1	-123	
ЛК75.360.120-3		Поз.1,3...7 по ЛК75.360.120-1			
	2	Сетка С14-15		3.006.1-8.2-1-116	1,90
	8	С15-8		-123	
	11	Бетон класса В20, м³	0,76		
ЛК75.360.120-4		Поз.1,4...6 по ЛК75.360.120-1			
	2	Сетка С14-16	2	3.006.1-8.2-1-116	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	7	Фиксатор Ф13	4	3.006.1-8.2-1-130	
	8	Сетка С15-8	1	-123	
	11	Бетон класса В25, м³	0,76		
ЛК75.360.120-5		Поз.4,6 по ЛК75.360.120-1			
	1	Сетка С12-34	1	3.006.1-8.2-1-77	
	2	С14-17	2		
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	5	Сетка С16-8	2	3.006.1-8.2-1-126	
	7	Фиксатор Ф13	4	-130	
	8	Сетка С15-9	1	-123	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-45

Лист 3

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.360.120-5	11	Бетон класса В25, м³	0,76		
ЛК75.360.120-6		Поз.3...6,8,11 по ЛК75.360.120-1			
	1	Сетка С12-35	1	3.006.1-8.2-1-78	
	2	С14-11	2	-114	
	7	Фиксатор Ф15	4	-130	
ЛК75.360.120-7		Поз.3...6,8,11 по ЛК75.360.120-1			
	1	Сетка С12-36	1	3.006.1-8.2-1-78	
	2	С14-11	2	-114	
	7	Фиксатор Ф15	4	-130	
ЛК75.360.120-8		Поз.3...6,8 по ЛК75.360.120-1			
	1	Сетка С12-37	1	3.006.1-8.2-1-77	
	2	С14-11	2	-114	
	7	Фиксатор Ф15	4	-130	
	11	Бетон класса В20, м³	0,76		1,90
ЛК75.360.120-9		Поз.4...6,8 по ЛК75.360.120-1			
	1	Сетка С12-38	1	3.006.1-8.2-1-77	
	2	С14-11	2	-114	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	7	Фиксатор Ф15	4	3.006.1-8.2-1-130	
	9	Каркас Кр2	4	-129	
	11	Бетон класса В25, м³	0,76		
ЛК75.360.120-10		Поз.4,6 по ЛК 75.360.120-1			
	1	Сетка С12-39	1	3.006.1-8.2-1-78	
	2	С14-15	2	-116	
	3	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	5	Сетка С16-8	2	3.006.1-8.2-1-126	
	8	С15-9	1	-123	
	9	Каркас Кр2	4	-129	
	11	Бетон класса В25, м³	0,76		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЗАВОДА ЖБИ

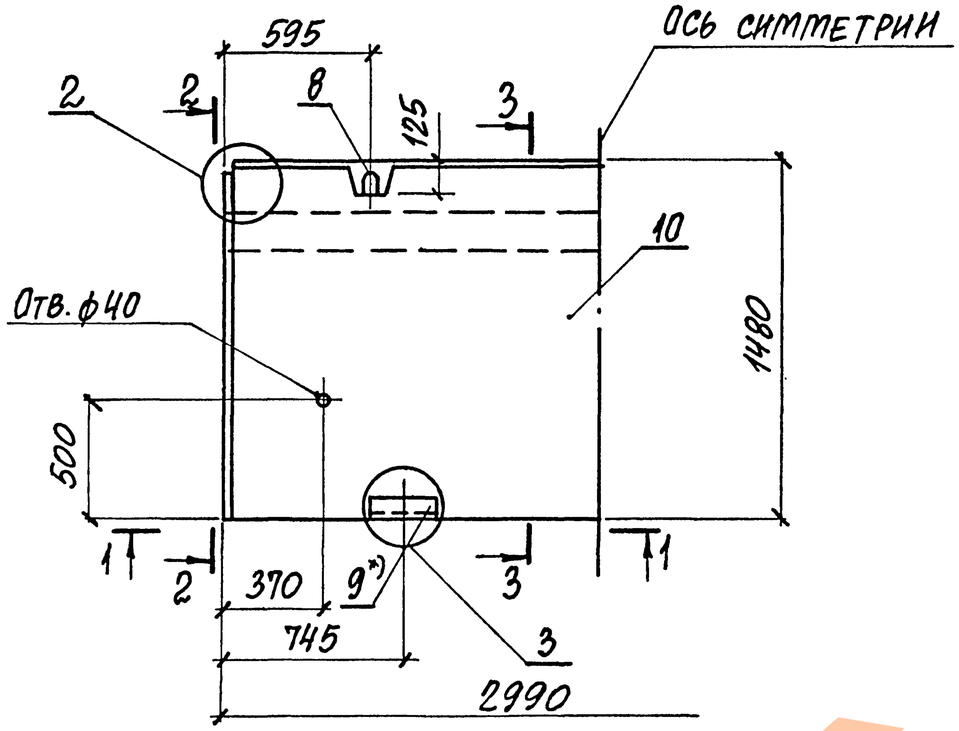

1-1

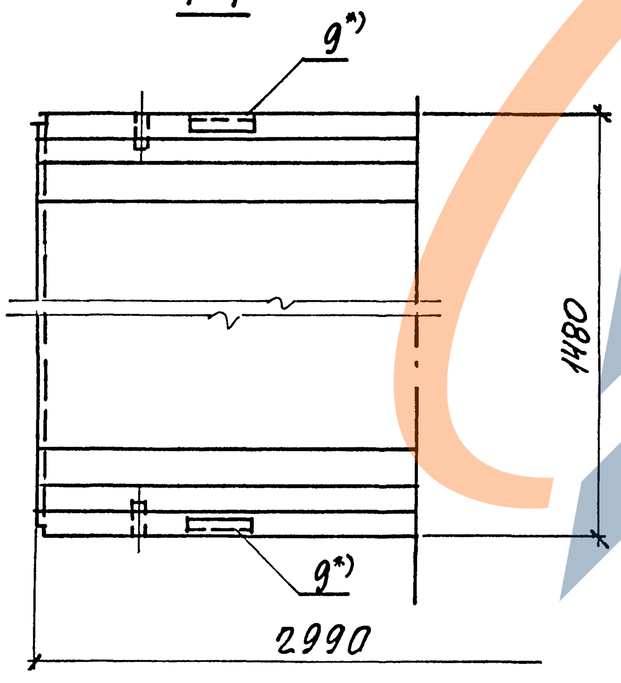

2-2

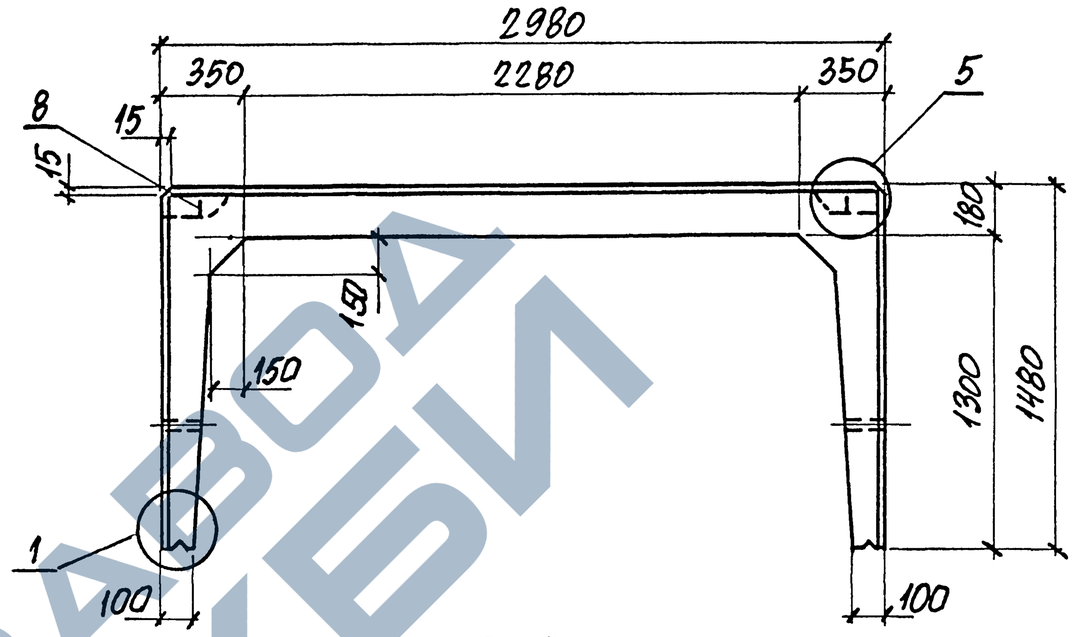

3-3

Схема армирования

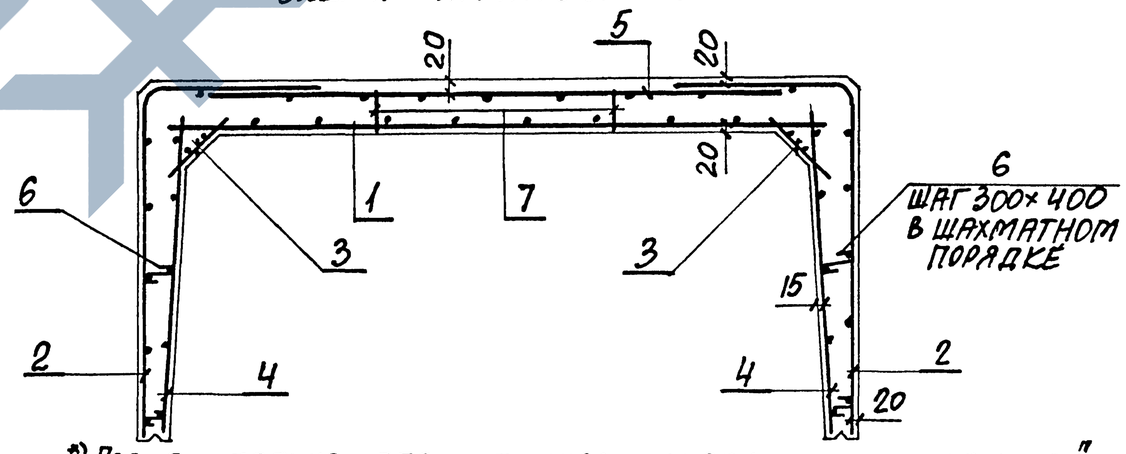

*) Поз. 9 только для лотков марок с индексом "а"

1. Спецификацию лотков см. на листе 2,3
2. Узлы см. докум. – 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. – 51

Нач. отд.	Аграновин		3.006.1-8.1-1-46
Н. контр.	Коротецкий		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		Лоток ЛК300.300.150-1...ЛК300.300.150-6; ЛК300.300.150-7а...ЛК300.300.150-10а; ЛК300.300.150-11...ЛК300.300.150-13
Вед. инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Провер.	Хвостик		Харьковский промстройниипроект
Разраб.	Копина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.300.150-1	1	Сетка С7-42	1	3.006.1-8.2-1-14	7,20
	2	С9-16	2	-56	
	3	С17-3	2	-127	
	4	С11-6	2	-67	
	5	С10-1	1	-62	
	6	Стержень арм. СТ3	76	-130	
	7	Фиксатор Ф12	10	-130	
	8	Петля УП1-12	4	1.400-9 вып.1	
	10	Бетон класса В15, м³	2,88		
ЛК300.300.150-2		Поз. 2...8, 10 по ЛК300.300.150-1			
	1	Сетка С7-43	1	3.006.1-8.2-1-14	
ЛК300.300.150-3		Поз. 2...8, 10 по ЛК300.300.150-1			
	1	Сетка С3-60	1	3.006.1-8.4-1-37	
ЛК300.300.150-4		Поз. 2...8 по ЛК300.300.150-1			
	1	Сетка С7-49	1	3.006.1-8.2-1-15	
	10	Бетон класса В20, м³	2,88		
ЛК300.300.150-5		Поз. 3,4,6,8 по ЛК300.300.150-1			
	1	Сетка С7-45	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-17	2	-57	
	5	С10-2	1	-62	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	10	Бетон класса В25, м³	2,88		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.300.150-6		Поз. 3...6 по ЛК300.300.150-1			7,20
	1	Сетка С7-46	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-18	2	-57	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	8	Петля УП1-11	4	1.400-9 вып.1	
	10	Бетон класса В25, м³	2,88		
ЛК300.300.150-7а		Поз. 1...3, 5...8, 10 по ЛК300.300.150-1			
	4	Сетка С11-7	2	3.006.1-8.2-1-67	
	9	Изделие закладное М2	4	-132	
ЛК300.300.150-8а		Поз. 2,3, 5...8, 10 по ЛК300.300.150-1			
	1	Сетка С7-43	1	3.006.1-8.2-1-14	
	4	С11-7	2	-67	
	9	Изделие закладное М2	4	-132	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 2,3,5...8			
		по лк 300.300.150-1			
	1	Сетка С 3-60	1	3.006.1-8.4-1-37	
	4	С 11-7	2	3.006.1-8.2-1-67	
лк300.300.150-9	9	Изделие закладное М2	4	-132	
	10	Бетон класса В20, м³	2,88		
		Поз. 3,4,6			
		по лк 300.300.150-1			
	1	Сетка С 7-49	1	3.006.1-8.2-1 15	
	2	С9-17	2	-57	
	5	С10-2	1	-62	7,20
лк300.300.150-10	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	8	Петля УП1-11	4	1.400-9 вып. 1	
	9	Изделие закладное М2	4	3.006.1-8.2-1-132	
	10	Бетон класса В25, м³	2,88		
		Поз. 3,4,6,8,10			
		по лк 300.300.150-1			
	1	Сетка С7-49	1	3.006.1-8.2-1-15	
лк300.300.150-11	2	С9-17	2	-57	
	5	С10-2	1	-62	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 3,4,6,8			
		по лк 300.300.150-1			
	1	Сетка С7-45	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-18	2	-57	
лк300.300.150-12	5	С10-2	1	-62	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	10	Бетон класса В.20, м³	2,88		7,20
		Поз. 3,4,6			
		по лк 300.300.150-1			
	1	Сетка С7-47	1	3.006.1-8.2-1-14	
	2	С9-18	2	-57	
лк300.300.150-13	5	С10-2	1	-62	
	7	Фиксатор Ф11	10	-130	
	8	Петля УП1-11	4	1.400-9 вып. 1	
	10	Бетон класса В25, м³	2,88		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

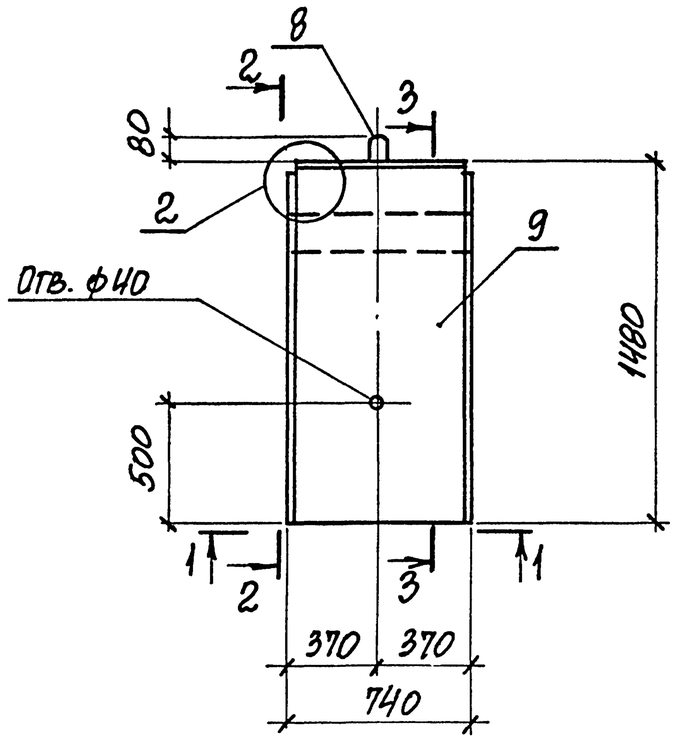

1-1

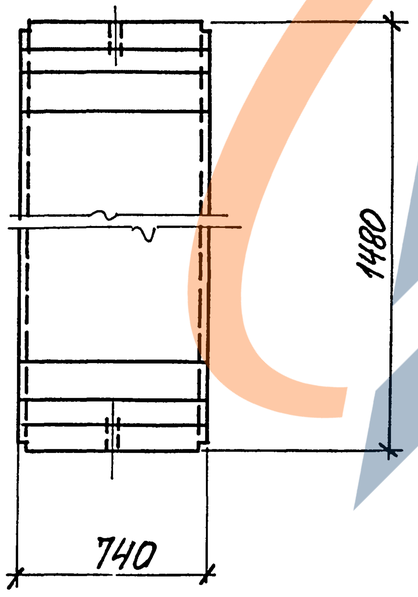

2-2

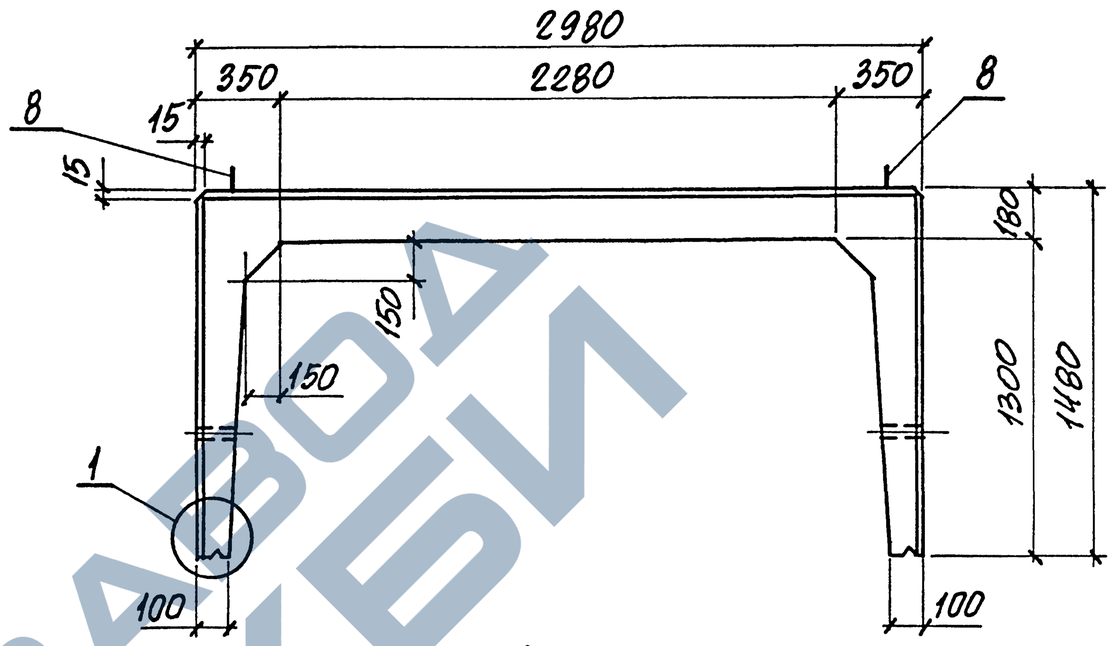

3-3

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ

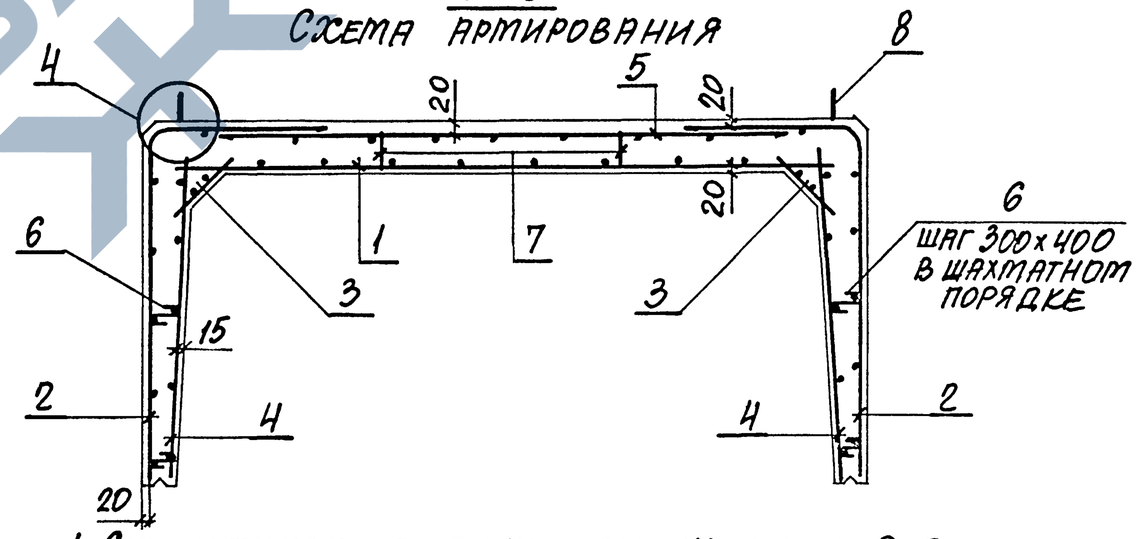

1. СПЕЦИФИКАЦИЮ ЛОТКОВ СМ. НА ЛИСТЕ 2, 3.
2. УЗЛЫ СМ. ДОКУМ. – 50
3. СХЕМУ УСТАНОВКИ ФИКСАТОРОВ ПОЗ.7 СМ. ДОКУМ. – 51

НАЧ. ОТД.	АГРАНОВИЧ		3.006.1-8.1-1-47
Н. КОНТР.	КОРОТЕЦКИЙ		
ГЛ. СПЕЦ.	КОРОТЕЦКИЙ		
ЗАВ. ГР.	ЧУМАКОВА		ЛОТОК ЛК75.300.150-1...ЛК75.300.150-13
ВЕД. ИНЖ.	ЧУМАКОВА		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
ПРОВЕР.	ХВОСТИК		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
РАЗРАБ.	КОПИНА		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.300.150-1	1	Сетка С12-27	1	3.006.1-8.2-1-76	1,80
	2	С14-18	2	-117	
	3	С18-3	2	-128	
	4	С16-6	2	-126	
	5	С15-1	1	-121	
	6	Стержень арм. СТ3	20	-130	
	7	Фиксатор Ф12	4	-130	
	8	Петля УП1-6	2	1.400-9 вып. 1	
	9	Бетон класса В15, м³	0,72		
ЛК75.300.150-2		Поз. 2...9			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С2-73	1	3.006.1-8.4-1-18	
ЛК75.300.150-3		Поз. 2...9			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С2-67	1	3.006.1-8.4-1-18	
ЛК75.300.150-4		Поз. 2...8			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-28	1	3.006.1-8.2-1-74	
	9	Бетон класса В20, м³	0,72		
ЛК75.300.150-5		Поз. 3,4,6,8			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-29	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-19	2	-118	
	5	С15-2	1	-121	
	7	Фиксатор Ф11	4	-130	
	9	Бетон класса В25, м³	0,72		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.300.150-6		Поз. 3...6			1,80
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-31	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-20	2	-118	
	7	Фиксатор Ф11	4	-130	
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9 вып. 1	
	9	Бетон класса В25, м³	0,72		
ЛК75.300.150-7		Поз. 1...3, 5...9			
		по ЛК 75.300.150-1			
	4	Сетка С16-7	2	3.006.1-8.2-1-126	
ЛК75.300.150-8		Поз. 2, 3, 5...9			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С2-73	1	3.006.1-8.4-1-18	
	4	С16-7	2	3.006.1-8.2-1-126	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 2,3,5...8			
		по ЛК 75.300.150-1			
ЛК75.300.150-9	1	Сетка С2-67	1	3.006.1-8.4-1-18	
	4	С16-7	2	3.006.1-8 2-1-126	
	9	Бетон класса В20, м³	0,72		
		Поз. 3,4,6			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-28	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С14-19	2	-118	
	5	С15-2	1	-121	
ЛК75.300.150-10	7	Фиксатор Ф11	4	-130	1,80
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9 вып. 1	
	9	Бетон класса В25, м³	0,72		
		Поз. 3,4,6,8,9			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-28	1	3.006.1-8.2-1-74	
	2	С14-19	2	-118	
	5	С15-2	1	-121	
ЛК75.300.150-11	7	Фиксатор Ф11	4	-130	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
		Поз. 3,4,6,8			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-29	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-20	2	-118	
ЛК75.300.150-12	5	С15-2	1	-121	
	7	Фиксатор Ф11	4	-130	
	9	Бетон класса В20, м³	0,72		
		Поз. 3,4,6			
		по ЛК 75.300.150-1			
	1	Сетка С12-30	1	3.006.1-8.2-1-76	
	2	С14-20	2	-118	
ЛК75.300.150-13	5	С15-2	1	-121	1,80
	7	Фиксатор Ф11	4	-130	
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9 вып.-1	
	9	Бетон класса В25, м³	0,72		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

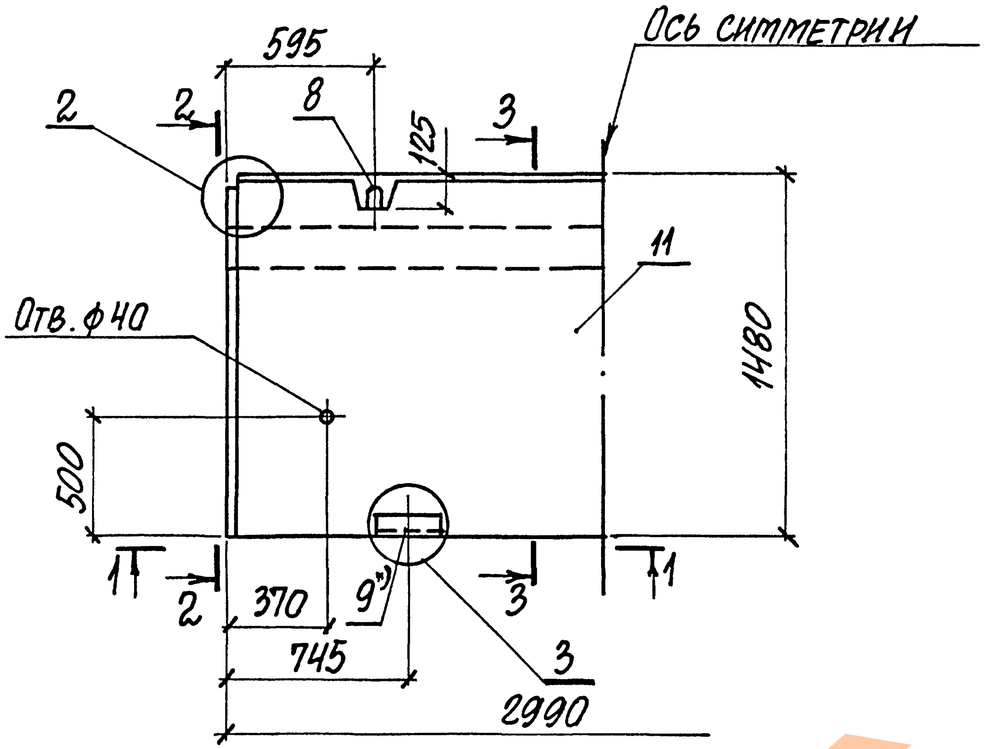

1-1

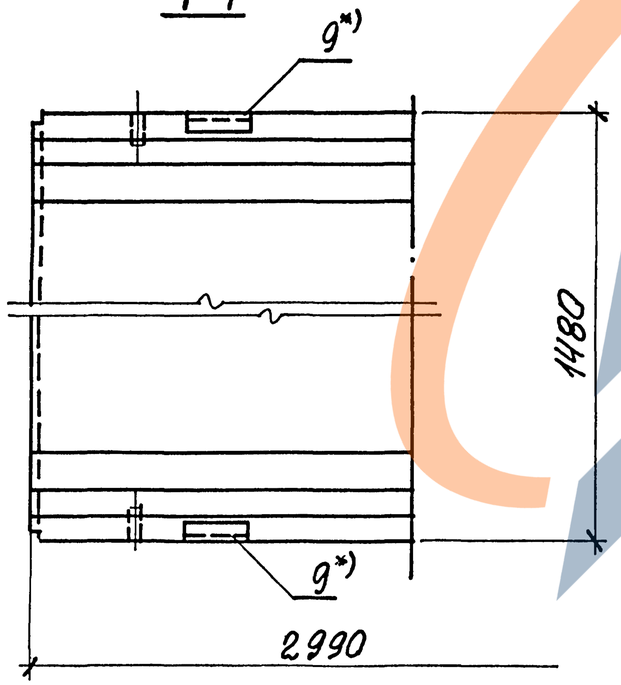

2-2

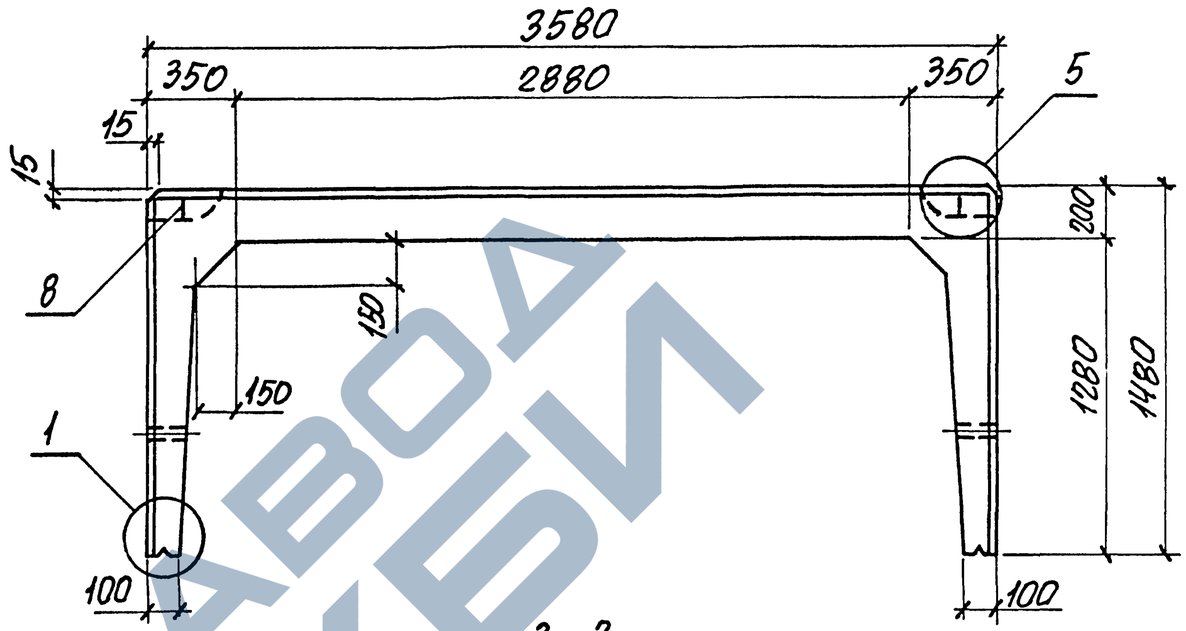

3-3

Схема армирования

Для ЛК300.360.150-1а...ЛК300.360.150-5а; ЛК300.360.150-6...ЛК300.360.150-8

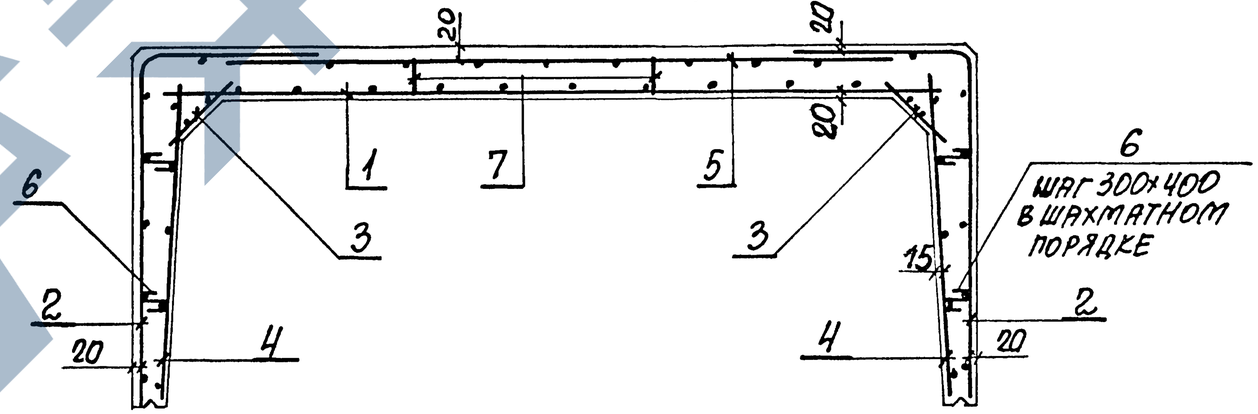

*) Поз. 9 только для лотков марок с индексом „а"

1. Спецификацию лотков см. на листе 2,3
2. Узлы см. докум. – 50
3. Схему установки фиксаторов поз. 7 см. докум. – 51

Нач. отд.	Агранович			3.006.1-8.1-1-48		
Н. контр.	Коротецкий					
Гл. спец.	Коротецкий					
Зав. гр.	Чумакова			Лоток ЛК300.360.150-1а...ЛК300.360.150-5а; ЛК300.360.150-6...ЛК300.360.150-10	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 3
Вед. инж.	Чумакова						
Прозер.	Чумакова				Харьковский промстройниипроект		
Разраб.	Копина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3 - 3

Схема армирования

Для ЛК300.360.150-9, ЛК300.360.150-10

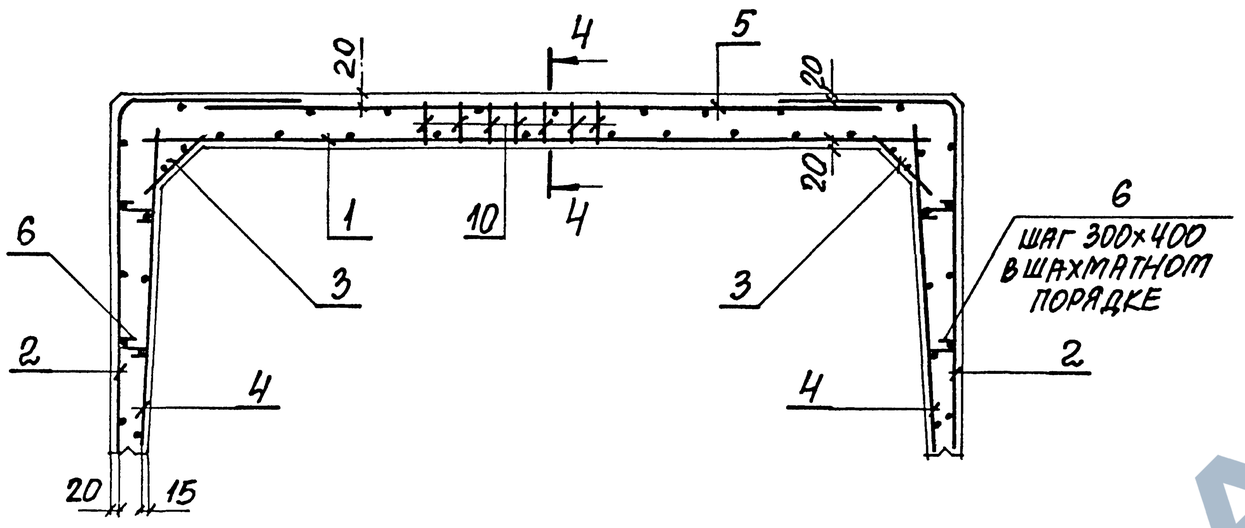

4 - 4

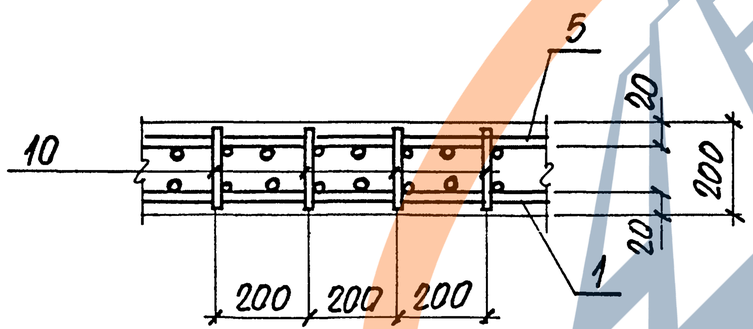

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.360.150-4	1	Сетка С7-50	1	3.006.1-в.2-1- 16	8,5
	2	С9-16	2	-56	
	3	С17-3	2	-127	
	4	С11-7	2	-67	
	5	С10-6	1	-63	
	6	Стержень арм. СТ3	76	-130	
	7	Фиксатор Ф15	10	-130	
	8	Петля П27	4	-131	
	9	Изделие закладное М2	4	-132	
	11	Бетон класса В15, м³	3,4		
ЛК300.360.150-2а		Поз. 1, 3...6, 8, 9, 11			
		по ЛК300.360.150-1			
	2	Сетка С9-17	2	3.006.1-в.2-1-57	
	7	Фиксатор Ф14	10	-130	
ЛК300.360.150-3а		Поз. 3, 4, 6, 8, 9			
		по ЛК300.360.150-1			
	1	Сетка С7-51	1	3.006.1-в.2-1-16	
	2	С9-23	2	-60	
	5	С10-7	1	-64	
	7	Фиксатор Ф13	10	-130	
	11	Бетон класса В20, м³	3,4		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.360.150-4		Поз. 3, 6, 8, 9			8,5
		по ЛК 300.360.150-1			
	1	Сетка С7-52	1	3.006.1-8.2-1- 17	
	2	С9-24	2	-60	
	4	С11-6	2	-67	
	5	С10-10	1	-65	
	7	Фиксатор Ф13	10	-130	
	11	Бетон класса В25, м³	3,4		
ЛК300.360.150-5а		Поз. 3, 6, 8, 9			
		по ЛК 300.360.150-1			
	1	Сетка С7-57	1	3.006.1-8.2-1-19	
	2	С9-25	2	-61	
	4	С11-6	2	-67	
	5	С10-7	1	-64	
	7	Фиксатор Ф13	10	-130	
	11	Бетон класса В25, м³	3,4		
ЛК300.360.150-6		Поз. 2, 3, 5...8, 11			
		по ЛК300.360.150-1			
	1	Сетка С7-51	1	3.006.1-8.2-1- 16	
	4	С11-6	2	-67	
ЛК300.360.150-7		Поз. 2, 3, 5...8, 11			
		по ЛК300.360.150-1			
	1	Сетка С7-58	1	3.006.1-8.2-1-19	
	4	С11-6	2	-67	
ЛК300.360.150-8		Поз. 2, 3, 5...8.			
		по ЛК300.360.150-1			
	1	Сетка С7-59	1	3.006.1-8.2-1-19	
	4	С11-6	2	-67	
	11	Бетон класса В20, м³	3,4		

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК300.360.150-9		Поз. 3,6,8 по ЛК300.360.150-1			8,5
	10	Каркас КР2	15	3.006.1-8.2-1 -129	
	1	Сетка С7-54	1	3.006.1-8.2-1-16	
	2	С9-17	2	-57	
	4	С11-6	2	-67	
	5	С10-10	1	-65	
	7	Фиксатор Ф14	10	-130	
	11	Бетон класса В25, м³	3,4		
ЛК300.360.150-10		Поз. 3, 6, 8			
		по ЛК 300.360.150-1			
	1	Сетка С7-56	1	3.006.1-8.2-1-18	
	2	С9-26	2	-61	
	4	С11-6	2	-67	
	5	С10-9	1	-64	
	10	Каркас КР2	15	-129	
	11	Бетон класса В25, м³	3,4		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

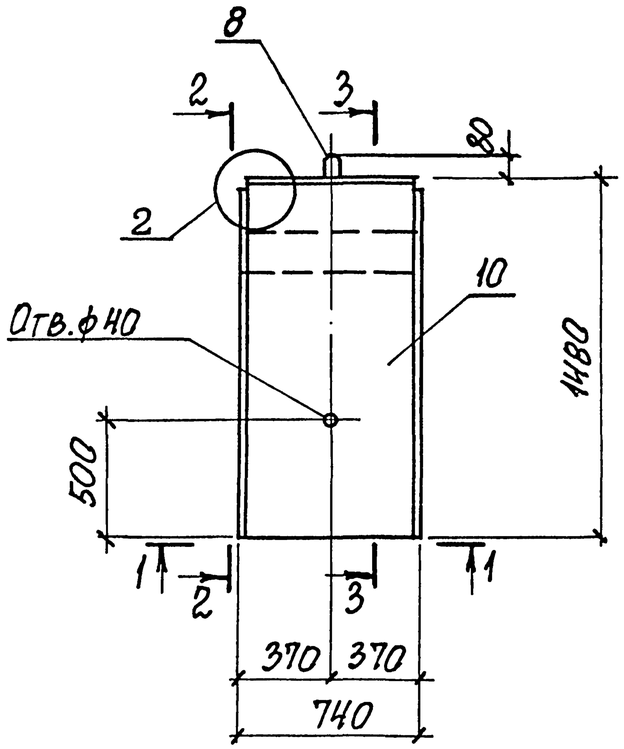

1-1

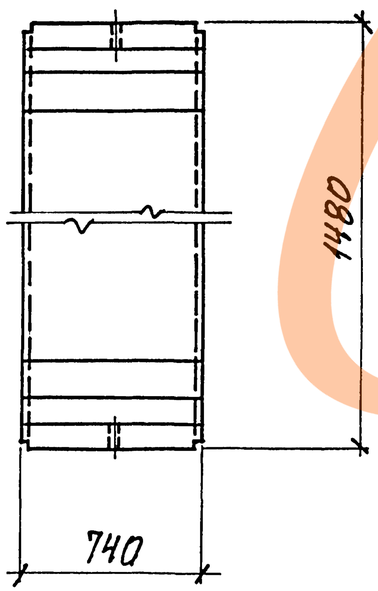

2-2

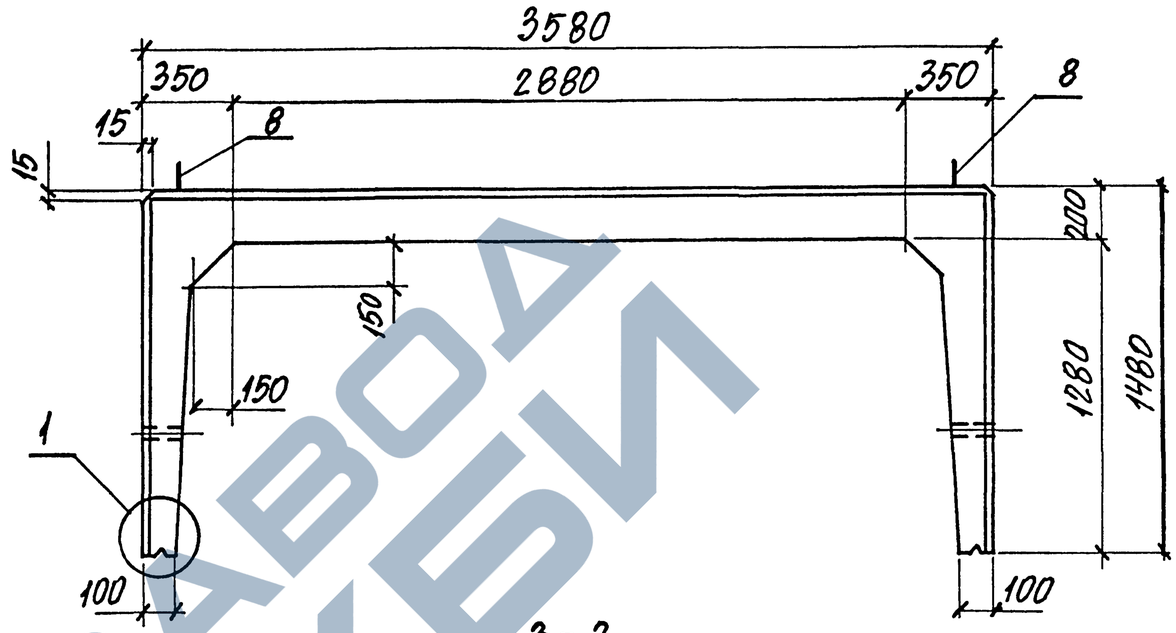

3-3

Схема армирования для ЛК 75.360.150-1... ЛК 75.360.150-8

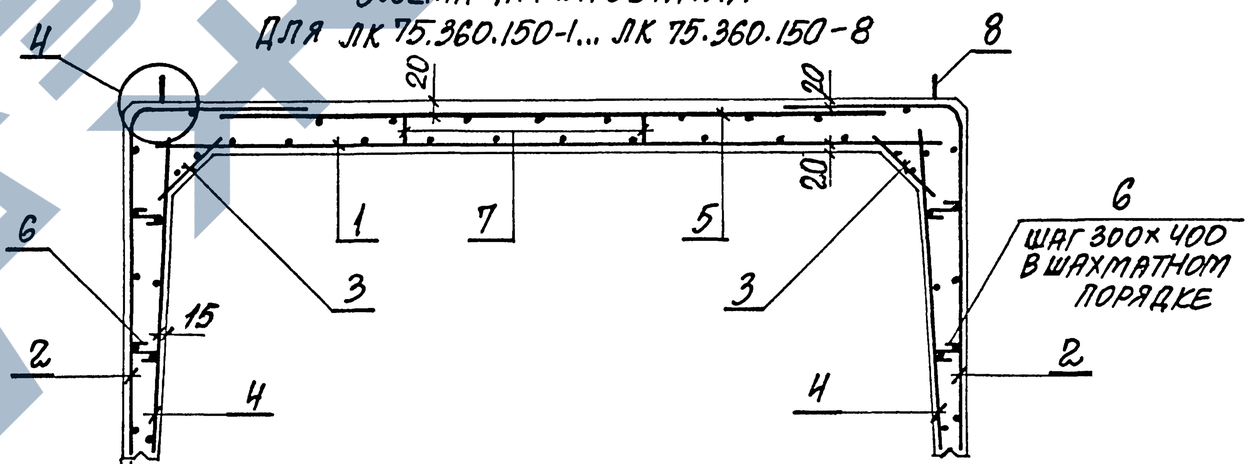

1. Спецификацию лотков см. на листе 2,3
2. Узлы см. докум.-50
3. Схему установки фиксаторов поз.7 см. докум.-51

Нач.отд.	Агранович		3.006.1-8.1-1-49
Н.контр.	Коротецкий		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		Лоток ЛК75.360.150-1...ЛК75.360.150-10
Вед.инж.	Чумакова		Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Провер.	Чумакова		Харьковский промстройниипроект
Разраб.	Копина		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3 - 3

Схема армирования

Для ЛК75.360.150-9, ЛК 75.360.150-10

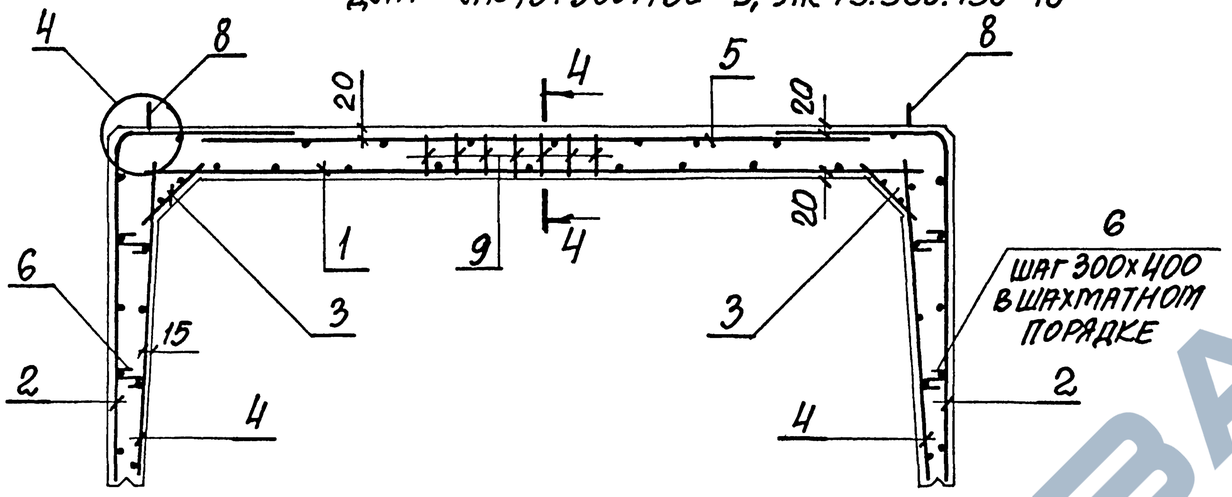

Сечение 4-4 см. докум. - 48

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.360.150-1	1	Сетка С12-33	1	3.006.1-8.2-1- 77	2,13
	2	С14-18	2	-112	
	3	С18-3	2	-128	
	4	С16-7	2	-126	
	5	С15-6	1	-122	
	6	Стержень арм. Ст3	20	-130	
	7	Фиксатор Ф15	4	-130	
	8	Петля УП1-6	2	1.400-9, вып.1	
	10	Бетон класса В15, м3	0,85		
ЛК75.360.150-2		Поз. 1, 3...6, 8, 10 по ЛК 75.360.150-1			
	2	Сетка С14-19	2	3.006.1-8.2-1- 113	
	7	Фиксатор Ф14	4	-130	
ЛК75.360.150-3		Поз. 3,4,6,8 по ЛК 75.360.150-1			
	1	Сетка С12-34	1	3.006.1-8.2-1- 77	
	2	С14-21	2	-119	
	5	С15-7	1	-123	
	7	Фиксатор Ф13	4	-130	
	10	Бетон класса В20, м3	0,85		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.360.150-4		Поз.3,6 см. ЛК75.360.150-1			2,13
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	1	Сетка С12-35	1	3.006.1-8.2-1-78	
	2	С14-22	2	-119	
	4	С16-6	2	-126	
	5	С15-10	1	-124	
	7	Фиксатор Ф13	4	-130	
	10	Бетон класса В25, м³	0,85		
ЛК75.360.150-5		Поз. 3,6 см. ЛК75.360.150-1			
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	1	Сетка С12-40	1	3.006.1-8.2-1-79	
	2	С14-23	2	-120	
	4	С16-6	2	-126	
	5	С15-7	1	-123	
	7	Фиксатор Ф13	4	-130	
	10	Бетон класса В25, м³	0,85		
ЛК75.360.150-6		Поз. 2,3,5...8,10 по ЛК 75.360.150-1			
	1	Сетка С12-34	1	3.006.1-8.2-1-77	
	4	С16-6	2	-126	
ЛК75.360.150-7		Поз. 2,3,5...8,10 по ЛК 75.360.150-1			
	1	Сетка С12-41	1	3.006.1-8.2-1-79	
	4	С16-6	2	-126	
ЛК75.360.150-8		Поз. 2,3,5...8 по ЛК 75.360.150-1			
	1	Сетка С12-42	1	3.006.1-8.2-1-79	
	4	С16-6	2	-126	
	10	Бетон класса В20, м³	0,85		
ЛК75.360.150-9		Поз.3,6 по ЛК 75.360.150-1			
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	

Марка лотка	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса лотка, т
ЛК75.360.150-9					2,13
	9	Каркас КР2	4	3.006.1-8.2-1-129	
	1	Сетка С12-37	1	3.006.1-8.2-1-77	
	2	С14-19	2	-118	
	4	С16-6	2	-126	
	5	С15-10	1	-124	
	7	Фиксатор Ф14	4	-130	
	10	Бетон класса В25, м³	0,85		
ЛК75.360.150-10		Поз. 3,6 см. ЛК75.360.150-1			
	8	Петля УП1-5	2	1.400-9, вып.1	
	1	Сетка С12-39	1	3.006.1-8.2-1-78	
	2	С14-24	2	-120	
	4	С16-6	2	-126	
	5	С15-9	1	-123	
	9	Каркас КР2	4	-129	
	10	Бетон класса В25, м³	0,85		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1

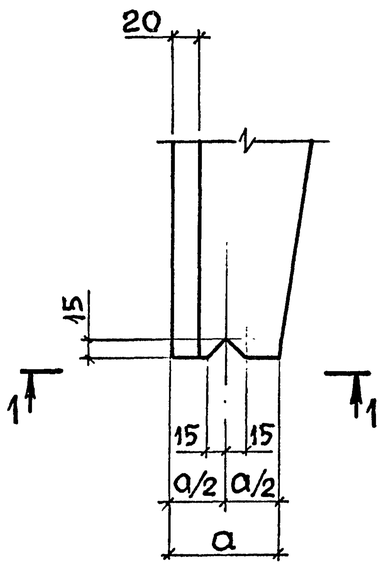

1 — 1

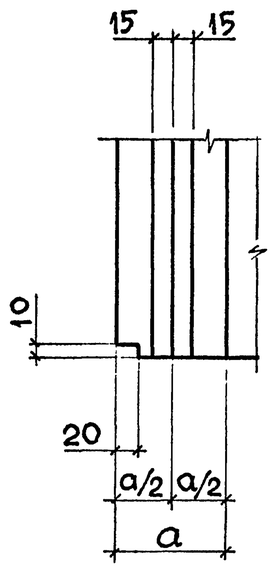

3

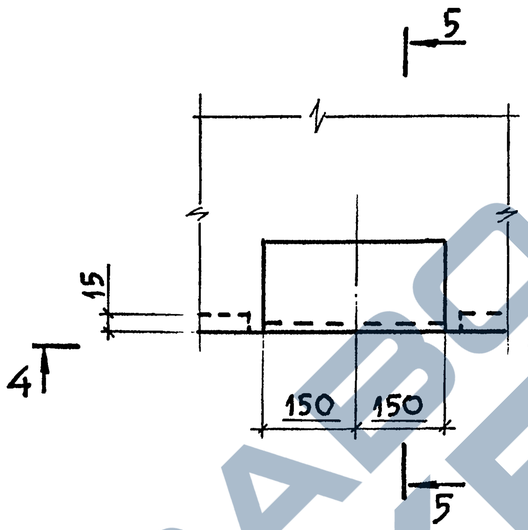

4 — 4

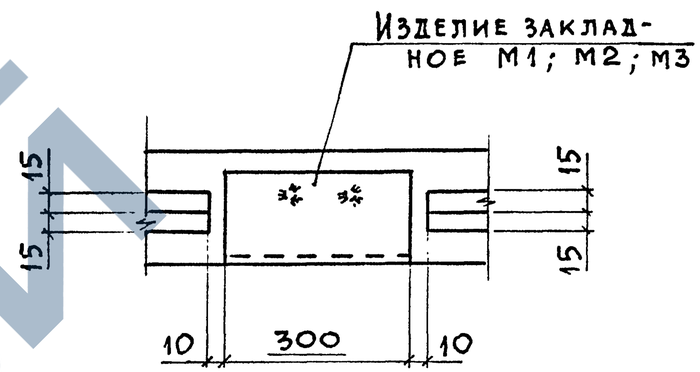

2

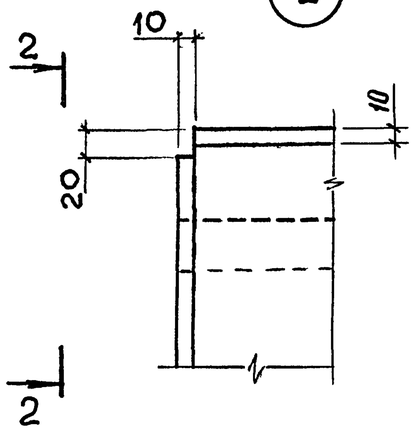

2 — 2

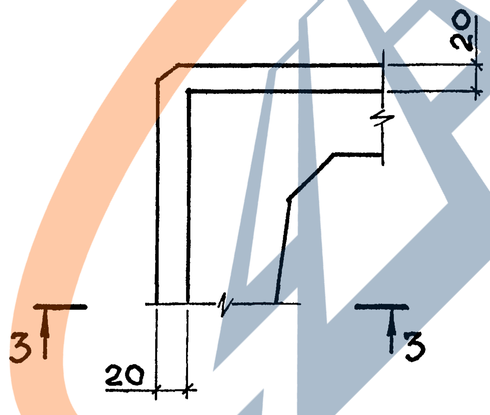

3 — 3

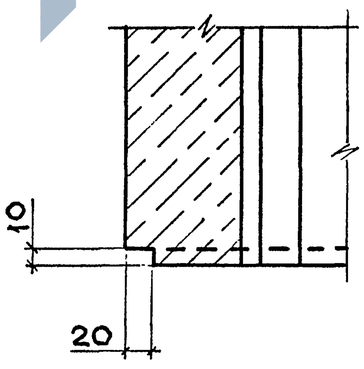

5 — 5

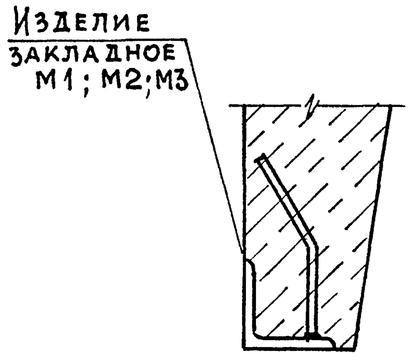

Нач.отд	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Провер	Чумакова		
Разраб.	Фомичев		

3.006.1-8.1-1-50

Узел 1...5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

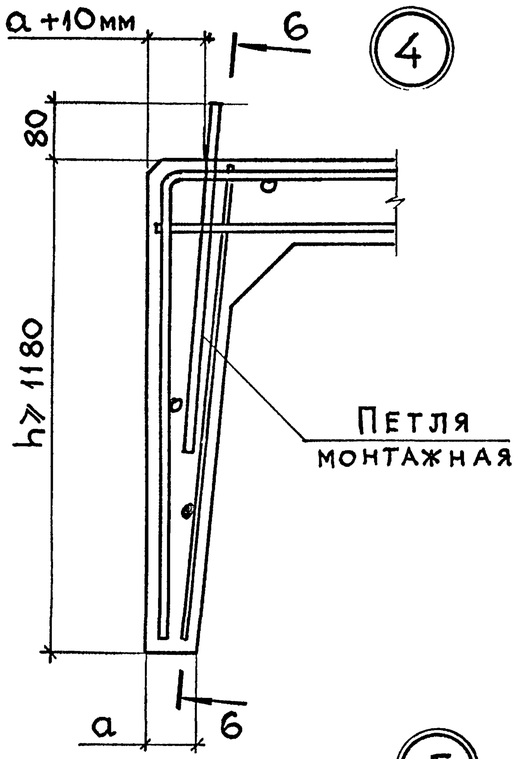

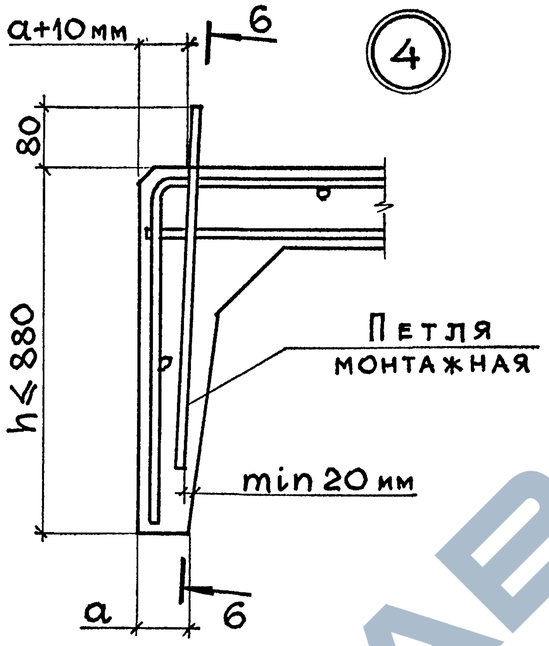

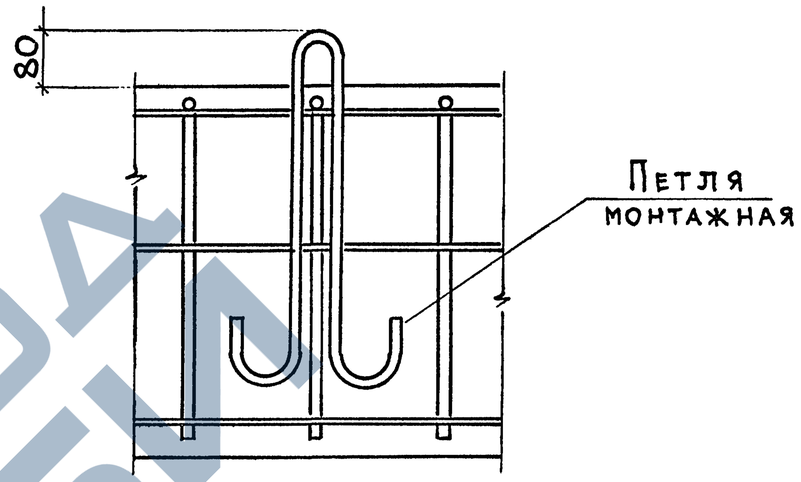

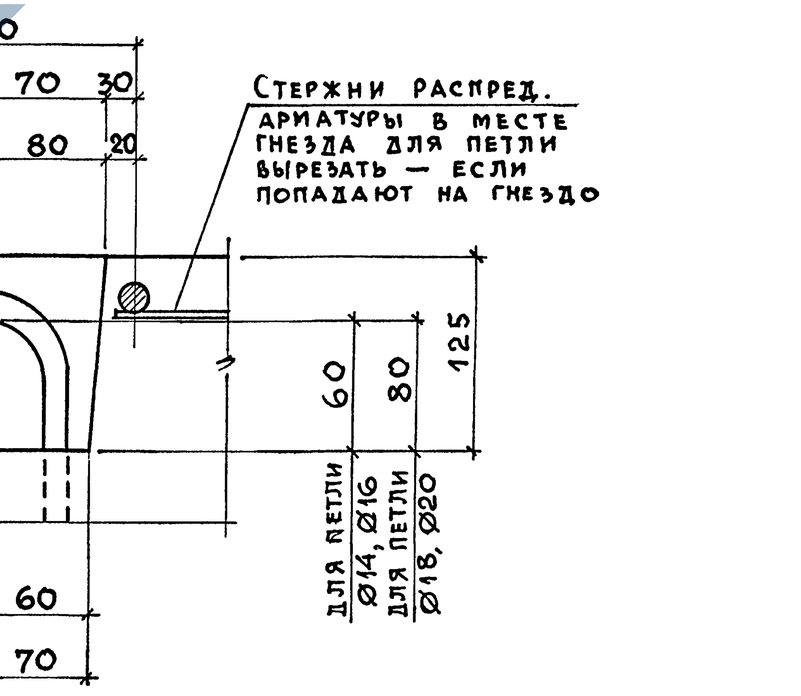

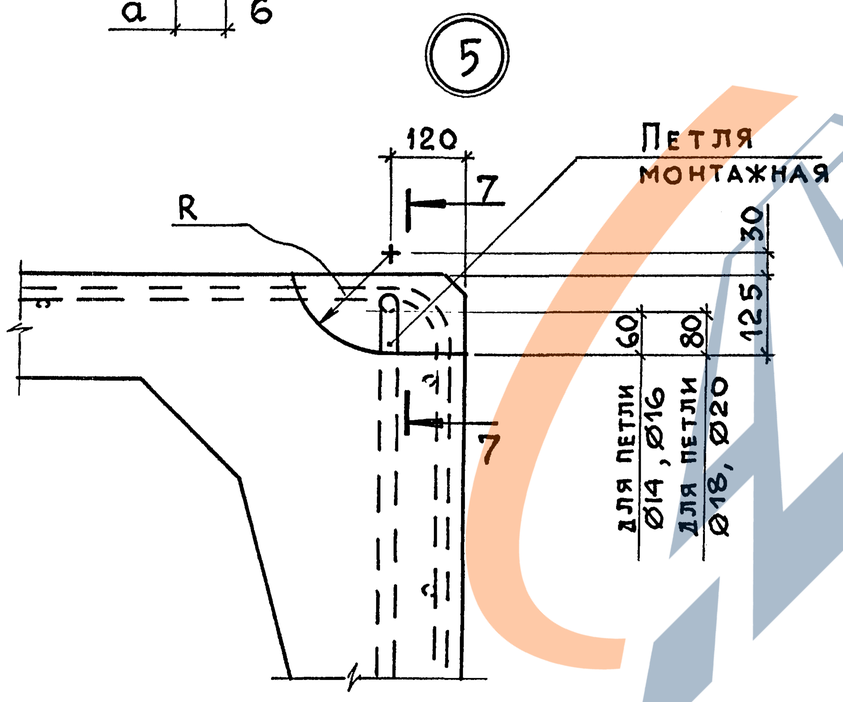

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-50

Лист 2

Схема фиксации сеток в лотках шириной 1480 ... 1780 мм

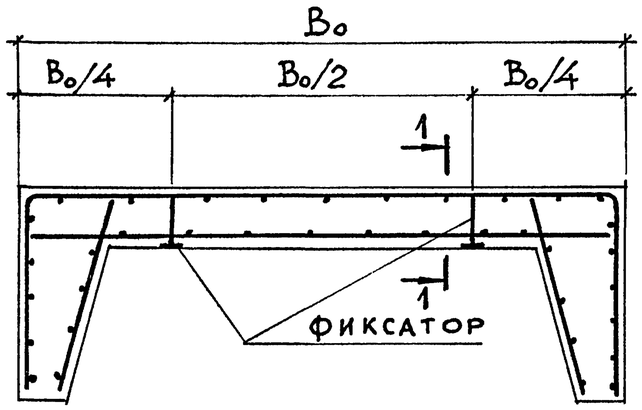

Схема фиксации сеток в лотках шириной 2080 , 2380 мм

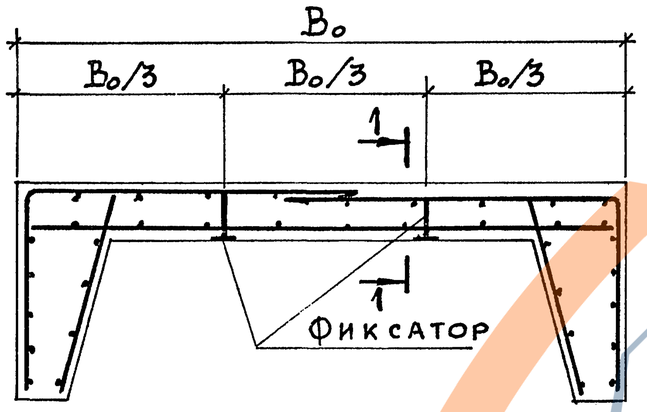

Схема фиксации сеток в лотках шириной 2980 , 3580 мм

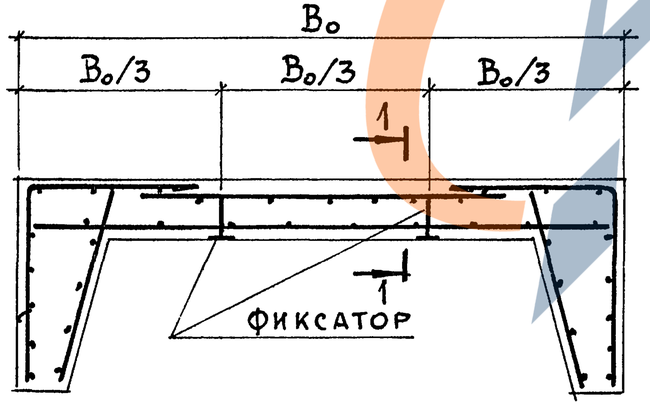

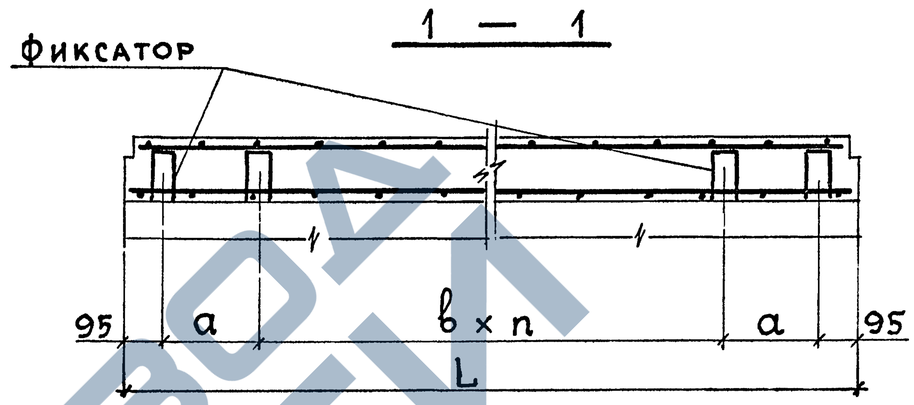

Ширина лотка B_0 мм	Длина лотка L мм	Размеры, мм		n
		a	b	
1480 ... 1780	2990	650	750	2
2080 , 2380				
2980 , 3580				
1480 ... 1780	740	—	550	1
2080 , 2380				
2980 , 3580				

В лотках, армированных каркасами, фиксаторы не устанавливаются

Нач.отд	Агранович		
Н.контр.	Чумакова		
Гл.спец.	Коротецкий		
Зав.гр.	Чумакова		
Провер.	Чумакова		
Разраб	Фомичев		

3.006.1-8.1-1-51

Схемы фиксации сеток

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский Промстройниипроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные																			Изделия закладные												Общий расход, кг
	Арматура класса																		Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр-I				А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82								ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25		Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого	ф8	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L50х	L80х6	Итого		
ЛК300.30.30-1	—	—	—									—					2,4	—	2.4	2.4		1,3		—				1,3	—		—	1,3	3,7
ЛК300.45.30-1	—	—	—									—					2,8	—	2,8	2,8		1,3		—				1,3	—		—	1,3	4,1
ЛК300.60.30-1	—	—	—									—					3,5	—	3,5	3,5		1,3		—				1,3	—		—	1,3	4,8
ЛК300.60.30-2	—	—	—									—					2,7	1,2	3,9	3,9		1,3		—				1,3	—		—	1,3	5,2
ЛК300.60.30-3	1,9	—	—									1,9					3,5	—	3,5	5,4		1,3		—				1,3	—		—	1,3	6,7
ЛК300.30.45-1	—	—	—									—					3,1	—	3,1	3,1		1,3		—				1,3	—		—	1,3	4,4
ЛК300.45.45-1	—	—	—									—					3,7	—	3,7	3,7		1,3		—				1,3	—		—	1,3	5,0
ЛК300.60.45-1	—	—	—									—					4,2	—	4,2	4,2		1,3		—				1,3	—		—	1,3	5,5
ЛН300.60.45-2	—	—	—									—					3,4	1,2	4,6	4,6		1,3		—				1,3	—		—	1,3	5,9
ЛК300.60.45-3	1,9	—	—									1,9					4,2	—	4,2	6,1		1,3		—				1,3	—		—	1,3	7,4
ЛК300.90.45-1	—	—	—									—					5,3	1,8	7,1	7,1		1,3		—				1,3	—		—	1,3	8,4
ЛК300.90.45-2	2,4	—	—									—					5,4	—	5,4	7,8		1,3		—				1,3	—		—	1,3	9,1
ЛК300.90.45-3	—	4,3	—									4,3					5,4	—	5,4	9,7		1,3		—				1,3	—		—	1,3	11,0
ЛК300.90.45-4	—	—	8,0									8,0					5,4	—	5,4	13,4		1,3		—				1,3	—		—	1,3	14,7
ЛК300.90.45-5	—	—	8,0									8,0					3,2	3,5	6,7	14,7		1,3		—				1,3	—		—	1,3	16,0
ЛК300.90.45-6	5,3	—	—									5,3					3,0	1,8	4,8	10,1		1,3		—				1,3	—		—	1,3	11,4
ЛК300.90.45-6а	5,3	—	—									5,3					3,0	1,8	4,8	10,1		1,3		0,4				1,7	4,5		4,5	6,2	16,3
ЛК300.90.45-7	7,7	—	—									7,7					3,2	—	3,2	10,9		1,3		—				1,3	—		—	1,3	12,2
ЛК300.90.45-7а	7,7	—	—									7,7					3,2	—	3,2	10,9		1,3		0,4				1,7	4,5		4,5	6,2	17,1
ЛК300.90.45-8	5,3	4,3	—									9,6					3,2	—	3,2	12,8		1,3		—				1,3	—		—	1,3	14,1
ЛК300.90.45-8а	5,3	4,3	—									9,6					3,2	—	3,2	12,8		1,3		0,4				1,7	4,5		4,5	6,2	19,0
ЛК300.90.45-9	5,3	—	8,0									13,3					3,2	—	3,2	16,5		1,3		—				1,3	—		—	1,3	17,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Агрянову		
Н. контр.	Чумакова		
Гл. спец.	Коротецкий		
Зав. гр.	Чумакова		
Провер.	Хвостик		
Разраб.	Литвиненко		

3.006.1-8.1-1-РС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	20

Харьковский Промстройниипроект

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр-I			А-III	А-I							Ст3 кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L50×5	L63×5	Итого		
ЛК300.90.45-10	5,3	—	—	11,5	—	—	—		—		16,8	—	—		—	1,8	2,0	3,8	20,6			1,3	—	—	—			1,3	—	—	—	1,3	21,9
ЛК300.120.45-1	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—		—	2,1	10,7	12,8	12,8			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	15,2
ЛК300.120.45-2	3,9	—	—	—	—	—	—		—		3,9	—	—		—	3,1	5,7	8,8	12,7			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	15,1
ЛК300.120.45-3	—	5,6	—	—	—	—	—		—		5,6	—	—		—	3,4	5,7	9,1	14,7			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	17,1
ЛК300.120.45-4	—	—	9,6	—	—	—	—		—		9,8	—	—		—	3,4	5,7	9,1	18,7			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	21,1
ЛК300.120.45-5	6,3	—	—	15,4	—	—	—		—		21,7	—	—		—	2,1	3,3	5,4	27,1			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	29,5
ЛК300.120.45-6а	6,3	—	—	—	—	—	—		—		6,3	—	—		—	2,1	6,6	8,7	15,0			—	2,4	0,4	—			2,8	4,5	—	4,5	7,3	22,3
ЛК300.120.45-7а	—	11,1	—	—	—	—	—		—		11,1	—	—		—	2,1	6,6	8,7	19,8			—	2,4	0,4	—			2,8	4,5	—	4,5	7,3	27,1
ЛК300.120.45-8а	3,9	—	14,4	—	—	—	—		—		18,2	—	—		—	2,9	1,6	4,5	22,7			—	2,4	0,4	—			2,8	4,5	—	4,5	7,3	30,0
ЛК300.120.45-9	—	—	—	15,4	—	—	—		—		15,4	—	—		—	2,1	7,4	9,5	24,9			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	27,3
ЛК300.120.45-10	—	—	—	—	19,0	—	—		—		19,0	3,2	—		3,2	2,1	5,7	7,8	30,0			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	32,3
ЛК300.120.45-11	—	11,1	—	—	—	27,5	—		—		38,6	3,2	—		3,2	2,1	1,6	3,7	45,5			—	2,4	—	—			2,4	—	—	—	2,4	47,9
ЛК300.150.45-1	—	21,5	—	—	—	—	—		—		21,5	—	—		—	3,7	1,6	5,3	26,8			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	35,6
ЛК300.150.45-1а	—	21,5	—	—	—	—	—		—		21,5	—	—		—	3,7	1,6	5,3	26,8			—	—	0,4	8,8			9,2	—	5,8	5,8	15,0	41,8
ЛК300.150.45-2	—	12,9	13,5	—	—	—	—		—		26,4	—	—		—	3,4	1,6	5,0	31,4			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	40,2
ЛК300.150.45-3	—	12,9	—	19,5	—	—	—		—		32,4	—	—		—	2,1	3,7	5,8	38,2			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	47,0
ЛК300.150.45-4	—	12,9	—	19,5	—	—	—		—		32,4	—	—		—	2,1	3,7	5,8	38,2			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	47,0
ЛК300.150.45-5	—	—	19,8	—	26,5	—	—		—		46,3	3,2	—		3,2	2,1	1,6	3,7	53,2			—	2,1	—	—			2,1	—	—	—	2,1	55,3
ЛК300.150.45-6а	—	8,6	19,8	—	—	—	—		—		28,4	—	—		—	3,7	1,6	5,3	33,7			—	—	0,4	8,8			9,2	—	5,8	5,8	15,0	48,7
ЛК300.150.45-7а	—	8,6	—	24,3	—	—	—		—		32,9	—	—		—	1,6	4,9	6,5	39,4			—	—	0,4	8,8			9,2	—	5,8	5,8	15,0	54,4
ЛК300.150.45-8а	—	8,6	—	—	32,8	—	—		—		41,4	5,1	—		5,1	1,6	1,6	3,2	49,7			—	2,1	0,4	—			2,5	—	5,8	5,8	8,3	58,0
ЛК300.150.45-9	—	—	19,8	—	—	34,6	—		—		54,4	3,2	—		3,2	2,1	1,6	3,7	61,3			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	70,1
ЛК300.150.45-10	—	—	19,8	—	—	—	43,8		—		63,6	—	5,6		5,6	2,1	1,6	3,7	72,9			—	—	—	8,8			8,8	—	—	—	8,8	81,7
ЛК300.150.45-11	—	—	—	—	—	49,1	—		65,3		114,4	5,1	5,6		10,7	—	1,6	1,6	126,7			—	2,1	—	—			2,1	—	—	—	2,1	128,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса										Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр-I			А-III	А-I								Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L50×5	L63×5	Итого		
ЛК300.45.60 -1	—	—	—	—							—					2,4	3,1	5,5	5,5			1,3	—	—				1,3	—	-	—	1,3	6,8
ЛК300.45.60 -2	4,0	—	—	—							4,0					2,4	—	2,4	6,4			1,3	—	—				1,3	—		—	1,3	7,7
ЛК300.45.60 -3	4,0	—	—	—							4,0					2,4	—	2,4	6,4			1,2	—	—				1,2	—		—	1,2	7,6
ЛК300.45.60 -4	4,0	—	—	—							4,0					2,4	—	2,4	6,4			1,2	—	—				1,2	—		—	1,2	7,6
ЛК300.60.60 -1	—	—	—	—							—					2,9	3,5	6,4	6,4			1,3	—	—				1,3	—		—	1,3	7,7
ЛК300.60.60 -2	4,4	—	—	—							4,4					2,9	—	2,9	7,3			1,3	—	—				1,3	—		—	1,3	8,6
ЛК300.60.60 -3	4,4	—	—	—							4,4					2,1	1,2	3,3	7,7			1,3	—	—				1,3	—		—	1,3	9,0
ЛК300.60.60 -4	4,4	—	—	—							4,4					2,1	1,2	3,3	7,7			1,3	—	—				1,3	—		—	1,3	9,0
ЛК300.90.60 -1	—	—	—	—							—					—	7,9	7,9	7,9			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	10,3
ЛК300.90.60 -2	2,3	—	—	—							2,3					1,3	4,1	5,4	7,7			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	10,1
ЛК300.90.60 -3	—	4,3	—	—							4,3					1,3	4,1	5,4	9,7			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	12,1
ЛК300.90.60 -4	—	—	8,0	—							8,0					1,3	4,1	5,4	13,4			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	15,8
ЛК300.120.60 -1	—	—	—	—							—					—	11,4	11,4	11,4			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	13,8
ЛК300.120.60 -2	3,9	—	—	—							3,9					1,0	6,4	7,4	11,3			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	13,7
ЛК300.120.60 -3	—	5,6	—	—							5,6					1,3	6,4	7,7	13,3			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	15,7
ЛК300.120.60 -4	—	—	9,6	—							9,6					1,3	6,4	7,7	17,3			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	19,7
ЛК300.120.60 -5	—	—	—	15,4							15,4					—	8,0	8,0	23,4			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	25,8
ЛК300.120.60 -6	—	11,4	—	—							11,4					2,1	6,6	8,7	20,1			—	2,4	—				2,4	—		—	2,4	22,5
ЛК300.120.60 -6а	—	11,4	—	—							11,4					2,1	6,6	8,7	20,1			—	2,4	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	27,4
ЛК300.120.60 -7а	3,9	11,4	—	—							15,3					3,1	1,6	4,7	20,0			—	2,4	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	22,4
ЛК300.120.60 -8	—	17,0	—	—							17,0					3,4	1,6	5,0	22,0			—	2,4	—				2,4	—	—	—	2,4	24,4
ЛК300.120.60 -8а	—	17,0	—	—							17,0					3,4	1,6	5,0	22,0			—	2,4	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	29,3
ЛК300.120.60 -9	—	11,4	9,6	—							21,0					3,4	1,6	5,0	26,0			—	2,4	—				2,4	—	—	—	2,4	28,4
ЛК300.120.60 -9а	—	11,4	9,6	—							21,0					3,4	1,6	5,0	26,0			—	2,4	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	33,3
ЛК300.120.60 -10	—	11,4	—	15,4							26,4					2,1	3,3	5,4	32,2			—	2,4	—				2,4	—	—	—	2,4	34,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса										Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр-I			А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82								ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63×5	L80×6	Итого		
ЛК300.150.60 -1		23,3	—	—	—	—	—	—	—		23,3	—	—		—	3,9	1,6	5,5	28,8			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	31,2
ЛК300.150.60 -1а		23,3	—	—	—	—	—	—	—		23,3	—	—		—	3,9	1,6	5,5	28,8			2,4	—	0,4				2,8	5,8		5,8	8,6	37,4
ЛК300.150.60 -2		14,6	13,5	—	—	—	—	—	—		28,1	—	—		—	3,7	1,6	5,3	33,4			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	35,8
ЛК300.150.60 -3		14,6	—	19,5	—	—	—	—	—		34,1	—	—		—	2,4	3,7	6,1	40,2			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	42,6
ЛК300.150.60 -4		14,6	—	—	26,5	—	—	—	—		41,1	3,2	—		3,2	2,4	1,6	4,0	48,3			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	50,7
ЛК300.150.60 -5		—	22,6	—	26,5	—	—	—	—		49,1	3,2	—		3,2	2,4	1,6	4,0	56,3			2,1	—	—				2,1	—		—	2,1	58,4
ЛК300.150.60 -6а		8,6	22,6	—	—	—	—	—	—		31,2	—	—		—	3,9	1,6	5,5	36,7			2,4	—	0,4				2,8	5,8		5,8	8,6	45,3
ЛК300.150.60 -7а		8,6	—	32,2	—	—	—	—	—		40,8	—	—		—	1,6	5,3	6,9	47,7			2,1	—	0,4				2,5	5,8		5,8	8,3	56,0
ЛК300.150.60 -8		—	—	—	—	56,2	43,8	—	—		100,0	5,7	5,6		11,3	—	1,6	1,6	112,9			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	115,3
ЛК300.150.60 -9		—	—	—	33,0	—	—	54,0	—		87,0	5,7	5,6		11,3	—	1,6	1,6	99,9			2,1	—	—				2,1	—		—	2,1	102,0
ЛК300.180.60 -1		26,7	—	—	—	—	—	—	—		26,7	—	—		—	4,5	1,6	6,1	32,8			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	36,7
ЛК300.180.60 -1а		26,7	—	—	—	—	—	—	—		26,7	—	—		—	4,5	1,6	6,1	32,8			—	3,9	0,4				4,3	5,8		5,8	10,1	42,9
ЛК300.180.60 -2		16,3	16,3	—	—	—	—	—	—		32,6	—	—		—	4,5	1,6	6,1	38,7			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	42,6
ЛК300.180.60 -3		16,3	—	23,4	—	—	—	—	—		39,7	—	—		—	2,6	4,5	7,1	46,8			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	50,7
ЛК300.180.60 -4		16,3	—	—	31,9	—	—	—	—		48,2	4,4	—		4,4	2,6	1,6	4,2	56,8			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	60,7
ЛК300.180.60 -5		—	25,4	—	31,9	—	—	—	—		57,3	4,4	—		4,4	2,6	1,6	4,2	65,9			—	3,4	—				3,4	—		—	3,4	69,3
ЛК300.180.60 -6а		10,4	25,4	—	—	—	—	—	—		35,8	—	—		—	4,5	1,6	6,1	41,9			—	3,9	0,4				4,3	5,8		5,8	10,1	52,0
ЛК300.180.60 -7а		10,4	—	30,8	—	—	—	—	—		41,2	—	—		—	1,8	5,7	7,5	48,7			—	3,9	0,4				4,3	5,8		5,8	10,1	58,8
ЛК300.180.60 -8а		10,4	—	—	41,7	—	—	—	—		52,1	6,3	—		6,3	1,8	1,6	3,4	61,8			—	3,4	0,4				3,8	5,8		5,8	9,6	71,4
ЛК300.180.60 -9		16,3	—	—	—	41,7	—	—	—		58,0	4,4	—		4,4	2,6	1,6	4,2	66,6			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	70,5
ЛК300.180.60 -10		—	—	—	—	54,8	—	65,1	—		119,9	6,3	7,9		14,2	—	1,6	1,6	135,7			—	3,9	—				3,9	—		—	3,9	139,6
ЛК300.180.60 -11		—	—	—	41,7	—	—	—	78,8		120,5	6,3	7,9		14,2	—	1,6	1,6	136,3			—	3,4	—				3,4	—		—	3,4	139,7
ЛК300.60.90 -1		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	0,8	4,8	5,6	5,6			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	8,0
ЛК300.60.90 -2		10,4	—	—	—	—	—	—	—		10,4	—	—		—	2,9	—	2,9	13,3			2,4	—	—				2,4	—		—	2,4	15,7
ЛК300.60.90 -3		10,4	—	—	—	—	—	—	—		10,4	—	—		—	2,9	—	2,9	13,3			2,1	—	—				2,1	—		—	2,1	15,4
ЛК300.60.90 -4		20,5	—	—	—	—	—	—	—		20,5	—	—		—	5,0	—	5,0	25,5			2,1	—	—				2,1	—		—	2,1	27,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг															Общий расход, кг
	Арматура класса																			Арматура класса													Прокат стали				
	А-III											А-I					Вр-I			А-III	А-I											Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82																ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82												ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого	Всего	ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	Ø5	Ø6	Итого	Всего	
ЛК 300.90.90 – 1	—	—	—	—	—	—					—	—			—	2,4	9,2	11,6	11,6			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	14,0
ЛК 300.90.90 -2	6,9	—	—	—	—	—					6,9	—			—	2,4	3,8	6,2	13,1			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	15,5
ЛК 300.90.90 -3	—	12,3	—	—	—	—					12,3	—			—	2,5	3,8	6,3	18,6			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	21,0
ЛК 300.90.90 -4	2,4	12,3	—	—	—	—					14,7	—			—	3,9	—	3,9	18,6			2,1	—	—				2,1	—	—	—	2,1	20,7
ЛК 300.90.90 -5	—	26,6	—	—	—	—					26,6	—			—	6,0	—	6,0	32,6			2,1	—	—				2,1	—	—	—	2,1	34,7
ЛК 300.90.90 -6	2,4	22,3	—	—	—	—					24,7	—			—	6,0	—	6,0	30,8			2,1	—	—				2,1	—	—	—	2,1	32,8
ЛК 300.120.90 -1	—	—	—	—	—	—					—	—			—	2,6	12,7	15,3	15,3			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	17,7
ЛК 300.120.90 -2	3,9	—	—	—	—	—					3,9	—			—	3,7	7,7	11,4	15,3			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	17,7
ЛК 300.120.90 -3	7,3	5,6	—	—	—	—					12,9	—			—	3,9	1,6	5,5	18,5			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	20,8
ЛК 300.120.90 -4	7,3	—	9,6	—	—	—					16,9	—			—	3,9	1,6	5,5	22,5			2,1	—	—				2,1	—	—	—	2,1	24,5
ЛК 300.120.90 -5	—	5,6	—	—	—	—					5,6	—			—	3,9	7,7	11,6	17,2			2,4	—	—				2,4	—	—	—	2,4	19,6
ЛК 300.120.90 -6	7,3	—	—	15,4	—	—					22,7	—			—	2,6	3,3	5,9	28,6			2,1	—	—				2,1	—	—	—	2,1	30,7
ЛК 300.120.90 -7а	—	20,7	9,6	—	—	—					30,3	—			—	6,0	1,6	7,6	37,9			2,4	—	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	45,2
ЛК 300.120.90 -8а	—	20,7	—	15,4	—	—					36,1	—			—	4,7	3,3	8,0	44,1			2,4	—	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	51,4
ЛК 300.120.90 -9а	—	20,7	—	—	19,0	—					39,6	3,2			3,2	4,7	1,6	6,3	49,2			2,4	—	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	56,5
ЛК 300.120.90 -10а	—	10,1	17,1	—	—	27,5					54,7	3,2			3,2	4,7	1,6	6,3	64,2			2,4	—	0,4				2,8	4,5	—	4,5	7,3	71,5
ЛК 300.150.90 -1	—	25,2	—	—	—	—					25,2	—			—	4,5	1,6	6,1	31,3			—	3,9	—				3,9	—	—	—	3,9	35,2
ЛК 300.150.90 -2	—	16,6	13,5	—	—	—					30,1	—			—	4,2	1,6	5,8	35,9			—	3,9	—				3,9	—	—	—	3,9	39,8
ЛК 300.150.90 -3	—	16,6	—	19,5	—	—					36,1	—			—	2,9	3,7	6,6	42,7			—	3,9	—				3,9	—	—	—	3,9	46,6
ЛК 300.150.90 -4	—	16,6	—	—	26,5	—					43,1	3,2			3,2	2,9	1,6	4,5	50,8			—	3,9	—				3,9	—	—	—	3,9	54,7
ЛК 300.150.90 -5а	—	35,3	—	—	—	—					35,3	—			—	6,6	1,6	8,2	43,5			—	3,9	0,4				4,3	—	5,8	5,8	10,1	53,6
ЛК 300.150.90 -6а	—	26,7	13,5	—	—	—					40,2	—			—	6,3	1,6	7,9	48,1			—	3,9	0,4				4,3	—	5,8	5,8	10,1	58,2
ЛК 300.150.90 -7а	—	26,7	—	19,5	—	—					46,2	—			—	5,0	3,7	8,7	54,9			—	3,9	0,4				4,3	—	5,8	5,8	10,1	65,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг																Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего				
	А-III											А-I				Вр-I			А-III	А-I							Ст3 кп2								
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88							
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого	ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	163-5							
ЛК300.150.90 -8а		26,7	—	—	26,5	—					53,2	3,2	—		3,2	5,0	1,6	6,6	63,0				3,9	0,4				4,3	5,8						10,1	73,1
ЛК300.150.90 -9		8,6	22,1	—	—	—					30,7	—	—		—	4,5	1,6	6,1	36,8				3,9	—				3,9	—						3,9	40,7
ЛК300.150.90 -10		—	35,6	—	—	—					35,6	—	—		—	4,2	1,6	5,8	41,4				3,9	—				3,9	—						3,9	45,3
ЛК300.150.90 -11		—	—	51,2	—	—					51,2	—	—		—	—	8,2	8,2	59,4				3,9	—				3,9	—						3,9	63,3
ЛК300.180.90 -1		29,2	—	—	—	—					29,2	—	—		—	5,0	1,6	6,6	35,8				3,9	—				3,9	—						3,9	39,7
ЛК300.180.90 -2		18,8	16,3	—	—	—					35,1	—	—		—	5,0	1,6	6,6	41,7				3,9	—				3,9	—						3,9	45,6
ЛК300.180.90 -3		18,8	—	21,7	—	—					40,5	—	8,4		8,4	3,2	1,6	4,8	53,7				3,9	—				3,9	—						3,9	57,6
ЛК300.180.90 -4		18,8	—	—	31,9	—					50,7	4,4	—		4,4	3,2	1,6	4,8	59,9				3,9	—				3,9	—						3,9	63,8
ЛК300.180.90 -5		—	22,7	—	31,9	—					54,6	4,4	—		4,4	3,2	1,6	4,8	63,8				3,9	—				3,9	—						3,9	67,7
ЛК300.180.90 -6		—	22,7	—	—	41,7					64,4	4,4	—		4,4	3,2	1,6	4,8	73,6				3,9	—				3,9	—						3,9	77,5
ЛК300.180.90 -7а		39,3	—	—	—	—					39,3	—	—		—	7,1	1,6	8,7	48,0				3,9	0,4				4,3	5,8						10,1	58,1
ЛК300.180.90 -8а		28,9	16,3	—	—	—					45,2	—	—		—	7,1	1,6	8,7	53,9				3,9	0,4				4,3	5,8						10,1	64,0
ЛК300.180.90 -9а		28,9	—	23,4	—	—					52,3	—	—		—	5,3	4,5	9,8	62,1				3,9	0,4				4,3	5,8						10,1	72,2
ЛК300.180.90 -10а		10,1	22,7	23,4	—	—					56,2	—	—		—	5,3	4,5	9,8	66,0				3,9	0,4				4,3	5,8						10,1	76,1
ЛК300.210.90 -1		34,6	—	—	—	—					34,6	—	—		—	6,3	1,6	7,9	42,5				—	6,1				6,1	—						6,1	48,6
ЛК300.210.90 -2		22,4	19,1	—	—	—					41,5	—	—		—	6,3	1,6	7,9	49,4				—	6,1				6,1	—						6,1	55,5
ЛК300.210.90 -3		22,4	—	22,7	—	—					45,1	—	—		—	4,2	4,9	9,1	54,2				—	6,1				6,1	—						6,1	60,3
ЛК300.210.90 -4		—	35,6	22,7	—	—					58,3	—	—		—	4,2	4,9	9,1	67,4				—	6,1				6,1	—						6,1	73,5
ЛК300.210.90 -5		—	35,6	—	37,3	—					72,9	5,1	—		5,1	4,2	1,6	5,8	83,8				—	6,1				6,1	—						6,1	89,9
ЛК300.210.90 -6		—	35,6	—	—	48,8					84,4	5,1	—		5,1	4,2	1,6	5,8	95,3				—	6,1				6,1	—						6,1	101,4
ЛК300.210.90 -7		—	—	50,5	—	48,8					99,3	5,1	—		5,1	—	8,2	8,2	112,6				—	5,6				5,6	—						5,6	118,2
ЛК300.210.90 -8а		10,1	54,6	—	—	—					64,7	—	—		—	8,4	1,6	10,0	74,7				—	6,5				6,5	5,8						12,3	87,0
ЛК300.210.90 -9а		10,1	19,1	—	72,0	—					101,2	10,1	—		10,1	4,2	1,6	5,8	117,1				—	6,5				6,5	5,8						12,3	129,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг																	
	Арматура класса																		Арматура класса															Прокат стали				
	A-III												A-I				Bp-I				A-III		A-I											Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82																ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82													ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого	Всего	ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	163×5	180×6	Итого	Всего	Общий расход, кг				
ЛК300.210.90 -10а	—	10,1	—	22,7	72,0	—	—	—			104,8	10,1	—		10,1	2,1	4,9	7,0	121,9				—	6,0				6,0	5,8		5,8	11,8	133,7				
ЛК300.210.90 -11	—	22,4	—	—	—	48,8	—	—			71,2	5,1	—		5,1	4,2	1,6	5,8	82,1				—	6,1				6,1	—		—	6,1	88,2				
ЛК300.210.90 -12	—	22,4	—	—	—	—	61,7	—			84,1	—	9,0		9,0	4,2	1,6	5,8	98,9				—	6,1				6,1	—		—	6,1	105,0				
ЛК300.210.90 -13	—	—	35,6	—	—	—	—	76,2			111,8	—	9,0		9,0	4,2	1,6	5,8	126,6				—	5,6				5,6	—		—	5,6	132,2				
ЛК300.120.120 - 1	8,1	—	—	—	—	—	—	—			8,1	7,7	—		7,7	5,8	6,6	12,4	28,2				3,9	—				3,9	—		—	3,9	32,4				
ЛК300.120.120 - 2	7,7	—	24,0	—	—	—	—	—			31,6	—	—		—	2,6	11,6	14,2	45,8				3,9	—				3,9	—		—	3,9	49,8				
ЛК300.120.120 - 3	11,5	—	24,0	—	—	—	—	—			35,5	—	—		—	3,7	6,6	10,2	45,7				3,9	—				3,9	—		—	3,9	49,7				
ЛК300.120.120 -4	7,7	5,6	—	31,9	—	—	—	—			45,2	—	—		—	3,9	6,6	10,5	55,7				3,9	—				3,9	—		—	3,9	59,6				
ЛК300.120.120 -5	7,7	—	—	31,9	—	—	—	—			49,2	—	—		—	3,9	6,6	10,5	59,7				3,9	—				3,9	—		—	3,9	63,6				
ЛК300.150.120 - 1	—	25,0	—	—	—	—	—	—			25,0	7,7	—		7,7	6,0	5,2	11,2	43,9				3,9	—				3,9	—		—	3,9	47,8				
ЛК300.150.120 -2	7,7	25,0	—	—	—	—	—	—			32,7	—	—		—	6,0	5,2	11,2	43,9				3,9	—				3,9	—		—	3,9	47,8				
ЛК300.150.120 -3	7,7	17,0	13,5	—	—	—	—	—			38,2	—	—		—	7,3	1,6	8,9	47,1				3,9	—				3,9	—		—	3,9	51,0				
ЛК300.150.120 -4	7,7	17,0	—	19,5	—	—	—	—			44,2	—	—		—	6,0	3,7	9,7	53,9				3,9	—				3,9	—		—	3,9	57,8				
ЛК300.180.120 - 1	—	28,7	—	—	—	—	—	—			28,7	7,7	—		7,7	8,1	1,6	9,7	46,1				—	6,1				6,1	—		—	6,1	52,2				
ЛК300.180.120 -2	7,7	18,3	13,6	—	—	—	—	—			39,6	—	8,4		8,4	6,3	1,6	7,9	55,9				—	6,1				6,1	—		—	6,1	62,0				
ЛК300.180.120 -3	7,7	18,3	—	21,7	—	—	—	—			47,7	—	8,4		8,4	6,3	1,6	7,9	64,0				—	6,1				6,1	—		—	6,1	70,1				
ЛК300.180.120 -4	7,7	18,3	—	—	31,9	—	—	—			57,9	4,4	—		4,4	6,3	1,6	7,9	70,2				—	6,1				6,1	—		—	6,1	76,3				
ЛК300.180.120 -5а	—	10,4	53,4	—	—	—	—	—			63,8	—	—		—	8,1	1,6	9,7	73,5				—	6,5				6,5	5,8		5,8	12,3	85,8				
ЛК300.180.120 -6а	—	—	69,7	—	—	—	—	—			69,7	—	—		—	8,1	1,6	9,7	79,4				—	6,5				6,5	5,8		5,8	12,3	91,7				
ЛК300.180.120 -7а	—	—	53,4	23,4	—	—	—	—			76,8	—	—		—	6,3	4,5	10,8	87,6				—	6,5				6,5	5,8		5,8	12,3	99,9				
ЛК300.180.120 -8а	—	—	53,4	—	31,9	—	—	—			85,3	4,4	—		4,4	6,3	1,6	7,9	97,6				—	6,5				6,5	5,8		5,8	12,3	109,9				
ЛК300.180.120 -9а	—	—	53,4	—	—	41,7	—	—			95,1	4,4	—		4,4	6,3	1,6	7,9	107,4				—	6,5				6,5	5,8		5,8	12,3	119,7				
ЛК300.180.120 -10	—	10,4	32,2	—	—	—	—	—			42,6	7,7	—		7,7	8,1	1,6	9,7	60,0				—	6,1				6,1				6,1	66,1				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 7

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																			Арматура класса									Прокат стали				
	А-III											А-I				Вр-I			Всего	А-III	А-I							Ст3кп2			Всего	
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	∠63×5	∠80×6	Итого		
ЛК300.180.120 -11	—	10,4	—	43,1	—	—	—				53,5	16,5	—		16,5	4,5	1,6	6,1	76,2					6,1	—			6,1	—		—	6,1	82,3
ЛК300.180.120 -12	—	10,4	—	—	53,8	—	—				64,2	16,5	—		16,5	4,5	1,6	6,1	86,8					6,1	—			6,1	—		—	6,1	92,9
ЛК300.210.120 -1	—	35,8	—	—	—	—	—				35,8	7,7	—		7,7	9,4	1,6	11,0	54,5					6,1	—			6,1	—		—	6,1	60,6
ЛК300.210.120 -2	—	23,6	19,1	—	—	—	—				42,7	7,7	—		7,7	9,4	1,6	11,0	61,4					6,1	—			6,1	—		—	6,1	67,5
ЛК300.210.120 -3	7,7	23,6	—	22,7	—	—	—				54,0	—	—		—	7,3	4,9	12,2	66,2					6,1	—			6,1	—		—	6,1	72,3
ЛК300.210.120 -4	7,7	—	38,3	—	37,3	—	—				83,3	5,1	—		5,1	7,3	1,6	8,9	97,3					6,1	—			6,1	—		—	6,1	103,4
ЛК300.210.120 -5	7,7	—	38,3	—	—	48,8	—				94,8	5,1	—		5,1	7,3	1,6	8,9	108,8					6,1	—			6,1	—		—	6,1	114,9
ЛК300.210.120 -5а	7,7	—	38,3	—	—	48,8	—				94,8	5,1	—		5,1	7,3	1,6	8,9	108,8					6,5	—			6,5	5,8		5,8	12,3	121,1
ЛК300.210.120 -6а	—	12,2	59,5	—	—	—	—				71,7	—	—		—	9,4	1,6	11,0	82,7					6,5	—			6,5	5,8		5,8	12,3	95,0
ЛК300.210.120 -7а	—	—	78,6	—	—	—	—				78,6	—	—		—	9,4	1,6	11,0	89,6					6,5	—			6,5	5,8		5,8	12,3	101,9
ЛК300.210.120 -8а	—	—	59,5	22,7	—	—	—				82,2	—	—		—	7,3	4,9	12,2	94,4					6,5	—			6,5	5,8		5,8	12,3	106,7
ЛК300.210.120 -9а	—	—	59,5	—	37,3	—	—				96,8	5,1	—		5,1	7,3	1,6	8,9	110,8					6,5	—			6,5	5,8		5,8	12,3	123,1
ЛК300.210.120 -10	—	12,2	38,3	—	—	—	—				50,5	7,7	—		7,7	9,4	1,6	11,0	69,2					6,1	—			6,1	—		—	6,1	75,3
ЛК300.210.120 -11	—	—	19,1	56,0	—	—	—				75,1	19,0	—		19,0	4,7	1,6	6,3	100,4					6,1	—			6,1	—		—	6,1	106,5
ЛК300.210.120 -12	—	—	—	—	122,2	—	—				122,2	24,1	—		24,1	2,6	1,6	4,2	150,5					6,1	—			6,1	—		—	6,1	156,6
ЛК300.240.120 -1	—	—	64,8	—	—	—	—				64,8	7,7	—		7,7	5,0	9,0	14,0	86,5					—	8,8			8,8	—		—	8,8	95,3
ЛК300.240.120 -2	—	—	42,9	28,0	—	—	—				70,9	7,7	10,8		18,5	2,6	9,0	11,6	101,0					—	8,8			8,8	—		—	8,8	109,8
ЛК300.240.120 -3	—	—	42,9	—	42,8	—	—				85,7	13,4	—		13,4	2,6	9,0	11,6	110,7					—	8,8			8,8	—		—	8,8	119,5
ЛК300.240.120 -4	—	—	—	62,5	—	55,9	—				118,4	7,7	10,1		17,8	2,6	9,0	11,6	147,8					—	8,8			8,8	—		—	8,8	156,6
ЛК300.240.120 -5	—	—	—	62,5	—	—	70,7				133,2	7,7	10,1		17,8	2,6	9,0	11,6	162,6					—	7,8			7,8	—		—	7,8	170,4
ЛК300.240.120 -6а	—	—	86,1	—	—	—	—				86,1	—	—		—	5,0	9,0	14,0	100,1					0,4	8,8			9,2	5,8		5,8	15,0	115,1
ЛК300.240.120 -7а	—	—	64,2	28,0	—	—	—				92,2	—	10,8		10,8	2,6	9,0	11,6	114,6					0,4	8,8			9,2	5,8		5,8	15,0	129,6
ЛК300.240.120 -8а	—	—	64,2	—	42,8	—	—				107,0	5,7	—		5,7	2,6	9,0	11,6	124,3					0,4	8,8			9,2	5,8		5,8	15,0	139,3
ЛК300.240.120 -9а	—	—	21,3	62,5	42,8	—	—				126,6	5,7	—		5,7	2,6	9,0	11,6	143,9					0,4	7,8			8,2	5,8		5,8	14,0	157,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																		Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр-I				А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	∠63х5	∠80х6	Итого		
ЛК300.240.120 -10	—	—	—	62,5	—	—	70,7	—	—		133,2	7,7	10,1	—	17,8	2,6	9,0	11,6	162,6					—	8,8	—		8,8				8,8	171,4
ЛК300.300.120 -1	—	13,6	54,8	—	—	—	—	—	—		68,4	7,7	—	—	7,7	10,5	1,6	12,1	88,2					—	—	12,2		12,2				12,2	100,4
ЛК300.300.120 -1а	—	13,6	54,8	—	—	—	—	—	—		68,4	7,7	—	—	7,7	10,5	1,6	12,1	88,2					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	109,8
ЛК300.300.120 -2	—	13,6	27,5	—	47,8	—	—	—	—		88,9	7,7	13,2	—	20,9	7,6	1,6	9,2	119,0					—	—	12,2		12,2				12,2	131,2
ЛК300.300.120 -3	—	—	21,3	—	65,0	61,7	—	—	—		148,0	15,3	12,4	—	27,7	4,5	1,6	6,1	181,8					—	—	12,2		12,2				12,2	194,0
ЛК300.300.120 -4	—	—	—	30,6	—	89,2	88,7	—	—		208,5	7,7	25,9	—	33,6	2,6	4,5	7,1	249,2					—	—	12,2		12,2				12,2	261,4
ЛК300.300.120 -5	—	—	21,3	45,5	—	61,7	—	—	—		128,5	7,7	12,4	—	20,1	4,5	6,6	11,1	159,7					—	—	12,2		12,2				12,2	171,9
ЛК300.300.120 -6	—	11,3	—	—	65,0	—	88,7	—	—		165,0	15,3	12,4	—	27,7	4,2	1,6	5,8	198,5					—	—	12,2		12,2				12,2	210,7
ЛК300.300.120 -7	16,5	—	—	—	36,2	89,2	—	—	132,5		274,4	11,5	45,0	19,3	75,8	2,6	1,6	4,2	354,4					—	—	10,7		10,7				10,7	365,1
ЛК300.300.120 -8а	—	—	27,4	76,2	—	—	—	—	—		103,6	7,7	—	—	7,7	5,5	9,4	14,9	126,2					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	147,8
ЛК300.300.120 -9а	—	—	27,4	30,6	—	89,2	—	—	—		147,2	7,7	13,5	—	21,2	5,5	4,5	10,0	178,4					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	200,0
ЛК300.300.120 -10а	—	—	—	70,1	—	89,2	—	—	—		159,3	7,7	13,5	—	21,2	2,6	9,0	11,6	192,1					0,6	—	10,7		11,3		8,8	8,8	20,1	212,2
ЛК300.300.120 -11а	—	—	21,3	39,4	—	—	—	118,1	—		178,8	7,7	13,5	—	21,2	4,5	6,2	10,7	210,7					0,6	—	10,7		11,3		8,8	8,8	20,1	230,8
ЛК300.300.120 -12	—	13,6	27,5	—	—	61,7	—	—	—		102,8	7,7	12,4	—	20,1	7,6	1,6	9,2	132,1					—	—	12,2		12,2				12,2	144,3
ЛК300.300.120 -13	—	13,6	27,5	—	—	—	—	109,5	—		150,6	7,7	12,4	—	20,1	7,6	1,6	9,2	179,9					—	—	12,2		12,2				12,2	192,1
ЛК300.300.120 -14	—	13,6	27,5	—	—	—	—	—	132,5		173,6	7,7	—	19,3	27,0	7,6	1,6	9,2	209,8					—	—	10,7		10,7				10,7	220,5
ЛК300.300.120 -15	16,5	—	21,3	—	65,0	—	—	191,0	—		293,8	15,3	31,5	19,3	66,1	4,5	1,6	6,1	366,0					—	—	10,7		10,7				10,7	376,7
ЛК300.360.120 -1а	—	17,2	33,0	45,5	—	—	—	—	—		95,7	7,7	—	—	7,7	8,4	6,6	15,0	118,4					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	140,0
ЛК300.360.120 -2а	—	—	33,0	38,6	—	89,2	—	—	—		160,8	7,7	13,5	—	21,2	6,0	5,3	11,3	193,3					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	214,9
ЛК300.360.120 -3а	—	—	33,0	—	52,5	—	—	140,3	—		225,8	13,4	13,5	—	26,9	6,0	1,6	7,6	260,3					0,6	—	12,2		12,8		8,8	8,8	21,6	281,9
ЛК300.360.120 -4а	—	—	33,0	—	52,5	—	194,2	—	—		279,7	13,4	—	21,1	34,5	6,0	1,6	7,6	321,8					0,6	—	10,7		11,3		8,8	8,8	20,1	341,9
ЛК300.360.120 -5а	—	—	—	47,4	—	68,6	68,9	237,0	—		422,0	—	21,4	21,1	42,5	—	7,0	7,0	471,5					0,6	—	10,7		11,3		8,8	8,8	20,1	491,6
ЛК300.360.120 -6	—	17,2	27,0	—	53,5	—	—	—	—		97,7	15,9	—	—	15,9	8,1	1,6	9,7	123,4					—	—	12,2		12,2				12,2	135,5
ЛК 300.360.120 -7	—	17,2	27,0	—	—	—	—	111,3	—		155,5	7,7	14,6	—	22,3	8,1	1,6	9,7	187,6					—	—	12,2		12,2				12,2	199,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг															Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего			
	А-III										А-I				Вр-I				А-III	А-I								Ст3 кп2						
	ГОСТ 5781-82														ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88						
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	Ш3х5	Ш4х5	Итого			
ЛК300.360.120-8	—	17,2	27,0	—	—	—	—	—	—	205,1	249,3	7,7	—	22,9	30,6	8,1	1,6	9,7	289,5					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		301,7
ЛК300.360.120-9	19,5	17,2	27,0	—	—	—	—	254,6	—	—	318,3	7,7	53,6	—	61,3	8,1	1,6	9,7	389,3					—		10,7	—	10,7		—	—	10,7		400,1
ЛК300.360.120-10	19,5	—	—	—	—	—	68,9	140,3	308,1	—	605,5	—	73,9	—	73,9	—	1,6	1,6	681,0					—		10,7	—	10,7		—	—	10,7		691,7
ЛК300.300.150-1	—	13,6	63,2	—	—	—	—	—	—	—	76,8	9,7	—	—	9,7	11,5	1,6	13,1	99,6					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		111,8
ЛК300.300.150-2	—	13,6	35,8	39,4	—	—	—	—	—	—	8,88	9,7	—	—	9,7	8,7	6,2	14,9	113,4					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		125,6
ЛК300.300.150-3	—	13,6	35,8	—	47,8	—	—	—	—	—	97,2	9,7	13,2	—	22,9	8,7	1,6	10,3	130,4					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		142,6
ЛК300.300.150-4	—	13,6	35,8	—	—	66,3	—	—	—	—	115,7	9,7	12,4	—	22,1	8,7	1,6	10,3	148,1					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		160,3
ЛК300.300.150-5	—	—	21,3	52,7	—	—	88,7	—	—	—	162,7	9,7	12,4	—	22,1	5,0	7,4	12,4	197,2					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		209,4
ЛК300.300.150-6	—	13,6	—	—	60,2	—	—	109,5	—	—	183,3	18,5	12,4	—	30,9	5,0	1,6	6,6	220,8					—		10,7	—	10,7		—	—	10,7		231,5
ЛК300.300.150-7а	—	13,6	90,1	—	—	—	—	—	—	—	103,7	—	—	—	—	11,5	1,6	13,1	116,8					0,6		12,2	—	12,8		8,8	8,8	21,6		138,4
ЛК300.300.150-8а	—	13,6	62,7	39,4	—	—	—	—	—	—	115,7	—	—	—	—	8,7	6,2	14,9	130,6					0,6		12,2	—	12,8		8,8	8,8	21,6		152,2
ЛК300.300.150-9а	—	13,6	62,7	—	47,8	—	—	—	—	—	124,1	—	13,2	—	13,2	8,7	1,6	10,3	147,6					0,6		12,2	—	12,8		8,8	8,8	21,6		169,2
ЛК300.300.150-10а	—	—	21,3	52,7	—	66,3	—	—	—	—	140,3	9,7	12,4	—	22,1	5,0	7,4	12,4	174,8					0,6		10,7	—	11,3		8,8	8,8	20,1		194,9
ЛК300.300.150-11	—	—	21,3	52,7	—	66,3	—	—	—	—	140,3	9,7	12,4	—	22,1	5,0	7,4	12,4	174,8					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		187,0
ЛК300.300.150-12	—	—	21,3	—	60,2	—	88,7	—	—	—	170,2	18,5	12,4	—	30,9	5,0	1,6	6,6	207,7					—		12,2	—	12,2		—	—	12,2		219,9
ЛК300.300.150-13	—	—	21,3	—	60,2	—	—	—	132,5	—	214,0	18,5	—	19,3	37,8	5,0	1,6	6,6	258,4					—		10,7	—	10,7		—	—	10,7		269,1
ЛК300.360.150-1а	—	17,2	95,6	—	—	—	—	—	—	—	112,8	—	—	—	—	12,6	1,6	14,2	127,0					0,6		—	16,8	17,4		8,8	8,8	26,2		153,2
ЛК300.360.150-2а	—	17,2	59,8	52,7	—	—	—	—	—	—	129,7	—	—	—	—	8,9	7,4	16,3	146,0					0,6		—	16,8	17,4		8,8	8,8	26,2		172,2
ЛК300.360.150-3а	—	—	26,8	86,1	—	91,5	—	—	—	—	204,4	—	15,8	—	15,8	3,1	10,7	13,8	234,0					0,6		—	16,8	17,4		8,8	8,8	26,2		260,2
ЛК300.360.150-4а	—	—	26,8	—	53,5	—	109,3	—	—	—	189,6	23,6	15,8	—	39,4	3,1	1,6	4,7	233,7					0,6		—	16,8	17,4		8,8	8,8	26,2		259,9
ЛК300.360.150-5а	—	—	—	38,6	—	230,8	—	—	—	—	269,4	17,9	—	24,6	42,5	3,1	5,3	8,4	320,3					0,6		—	16,8	17,4		8,8	8,8	26,2		346,5
ЛК300.360.150-6	—	17,2	35,8	47,4	—	—	—	—	—	—	100,4	9,7	—	—	9,7	9,2	7,0	16,2	126,3					—		—	16,8	16,8		—	—	16,8		143,1
ЛК300.360.150-7	—	17,2	35,8	—	—	—	84,9	—	—	—	137,9	9,7	14,6	—	24,3	9,2	1,6	10,8	173,0					—		—	16,8	16,8		—	—	16,8		189,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63х5	L80х6	Итого		
ЛК300.360.150 -8	—	17,2	35,8	—		—			159,4	—	212,4	9,7	14,6	—	24,3	9,2	1,6	10,8	247,5			—					16,8	16,8				16,8	264,3
ЛК300.360.150 -9	19,5	—	26,8	52,7		—			—	205,1	304,1	15,4	39,0	22,9	77,2	3,1	7,4	10,5	391,9			—					16,8	16,8				16,8	408,6
ЛК300.360.150 -10	19,5	—	—	—		152,1			308,1	—	479,7	9,7	64,9	—	74,2	3,1	1,6	4,7	559,0			—					16,8	16,8				16,8	575,8
ЛК75.30.30 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	0,5			0,7					—	0,7				0,7	1,2
ЛК75.45.30 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	0,6			0,7					—	0,7				0,7	1,3
ЛК75.60.30 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,8			0,7					—	0,7				0,7	1,5
ЛК75.60.30 -2	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	1,0	1,0			0,7					—	0,7				0,7	1,7
ЛК75.60.30 -3	0,5	—	—	—		—			—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	0,6	1,1			0,7					—	0,7				0,7	1,8
ЛК75.30.45 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	0,6			0,7					—	0,7				0,7	1,3
ЛК75.45.45 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,7	0,7			0,7					—	0,7				0,7	1,4
ЛК75.60.45 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,9	0,9			0,7					—	0,7				0,7	1,6
ЛК75.60.45 -2	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	1,1	1,1			0,7					—	0,7				0,7	1,8
ЛК75.60.45 -3	0,5	—	—	—		—			—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	0,7	1,2			0,7					—	0,7				0,7	1,9
ЛК75.90.45 -1	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	1,2			0,7					—	0,7				0,7	1,9
ЛК75.90.45 -2	0,8	—	—	—		—			—	—	0,8	—	—	—	—	0,9	—	0,9	1,7			0,7					—	0,7				0,7	2,4
ЛК75.90.45 -3	—	1,4	—	—		—			—	—	1,4	—	—	—	—	0,9	—	0,9	2,3			0,7					—	0,7				0,7	3,0
ЛК75.90.45 -4	—	—	2,1	—		—			—	—	2,1	—	—	—	—	0,9	—	0,9	3,0			0,7					—	0,7				0,7	3,7
ЛК75.90.45 -5	—	—	2,1	—		—			—	—	2,1	—	—	—	—	0,3	0,9	1,2	3,3			0,7					—	0,7				0,7	4,0
ЛК75.90.45 -6	1,4	—	—	—		—			—	—	1,4	—	—	—	—	1,1	—	1,1	2,5			0,7					—	0,7				0,7	3,2
ЛК75.90.45 -7	2,2	—	—	—		—			—	—	2,2	—	—	—	—	0,7	—	0,7	2,9			0,7					—	0,7				0,7	3,6
ЛК75.90.45 -8	1,4	1,4	—	—		—			—	—	2,8	—	—	—	—	0,7	—	0,7	3,5			0,7					—	0,7				0,7	4,2
ЛК75.90.45 -9	1,4	—	2,1	—		—			—	—	3,5	—	—	—	—	0,8	—	0,8	4,3			0,7					—	0,7				0,7	5,0
ЛК75.90.45 -10	1,4	—	—	3,0		—			—	—	4,4	—	—	—	—	0,5	0,5	1,0	5,4			0,7					—	0,7				0,7	6,1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 11

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63х5	L80х6	Итого		
ЛК75.120.45 -1	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—		—	0,9	2,2	3,1	3,1			0,7						0,7				0,7	3,8
ЛК75.120.45 -2	1,0	—	—	—	—	—	—		—		1,0	—	—		—	0,9	1,5	2,4	3,4			0,7						0,7				0,7	4,1
ЛК75.120.45 -3	—	1,8	—	—	—	—	—		—		1,8	—	—		—	0,8	1,5	2,3	4,1			0,7						0,7				0,7	4,8
ЛК75.120.45 -4	—	—	2,8	—	—	—	—		—		2,8	—	—		—	0,9	1,5	2,4	5,2			0,7						0,7				0,7	5,9
ЛК75.120.45 -5	1,7	—	—	4,1	—	—	—		—		5,8	—	—		—	0,5	0,8	1,3	7,1			0,7						0,7				0,7	7,8
ЛК75.120.45 -6	1,7	—	—	—	—	—	—		—		1,7	—	—		—	0,9	1,1	2,0	3,7			0,7						0,7				0,7	4,4
ЛК75.120.45 -7	1,7	—	—	—	—	—	—		—		1,7	—	—		—	0,8	1,1	1,9	3,6			0,7						0,7				0,7	4,3
ЛК75.120.45 -8	1,0	—	4,5	—	—	—	—		—		5,5	—	—		—	0,8	0,4	1,2	6,7			0,7						0,7				0,7	7,4
ЛК75.120.45 -9	—	—	—	4,1	—	—	—		—		4,1	—	—		—	0,5	1,8	2,3	6,4			0,7						0,7				0,7	7,1
ЛК75.120.45 -10	—	—	—	—	5,6	—	—		—		5,6	0,7	—		0,7	0,5	1,5	2,0	8,3			0,7						0,7				0,7	9,0
ЛК75.120.45 -11	1,7	—	—	—	—	7,3	—		—		9,0	0,7	—		0,7	0,5	0,4	0,9	10,6			0,7						0,7				0,7	11,3
ЛК75.150.45 -1	—	5,7	—	—	—	—	—		—		5,7	—	—		—	0,9	0,4	1,3	7,0			0,7						0,7				0,7	7,7
ЛК75.150.45 -2	—	3,4	3,6	—	—	—	—		—		7,0	—	—		—	0,8	0,4	1,2	8,2			0,7						0,7				0,7	8,9
ЛК75.150.45 -3	—	3,4	—	5,2	—	—	—		—		8,6	—	—		—	0,5	1,0	1,5	10,1			0,7						0,7				0,7	10,8
ЛК75.150.45 -4	—	3,4	—	5,2	—	—	—		—		8,6	—	—		—	0,5	1,0	1,5	10,1			0,7						0,7				0,7	10,8
ЛК75.150.45 -5	—	—	5,3	—	7,1	—	—		—		12,4	0,7	—		0,7	0,5	0,4	0,9	14,0			0,6						0,6				0,6	14,6
ЛК75.150.45 -6	—	2,3	5,3	—	—	—	—		—		7,6	—	—		—	0,9	0,4	1,3	8,9			0,7						0,7				0,7	9,6
ЛК75.150.45 -7	—	2,3	—	7,5	—	—	—		—		9,8	—	—		—	0,9	0,4	1,3	11,1			0,7						0,7				0,7	11,8
ЛК75.150.45 -8	—	2,3	—	—	10,1	—	—		—		12,4	—	—		—	0,9	0,4	1,3	13,7			0,6						0,6				0,6	14,3
ЛК75.150.45 -9	—	—	5,3	—	—	9,2	—		—		14,5	0,7	—		0,7	0,5	0,4	0,9	16,1			0,7						0,7				0,7	16,8
ЛК75.150.45 -10	—	—	5,3	—	—	—	11,7		—		17,0	—	1,3		1,3	0,5	0,4	0,9	19,2			0,7						0,7				0,7	19,9
ЛК75.150.45 -11	—	—	—	—	—	13,1	—		17,4		30,5	1,2	1,3		2,5	—	0,4	0,4	33,4			0,6						0,6				0,6	34,0
ЛК75.45-60 -1	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—		—	0,3	0,8	1,1	1,1			0,7						0,7				0,7	1,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																		Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III										А-I				Вр I					А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82														ГОСТ 6727-80*					ГОСТ 5781-82								ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63x5	L80x6	Итого		
ЛК75.45.60 -2	1,3	—	—	—							1,3					0,8	—	0,8	2,1			0,7									0,7	0,7	2,8
ЛК75.45.60 -3	1,3	—	—	—							1,3					0,8	—	0,8	2,1			0,6									0,6	0,6	2,7
ЛК75.45.60 -4	1,3	—	—	—							1,3					0,8	—	0,8	2,1			0,6									0,6	0,6	2,7
ЛК75.60.60 -1	—	—	—	—							—					1,0	0,9	1,9	1,9			0,7									0,7	0,7	2,6
ЛК75.60.60 -2	1,4	—	—	—							1,4					1,0	—	1,0	2,4			0,7									0,7	0,7	3,1
ЛК75.60.60 -3	1,4	—	—	—							1,4					0,7	0,4	1,1	2,5			0,7									0,7	0,7	3,2
ЛК75.60.60 -4	1,4	—	—	—							1,4					0,7	0,4	1,1	2,5			0,7									0,7	0,7	3,2
ЛК75.90.60 -1	—	—	—	—							—					0,8	1,6	2,4	2,4			0,7									0,7	0,7	3,1
ЛК75.90.60 -2	0,8	—	—	—							0,8					0,8	1,1	1,9	2,7			0,7									0,7	0,7	3,4
ЛК75.90.60 -3	—	1,4	—	—							1,4					0,8	1,1	1,9	3,3			0,7									0,7	0,7	4,0
ЛК75.90.60 -4	—	—	2,1	—							2,1					0,8	1,1	1,9	4,0			0,7									0,7	0,7	4,7
ЛК75.120.60 -1	—	—	—	—							—					0,9	2,4	3,3	3,3			0,7									0,7	0,7	4,0
ЛК75.120.60 -2	1,0	—	—	—							1,0					0,9	1,6	2,5	3,5			0,7									0,7	0,7	4,2
ЛК75.120.60 -3	—	1,8	—	—							1,8					0,9	1,6	2,5	4,3			0,7									0,7	0,7	5,0
ЛК75.120.60 -4	—	—	2,8	—							2,8					0,9	1,6	2,5	5,3			0,7									0,7	0,7	6,0
ЛК75.120.60 -5	—	—	—	4,1							4,1					0,6	2,0	2,6	6,7			0,7									0,7	0,7	7,4
ЛК75.120.60 -6	—	3,4	—	—							3,4					0,9	1,1	2,0	5,4			0,7									0,7	0,7	6,1
ЛК75.120.60 -7	1,0	3,4	—	—							4,4					0,9	0,4	1,3	5,7			0,7									0,7	0,7	6,4
ЛК75.120.60 -8	—	5,2	—	—							5,2					0,8	0,4	1,2	6,4			0,7									0,7	0,7	7,1
ЛК75.120.60 -9	—	3,4	2,8	—							6,2					0,9	0,4	1,3	7,5			0,7									0,7	0,7	8,2
ЛК75.120.60 -10	—	3,4	—	4,1							7,5					0,5	0,8	1,3	8,8			0,7									0,7	0,7	9,5
ЛК75.150.60 -1	—	6,2	—	—							6,2					1,0	0,4	1,4	7,6			0,7									0,7	0,7	8,3
ЛК75.150.60 -2	—	3,9	3,6	—							7,5					0,9	0,4	1,3	8,8			0,7									0,7	0,7	9,5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 13

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг														Общий расход, кг
	Арматура класса																			Арматура класса													Прокат стали				
	А-III											А-I				Вр I			Всего	А-III		А-I									Ст3кп2			Всего	
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82											ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	63х5	180х6	Итого			
ЛК75.150.60 -3	—	3,9	—	5,2	—	—	—	—	—		9,1	—	—		—	0,6	1,0	1,6	10,7			0,7						0,7				0,7	0,7	11,4
ЛК75.150.60 -4	—	3,9	—	—	7,1	—	—	—	—		11,0	0,7	—		0,7	0,6	0,4	1,0	12,7			0,7						0,7				0,7	0,7	13,4
ЛК75.150.60 -5	—	—	6,0	—	7,1	—	—	—	—		13,1	0,7	—		0,7	0,6	0,4	1,0	14,8			0,6						0,6				0,6	0,6	15,4
ЛК75.150.60 -6	—	2,3	6,0	—	—	—	—	—	—		8,3	—	—		—	1,0	0,4	1,4	9,7			0,7						0,7				0,7	0,7	10,4
ЛК75.150.60 -7	—	2,3	—	8,6	—	—	—	—	—		10,9	—	—		—	0,4	1,3	1,7	12,6			0,6						0,6				0,6	0,6	13,2
ЛК75.150.60 -8	—	—	—	—	—	15,0	11,7	—	—		26,7	1,4	1,3		2,7	—	0,4	0,4	29,8			0,7						0,7				0,7	0,7	30,5
ЛК75.150.60 -9	—	—	—	—	11,6	—	—	14,4	—		26,0	1,5	1,3		2,8	—	0,4	0,4	29,2			0,6						0,6				0,6	0,6	29,8
ЛК75.180.60 -1	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—		7,1	—	—		—	1,1	0,4	1,5	8,6			0,7						0,7				0,7	0,7	9,3
ЛК75.180.60 -2	—	4,3	4,4	—	—	—	—	—	—		8,7	—	—		—	1,1	0,4	1,5	10,2			0,7						0,7				0,7	0,7	10,9
ЛК75.180.60 -3	—	4,3	—	6,4	—	—	—	—	—		10,7	—	—		—	0,6	1,1	1,7	12,4			0,7						0,7				0,7	0,7	13,1
ЛК75.180.60 -4	—	4,3	—	—	8,5	—	—	—	—		12,8	1,0	—		1,0	0,6	0,4	1,0	14,8			0,7						0,7				0,7	0,7	15,5
ЛК75.180.60 -5	—	—	6,8	—	8,5	—	—	—	—		15,3	1,0	—		1,0	0,6	0,4	1,0	17,3			0,6						0,7				0,7	0,7	17,9
ЛК75.180.60 -6	—	2,8	6,8	—	—	—	—	—	—		9,6	—	—		—	1,1	0,4	1,5	11,1			0,7						0,7				0,7	0,7	11,8
ЛК75.180.60 -7	—	1,8	—	9,6	—	—	—	—	—		11,4	—	—		—	0,3	1,4	1,7	13,1			0,7						0,7				0,7	0,7	14,9
ЛК75.180.60 -8	—	1,8	—	—	13,0	—	—	—	—		14,8	1,5	—		1,5	0,3	0,4	0,7	17,0			0,7						0,7				0,7	0,7	18,8
ЛК75.180.60 -9	—	4,3	—	—	—	11,1	—	—	—		15,4	1,0	—		1,0	0,6	0,4	1,0	17,4			0,7						0,7				0,7	0,7	18,1
ЛК75.180.60 -10	—	—	—	—	—	16,8	—	17,4	—		34,2	1,5	1,8		3,3	—	0,4	0,4	37,9			0,7						0,7				0,7	0,7	38,6
ЛК75.180.60 -11	—	—	—	—	13,0	—	—	—	21,0		34,0	1,5	1,8		3,3	—	0,4	0,4	37,7			0,6						0,6				0,6	0,6	38,3
ЛК75.60.90 -1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	0,4	1,3	1,7	1,7			0,7						0,7				0,7	0,7	2,4
ЛК75.60.90 -2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—		3,4	—	—		—	0,9	—	0,9	4,3			0,7						0,7				0,7	0,7	5,0
ЛК75.60.90 -3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—		3,4	—	—		—	0,9	—	0,9	4,3			0,6						0,6				0,6	0,6	4,9
ЛК75.60.90 -4	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—		6,1	—	—		—	1,4	—	1,4	7,5			0,6						0,6				0,6	0,6	8,1
ЛК75.90.90 -1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	0,9	2,0	2,9	2,9			0,7						0,7				0,7	0,7	3,6
ЛК75.90.90 -2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—		2,2	—	—		—	0,9	0,5	1,4	3,6			0,7						0,7				0,7	0,7	4,3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг														Общий расход, кг
	Арматура класса																		Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I				А-III	А-I							Ст3кл2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82								ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф8	ф10	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63х5	L80х6	Итого		
ЛК75.90.90 -3	—	—	—	—	—						—	—			—	0,3	2,1	2,4	2,4			0,7	—					0,7				0,7	3,1
ЛК75.90.90 -4	0,8	—	—	—	—						0,8	—			—	0,3	1,6	1,9	2,7			0,6	—					0,6				0,6	3,3
ЛК75.90.90 -5	—	4,0	—	—	—						4,0	—			—	0,8	1,6	2,4	6,4			0,6	—					0,6				0,6	7,0
ЛК75.90.90 -6	—	2,7	—	—	—						2,7	—			—	0,8	2,1	2,9	5,6			0,6	—					0,6				0,6	6,2
ЛК75.120.90 -1	—	3,9	—	—	—						3,9	—			—	1,0	1,1	2,1	6,0			0,7	—					0,7				0,7	6,7
ЛК75.120.90 -2	1,0	3,9	—	—	—						4,9	—			—	1,0	0,4	1,4	6,3			0,7	—					0,7				0,7	7,0
ЛК75.120.90 -3	2,5	1,8	—	—	—						4,3	—			—	0,9	0,4	1,3	5,6			0,7	—					0,7				0,7	6,3
ЛК75.120.90 -4	2,5	—	2,8	—	—						5,3	—			—	1,0	0,4	1,4	6,7			0,6	—					0,6				0,6	7,3
ЛК75.120.90 -5	—	5,7	—	—	—						5,7	—			—	0,9	0,4	1,3	7,0			0,7	—					0,7				0,7	7,7
ЛК75.120.90 -6	2,5	—	—	4,1	—						6,6	—			—	0,6	0,8	1,4	8,0			0,6	—					0,6				0,6	8,6
ЛК75.120.90 -7	—	7,1	2,8	—	—						9,9	—			—	1,5	0,4	1,9	11,8			0,7	—					0,7				0,7	12,5
ЛК75.120.90 -8	—	7,1	—	4,1	—						11,2	—			—	1,1	0,8	1,9	13,1			0,7	—					0,7				0,7	13,8
ЛК75.120.90 -9	—	7,1	—	—	5,6						12,7	0,7			0,7	1,1	0,4	1,5	14,9			0,7	—					0,7				0,7	15,6
ЛК75.120.90 -10	—	2,7	6,8	—	—						9,5	0,7			0,7	1,1	0,4	1,5	11,7			0,7	—					0,7				0,7	12,4
ЛК75.150.90 -1	—	7,1	—	—	—						7,1	—			—	1,1	0,4	1,5	8,6			—	1,2					1,2				1,2	9,8
ЛК75.150.90 -2	—	4,8	3,6	—	—						8,4	—			—	1,0	0,4	1,4	9,8			—	1,2					1,2				1,2	11,0
ЛК75.150.90 -3	—	4,8	—	5,2	—						10,0	—			—	0,7	1,0	1,7	11,7			—	1,2					1,2				1,2	12,9
ЛК75.150.90 -4	—	4,8	—	—	7,1						11,9	0,7			0,7	0,7	0,4	1,1	13,7			—	1,2					1,2				1,2	14,9
ЛК75.150.90 -5	—	9,8	—	—	—						9,8	—			—	1,6	0,4	2,0	11,8			—	1,2					1,2				1,2	13,0
ЛК75.150.90 -6	—	7,5	3,6	—	—						11,1	—			—	1,5	0,4	1,9	13,0			—	1,2					1,2				1,2	14,2
ЛК75.150.90 -7	—	7,5	—	5,2	—						12,7	—			—	1,2	1,0	2,2	14,9			—	1,2					1,2				1,2	16,1
ЛК75.150.90 -8	—	7,5	—	—	7,1						14,6	0,7			0,7	1,2	0,4	1,6	16,2			—	1,2					1,2				1,2	17,4
ЛК75.150.90 -9	—	2,3	7,5	—	—						9,8	—			—	1,1	0,4	1,5	11,3			—	1,2					1,2				1,2	12,5
ЛК75.150.90 -10	—	—	11,1	—	—						11,1	—			—	1,0	0,4	1,4	12,5			—	1,2					1,2				1,2	13,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг												Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса										Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82										ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63x5	L80x6	Итого		
ЛК75.150.90 -11		—	—	15,9	—	—	—				15,9	—	—		—	—	2,2	2,2	18,1			1,2						1,2				1,2	19,3
ЛК75.180.90 -1		8,1	—	—	—	—	—				8,1	—	—		—	1,2	0,4	1,6	9,7			1,2						1,2				1,2	10,9
ЛК75.180.90 -2		5,3	4,4	—	—	—	—				9,7	—	—		—	1,3	0,4	1,7	11,4			1,2						1,2				1,2	12,6
ЛК75.180.90 -3		5,3	—	6,4	—	—	—				11,7	—	—		—	0,8	1,1	1,9	13,6			1,2						1,2				1,2	14,8
ЛК75.180.90 -4		5,3	—	—	8,5	—	—				13,8	1,0	—		1,0	0,8	0,4	1,2	16,0			1,2						1,2				1,2	17,2
ЛК75.180.90 -5		—	8,2	—	8,5	—	—				16,7	1,0	—		1,0	0,8	0,4	1,2	18,9			1,2						1,2				1,2	20,1
ЛК75.180.90 -6		—	8,2	—	—	11,1	—				19,3	1,0	—		1,0	0,8	0,4	1,2	21,5			1,2						1,2				1,2	22,7
ЛК75.180.90 -7		5,5	8,2	—	—	—	—				13,7	—	—		—	1,7	0,4	2,1	15,8			1,2						1,2				1,2	17,0
ЛК75.180.90 -8		8,0	4,4	—	—	—	—				12,4	—	—		—	1,7	0,4	2,1	14,5			1,2						1,2				1,2	15,7
ЛК75.180.90 -9		8,0	—	6,4	—	—	—				14,4	—	—		—	1,3	1,1	2,4	16,8			1,2						1,2				1,2	18,0
ЛК75.180.90 -10		2,7	8,2	6,4	—	—	—				17,3	—	—		—	1,3	1,1	2,4	19,7			1,2						1,2				1,2	20,9
ЛК75.210.90 -1		9,6	—	—	—	—	—				9,6	—	—		—	1,4	0,4	1,8	11,4			1,2						1,2				1,2	12,6
ЛК75.210.90 -2		6,4	5,2	—	—	—	—				11,6	—	—		—	1,5	0,4	1,9	13,5			1,2						1,2				1,2	14,7
ЛК75.210.90 -3		6,4	—	7,3	—	—	—				13,7	—	—		—	0,9	1,1	2,0	15,7			1,2						1,2				1,2	16,9
ЛК75.210.90 -4		—	10,2	7,3	—	—	—				17,5	—	—		—	0,9	1,1	2,0	19,5			1,2						1,2				1,2	20,7
ЛК75.210.90 -5		—	10,2	—	9,9	—	—				20,1	1,1	—		1,1	0,9	0,4	1,3	22,5			1,2						1,2				1,2	23,7
ЛК75.210.90 -6		—	10,2	—	—	13,0	—				23,2	1,1	—		1,1	0,9	0,4	1,3	25,6			1,2						1,2				1,2	26,8
ЛК75.210.90 -7		—	—	14,9	—	13,0	—				27,9	1,1	—		1,1	—	1,8	1,8	30,8			1,0						1,0				1,0	31,8
ЛК75.210.90 -8		2,7	15,4	—	—	—	—				18,1	—	—		—	1,9	0,4	2,3	20,4			1,2						1,2				1,2	21,6
ЛК75.210.90 -9		2,7	5,2	—	20,7	—	—				28,6	2,2	—		2,2	1,0	0,4	1,4	32,2			1,2						1,2				1,2	33,4
ЛК75.210.90 -10		2,7	—	7,3	20,7	—	—				30,7	2,2	—		2,2	0,5	1,1	1,6	34,5			1,0						1,0				1,0	35,5
ЛК75.210.90 -11		6,4	—	—	—	13,0	—				19,4	1,1	—		1,1	0,9	0,4	1,3	21,8			1,2						1,2				1,2	23,0
ЛК75.210.90 -12		6,4	—	—	—	—	16,5				22,9	—	2,0		2,0	0,9	0,4	1,3	26,2			1,2						1,2				1,2	27,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 16

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг																Общий расход, кг
	Арматура класса																		Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего				
	А-III											А-I				Вр I				А-III	А-I							Ст3кп2								
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*				ГОСТ 5781-82								ГОСТ 380-88								
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63х5	L80х6	Итого					
ЛК75.210.90 -13	—	—	10,2	—	—	—		20,3			30,5	—	2,0		2,0	0,9	0,4	1,3	33,8			2,1						2,1				2,1				35,9
ЛК75.120.120 -1	3,0	—	—	—	—	—		—			3,0	2,0	—		2,0	1,7	1,1	2,8	7,8			1,2						1,2				1,2				9,0
ЛК75.120.120 -2	2,0	—	8,2	—	—	—		—			10,2	—	—		—	1,0	2,3	3,3	13,5			1,2						1,2				1,2				14,7
ЛК75.120.120 -3	3,9	—	8,2	—	—	—		—			12,1	—	—		—	1,0	1,6	2,6	14,6			1,2						1,2				1,2				15,8
ЛК75.120.120 -4	2,0	1,8	—	11,8	—	—		—			15,6	—	—		—	0,9	1,6	2,5	18,1			1,2						1,2				1,2				19,3
ЛК75.120.120 -5	2,0	—	2,8	11,8	—	—		—			16,6	—	—		—	1,0	1,6	2,6	19,2			1,2						1,2				1,2				20,4
ЛК75.150.120 -1	—	8,1	—	—	—	—		—			8,1	2,0	—		2,0	1,9	0,4	2,3	12,4			1,2						1,2				1,2				13,6
ЛК75.150.120 -2	2,0	8,1	—	—	—	—		—			10,1	—	—		—	1,9	0,4	2,3	12,4			1,2						1,2				1,2				13,6
ЛК75.150.120 -3	2,0	5,8	3,6	—	—	—		—			11,4	—	—		—	1,7	0,4	2,1	13,5			1,2						1,2				1,2				14,7
ЛК75.150.120 -4	2,0	5,8	—	5,2	—	—		—			13,0	—	—		—	1,4	1,0	2,4	15,4			1,2						1,2				1,2				16,6
ЛК75.180.120 -1	—	9,0	—	—	—	—		—			9,0	2,0	—		2,0	1,9	0,4	2,3	13,3			1,2						1,2				1,2				14,5
ЛК75.180.120 -2	2,0	6,3	4,4	—	—	—		—			12,7	—	—		—	2,0	0,4	2,4	15,1			1,2						1,2				1,2				16,3
ЛК75.180.120 -3	2,0	6,3	—	6,4	—	—		—			14,7	—	—		—	1,5	1,1	2,6	17,3			1,2						1,2				1,2				18,5
ЛК75.180.120 -4	2,0	6,3	—	—	8,5	—		—			16,8	1,0	—		1,0	1,5	0,4	1,9	19,7			1,2						1,2				1,2				20,9
ЛК75.180.120 -5	—	2,8	15,4	—	—	—		—			18,2	—	—		—	1,9	0,4	2,3	20,5			1,2						1,2				1,2				21,7
ЛК75.180.120 -6	—	—	19,8	—	—	—		—			19,8	—	—		—	2,0	0,4	2,4	22,2			1,2						1,2				1,2				23,4
ЛК75.180.120 -7	—	—	15,4	6,4	—	—		—			21,8	—	—		—	1,5	1,1	2,6	24,4			1,2						1,2				1,2				25,6
ЛК75.180.120 -8	—	—	15,4	—	8,5	—		—			23,9	1,0	—		1,0	1,5	0,4	1,9	26,8			1,2						1,2				1,2				28,0
ЛК75.180.120 -9	—	—	15,4	—	—	11,1		—			26,5	1,0	—		1,0	1,5	0,4	1,9	29,4			1,2						1,2				1,2				30,6
ЛК75.180.120 -10	—	2,8	9,7	—	—	—		—			12,6	2,0	—		2,0	1,9	0,4	2,3	16,9			1,2						1,2				1,2				18,1
ЛК75.180.120 -11	—	2,8	—	13,9	—	—		—			16,7	4,2	—		4,2	1,0	0,4	1,4	22,3			1,2						1,2				1,2				23,5
ЛК75.180.120 -12	—	2,8	—	—	18,8	—		—			21,6	4,2	—		4,2	1,0	0,4	1,4	27,2			1,2						1,2				1,2				28,4
ЛК75.210.120 -1	—	10,6	—	—	—	—		—			10,6	2,0	—		2,0	2,1	0,4	2,5	15,1			1,2						1,2				1,2				16,3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг													Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I							Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	L63х5	L80х6	Итого		
ЛК75.210.120 -2	—	7,3	5,2	—	—	—	—				12,5	2,0	—		2,0	2,2	0,4	2,6	17,1			1,2	—				1,2				1,2	18,3
ЛК75.210.120 -3	2,0	7,3	—	7,3	—	—	—				16,6	—	—		—	1,6	1,1	2,7	19,3			1,2	—				1,2				1,2	20,5
ЛК75.210.120 -4	2,0	—	11,6	—	9,9	—	—				23,5	1,1	—		1,1	1,6	0,4	2,0	26,6			1,2	—				1,2				1,2	27,8
ЛК75.210.120 -5	2,0	—	11,6	—	—	13,0	—				26,6	1,1	—		1,1	1,6	0,4	2,0	29,7			1,2	—				1,2				1,2	30,9
ЛК75.210.120 -6	—	3,3	17,3	—	—	—	—				20,6	—	—		—	2,1	0,4	2,5	23,1			1,2	—				1,2				1,2	24,3
ЛК75.210.120 -7	—	—	22,5	—	—	—	—				22,5	—	—		—	2,2	0,4	2,6	25,1			1,2	—				1,2				1,2	26,3
ЛК75.210.120 -8	—	—	17,3	7,3	—	—	—				24,6	—	—		—	1,6	1,1	2,7	27,3			1,2	—				1,2				1,2	28,5
ЛК75.210.120 -9	—	—	17,3	—	9,9	—	—				27,2	1,1	—		1,1	1,6	0,4	2,0	30,3			1,2	—				1,2				1,2	31,5
ЛК75.210.120 -10	—	3,3	11,6	—	—	—	—				14,9	2,0	—		2,0	2,1	0,4	2,5	19,4			1,2	—				1,2				1,2	20,6
ЛК75.210.120 -11	—	—	16,8	—	—	—	—				16,8	2,0	—		2,0	2,2	0,4	2,6	21,4			1,2	—				1,2				1,2	22,6
ЛК75.210.120 -12	—	—	—	—	33,5	—	—				33,5	5,7	—		5,7	0,6	0,4	1,0	40,2			1,2	—				1,2				1,2	41,4
ЛК75.240.120 -1	—	—	18,0	—	—	—	—				18,0	2,0	—		2,0	1,2	3,3	4,5	24,5			1,2	—				1,2				1,2	25,7
ЛК75.240.120 -2	—	—	12,4	8,4	—	—	—				20,8	2,0	—		2,0	0,6	4,3	4,9	27,7			1,2	—				1,2				1,2	26,9
ЛК75.240.120 -3	—	—	12,4	—	11,2	—	—				23,6	3,5	—		3,5	0,6	3,3	3,9	31,0			1,2	—				1,2				1,2	32,2
ЛК75.240.120 -4	—	—	—	18,1	—	14,9	—				33,0	2,0	2,3		4,3	0,6	3,3	3,9	41,2			1,2	—				1,2				1,2	42,4
ЛК75.240.120 -5	—	—	—	18,1	—	—	18,9				37,0	2,0	2,3		4,3	0,6	3,3	3,9	45,2			1,0	—				1,0				1,0	46,2
ЛК75.240.120 -6	—	—	23,7	—	—	—	—				23,7	—	—		—	1,2	3,3	4,5	28,2			1,2	—				1,2				1,2	29,4
ЛК75.240.120 -7	—	—	18,1	8,4	—	—	—				26,5	—	—		—	0,6	4,3	4,9	31,4			1,2	—				1,2				1,2	32,6
ЛК75.240.120 -8	—	—	18,1	—	11,2	—	—				29,3	1,4	—		1,4	0,6	3,3	3,9	34,6			1,2	—				1,2				1,2	35,8
ЛК75.240.120 -9	—	—	5,7	18,1	11,2	—	—				35,0	1,4	—		1,4	0,6	3,3	3,9	40,3			1,0	—				1,0				1,0	41,3
ЛК75.240.120 -10	—	—	5,0	18,1	—	—	—				23,1	2,0	—		2,0	1,0	3,3	4,3	29,4			1,2	—				1,2				1,2	30,6
ЛК75.300.120 -1	—	3,6	15,9	—	—	—	—				19,5	2,0	—		2,0	2,5	1,6	4,1	25,6			—	2,0				2,0				2,0	27,6
ЛК75.300.120 -2	—	3,6	8,6	—	14,4	—	—				26,6	3,8	—		3,8	1,8	1,6	3,4	33,8			—	2,0				2,0				2,0	35,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг														Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса										Прокат стали			Всего	
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I									Ст3кп2				
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82										ГОСТ 380-88				
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого	ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	163х5	180х6	Итого		
ЛК75.300.120 -3	—	—	5,7	—	18,6	18,7	—	—	—	—	43,0	3,9	2,8	—	6,7	1,0	1,6	2,6	52,3				2,0					2,0				2,0	54,3
ЛК75.300.120 -4	—	—	—	8,2	—	25,2	23,7	—	—	—	57,1	2,0	6,1	—	8,1	0,6	2,3	2,9	68,1				2,0					2,0				2,0	70,1
ЛК75.300.120 -5	—	—	5,7	13,0	—	18,7	—	—	—	—	37,4	2,0	2,8	—	4,8	1,0	2,8	3,8	46,0				2,0					2,0				2,0	48,0
ЛК75.300.120 -6	—	3,0	—	—	18,6	—	23,7	—	—	—	45,3	3,9	2,8	—	6,7	1,0	1,6	2,6	54,6				2,0					2,0				2,0	56,6
ЛК75.300.120 -7	4,4	—	—	—	9,7	25,2	—	—	35,3	—	74,6	2,9	11,7	4,4	19,0	0,6	1,6	2,2	95,8				1,7					1,7				1,7	97,5
ЛК75.300.120 -8	—	—	7,3	8,2	—	—	—	—	—	—	28,5	2,0	—	—	2,0	1,3	3,5	4,8	35,3				2,0					2,0				2,0	37,3
ЛК75.300.120 -9	—	—	7,3	8,2	—	25,2	—	—	—	—	40,7	2,0	3,3	—	5,3	1,3	2,3	3,6	49,6				2,0					2,0				2,0	51,6
ЛК75.300.120 -10	—	—	—	16,6	—	25,2	—	—	—	—	41,8	2,0	3,3	—	5,3	0,6	3,5	4,1	51,2				1,7					1,7				1,7	52,9
ЛК75.300.120 -11	—	—	5,7	8,4	—	—	—	33,3	—	—	47,4	2,0	3,3	—	5,3	1,0	2,8	3,8	56,5				1,7					1,7				1,7	58,2
ЛК75.300.120 -12	—	3,6	8,6	—	—	18,7	—	—	—	—	30,9	2,0	2,8	—	4,8	1,8	1,6	3,4	39,1				2,0					2,0				2,0	41,1
ЛК75.300.120 -13	—	3,6	8,6	—	—	—	—	29,2	—	—	41,4	2,0	2,8	—	4,8	1,8	1,6	3,4	49,6				2,0					2,0				2,0	51,6
ЛК75.300.120 -14	—	3,6	8,6	—	—	—	—	—	35,3	—	47,5	2,0	—	4,4	6,4	1,8	1,6	3,4	57,3				1,7					1,7				1,7	59,0
ЛК75.300.120 -15	4,4	—	5,7	—	18,6	—	—	51,1	—	—	79,8	3,9	11,2	—	15,1	1,0	1,6	2,6	97,5				1,7					1,7				1,7	99,2
ЛК75.360.120 -1	—	4,6	8,8	13,0	—	—	—	—	—	—	26,4	2,0	—	—	2,0	1,9	1,6	3,5	31,9				2,0					2,0				2,0	33,9
ЛК75.360.120 -2	—	—	8,8	10,3	—	25,2	—	—	—	—	44,3	2,0	3,3	—	5,3	1,4	1,2	2,6	52,2				2,0					2,0				2,0	54,2
ЛК75.360.120 -3	—	—	8,8	—	14,0	—	—	35,3	—	—	58,1	3,3	3,3	—	6,6	1,4	0,4	1,8	66,5				2,0					2,0				2,0	68,5
ЛК75.360.120 -4	—	—	8,8	—	14,0	—	50,3	—	—	—	73,1	3,3	—	5,2	8,5	1,4	0,4	1,8	83,4				1,7					1,7				1,7	85,1
ЛК75.360.120 -5	—	—	—	12,6	—	18,3	18,4	61,5	—	—	110,8	2,0	4,9	5,2	12,1	0,6	1,6	2,2	125,1				1,7					1,7				1,7	126,8
ЛК75.360.120 -6	—	4,6	8,6	—	17,2	—	—	—	—	—	30,4	3,9	—	—	3,9	1,9	0,4	2,3	36,6				2,0					2,0				2,0	38,6
ЛК75.360.120 -7	—	4,6	8,6	—	—	—	—	35,1	—	—	48,3	2,0	3,3	—	5,3	1,9	0,4	2,3	55,9				2,0					2,0				2,0	57,9
ЛК75.360.120 -8	—	4,6	8,6	—	—	—	—	—	—	54,7	67,9	2,0	—	5,2	7,2	1,9	0,4	2,3	77,4				2,0					2,0				2,0	79,4
ЛК75.360.120 -9	5,2	4,6	8,6	—	—	—	—	61,5	—	—	79,8	2,0	13,7	—	15,8	1,9	0,4	2,3	97,9				1,7					1,7				1,7	99,6
ЛК75.360.120 -10	5,2	—	—	—	—	18,3	18,4	33,3	—	95,7	170,9	—	18,6	—	18,6	—	0,4	0,4	189,9				1,7					1,7				1,7	191,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 19

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг															Общий расход, кг
	Арматура класса																	Всего	Арматура класса									Прокат стали			Всего			
	А-III											А-I				Вр I			А-III	А-I							Ст3кп2							
	ГОСТ 5781-82															ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82									ГОСТ 380-88						
	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	Итого	ф6	ф8	ф10	Итого	ф4	ф5	Итого		ф8	Итого	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	163х5	180х6	Итого			
ЛК75.300.150 -1	—	3,6	17,9	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,6	—	—	2,6	2,7	0,4	3,1	27,2				2,0					2,0				2,0	29,2
ЛК75.300.150 -2	—	3,6	10,6	8,4	—	—	—	—	—	—	22,6	2,6	—	—	2,6	2,0	1,6	3,6	28,8				2,0					2,0				2,0	30,8
ЛК75.300.150 -3	—	3,6	10,6	—	14,4	—	—	—	—	—	28,6	4,3	—	—	4,3	2,0	0,4	2,4	35,3				2,0					2,0				2,0	37,3
ЛК75.300.150 -4	—	3,6	10,6	—	—	18,7	—	—	—	—	32,9	2,6	2,8	—	5,4	2,0	0,4	2,4	40,7				2,0					2,0				2,0	42,7
ЛК75.300.150 -5	—	—	5,7	15,5	—	—	23,7	—	—	—	44,9	2,6	2,8	—	5,4	1,1	1,8	2,9	53,2				2,0					2,0				2,0	55,2
ЛК75.300.150 -6	—	3,6	—	—	19,0	—	—	29,2	—	—	51,8	4,8	2,8	—	7,6	1,1	0,4	1,5	60,9				1,7					1,7				1,7	62,6
ЛК75.300.150 -7	—	3,6	25,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	2,7	0,4	3,1	31,7				2,0					2,0				2,0	33,7
ЛК75.300.150 -8	—	3,6	17,7	8,4	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	2,0	1,6	3,6	33,3				2,0					2,0				2,0	35,3
ЛК75.300.150 -9	—	3,6	17,7	—	14,4	—	—	—	—	—	35,7	1,8	—	—	1,8	2,0	0,4	2,4	39,9				2,0					2,0				2,0	41,9
ЛК75.300.150 -10	—	—	5,7	15,5	—	18,7	—	—	—	—	39,9	2,6	2,8	—	5,4	1,1	1,8	2,9	48,2				1,7					1,7				1,7	49,9
ЛК75.300.150 -11	—	—	5,7	15,5	—	18,7	—	—	—	—	39,9	2,6	2,8	—	5,4	1,1	1,8	2,9	48,2				2,0					2,0				2,0	50,2
ЛК75.300.150 -12	—	—	5,7	—	19,0	—	23,7	—	—	—	48,4	4,8	2,8	—	7,6	1,1	0,4	1,5	57,5				2,0					2,0				2,0	59,5
ЛК75.300.150 -13	—	—	5,7	—	19,0	—	—	—	35,3	—	60,0	4,8	—	4,4	9,2	1,1	0,4	1,5	70,7				1,7					1,7				1,7	72,4
ЛК75.360.150 -1	—	4,6	26,5	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	2,9	0,4	3,3	34,4				2,0					2,0				2,0	36,4
ЛК75.360.150 -2	—	4,6	15,9	15,5	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	2,0	1,8	3,8	39,8				2,0					2,0				2,0	41,8
ЛК75.360.150 -3	—	—	7,2	23,0	—	26,6	—	—	—	—	56,8	—	3,9	—	3,9	0,7	2,4	3,1	63,8				2,0					2,0				2,0	65,8
ЛК75.360.150 -4	—	—	7,2	—	17,2	—	32,0	—	—	—	56,4	5,8	3,9	—	9,7	0,7	0,4	1,1	67,2				1,7					1,7				1,7	68,9
ЛК75.360.150 -5	—	—	—	10,3	—	66,9	—	—	—	—	77,2	4,5	—	6,0	10,5	0,7	1,2	1,9	89,6				1,7					1,7				1,7	91,3
ЛК75.360.150 -6	—	4,6	10,6	12,6	—	—	—	—	—	—	27,8	2,6	—	—	2,6	2,2	1,6	3,8	34,2				2,0					2,0				2,0	36,2
ЛК75.360.150 -7	—	4,6	10,6	—	—	—	28,5	—	—	—	43,7	2,6	3,3	—	5,9	2,2	0,4	2,6	52,2				2,0					2,0				2,0	54,2
ЛК75.360.150 -8	—	4,6	10,6	—	—	—	—	—	42,5	—	57,7	2,6	3,3	—	5,9	2,2	0,4	2,6	66,2				2,0					2,0				2,0	68,2
ЛК75.360.150 -9	5,2	—	7,2	15,5	—	—	—	—	—	54,7	82,5	3,9	10,4	5,2	19,5	0,7	1,8	2,5	104,5				1,7					1,7				1,7	106,2
ЛК75.360.150 -10	5,2	—	—	—	—	45,6	—	—	—	95,7	146,4	2,6	16,6	—	19,2	0,7	0,4	1,1	166,7				1,7					1,7				1,7	168,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.006.1-8.1-1-РС

Лист 20